


UWAGA:

- 1. Wymiary podane na rysunku dopasować podczas montażu na budowie.
- 2. Rury przyłączone prowadzić po ścianach na wysokości 1,35 m nad podłogą.
- 3. Wszystkie pionowe zaizolować pianką termoizolacyjną.
- 4. Przy każdej szafce zamontować zawór odcinający.
- 5. Szafki hydrantowe winny być wyposażone w wąż pólśztwywny dn. 25 mm o długości 25 m, prądownicę i stelaż do zwijania węża.

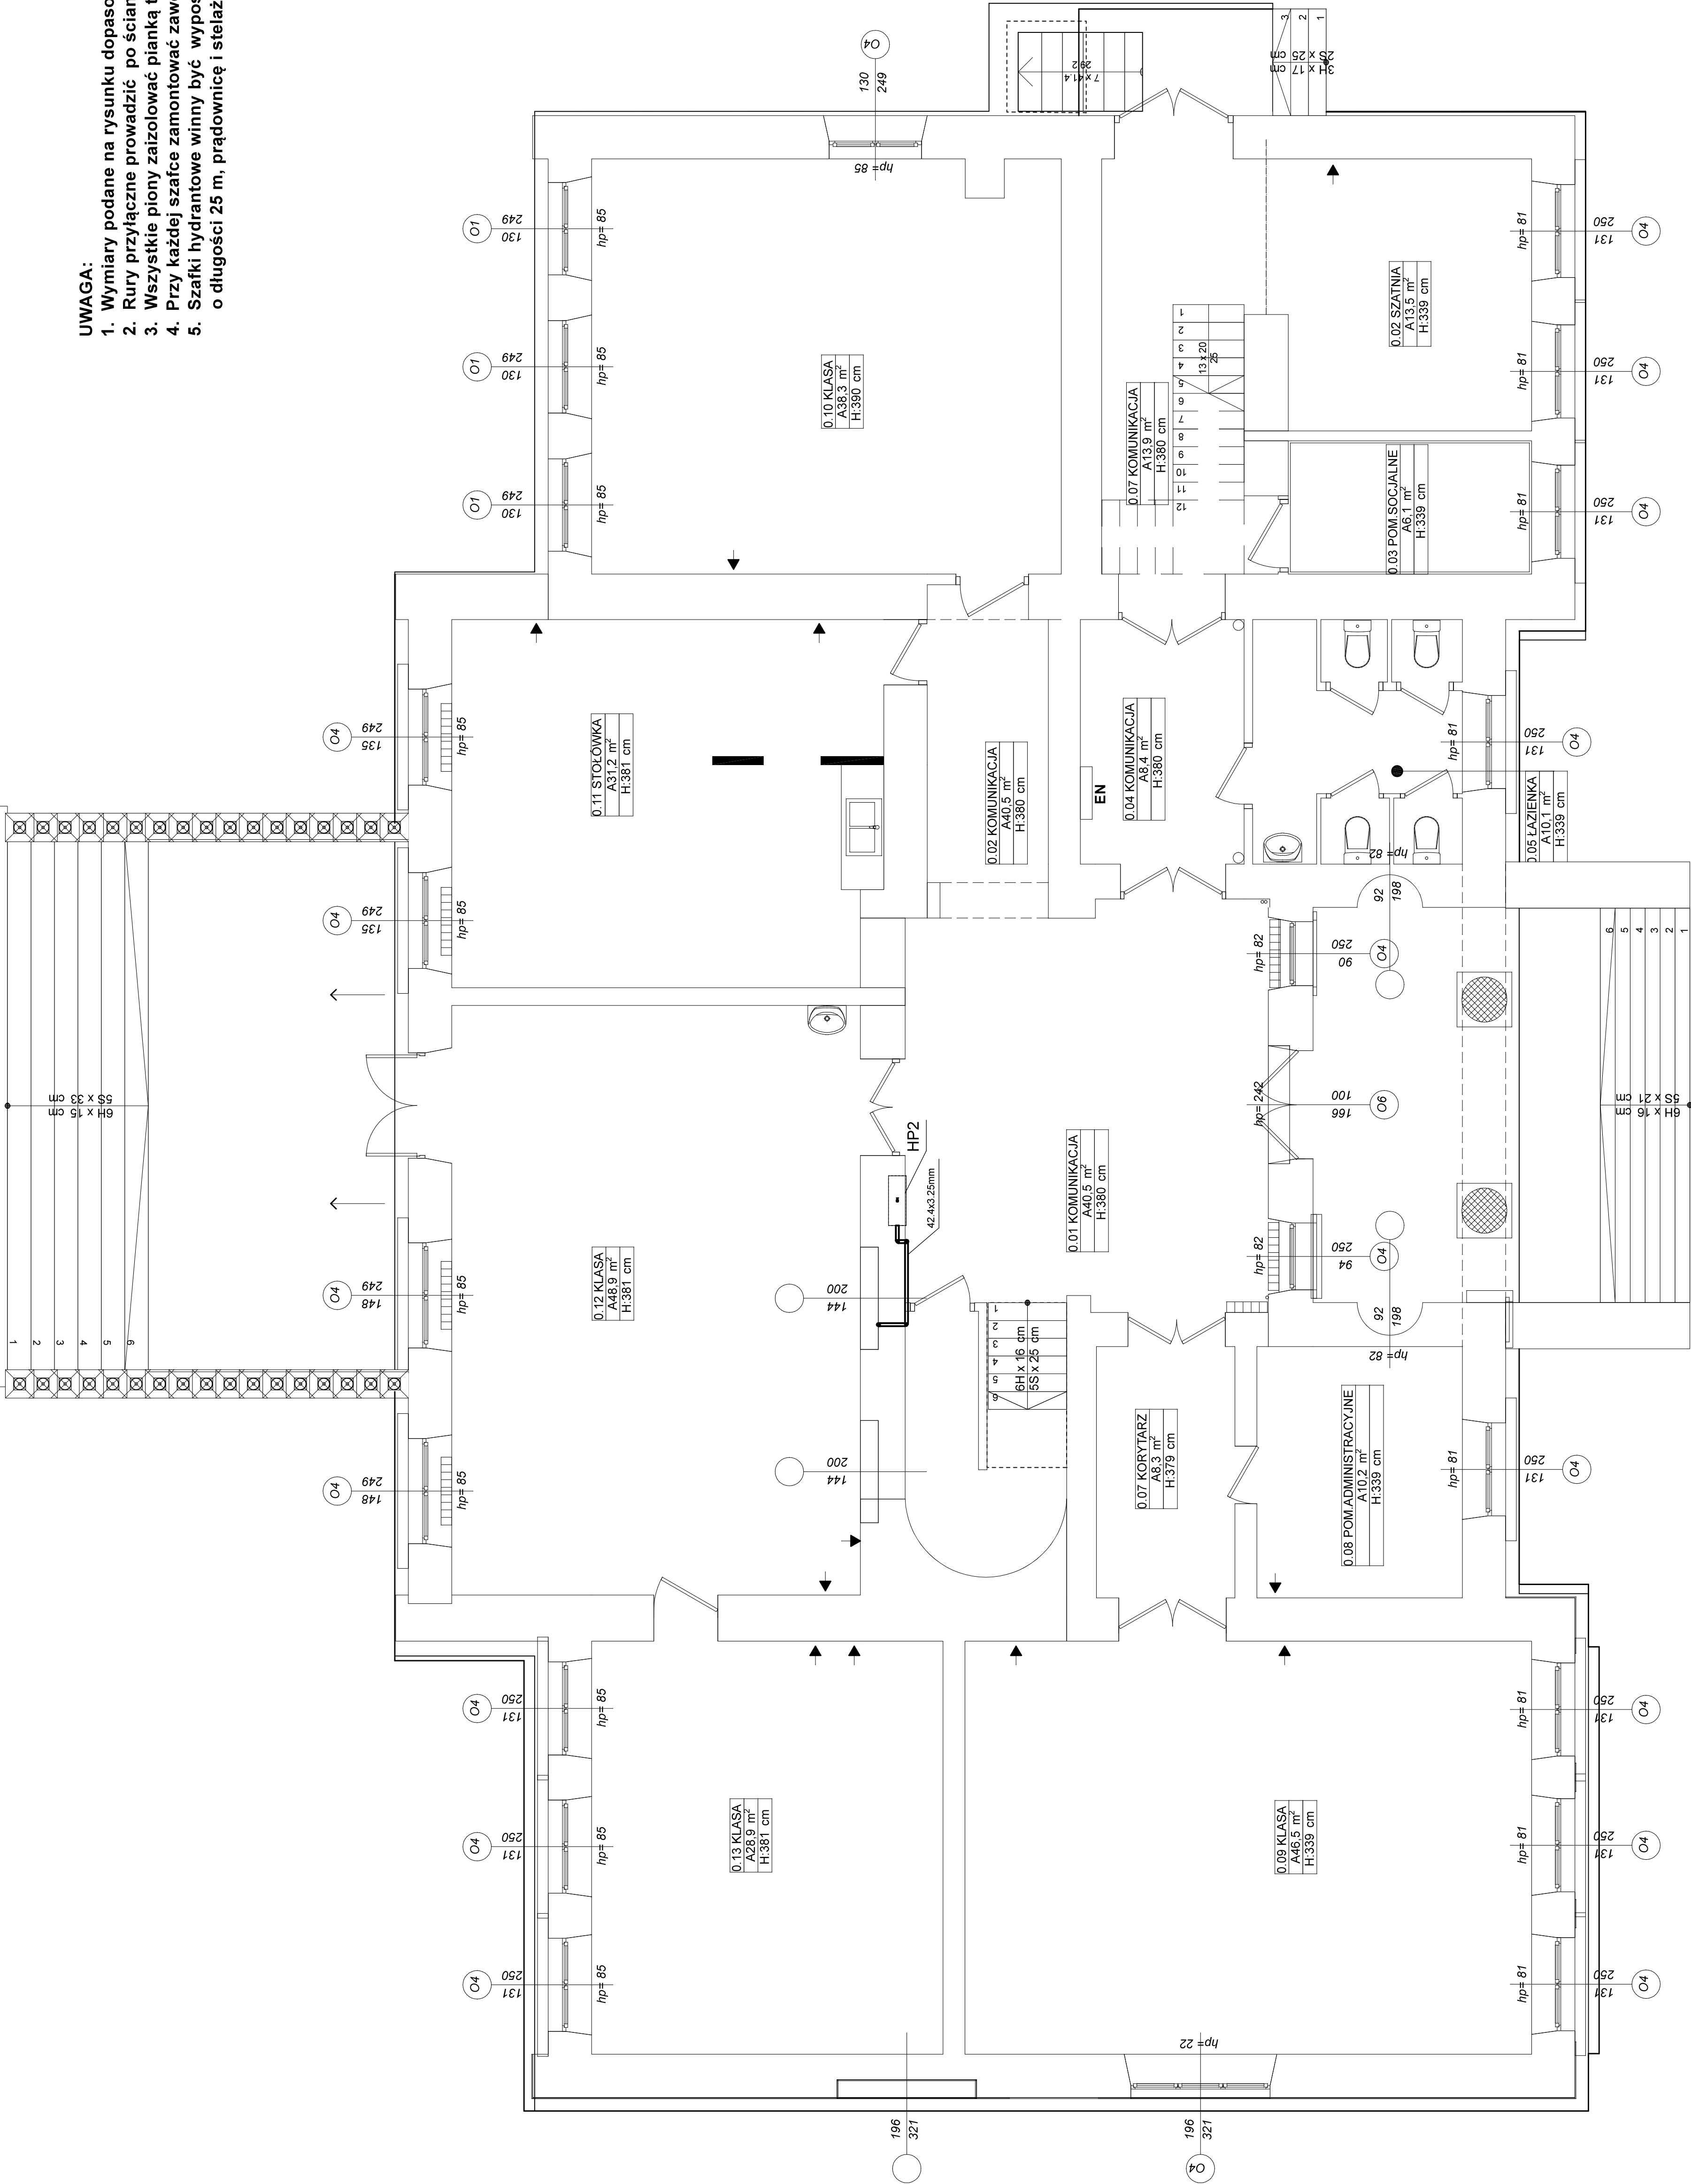

Nazwa obiektu:	Budynek Szkoły Podstawowej w Zadusznikach		
	Zaduszniki DZ. NR 333; OBRĘB EW. NR 0022.		
Inwestor / Adres:	Zaduszniki gm. Wielgie		
	Instalacja wody pożarowej - rzut parteru		
Tytuł rys.:	Skala:	Nr rys.:	Str.
Branża:	Sanitarna	Data:	Podpis:
Projektant:	Andrzej Oleradzki	12.2022r.	
Sprawdzający:	Marek Stypulkowski	12.2022r.	