



**ZESTAW WODOMIERNICZOWY - 6 kpl. - przyłącza do bud. Damrota 17, 27, 44, 57,  
Konstytucji 3-go Maja 15a x 2  
Rura PE Dz 40mm, wodomierz DN 20**

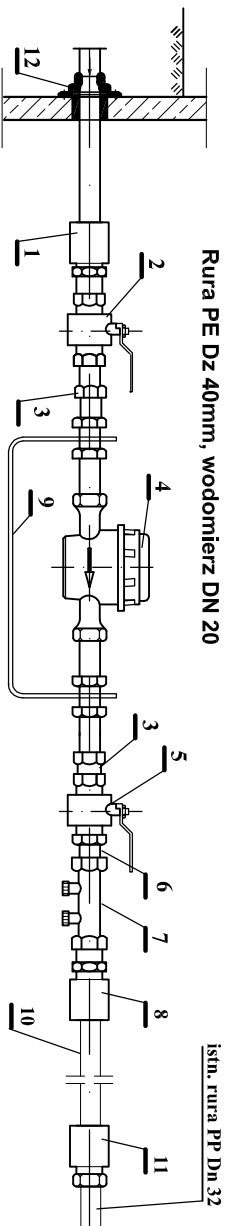


L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SZT.
1	elektromufa, przejście PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym Dz 40/1"	1
2	zawór kulowy Dn 25 mm	1
3	redukcja nakrętno-wkrętna Dn 1"/3/4"	2
4	wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny Dn20mm - istniejący	1
5	zawór kulowy Dn 25 mm	1
6	nypel Dn 1"	1
7	zawór antyskażeniowy Dn 1" typ EA	1
8	elektromufa, przejście PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym Dz 32 / 1"	1
9	konsola wodomierzowa z dwustronną kompensacją dla wodomierza Dn 20 mm	1
10	rura PE 100 SDR 11 Dz 32 mm L=1 m dla bud. Konstytucji 3go Maja 15a L=2x8m	1
11	elektromufa, przejście PE / mosiądz z luźną nakrętką Dz 32 /1"	1
12	przejście szczelne dla Dz 40 x 3,7 mm wg producenta rur	1

**ZESTAW WODOMIERNICZOWY - 1 kpl. - przyłącza do bud. Damrota 24  
Rura PE Dz 63mm, wodomierz DN 32**

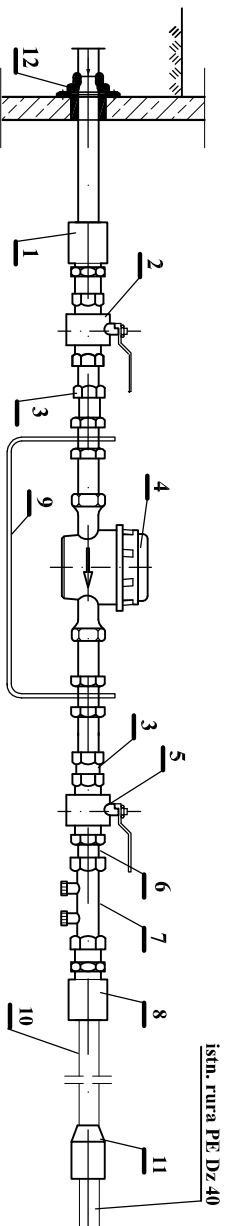


L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SZT.
1	elektromufa, przejście PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym Dz 63/1 1/2"	1
2	zawór kulowy Dn 40 mm	1
3	redukcja nakrętno-wkrętna Dn 1 1/2"/1 1/4"	2
4	wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny Dn32mm - istniejący	1
5	zawór kulowy Dn 40 mm	1
6	nypel Dn 1 1/2"	1
7	zawór antyskażeniowy Dn 1/ 1/2" typ EA	1
8	elektromufa, przejście PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym Dz 63 / 1 1/2"	1
9	konsola wodomierzowa z dwustronną kompensacją dla wodomierza Dn 32 mm	1
10	rura PE 100 SDR 11 Dz 63 mm L=1 m	1
11	redukcja elektrooporowa Dz63/40	1
12	przejście szczelne dla Dz 63mm wg producenta rur	1

**ZESTAW WODOMIERNICZOWY - 24 kpl. - przyłącza do bud. Damrota 21, 22, 23, 25, 28, 33, 35, 36, 37, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 45a, 47, 49, 51, 55, Boczna 1, 3, 5, 13  
Rura PE Dz 32mm, wodomierz DN 20**

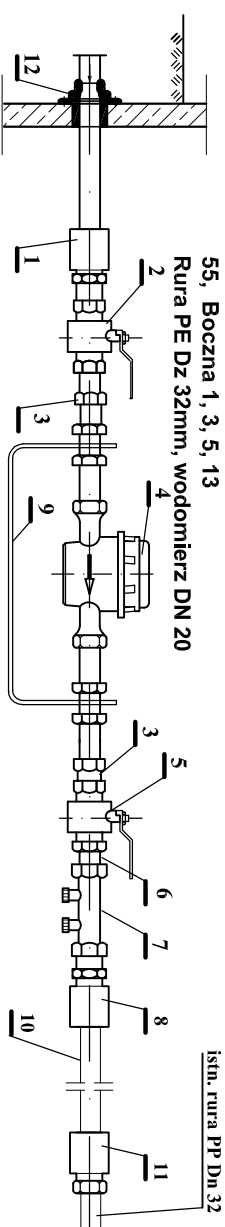

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SZT.
1	elektromufa, przejście PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym Dz 32/1"	1
2	zawór kulowy Dn 25 mm	1
3	redukcja nakrętno-wkrętna Dn 1"/3/4"	2
4	wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny Dn20mm - istniejący	1
5	zawór kulowy Dn 25 mm	1
6	nypel Dn 1"	1
7	zawór antyskażeniowy Dn 1" typ EA	1
8	elektromufa, przejście PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym Dz 32 / 1"	1
9	konsola wodomierzowa z dwustronną kompensacją dla wodomierza Dn 20 mm	1
10	rura PE 100 SDR 11 Dz 32 mm L=1 m dla bud. Damrota 23 L=6m dla bud. Damrota 45a L=10m	1
11	elektromufa, przejście PE / mosiądz z luźną nakrętką Dz 32 /1"	1
12	przejście szczelne dla Dz 32 mm wg producenta rur	1

**ZESTAW WODOMIERNICZOWY - 1 kpl. - przyłącza do bud. Damrota 19  
Rura PE Dz 63mm, wodomierz DN 20**

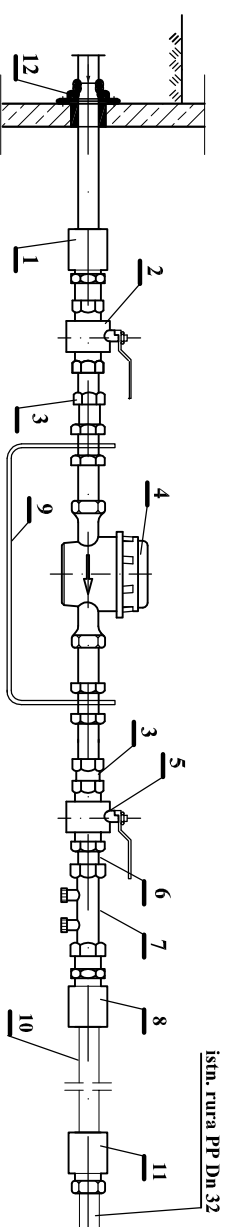

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	SZT.
1	elektromufa, przejście PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym Dz 63/1"	1
2	zawór kulowy Dn 25 mm	1
3	redukcja nakrętno-wkrętna Dn 1"/3/4"	2
4	wodomierz jednostrumieniowy suchobieżny Dn20mm - istniejący	1
5	zawór kulowy Dn 25 mm	1
6	nypel Dn 1"	1
7	zawór antyskażeniowy Dn 1" typ EA	1
8	elektromufa, przejście PE/mosiądz z gwintem zewnętrznym Dz 32 / 1"	1
9	konsola wodomierzowa z dwustronną kompensacją dla wodomierza Dn 20 mm	1
10	rura PE 100 SDR 11 Dz 32 mm L=1 m	1
11	elektromufa, przejście PE / mosiądz z luźną nakrętką Dz 32 /1"	1
12	przejście szczelne dla Dz 63 mm wg producenta rur	1

**PROJEKT** Marek Wilczok  
41-103 Siemianowice Śląskie  
ul. Żniwna 5

WODKAN - PROJEKT Barbara Auguściak  
41-200 Sosnowiec, ul. Patriotów 79/1, tel. 885 04 55 55, barbara.auguściak@poczta.onet.pl

INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
41-946 Piekary Śląskie ul. Roździeńskiego 38

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Damrota na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Konstytucji 3-go Maja i w ul. Bocznej w Piekarach Śląskich

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY  
TYTUŁ RYSUNKU: Zestawy wodomierzowe  
NR RYSUNKU: T-10

PROJEKTANT:	NR URB.:	RODZIS:	SPRAWDZAJĄCY:	NR URB.:	RODZIS:
MGR INŻ. Marek Wilczok	SLK/2075/POOS/08		MGR INŻ. Barbara Auguściak	WZU/IA nr 132/84	