

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu

Plac Polski 1, 78-600 Wałcz

tel./fax: 067 25 82 478/79

tel. alarmowy: 994

email: zwik@zwikwalcz.pl

www.zwikwalcz.pl

Wałcz, dn. 24.08.2023r.

WTP/05/08/23

Gmina Miejska Wałcz

Plac Wolności 1

78-600 Wałcz

W odpowiedzi na wniosek znak: W/007/UMWOS/23 z dnia 04.08.2023r. (data wpływu: 11.08.2023) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu informuje, iż hydrant p.poż zlokalizowany na trasie projektowanego chodnika należy przeprojektować (przenieść po za pas projektowanego chodnika).

Zastosować:

- kształtki połączeniowe z żeliwa sferoidalnego, o ochronie antykorozyjnej wykonanej za pomocą fluidyzacyjnego spiekania powłoki z proszków epoksydowych lub EKB, wewnątrz i zewnątrz o grubości powłoki ochronnej min. 250 μm , temperatura żywicy epoksydowej 200⁰C.
- śruby do połączeń kołnierzowych oraz podkładki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakrętki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Połączenia kołnierzowe winny być zabezpieczone taśmą termokurczliwą.
- taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową lub ostrzegawczą niebieską, z napisem wodociąg, złączoną na zaciski (na całej trasie projektowanego przyłącza pod hydrant p.poż.)
- skrzynki uliczne duże z deklek ciężkim. Korpus z żeliwa, przenoszący obciążenie 40 T.

Uzbrojenie należy oznakować tabliczkami zgodnie z normą PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociągowych”.

Wszystkie napotkane skrzynki armatury wodociągowej znajdujące się w rejonie przebudowy drogi wewnętrznej na os. Dolne Miasto, należy wyregulować do rzędnej niwelety projektowanej nawierzchni.

Istniejące włazy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz istniejące wpusty uliczne znajdujące się w rejonie przebudowy drogi wewnętrznej na os. Dolne Miasto należy wyregulować do rzędnej niwelety projektowanej nawierzchni przy użyciu prefabrykowanych elementów betonowych.

Po zakończonych pracach związanych z w/w Inwestycją należy wykonać hydrodynamiczne czyszczenie sieci kanalizacyjnych na odcinku od zjazdu na rondo Rotmistrza Pileckiego do skrzyżowania dróg wewnętrznych nad J. Zamkowym do ok. 100mb w kierunku spadku kanalizacji.

Dokładny sposób rozwiązania należy przedstawić w projekcie technicznym, który należy uzgodnić w dwóch egzemplarzach w naszym zakładzie.

Data ważności warunków: 2 lata od daty ich wydania.

Kierownik ds. technicznych


Monika Kubaszewska











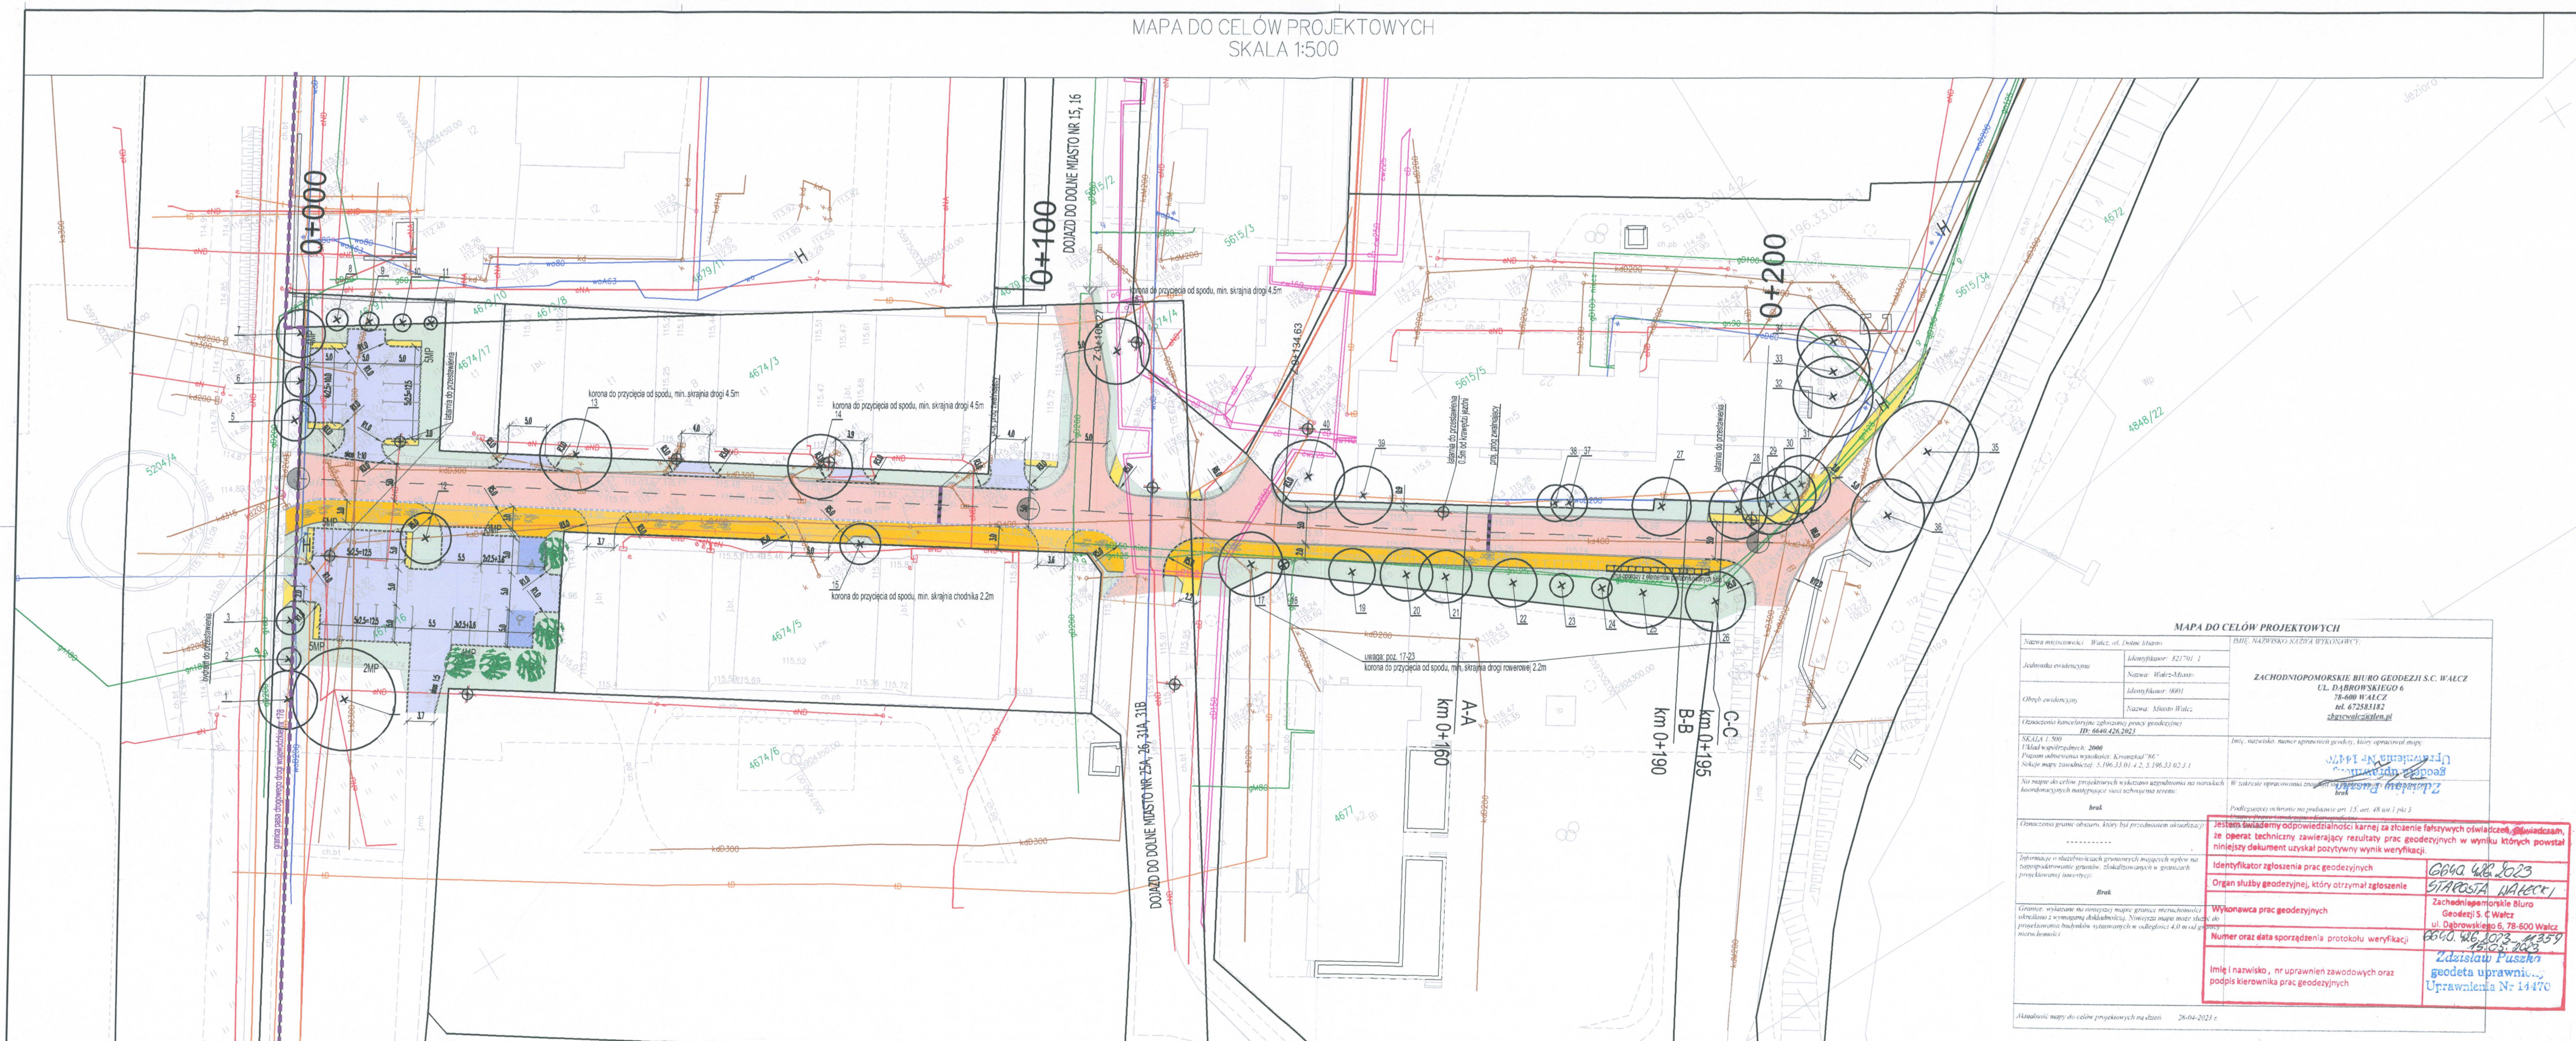




Załącznik:

1. Plan sytuacyjno – wysokościowy z zaznaczonym miejscem włączenia do sieci wodociągowej.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do warunków technicznych przyłączenia
WTP 05/08/2023
z dnia 24.08.2023r.

MAPA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500



- | | |
|---|---|
|  | Projektowana jezdnia (nowierzchnia bitumiczna) |
|  | Projektowana droga pieszo-rowerowa, rowerowa (nowierzchnia bitumiczna) |
|  | Projektowane chodniki, wybrukowania przy stanowiskach postojowych (kostka brukowa betonowa) |
|  | Projektowane zjazdy, parkingi (kostka brukowa betonowa) |
|  | Projektowane zjazdy (nowierzchnia bitumiczna) |
|  | Projektowana zielen niska - trawniki |
|  | Projektowany krawężnik betonowy 15x30cm typ uliczny |
|  | Projektowany krawężnik betonowy 15x30cm typ uliczny - obniżony (na zjazdach do 2cm, na sugerowanych przejściach/przejazdach do 6cm) |
|  | Projektowany krawężnik betonowy 15x22cm typ najazdowy (wyślesiony +6cm, na zjazdach +2cm, na sugerowanych przejściach/przejazdach do 6cm) |
|  | Projektowany opornik betonowy 12x25cm |
|  | Projektowane obrzeże chodnikowe betonowe 8x30cm |
|  | Projektowane oznakowanie poziome |
|  | Istniejące drzewa - z obrysem zasięgu korony |
|  | Projektowane nasadzenia |
|  | Istniejące lotarnie z oprow. typu parkowego |

MAPA DO CEŁOWYCH PROJEKTOWYCH		IMIĘ, NAZWISKO NAZWA FIRMOWA:	
Nazwa miejscowości: Walec, ul. Dobre Dobre	Identyfikator: 827701 1	ZACHODNIOPOMORSKIE BIURO GEODEZJI S.C. WALEC UL. DĄBROWSKIEGO 6 78-600 WALEC tel. 672583182 zg@walc-geod.pl	
Jednostka ewidencyjna	Nazwa: Walec-Miasto		
Obiekt ewidencyjny	Nazwa: Miasto Walec		
Opisano kancelaryjnie zgłoszenie pracy geodezyjnej ID: 6640.426.2023		IMIĘ, NAZWISKO, numer uprawnień geodety, który opracował mapę:	
SKALA 1: 500 Planu odniesienia wydawca: Kriemhild "86" Skala mapy zasadniczej: S.196.33.01.4.2, S.196.33.02.3.1	Imię, nazwisko, numer uprawnień geodety, który opracował mapę: Zdzisław Puszczyński 14470		
Na mapie do celów projektowych wyłożono zgodzienia na narachach koordynacyjnych należącej do sieci technicznej:		W zakresie opracowania znajduje się:	
brak		brak	
SCALA 1: 500 Planu odniesienia wydawca: Kriemhild "86" Skala mapy zasadniczej: S.196.33.01.4.2, S.196.33.02.3.1		Podpisujący oświadcza na podstawie art. 13, art. 48 ust. 1 pkt 3	
Opisano granicę obszaru, który był przedmiotem aktualizacji:		Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń	
-----		za opłat technicznych zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.	
Informacje o służebnoścach gruntychowych mających wpływ na terenopomiarowanie granic, składowanych w granicach projektowanej inwestycji:		Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	
brak		Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	
Granice, wyłożone na terenach innych mapy granic nieruchomości, określono z wymaganej dokładnością. Niniejszą mapę może służyć do prowadzenia badań i wytyczania w odległości 4,0 m od granicy nieruchomości:		Wynikająca prac geodezyjnych	
		Numer oraz data sporządzenia protokołu weryfikacji	
		Imię i nazwisko, nr uprawnień zawodowych oraz podpis kierownika prac geodezyjnych Zdzisław Puszczyński 14470	
		Zgodziliśmy się na opłatę techniczną Zdzisław Puszczyński geodeta uprawniony Uprawnienia Nr 14470	

<h1>OLPRO</h1>		ul. Szczepankowa 97B, 61-306 Poznań adres do koresp.: ul. Sierpowa 17B, 61-307 Poznań tel. 509 299 886, e-mail: olpro@olpro.pl		Inwestor: GMINA MIEJSKA WĄLCZ Plac Wolności 1 78-600 Wąlcz	
		<p align="center">PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA OSIEDLU DOLNE MIASTO W WĄLCZU NA ODKNIKU OD ZJAZDU NA RYMOŁTOWISZCZE PIŁECKIEGO DO SKRZYŻOWANIA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NAD J. ZAMKOWYM</p>			
Nazwa zamawiającego budowlanego:					
Projektant:	mgr inż. Paweł Zimowski uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	Nr zamawiania: Nr projektu:	WPK/0312/POOD/11	Podpis projektanta: 	
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Katarzyna Rabinowicz uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej		WPK/0311/POOD/11	Podpis sprawdzającego: 	
Treść rysunku:		PLAN SYTUACYJNY		Nr rysunku: DR-02	
Branża: drogowa	Nr umowy: 5/2023	Data sporządzenia rysunku: 07.2023		Skala: 1:500	
UWAGA! NINIEJSZE PROJEKTY SĄ ROZPATRYWANE JĄCZNIE Z PROJEKTEM! BRANŻOWYMI					
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powołanie lub wykorzystanie nielegisne z przetwarzaniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione					