

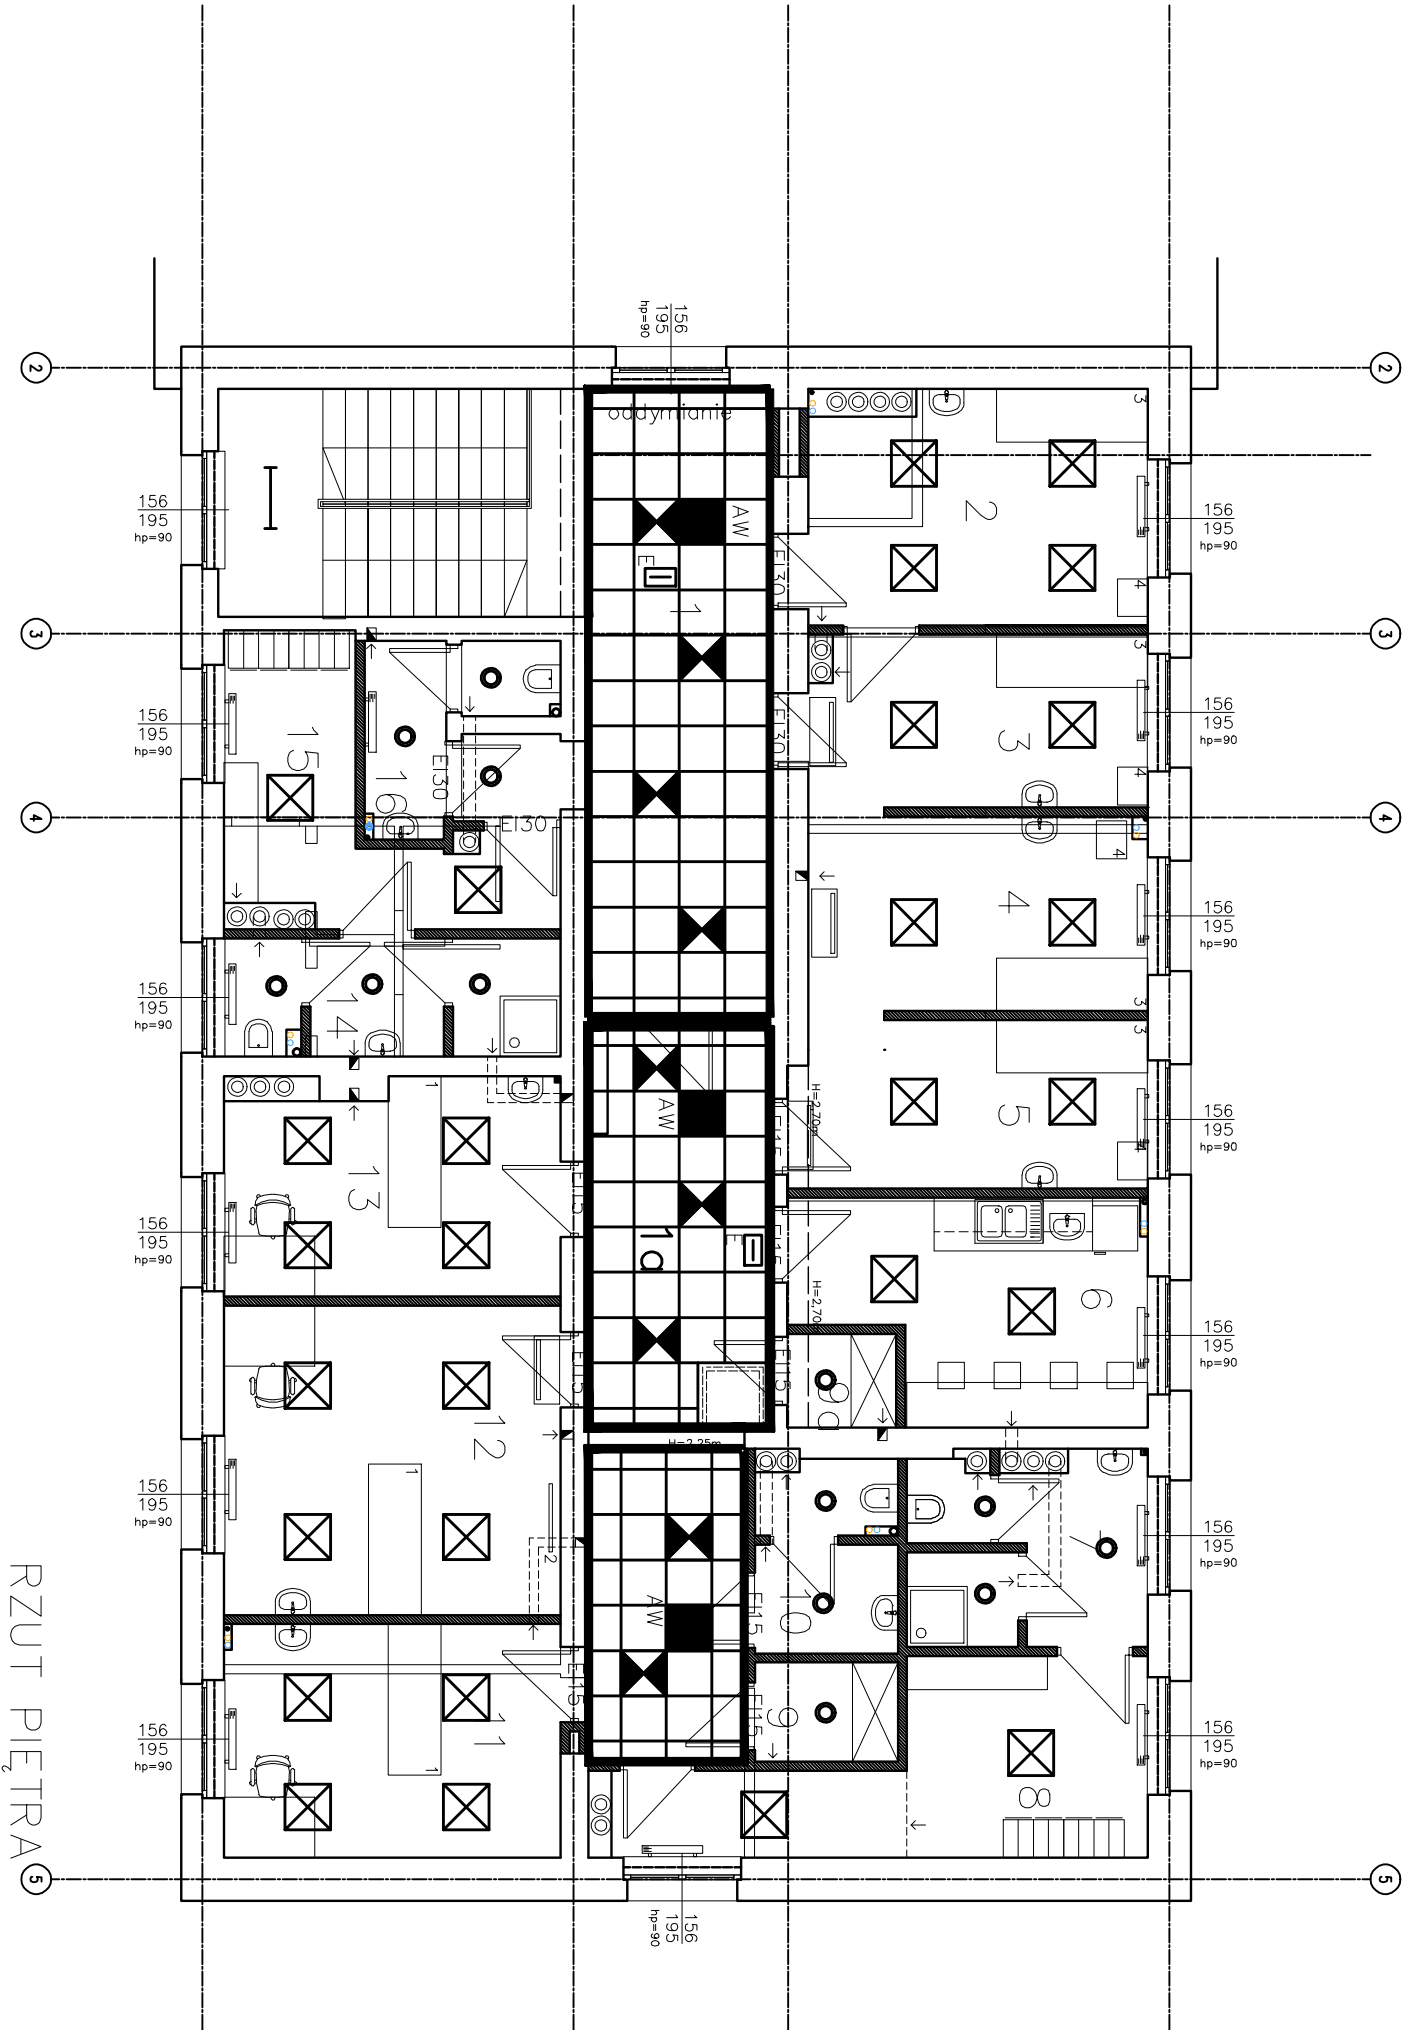


- OPRAWA NA STROPOWA LED MIKA 600x600 48W 4050LM
- OPRAWA W STROPIE LED MIKA 600x600 48W 4050LM
- OPRAWA TYPU DOWNLIGHT NA STROPOWA 10W 1100LM
- OPRAWA W STROPIE/ NA STROPOWA AMARYJNA LOVATO P 3W
- OPRAWA AMARYJNA KIERUNKOWA INFINITY LED 1W
- OPRAWA PROFILITE 1 LED 14 1100LM



-1- MAGAZYN - 22,4 M2



LIFT PODWIESZANY 60X60 TYPU RIGPS
ALBA
NA WYS. MIN 2,5 OD PODŁOGI

UWAGA - W MIEJSCACH, GDZIE NIE
PROJEKTUJE SIĘ SUFITU PODWIESZANEGO,
WSZELKIE KANAŁY PROWADZONE POD
STROPEM NALEŻY MIEJSCOWO OBUDOWAĆ
PŁYTĄ GK. MIN WYS. OD PODŁOGI DO
OBUDOWY - 2,20 M

ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ ZACHOWANIA
PRZEPISÓW
USTAWY PZP, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY
JEST DO
WYKONANIA OBLICZEŃ NATĘŻENIA
OŚWIETLENIA PO
DOSTARCZENIU OPRAW.

RZUT PIĘTRA

UWAGA - WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

BARTBUD Sp. z o.o.		SKALA
WIECZORNA PRACOWNIA PROJEKTYWNA GŁÓWNA PRACOWNIA PRACOWNIKI STROPIE		1:100
OBIEKT	REMONT BUDYNKU NR 61	REANWALIZACJA
ADRES	WARSZAWA, UL. ŻWIRKI I WĘGIŁY 9/13	ARCH
ZAMAWIAJĄCY	JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 601	RYC. NR
ADRES	WARSZAWA, UL. ŻWIRKI I WĘGIŁY 9/13	004
TREŚĆ	RZUT SUFITU I PIĘTRA	DATA
RYSUJĄCY	mgr inż. arch. Bartłomiej Krawiec	10.11.2019r.
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Aleksandra Krawiec	