

Leszno, dn. 16.01.2023 r.

STAROSTA LESZCZYŃSKI

Znak sprawy: GN.III.6630.10.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 16.01.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Sieć wodociągowa.
Lokalizacja:	Osieczna - Miasto Osieczna, Stanisławówka, dz.: 1441/6, 1441/53, 1441/57, 1441/61, 1441/70, 1441/83, 1441/93, 1441/100, 1442/9, 1453/4, 1689, 1692, 1697, 1699
Wnioskodawca:	K3 PROJEKT KACZMAREK ŁUKASZ ul. Akcyjowa 2, 64-130 Rydzyna
Inwestor:	GMINA OSIECZNA ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 64-113 Osieczna
Projektant:	ŁUKASZ KACZMAREK Inne upr.: budowlane: WKP/0362/POOS/11 i WKP/0120/OWOS/09
Przewodniczący:	ALEKSANDRA JANKOWSKA - Główny Specjalista
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Lesznie Wydz. GKKiGN
Sposób przeprowadzenia narady:	częściowo stacjonarny, częściowo elektroniczny
Data wpływu:	09.01.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczącego:

- brak uwag.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 6.166.09-1036, 6.166.09-1038, 6.166.09-1059.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENEA Operator Sp. z o.o. ZDE RD Leszno	Brak.	-przedstawiciel nie brał udziału
2	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład	Zgodnie z treścią e-maila z dnia 12.01.2023:	-Pan Grzegorz Stanek

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Jankowska, dn. 18-01-2023 09:18:44

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Gazowniczy w Poznaniu - Gazownia w Lesznie elektroniczny	<ul style="list-style-type: none"> - istniejący gaz ś/c dn 63 i 90 z przył. dn PE, - szczegółową lokalizację (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do PSG OZG w Poznaniu Gazownia w Lesznie, w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej, - w miejscach zbliżeń/skrzyżowań do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640), - w strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie, - studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej n/c i ś/c, - na czas wykonywania robót, przy wykopach większych niż 0.6m zabezpieczyć je przed obsunięciem ziemi, - w przypadku wystąpienia kolizji z gazociągami, projekt przebudowy należy uzgodnić w Polskiej Spółce Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, - o terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie Gazownię w Lesznie ul. Przemysłowa 12, tel 65-525-68-12, e-mail gazownia.leszno@psgaz.pl 	
3	Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. elektroniczny	Zgodnie z treścią e-maila z dnia 11.01.2023: - projekt uzgodnić branżowo w ZUW we Wschowie Sp. z o.o.	-Pan Tadeusz Kulas
4	Burmistrz Gminy Osieczna	Brak.	- przedstawiciel nie brał udziału
5	Fiberhost S.A. elektroniczny	Zgodnie z treścią e-maila z dnia 16.01.2023: "Fiberhost S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 16.01.2023, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura Fiberhost S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia Fiberhost S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić Fiberhost S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania."	- Pani Aleksandra Michałek
6	Gminny Zakład Komunalny w Osiecznej	Brak.	- przedstawiciel nie brał udziału
7	Orange Polska S.A.	Brak.	-przedstawiciel nie brał udziału
Wnioskodawca			K3 PROJEKT KACZMAREK ŁUKASZ

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorącego udział w naradzie w sposób stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnością.

**Z upoważnienia Starosty Leszczyńskiego
ALEKSANDRA JANKOWSKA - Główny Specjalista**

Aleksandra Jankowska
.....
Podpis przewodniczącego narady


Dokument wygenerował(a): Aleksandra Jankowska, dn. 18-01-2023 09:18:44

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

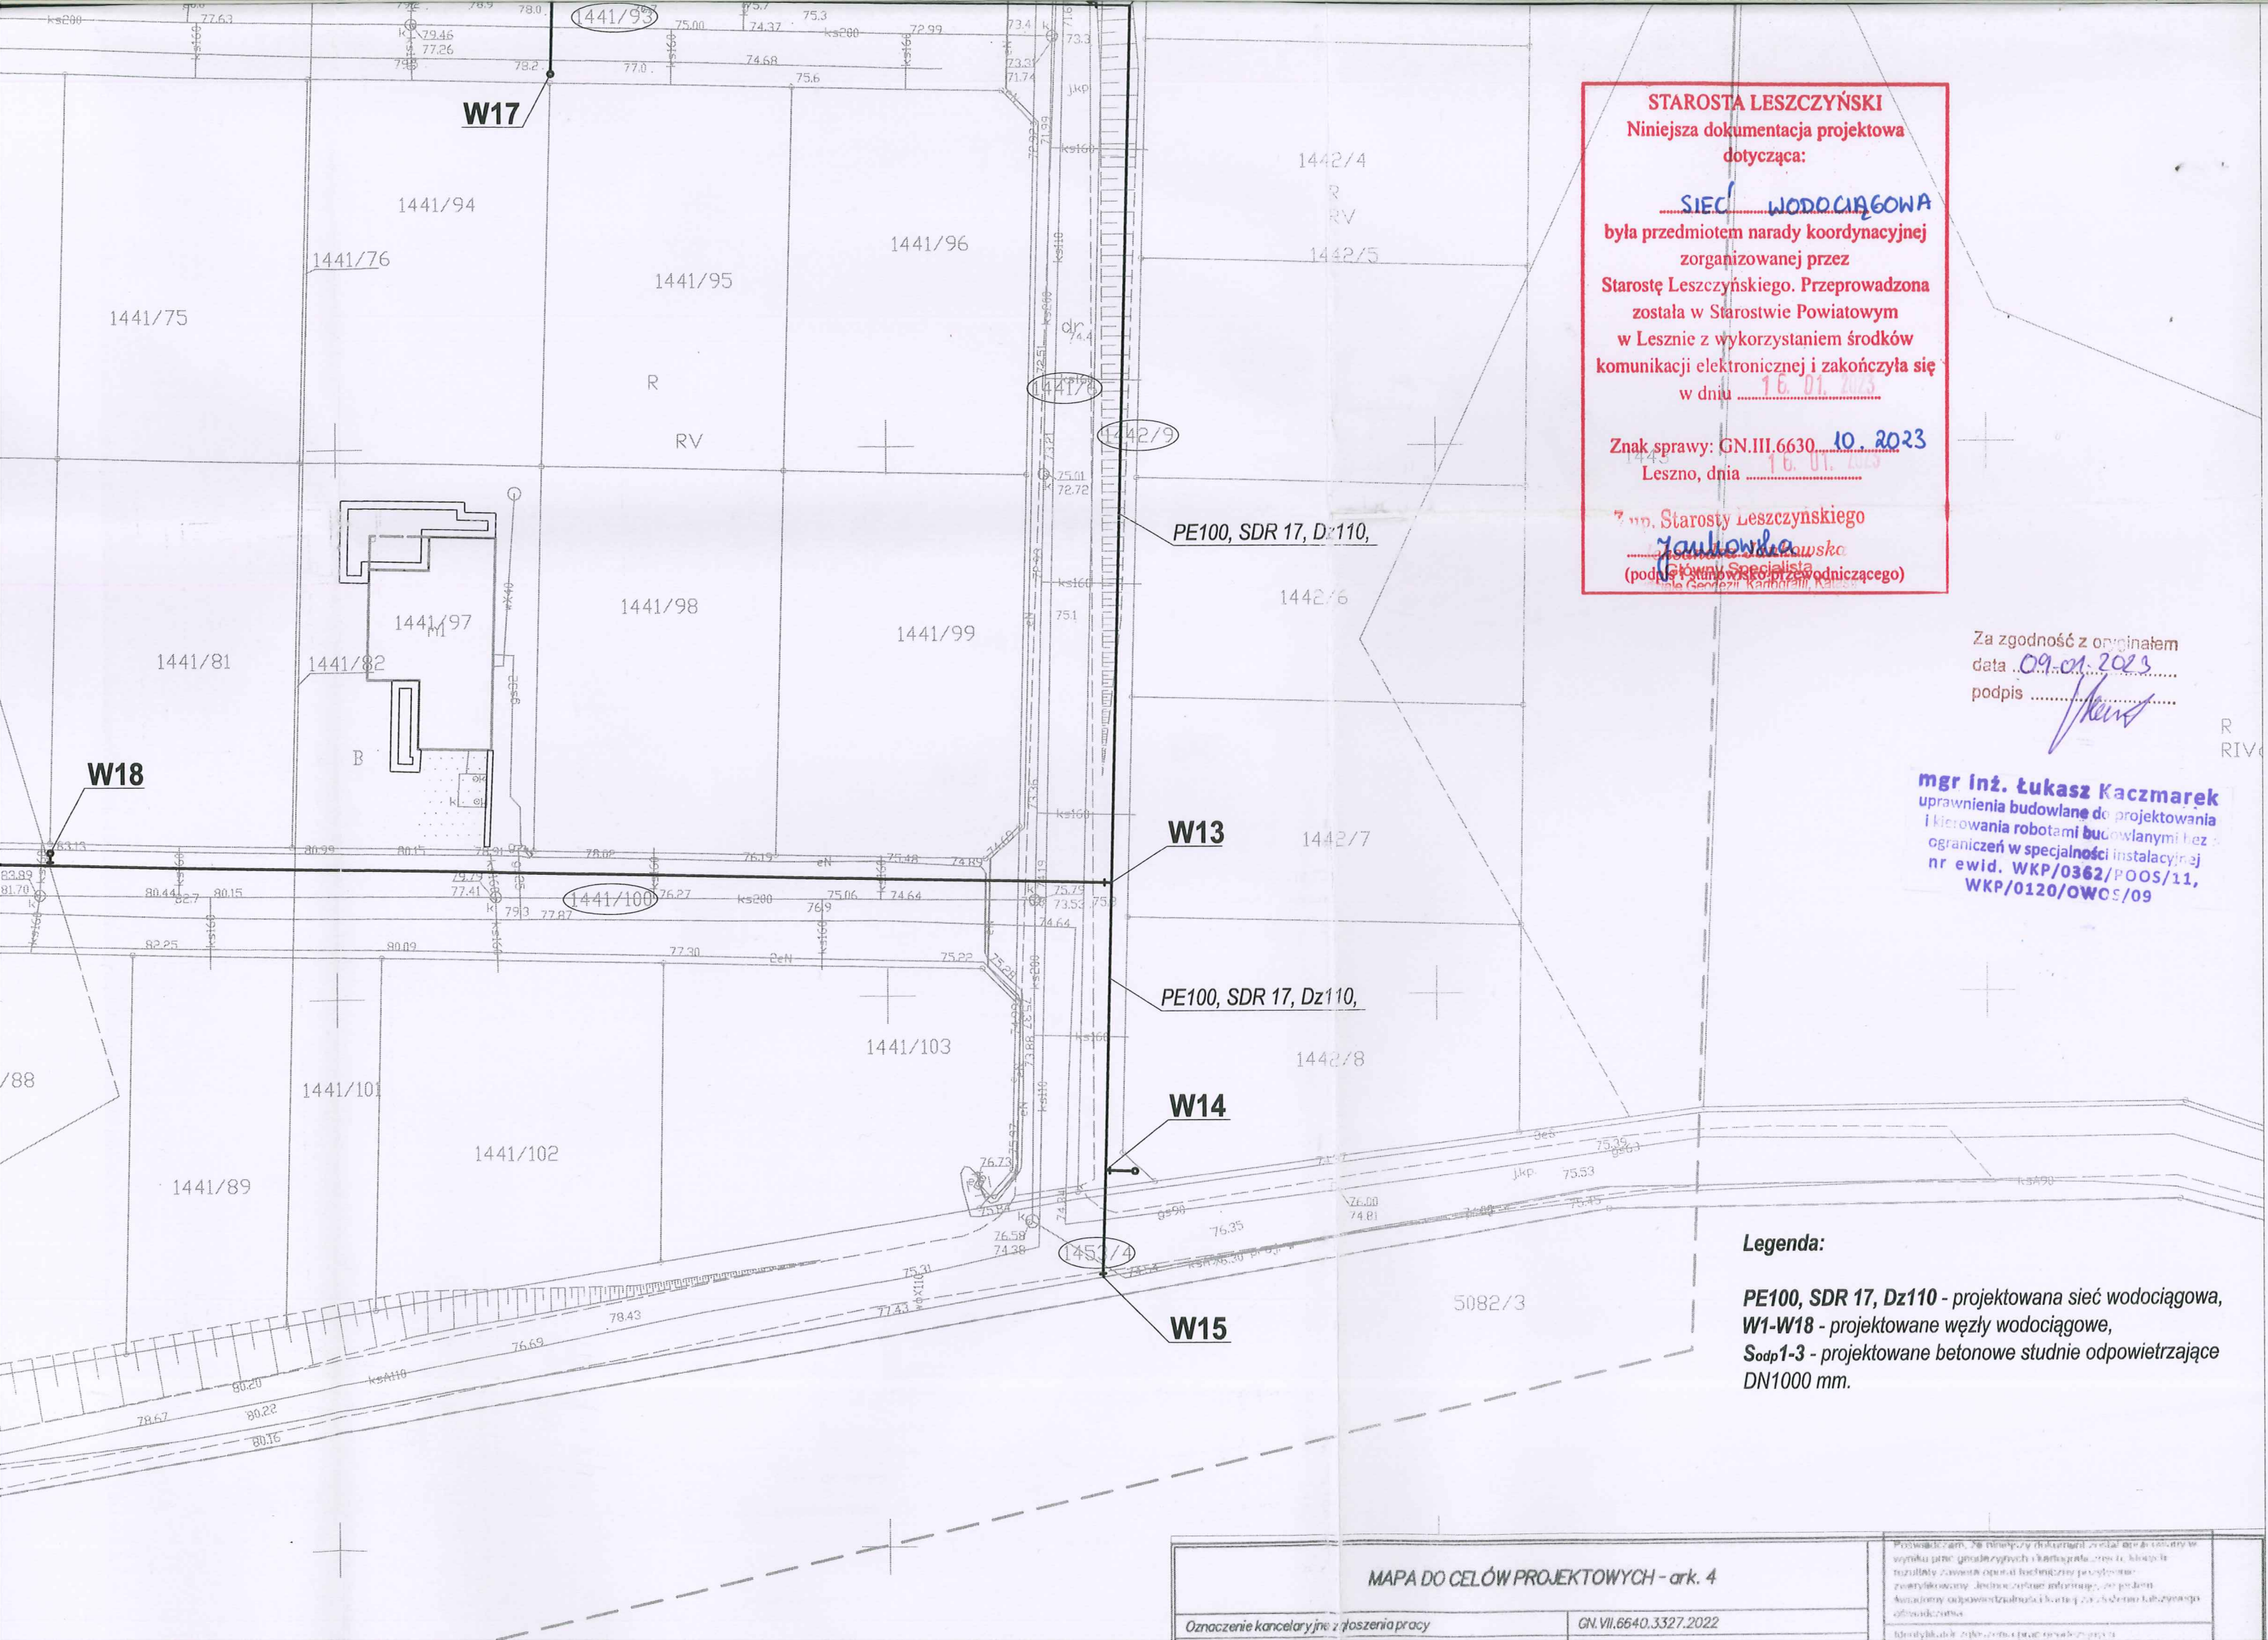

STAROSTA LESZCZYŃSKI
Niniejsza dokumentacja projektowa
dotycząca:
SIEĆ WODOCIĄGOWA
była przedmiotem narady koordynacyjnej
zorganizowanej przez
Starostę Leszczyńskiego. Przeprowadzona
została w Starostwie Powiatowym
w Lesznie z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej i zakończyła się
w dniu 16.01.2023
Znak sprawy: GN.III.6630 10.2023
Leszno, dnia 16.01.2023
7 pp. Starosty Leszczyńskiego
Łukasz Kaczmarek
Główny Specjalista
(podpis i stampo Starosty Leszczyńskiego)

Za zgodność z oryginałem
data 09.01.2023
podpis [Signature]

mgr inż. Łukasz Kaczmarek
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej
nr ewid. WKP/0362/POOS/11,
WKP/0120/OWOS/09

Legenda:
PE100, SDR 17, Dz110 - projektowana sieć wodociągowa,
W1-W18 - projektowane węzły wodociągowe,
S_{odp}1-3 - projektowane betonowe studnie odpowietrzające
DN1000 mm.