	Zasilanie	Ochronnik przeciw-przepięciowy	Kontrola obecności napięcia	Pojemnościowe podgrzewacze wody		Gniazda ogólne 230V	Oswietlenie ogólne i wentylacja			
Typ przewodu				YDYpzo 3x2,5mm²			YDYpzo 3x1,5mm²			
Nazwa obwodu	Zaś	ON		B1	B2	G1	O1:a ÷ b	O2: c ÷ d	rezerwa	rezerwa
Nr obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

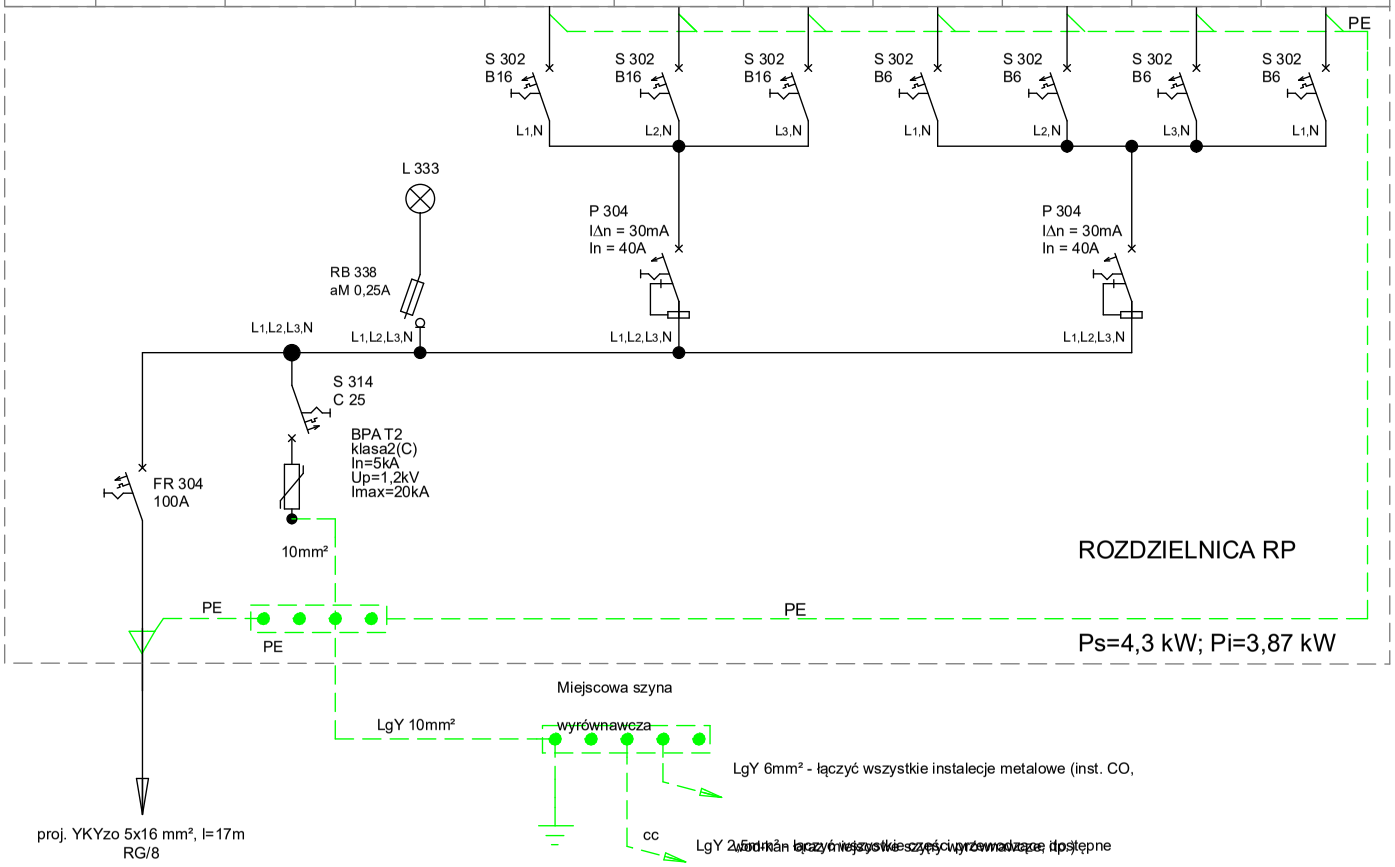

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

SAMOCZYNNE WYŁACZENIE ZASILANIA

UKLAD SIECI TN-S

Objaśnienia:

1. Projektowaną rozdzielnicę główną budynku stanowi rozdzielnica wnekowa z listwami przyłączeniowymi N i PE.
2. Wyłączniki instalacyjne S300, wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe P 300, ochronniki ON, lampki L300, rozłącznik R300 oraz rozłącznik izolacyjny FR 304.
3. Dopuszcza się zastosowanie innej aparatury pod warunkiem zachowania tych samych parametrów.

ap	ARCHITEKTURA PROJEKT - arch. Jurkiewicz Ireneusz 59-300 Lubin, ul. Słowackiego 19/4 tel. 669 645 652, ireneusz.jurkiewicz@gmail.com		DATA 01.03.2020
TEMAT:	PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOBOLICACH PRZY UL. SZKOLNEJ - WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ SANITARNYCH - WC		BRANŻA ELEKTRYCZNA
TYTUŁ RYSUNKU:	Schemat kreskowy rozdzielnicy RP		FAZA P.B /P.W
ADRES:	UL. SZKOLNA 1; 76-020 BOBOLICE		SKALA
INWESTOR:	GMINA BOBOLICE, UL. RATUSZOWA 1, 76-020 BOBOLICE		NR RYS. E/3
PROJEKTANT:	mgr inż. Jerzy Korbela	NR UPRAW. 13/98/Lw	PODPIS
SPRAWDZAJACY:	mgr inż. Henryk Kowalski	NR UPRAW. 618/01/DUW	PODPIS