



RH
IP43 gł.150
Klasa ochronności II




ROZDZIELNIĘ PRZYJĘTO
JAKO TYPOWĄ



Agregat- 6,0kW
(wyposażony w prądnicę
z elektronicznym regulatorem
napięcia AVR)

PPP
HDGs 3x1,5 PH90
PRZYCISK P-POŻ

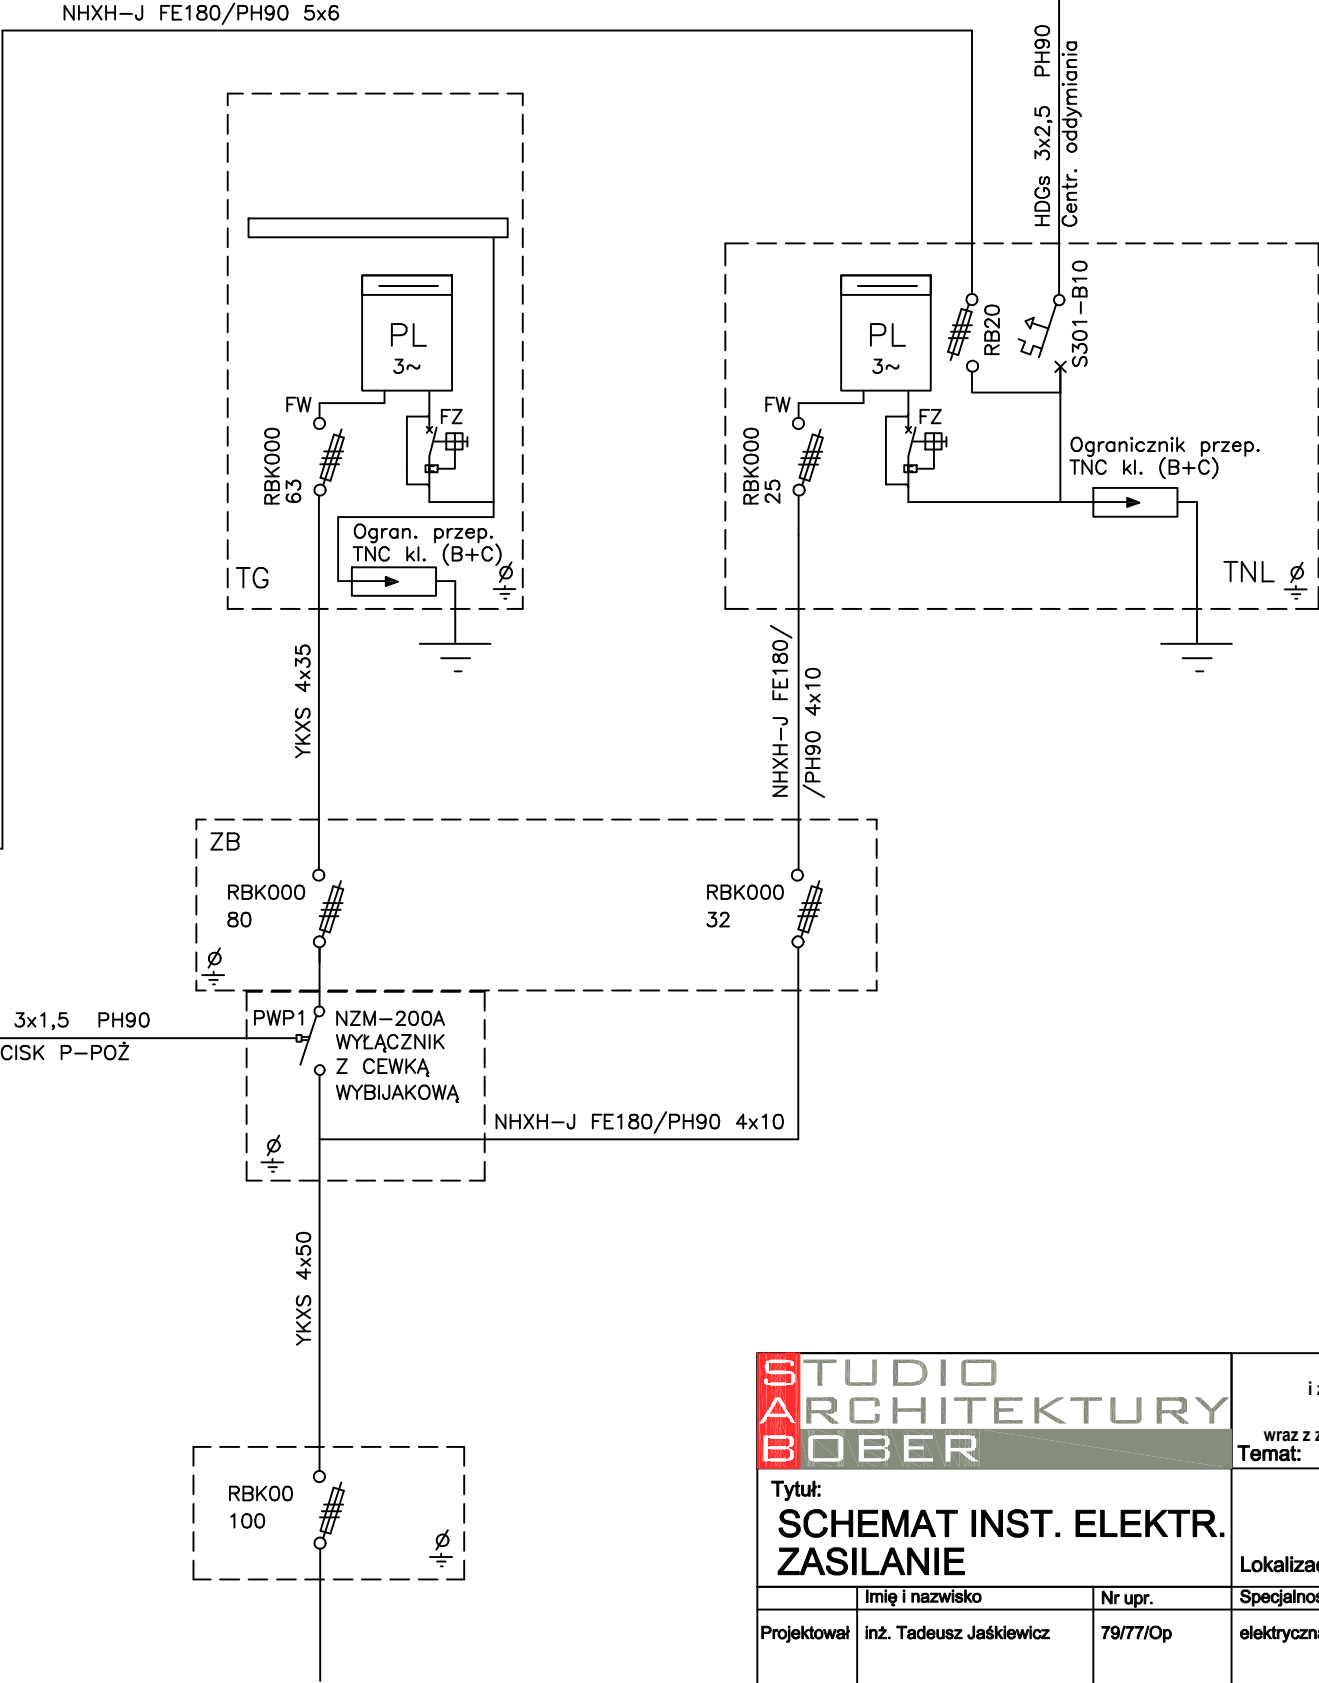

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER			Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. K. Makuszyńskiego 15 w Radlinie na żłobek wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami wewnętrznymi				
Tytuł: SCHEMAT INST. ELEKTR. ZASILANIE			Temat: 44-310 Radlin ul. Makuszyńskiego 15 dz. nr 2068/275, 3193/273, 3195/273, Lokalizacja: j.e. 241502_1 Radlin, obręb Radlin				
Projektował	Imię i nazwisko	Nr upr.	Specjalność	Podpis	Rewizja	Data	Skala
	inż. Tadeusz Jaśkiewicz	79/77/Op	elektryczna			I.2019	-
					Branża	Faza	Rys. nr
					E	PBW	E-6