



PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA MIESZKANIA RG

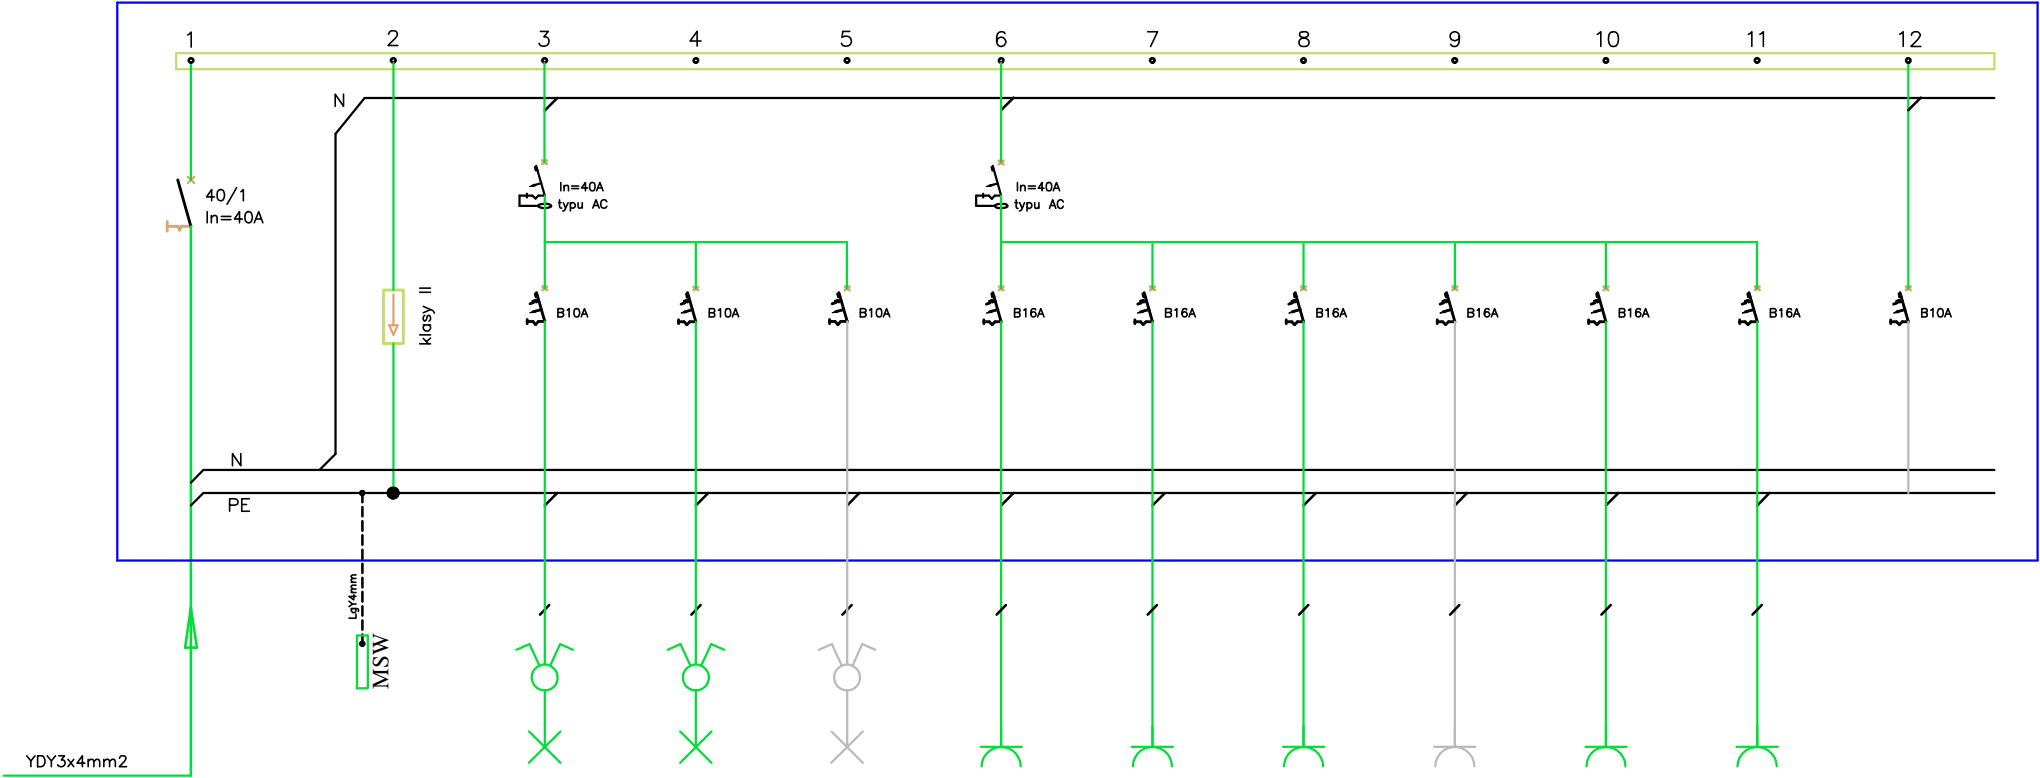

nr obwodu			RG-O1	RG-O2	RG-O3	RG-G1	RG-G2	RG-G3	RG-G4	RG-G5	RG-G6	RG-G7
Opis odbiornika	rozłącznik	ochronnik	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazdo 230V	gniazdo 230V	dzwonek
	izolacyjny	przebiec	proj. kuchnia,	proj. łazienka	istn. pokoje	proj. kuchnia	proj. przedpokój	proj. łazienka	istn. pokoje	proj. pralka	proj. piec	
	40/1	klasy II	przedpokój								gazowy	
	In=40A											
typ przewodu	YDY3x4mm2		YDY3,4px1,5mm2	YDY3,4px1,5mm2		YDYp3x2,5mm2	YDYp3x2,5mm2	YDYp3x2,5mm2		YDYp3x2,5mm2	YDYp3x2,5mm2	YDYp3x1,5mm2
moc obwodu[kW]	$\sum = 4\text{kW}$	LgY6	~0,3kW	~0,3kW		~1,2kW	~1,2kW	~1,2kW		~2,0kW	~0,1kW	~0,1kW



ATELIER Karol Bukowski
ul. G. Litwinowicza 5/4; 71-074 Szczecin
Tel. 501 657 981
e-mail: k.bukowski86@wp.pl
www.atelier-bukowski.cba.pl

Inwestor:
Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

Nazwa inwestycji:
Przebudowa polegająca na wydzieleniu łazienki i kuchni z kuchenką gazową w lokalu nr 4, wraz z wykonaniem instalacji gazowej, c.o., c.w.u., wentylacji grawitacyjnej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Barbary 2 w Szczecinie. - przebudowa instalacji gazowej oraz nadproża

Adres:
ul. Barbary 2 lokal nr 4, 71 - 516 Szczecin,
j. ew. 326201_1 M. Szczecin, obręb 3009, działka 20,

Projektant:
mgr inż. Patryk Dominiak
upr.bud nr ZAP/0107/POOE/12

Sprawdzający:
mgr inż. Piotr Markowski
upr.bud nr ZAP/0218/POOE/11

Tytuł rysunku:
Schemat rozdzielnic RG

Stadium:
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:
ELEKTRYCZNA

Data:
Styczeń 2022

Skala:
PW

Nr Rys.:
E2

Uwaga!
1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Wymiary w świetle wykończenia ścian.
3. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem.
4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, należy skontaktować się z projektantem.