


RZUT PIĘTRA 2  
Przewidywana ilość osób na kondygnacji - ok. 150

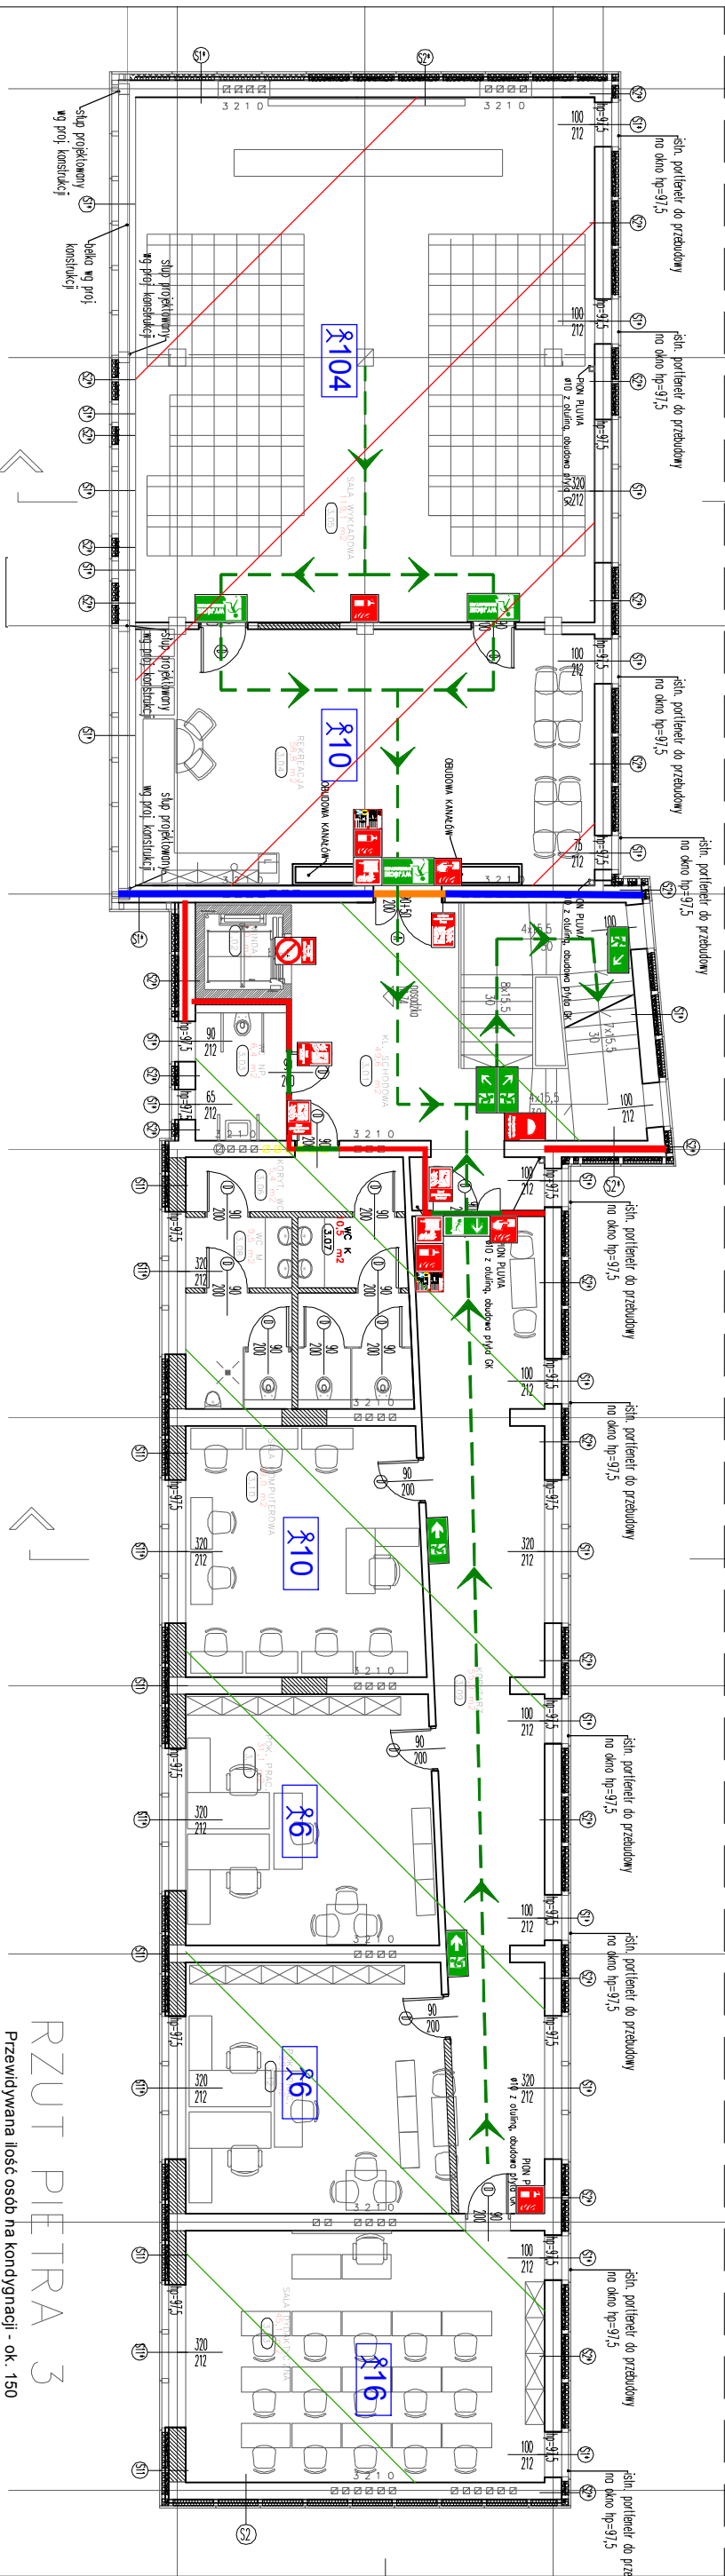

RZUT PIĘTRA 3  
Przewidywana ilość osób na kondygnacji - ok. 150

- Legenda:

Wyście ewakuacyjne

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej

Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół

Hydrant wewnętrzny - HP25

Gaśnica GP 6 ABC

Przyrząd alarmowy - ROP

Drzwi przeciwpożarowe: Zamknięte

Telefony alarmowe

Instrukcja na wypadek powstania pożaru

Nie używać dźwigu w przypadku pożaru

Przyrząd oddymiania - RPO

Kierunek ewakuacji

Ilość osób w pomieszczeniu

Ściana ognioodporna SP 4 (ZLI) bud. ŚW

Ściana ognioodporna SP 5 (ZLI) bud. ŚW

Ściana ognioodporna ognioodporna REI120

Ściana ognioodporna ognioodporna REI60

Drzwi o klasie odporności ognioodp. EI60

Drzwi o klasie odporności ognioodp. EI30

Brak w budynku materiałów niebezpiecznych pożarowych
- |   |                              |                        |              |
|---|------------------------------|------------------------|--------------|
| INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO<br>DLA BUDYNKU CSM i CKJ<br>ZLOKALIZOWANEGO W ŁODZI, PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO 16/18 |                              |                        |              |
| PROJEKTANT:<br>mgr inż. Krzysztof Matczak   | INŻYNIER PRACOWNI:<br>398/99 | DATA:<br>LISTOPAD 2016 | STRONA:<br>8 |
| ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE  |                              |                        |              |