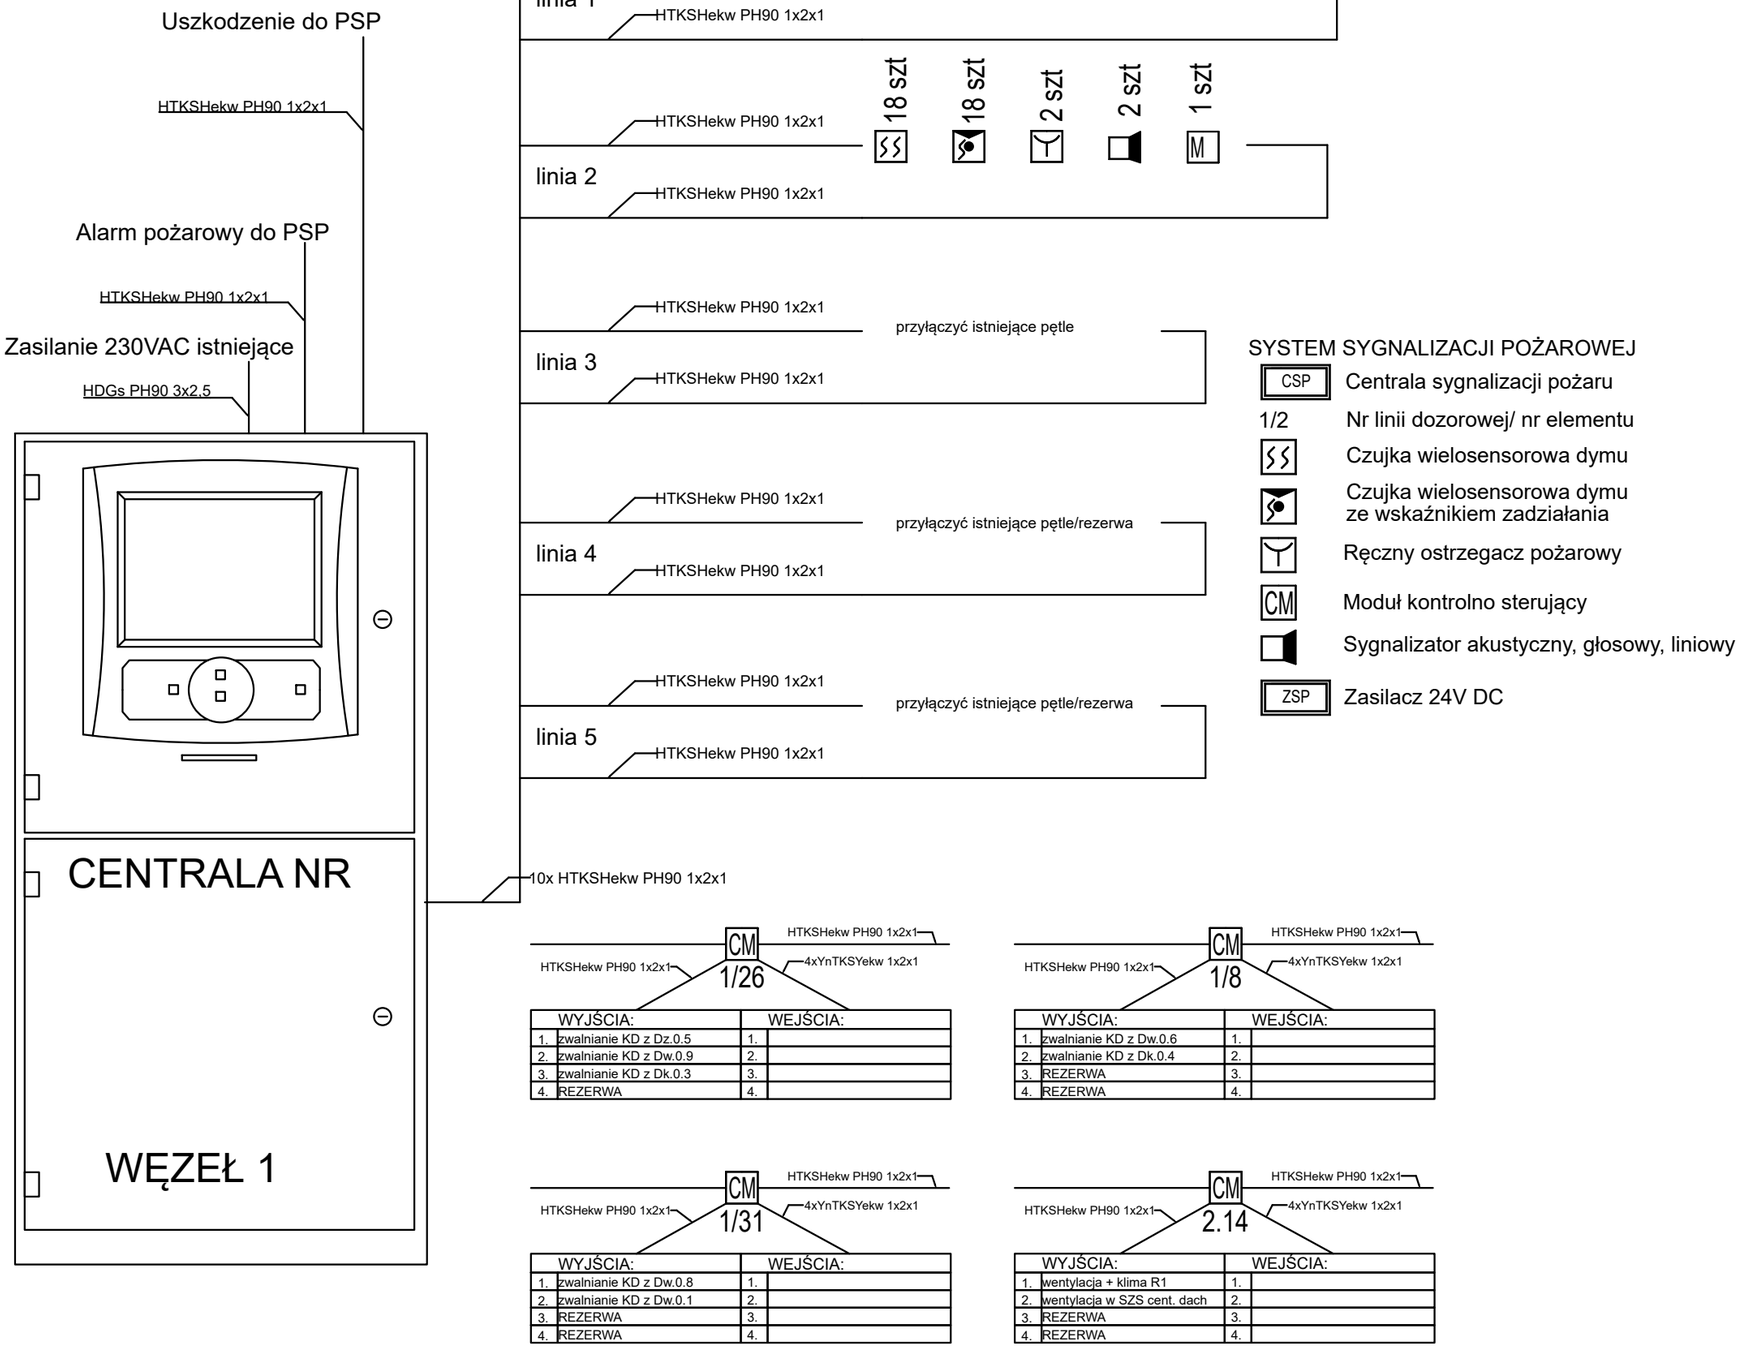

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

CSP	Centrala sygnalizacji pożaru
1/2	Nr linii dozorowej/ nr elementu
	Czujka wielosensorowa dymu
	Czujka wielosensorowa dymu ze wskaźnikiem zadziałania
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
CM	Moduł kontrolno sterujący
	Sygnalizator akustyczny, głosowy, liniowy
ZSP	Zasilacz 24V DC

W związku z rozbudową istniejącego SSP,
centalę POLON 400O nalezy wymienić na POLON 6000
CENTRALA SSP W POKOJU WARTOWNI W BUDYNKU BRAMY

Uwagi ogólne:
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2. Wymiary aktualnego stanu budowlanego przed zamówieniem elementów należy sprawdzić w naturze.
3. Kolizje zabezpieczyć.
4. Roboty bud. - inst. muszą być prowadzone z koordynacją.
5. w sprawach nie określonych dokumantacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
- normy p.k.n.
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty itb
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót
6. Poniższy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi oraz dokumentacją budowlaną.
7. Skalowanie z rysunków jest zabronione.
8. Wszystkie rozwiązania systemowe powinny być wykonane wg. instrukcji producenta.

INWESTOR	**Zakład Karny w Czarnem** **ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne**
GEN. PROJ.	see. sp. z o. o., nip: 7773237073 ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznań biuro@seearchitecture.eu, www.seearchitecture.eu +48 796 241 645, +48 605 976 505
	TELETECHNICZNA
PROJ. GŁ.	mgr inż. Marcin Besterda WKP/0152/POOE/14
PROJ. SPR.	mgr inż. Adam Pietrzak WKP/0205/PWOE/17
INWESTYCJA	**Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku administracyjnego Zakładu Karnego w Czarnem wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 14/11**
FAZA	Projekt techniczny
BRANŻA	TELETECHNICZNA
NAZWA RYS.	Schemat instalacji SSP NR 70-TT-07
SKALA	DATA Poznań, 31.08.2024