


# SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ALARMOWEJ

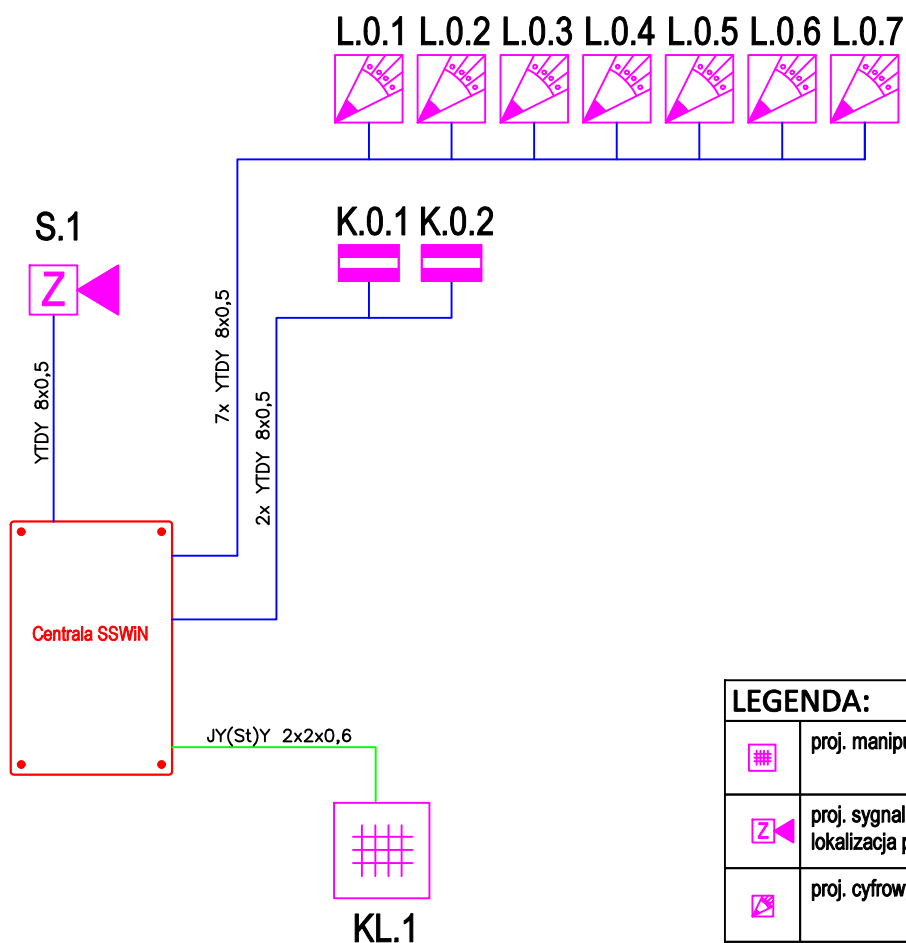

## LEGENDA:

	proj. manipulator kontrolny LCD
	proj. sygnalizator akustyczny zewnętrzny lokalizacja przy wejściu głównym
	proj. cyfrowy czujnik. Zasięg 15x15m
	proj. kontrakton
	proj. centrala SSWIN

## UWAGI:

- Sygnalizator akustyczny zewnętrzny należy zamontować na elewacji budynku przy wejściu głównym do budynku. Dokładną lokalizację ustalić na etapie budowy.

Nr projektu: <b>1579</b>	Tytuł rys: Schemat ideowy systemu alarmowego	81-626 Gdynia, ul. Graniczna 25 tel. 58 620 82 78 e-mail: anmar@anmar.gda.pl	
Stadium: <b>PT</b>			
Temat:	Przebudowa fragmentu budynku usługowo - garażowego na potrzeby Straży Gminnej		
Adres:	ul. Wojciecha Chrzanowskiego 44, 81-198 Kosakowo dz. 64/40, 64/54 ,obręb 0004 Kosakowo		
Branża:	Elektryczna		
Inwestor:	Gmina Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo		
Funkcja	Imię, nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Data: <b>12.2021</b>
Projektował:	mgr inż. Waldemar Wesołowski		Skala: —
Uprawnienia:	75/Gd/2002 w spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych		Nr rys: <b>E-6</b>
Opracował:	inż. Michał Żołądek		