


RZUT IV PIĘTRA

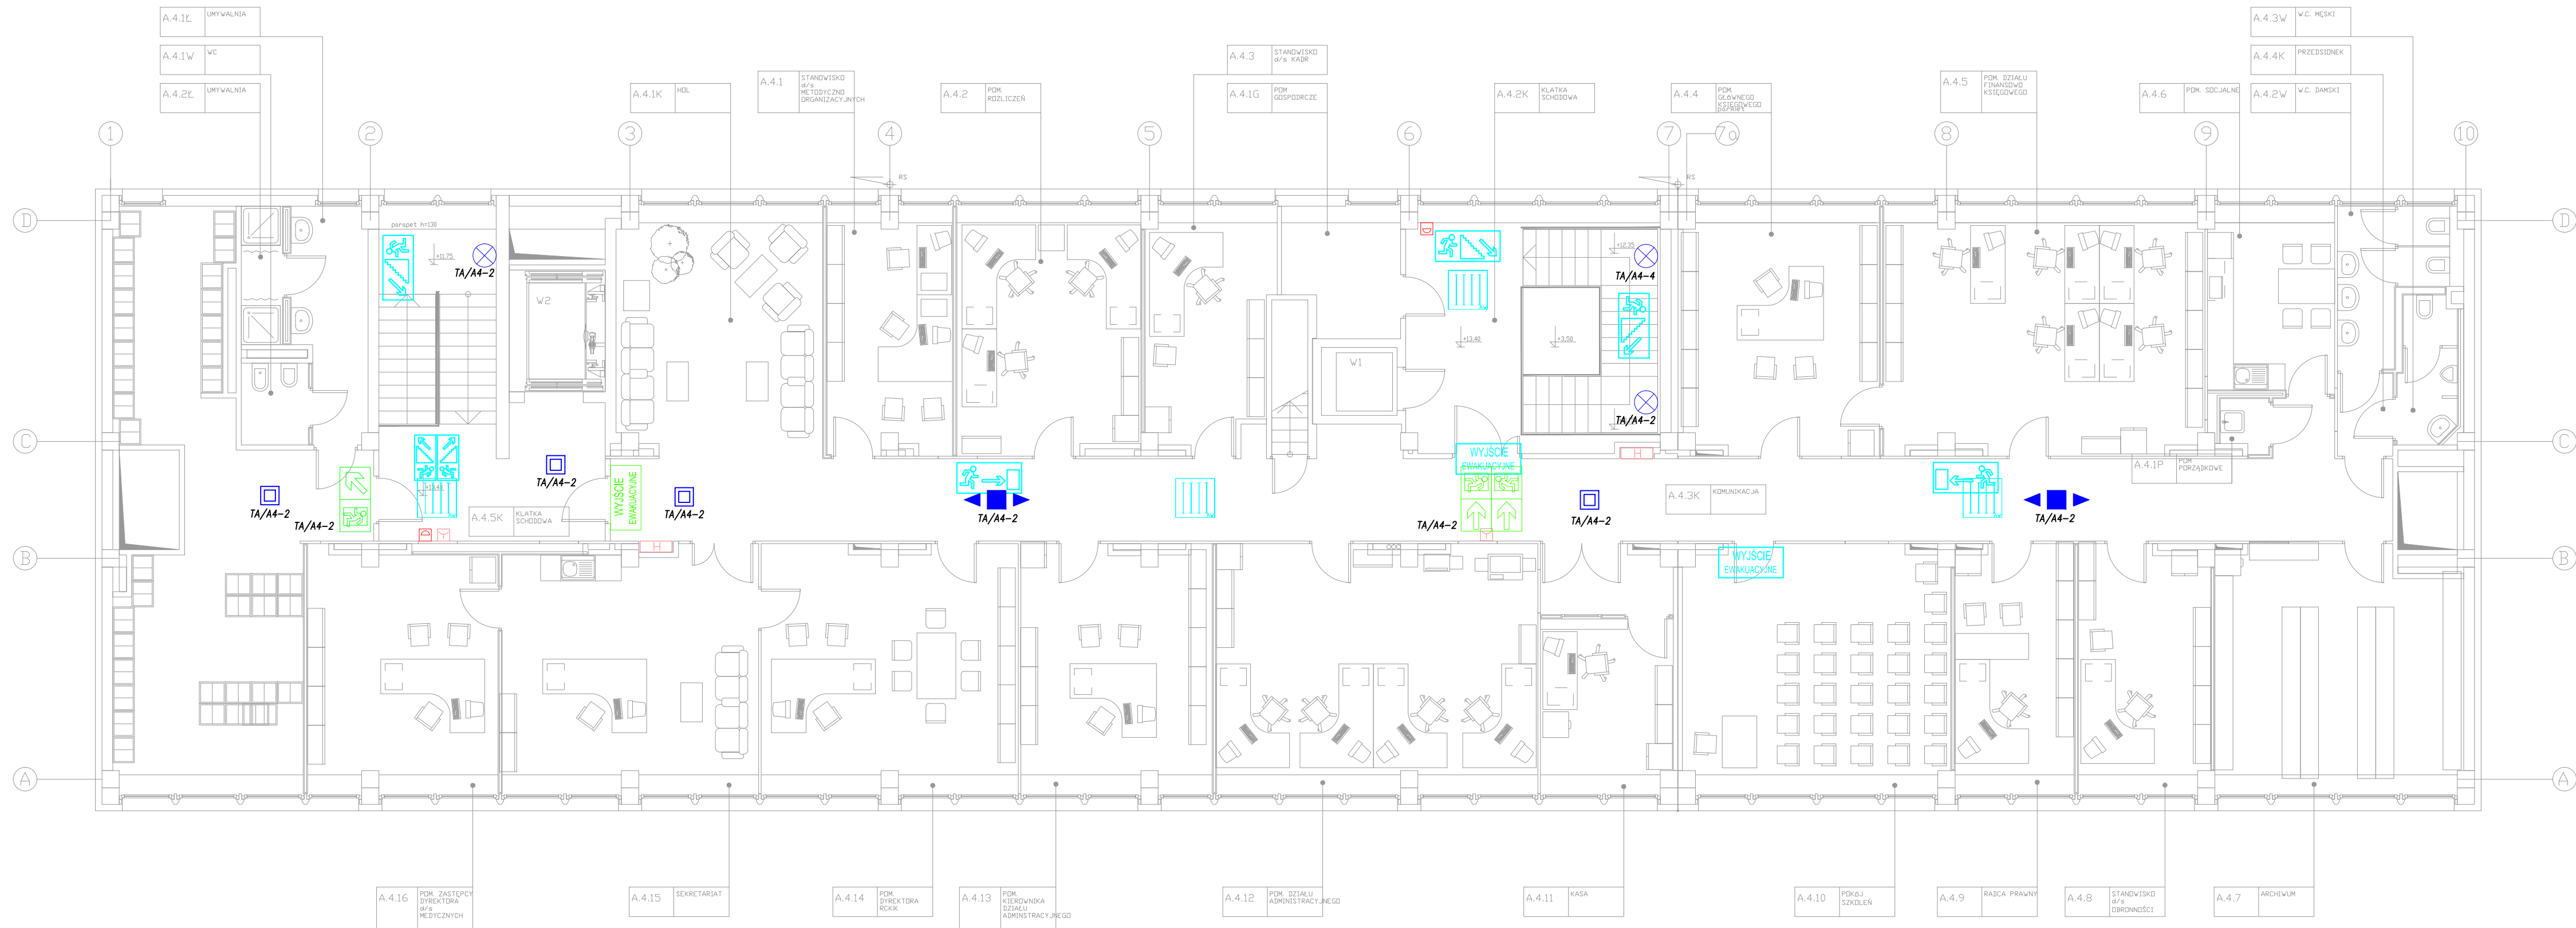

LEGENDA

- oprawy z piktogramem istniejące
- istn. oprawa świetłówkowa 4x 18W wewnętrzna z modułem awaryjnym
- istn. oprawa zewnętrzna
- istn. oprawa zewnętrzna z modułem awaryjnym
- proj. oprawa dostropowa 3W 410lm 1H AT SE
- proj. oprawa nastropowa korytarzowa 3W 390lm 1H AT SE
- Oprawa AWARYJNO-SIECIOWA naścienna 18W, 2600lm w trybie sieciowym, 3W, 370lm w trybie awaryjnym, 1H, AT, WH, SA (praca na jasno) – montaż w istniejących miejscach na klatkach schodowych
- proj. oprawa naścienna IP65 3*1W 370lm 1H AT SE, dostosowana do pracy przy temp. >-25°C
- proj. oprawa z piktogramem 1*2W 1H AT SE dostropowa dwustronna
- proj. oprawa z piktogramem 1*2W 1H AT SE dostropowa jednostronna
- proj. oprawa z piktogramem 1*2W 1H AT SE naścienna jednostronna
- proj. oprawa z piktogramem 1*2W 1H AT SE naścienna jednostronna
- proj. oprawa z piktogramem 1*2W 1H AT SE naścienna jednostronna
- demontaż istniejącej oprawy
- proj. piktogram ewakuacyjny (bez podświetlenia) 150x300mm

Ppoż

- istn. uruchamianie oddymiania klatki schodowej
- istn. przycisk pożarowy Ppoż
- istn. hydrant / gaśnica

Układ sieci: TN-C-S
Napięcie zasilania: 230/400V

FIRMA USŁUGOWA PROINTEL INŻ. PIOTR KWIECIEŃ			
31-572 Kraków, ul. Dąbska18K/27 tel. (0-12) 358 66 67, kom. 519 392 013			
Temat: PRZEBUDOWA OŚMIETLENIA EWAKUACYJNEGO W BUDYNKU REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA PRZY UL. RZEŹNICZEJ 11 W KRAKOWIE		Temat: PLAN INSTALACJI - PIĘTRO IV	
Nr rys.: E-6		Nr ark.: 1/1	
Branża:	ELEKTRYCZNA	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował:	INŻ. PIOTR KWIECIEŃ	MAP/0352/PWOE/07	Skala: 1:100
		MAJ 2022	