


RZUT PRZYZIEMIA 1:100

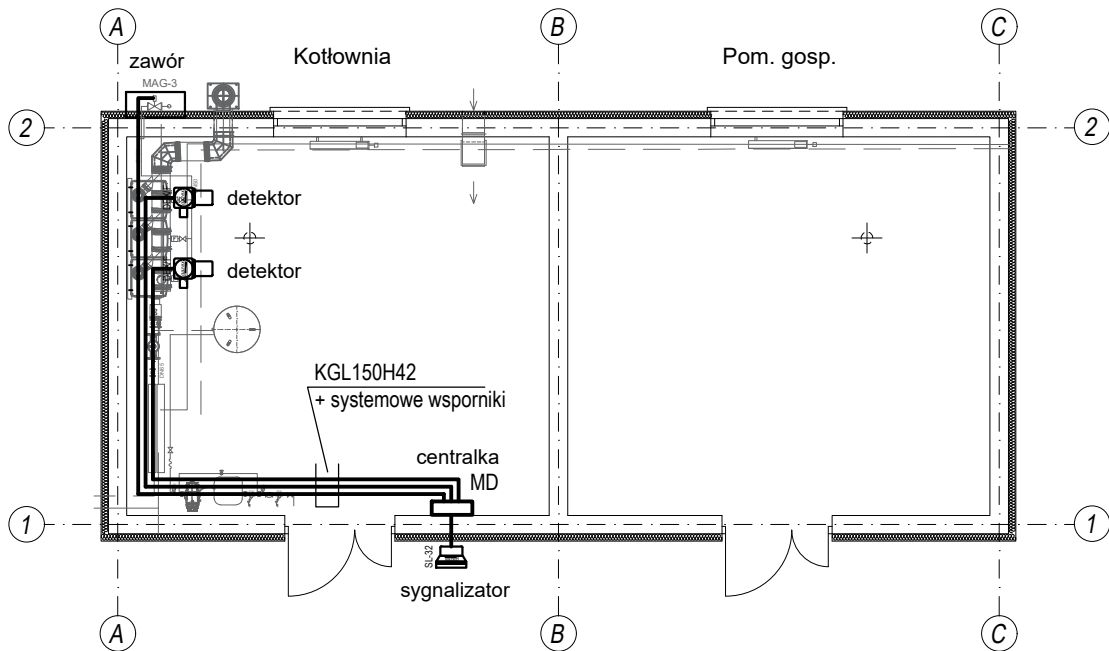

UWAGI:

- Urządzenia aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego w zakresie opracowania branży instalacyjnej. Zakres niniejszego projektu obejmuje okablowanie systemu:
 - do detektorów DEX - YDY4x1G
 - do zaworu MAG - YDY2x2,5mm²
 - do sygnalizatora - YTKSY 1x4x0,8.
- Projektowane instalacje prowadzić n/t w rurkach ochronnych oraz w korytkach kablowych. Stosować rurki z tworzywa sztucznego, sztywne, bezhalogenowe typ KH25 LGR.
- Montaż elementów zgodnie z wytycznymi branży instalacyjnej.

>>ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<< ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola					
Inwestor: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7 05-220 Zielonka		Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA JEGO CZĘŚCI NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ, WRAZ Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Branża: ELEKTRYCZNA		Adres: 37-450 Stalowa Wola, Ofiar Katynia 63, Nazwa jednostki ewidencyjnej: Lasy Państwowe, Obręb ewidencyjny: 0006, Numery działek ewidencyjnych:1/5			
Nazwa rysunku: PLAN AKTYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA GAZOWEGO					
<u>PROJEKT TECHNICZNY</u>		NR UPRAWN.	PODPIS	DATA	Nr rys.: 4
PROJEKTANT inż. Adam Hara		upr. 230/TBG/94 <i>specjalność instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych</i>		03.2023	Skala: 1:100
SPRAWDZIŁ mgr inż. M. Rolek		upr. PDK/0074/POOE/05 <i>specjalność instalacyjna w zakresie sieci i instalacji elektrycznych</i>		03.2023	