


## SCHEMAT IDEOWY TABLICY TC

**Układ sieci TN-S  
OCHRONA OD PORAŻEŃ  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE  
ZASILANIA PN-IEC 60364-4-41**

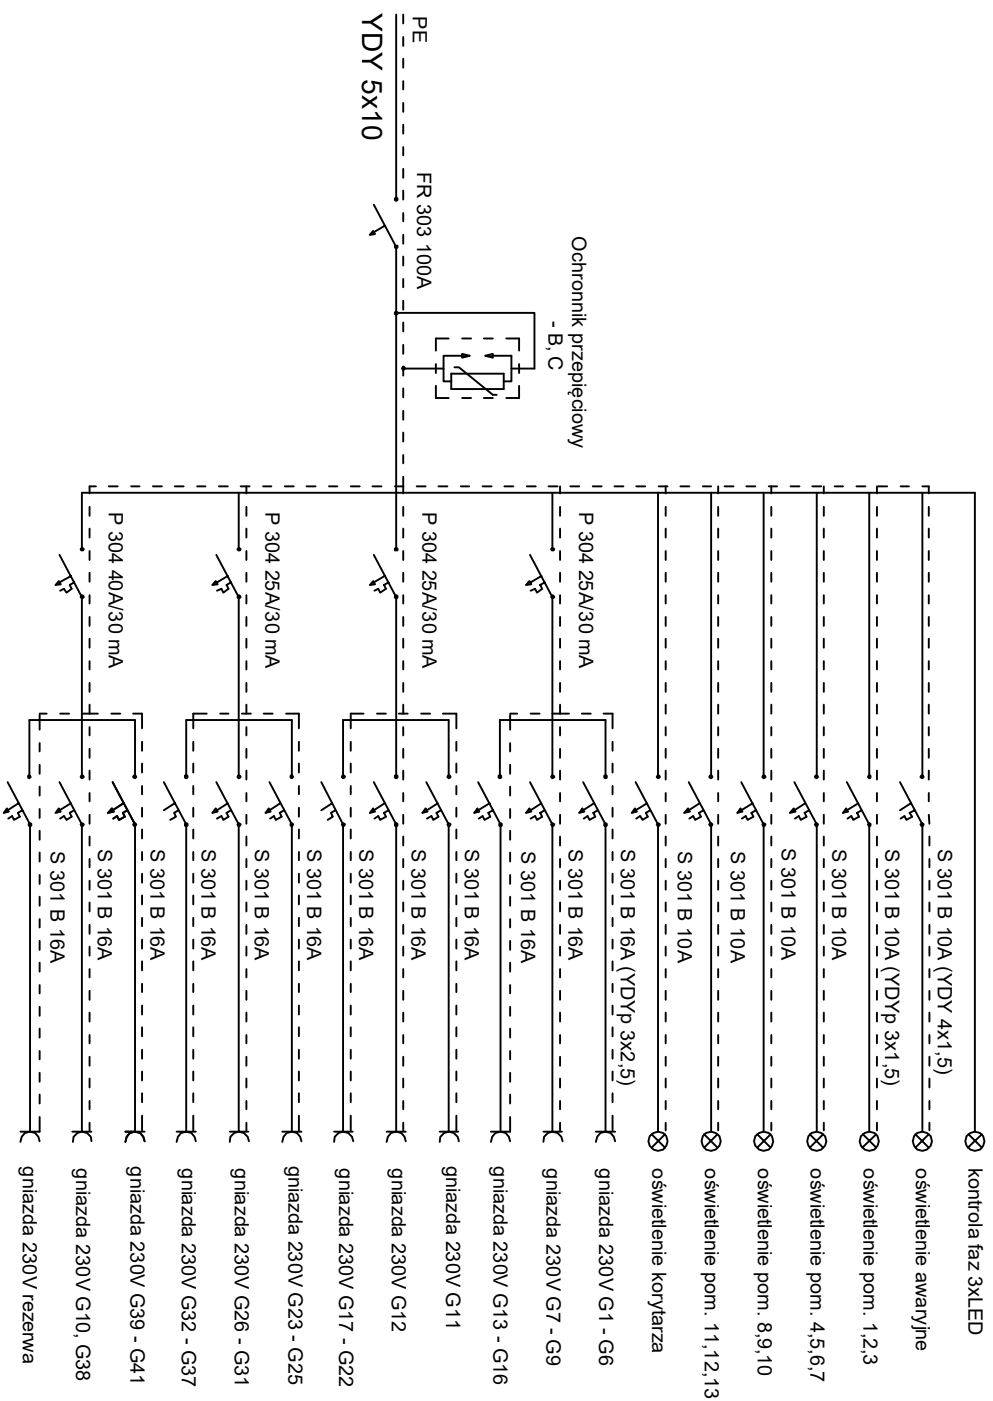

INWESTOR: 45 WIOSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARZCY 6-21 WIOSZYN			
OBJEKT: Budynki nr 206 k. 2022 w Wędrzyne - dz. nr 99/3		NUMER RYS. 6	
Schemat Zasilania TC		SKALA 1:-	
WYKONAWCY OPRACOWANIA	NR UPRAWNIEN	DATA	PDPD
AUTORE: mgr inż. Henryk STERN	L.R. 000330WCE/04	10.03.2021 r	
ASISTENT:			