


PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH
na odwiercenie studni zastępczej 1a na ujęciu wodociągowym

Miejscowość : Ławy dz. nr 172/2, gmina Bełchatów powiat : bełchatowski, województwo: łódzkie
Inwestor : Gmina Bełchatów
Metoda wiercenia : mechaniczna - obrotowa

Rzędna ~210 m.n.p.m.

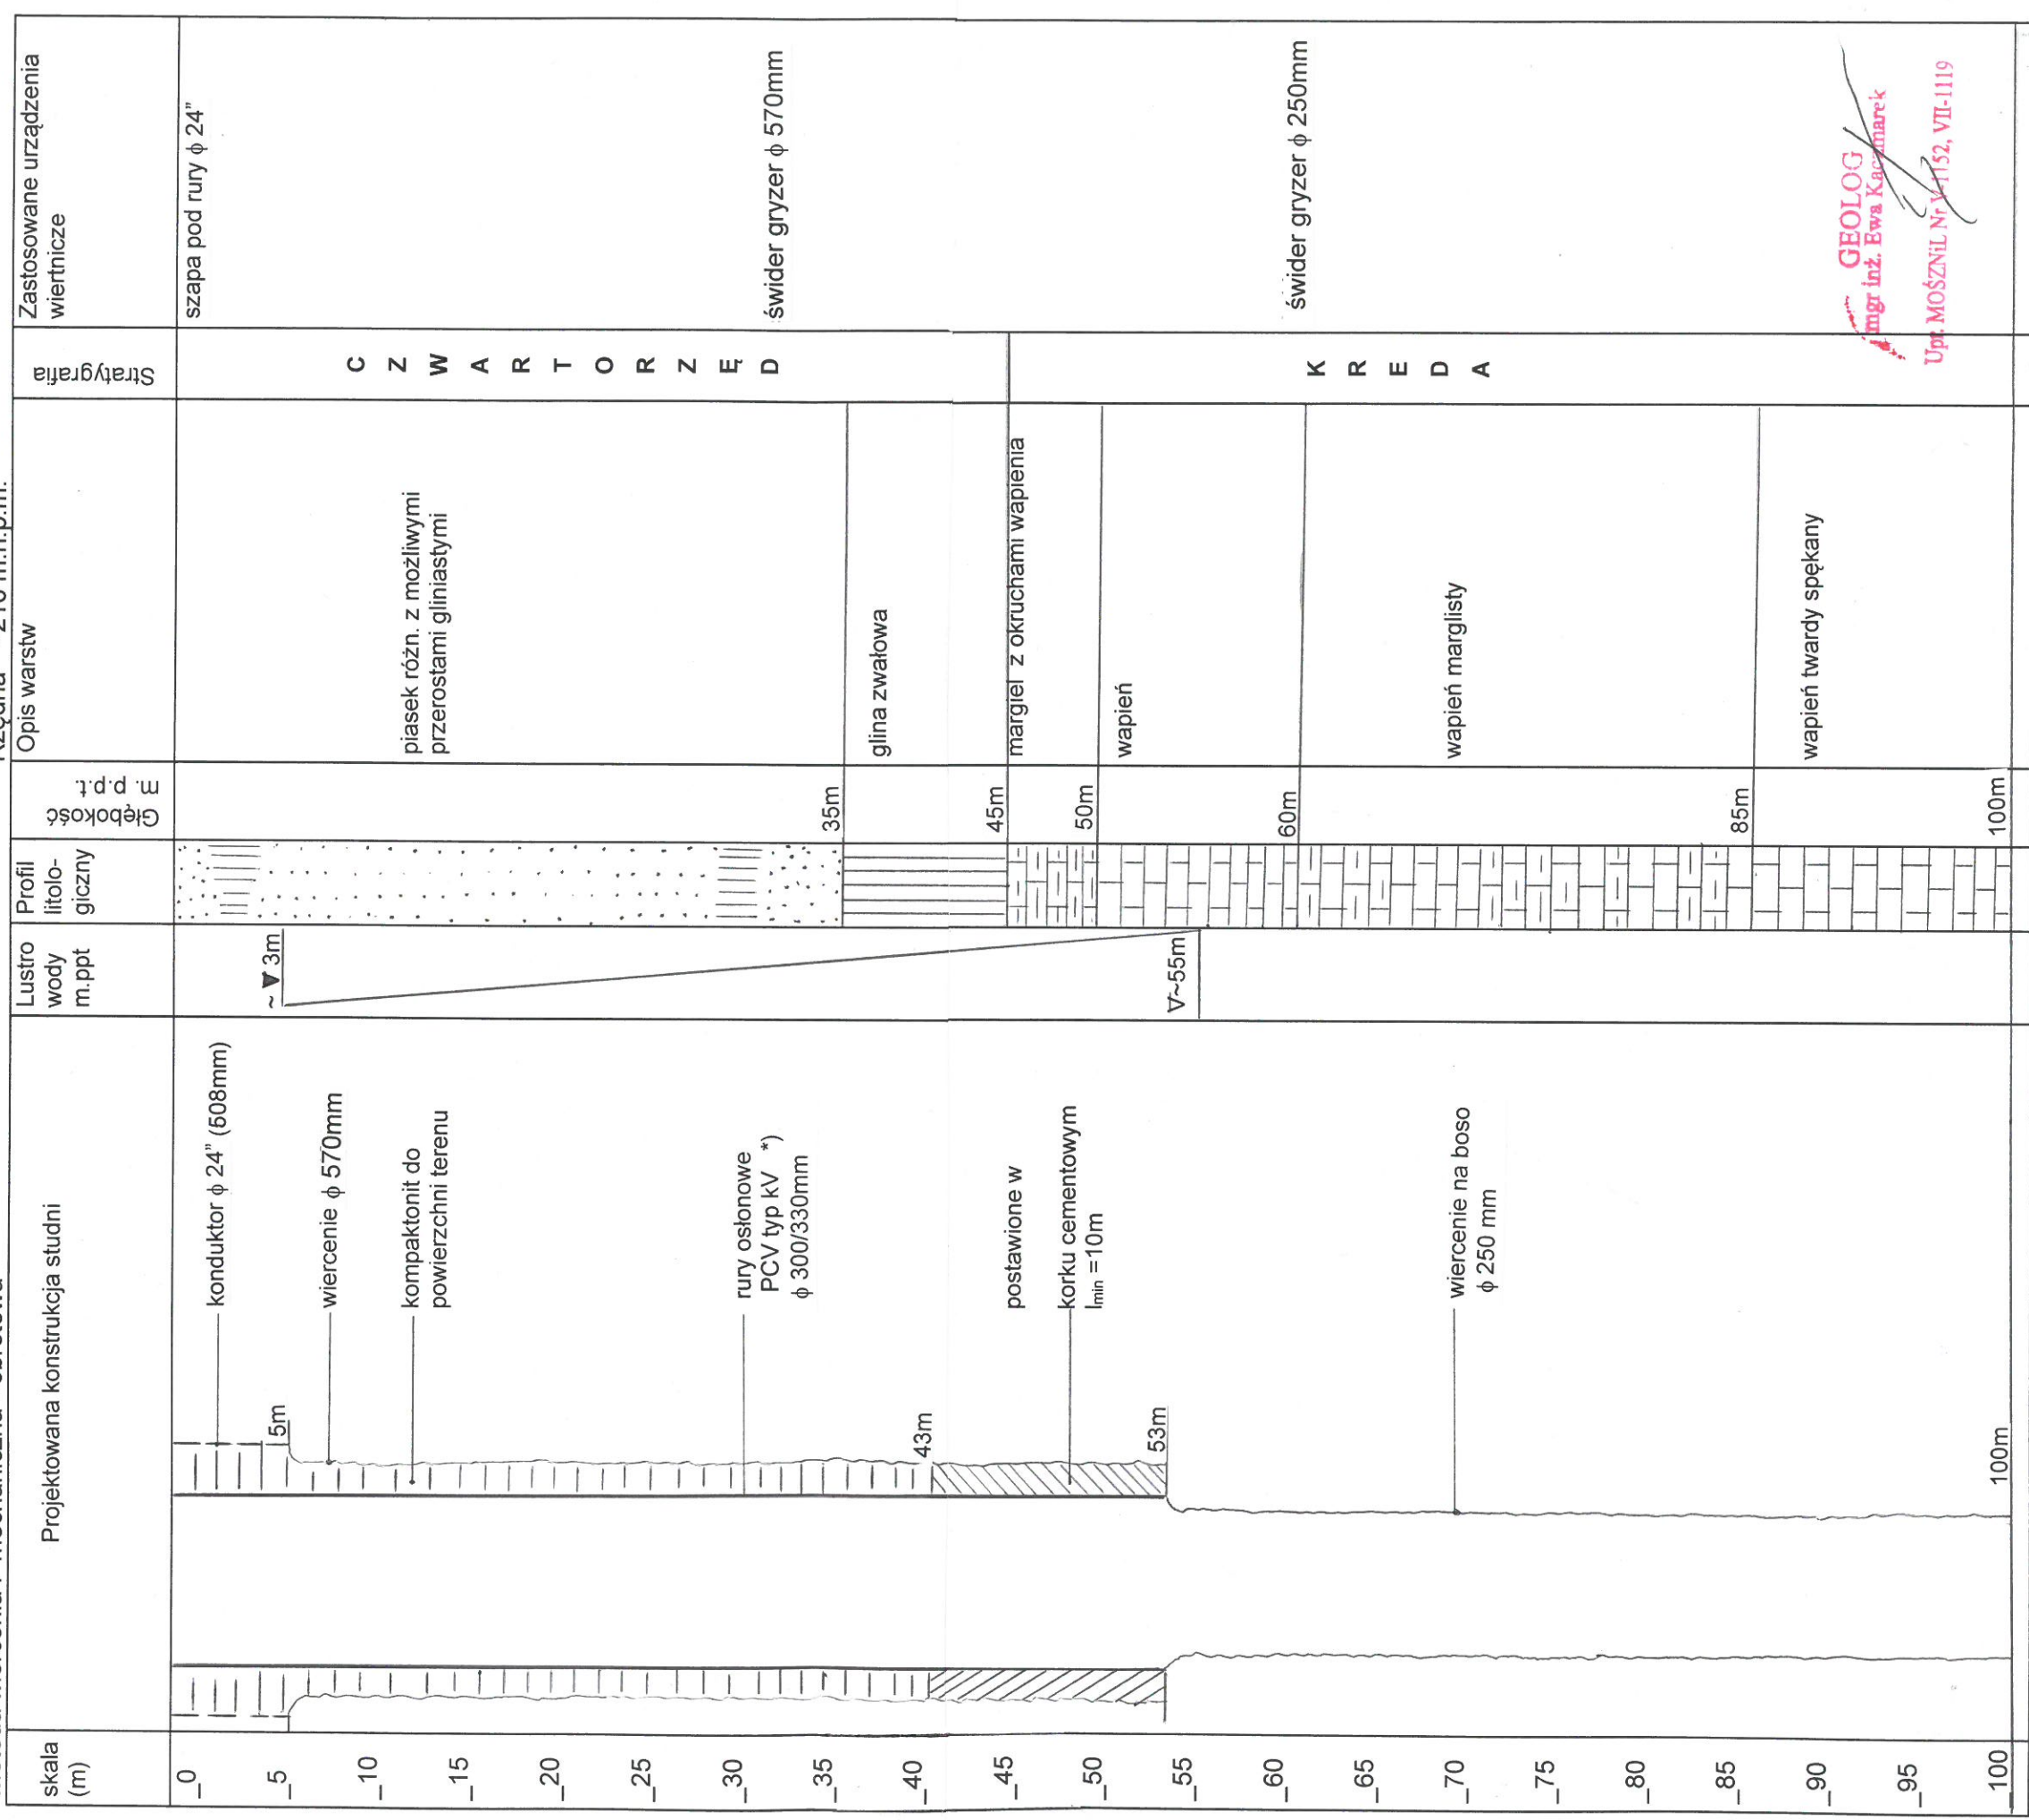

GEOLOG
mgr inż. Ewa Kaczmarek
Upi. MOŚZNIŁ Nr V-1152, VII-1119

*) należy zastosować w pierwszej kolejności, jako preferowane, rury wiertnicze stalowe R-65 φ 11 3/4" - 280/298mm o grubości ścianki 8-9mm, (NOWE- za okazaniem faktury zakupu). Dopuszcza się zastosowanie rur DN 300/330 PCV typ kV.