


ISTN. TR/Z TYPU RN 24s /OBUDOWA ISTNIEJĄCA/

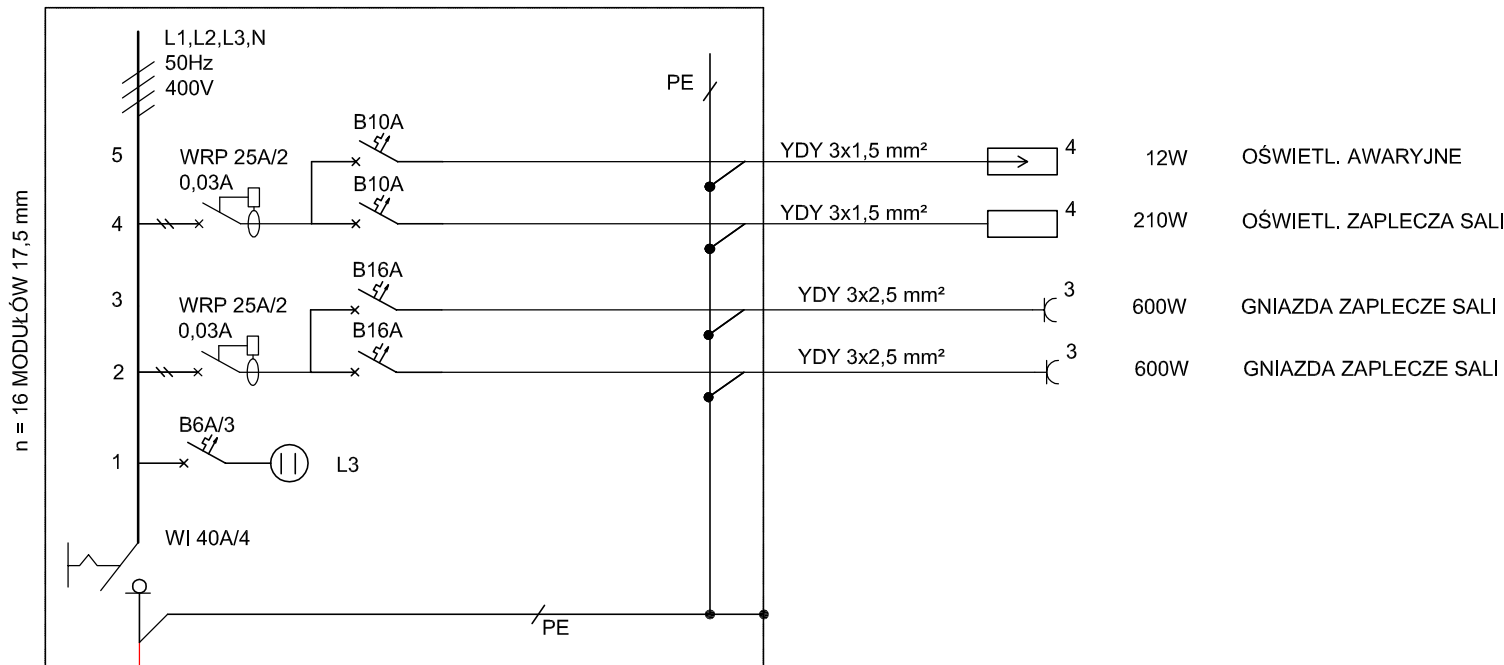

ISTN. KABEL 5-ŻYŁOWY Z ŻYŁĄ PE
YDY 5x6mm²

ISTN. ZASILANIE Z ISTN. TABLICY TRSG

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 400/230V

JAKO SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM (OCHRONA DODATKOWA)
PROJEKTUJE SIĘ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
DLA UKŁADU SIECIOWEGO TN-S

Biuro Projektów Architektonicznych i Usług Inwestorskich COMTAREX Jacek Mazurkiewicz 40-095 KATOWICE ul. Stawowa 3/7, tel./fax 32 258 72 71 NIP 954-118-08-11			
INWESTOR	Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Zielona 5, 40-756 Katowice	NR ARCH.	5/21-D7
PEŁNOMOCNIK	Centrum Usług Wspólnych, ul. Witła Stwosza 7, 40-040 Katowice	BRANŻA	ELEKTR.
OBIEKT I ADRES INWESTYCJI	Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Zielona 5, 40-756 Katowice	FAZA	PB
TYTUŁ OPRACOWANIA	BO - "Sport na co dzień" - remont i modernizacja przyszłolnej infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Zielonej 5 w Katowicach. Działki 94/12, 53/3, Karta mapy 24, Obręb 0003.		
TYTUŁ RYSUNKU	TABLICA TR/Z /obudowa istn./ - SCHEMAT ELEKTRYCZNY		
OPRACOWAŁ	inż. Tomasz MIKRUT - upr nr. 436/85	SKALA	
SPRAWDZIŁ	inż. Marek MIKRUT - upr nr. 666/82	DATA	MAJ 2021
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jacek Mazurkiewicz upr. nr 516/77	NR RYS.	4E