



Pętle zakończyć
puszką E90 i
przygotować do wpięcia
do centrali p.poż w
kolejnym etapie



SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU:


- Optyczna czujka dymu
- Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP
- Element kontrolno sterujący
- Zasilacz buforowy EN-54
- Sygnalizator akustyczno - optyczny adresowalny
- Projektowana instalacja HTKSHekw 1x2x0,8

±0.00 = 157.19 m n.p.m.

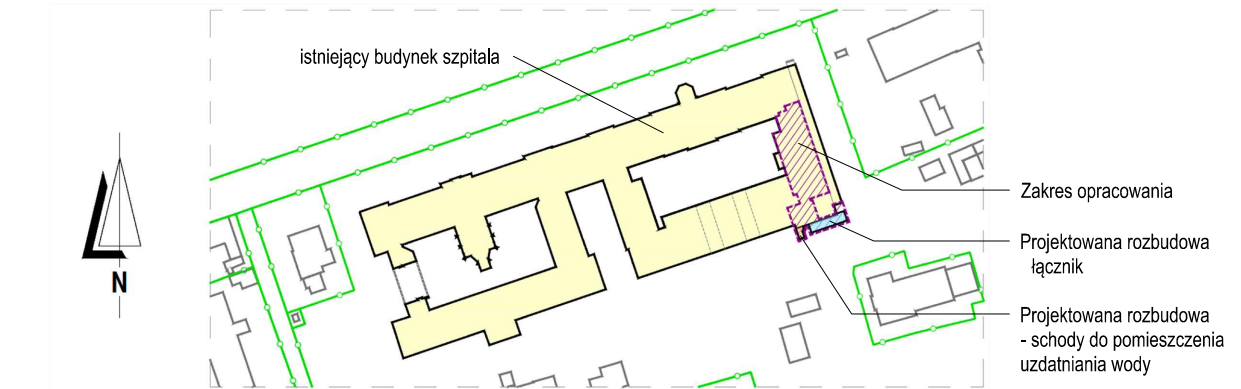

Investor:
**SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE**
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

Projekt:
**REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ WRAZ Z WYMIANĄ I
UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU C1
REALIZOWANA W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ "ROZBUDOWA CENTRALNEJ
STERYLIZATORNI W SZPITALU UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINOWSKIEGO
W ZIELNEJ GÓRZEZ SP. Z O.O.**

Adres obiektu:		Generalny Projektant:				
Zielona Góra, ul. Zyty 26 Działki nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017,		Nr projektu (ARCUS)		Faza	Nr rysunku	Index
		140849		56	T5003	
Stadium dokumentacji / bran ża: Projekt wykonawczy/techniczny /elektryczna Oznakowanie planu: Schemat systemu sygnalizacji pożaru.		Główny. proj.:				Skala: 1:100
		Telefon: 68 320 33 49 Fax: 68 320 33 49 dr inż.				Plik: 56 T 5003 .dwg
		Projektował: Marek Kopec				Data: 8.11.2021
		Upr. bud. upr. LBS/0008/POOE/06 inst. w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektro. i elektroenerg				Sprawdził: Maciej Bielnia LBS/0089/POOE/12 inst. w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektro. i elektroenerg
Opracował:						
ARCUS Consult Zielona Góra Sp. z o.o. ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona G óra Tel./fax: 68 320 33 49 email: office@arcus-consult.pl		 Consult Zielona Góra				