



Przycisk wyłłącznika ppoż
w tączniku budynku B-C

1	2	3
ZASILANIE SIŁOWNIKÓW KLAP PP0Ż W21	Zasilanie ze stacji S0-293 Zyty	Rozdzielnica RS Steryzlizatorni


Złącze kablowe ZK
OSZ typ 400mmx800mmx250mm(szerxwysxgłb)
z fundamentem i kieszenią kablową



Podstawowe dane techniczne:

In część złączowa max: 630A
Napięcie znamionowe: 230/400V
Napięcie znamionowe izolacji: 500/690V
Częstotliwość znamionowa: 50-60 Hz
Stopnie ochrony: IK10, IP44
Temperatura pracy: -25°C do 50°C
Klasa ochronności: II

±0.00 = 157.19 m n.p.m.

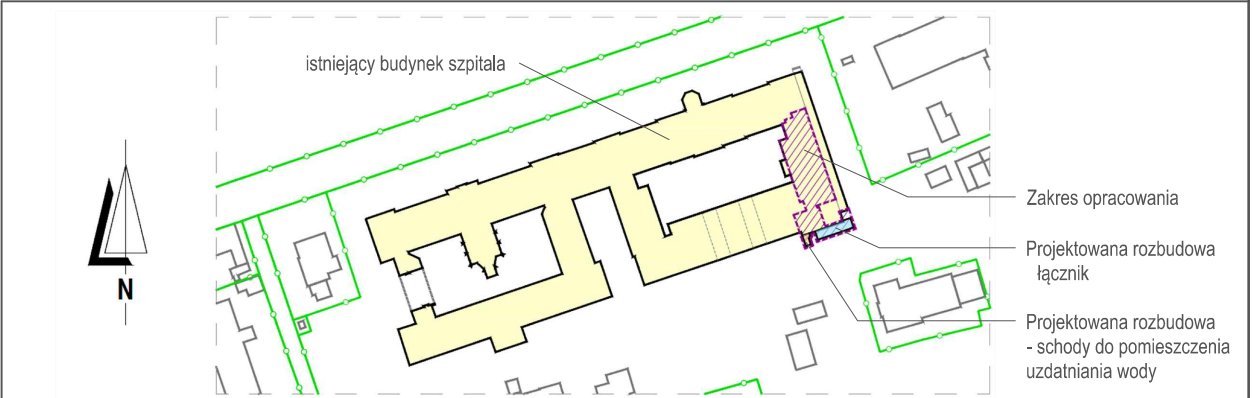

Inwestor:
**SZPITAL UNIWERSYTECKI IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELONEJ GÓRZE SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE**
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26

Projekt:
**REMONT I PRZEBUDOWA OBSZARU ISTNIEJĄCEJ CENTRALNEJ WRAZ Z
WYMIANĄ I UZUPEŁNIENIEM URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
ROZBUDOWA BUDYNKU C1 REALIZOWANA W RAMACH INWESTYCJI POD
NAZWĄ "ROZBUDOWA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU
UNIWERSYTECKIM IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W ZIELNEJ GÓRZEZ SP. Z O.O.**

Adres obiektu:		Generalny Projektant:				
Zielona Góra, ul. Zyty 26 Działki nr 61/11, obręb ewidencyjny 0017,		Nr projektu (ARCUS)		Faza	Nr rysunku	Index
		140849		56	E5006	
Stadium dokumentacji / bran ża: Projekt wykonawczy/techniczny /elektryczna		Główny. proj.:				Skala:
		Telefon: 68 320 33 49				Plik:
		Fax: 68 320 33 49				56E 5006 .dwg
		dr inż.				Data: 8.11.2021
Oznakowanie planu:		Projektował: Marek Kopeć		Upr. bud. upr. LBS/0008/POOE/06 inst. w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych		Sprawdził:
		mgr inż.		Upr. bud.		
Schemat Złącza ZK		Opracował: Paweł Jasiocha		Maciej Bieliński LBS/0069/POOE/12 inst. w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych		
		ARCUS Consult Zielona Góra Sp. z o.o. ul. Chemiczna 5, 65-713 Zielona Góra Tel./fax: 68 320 33 49 email: office@arcus-consult.pl				
						

