


ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRO II	
2.0	klatka schod.- komunikacja
13,2m²	ptyłka ceramiczna/gres
2.1	komunikacja
45,2m²	ptyłka ceramiczna/gres
2.2	poradnia specjalistyczna
39,7m²	wykładzina dywanowa
2.3	pomieszczenie 1
39,2m²	PCV drewnopodobne
2.4	pomieszczenie 2
39,5m²	PCV drewnopodobne
2.5	pom. gospodarcze
4,4m²	ptyłka ceramiczna/gres
2.6	pomieszczenie 3
39,2m²	PCV drewnopodobne
2.7	pomieszczenie 4
39,2m²	PCV drewnopodobne
2.8	toaleta dla niepełnospr.
5,5m²	ptyłka ceramiczna/gres
2.9	umywalnia toalety damskiej
5,6m²	ptyłka ceramiczna/gres
2.10	toaleta damska
6,0m²	ptyłka ceramiczna/gres
2.11	toaleta męska
6,1m²	ptyłka ceramiczna/gres
2.12	umywalnia toalety męskiej
3,7m²	ptyłka ceramiczna/gres
2.13	pom. mop
2,8m²	ptyłka ceramiczna/gres
2.14	pom. kierownika
23,6m²	wykładzina dywanowa
2.15	sekretariat
16,1m²	ptyłka ceramiczna/gres
2.16	sala plastyczna
39,4m²	ptyłka ceramiczna/gres
2.17	sala do kinezyterapii
39,3m²	PCV drewnopodobne
2.18	szatnia
10,9m²	ptyłka ceramiczna/gres
2.19	sala Informatyczna
34,7m²	PCV drewnopodobne
2.20	pomieszczenie 5
39,5m²	PCV drewnopodobne
2.21	komunikacja
24,0m²	ptyłka ceramiczna/gres
2.22	zaplecze
4,0m²	ptyłka ceramiczna/gres
SUMA II PIĘTRO 520,8m²	

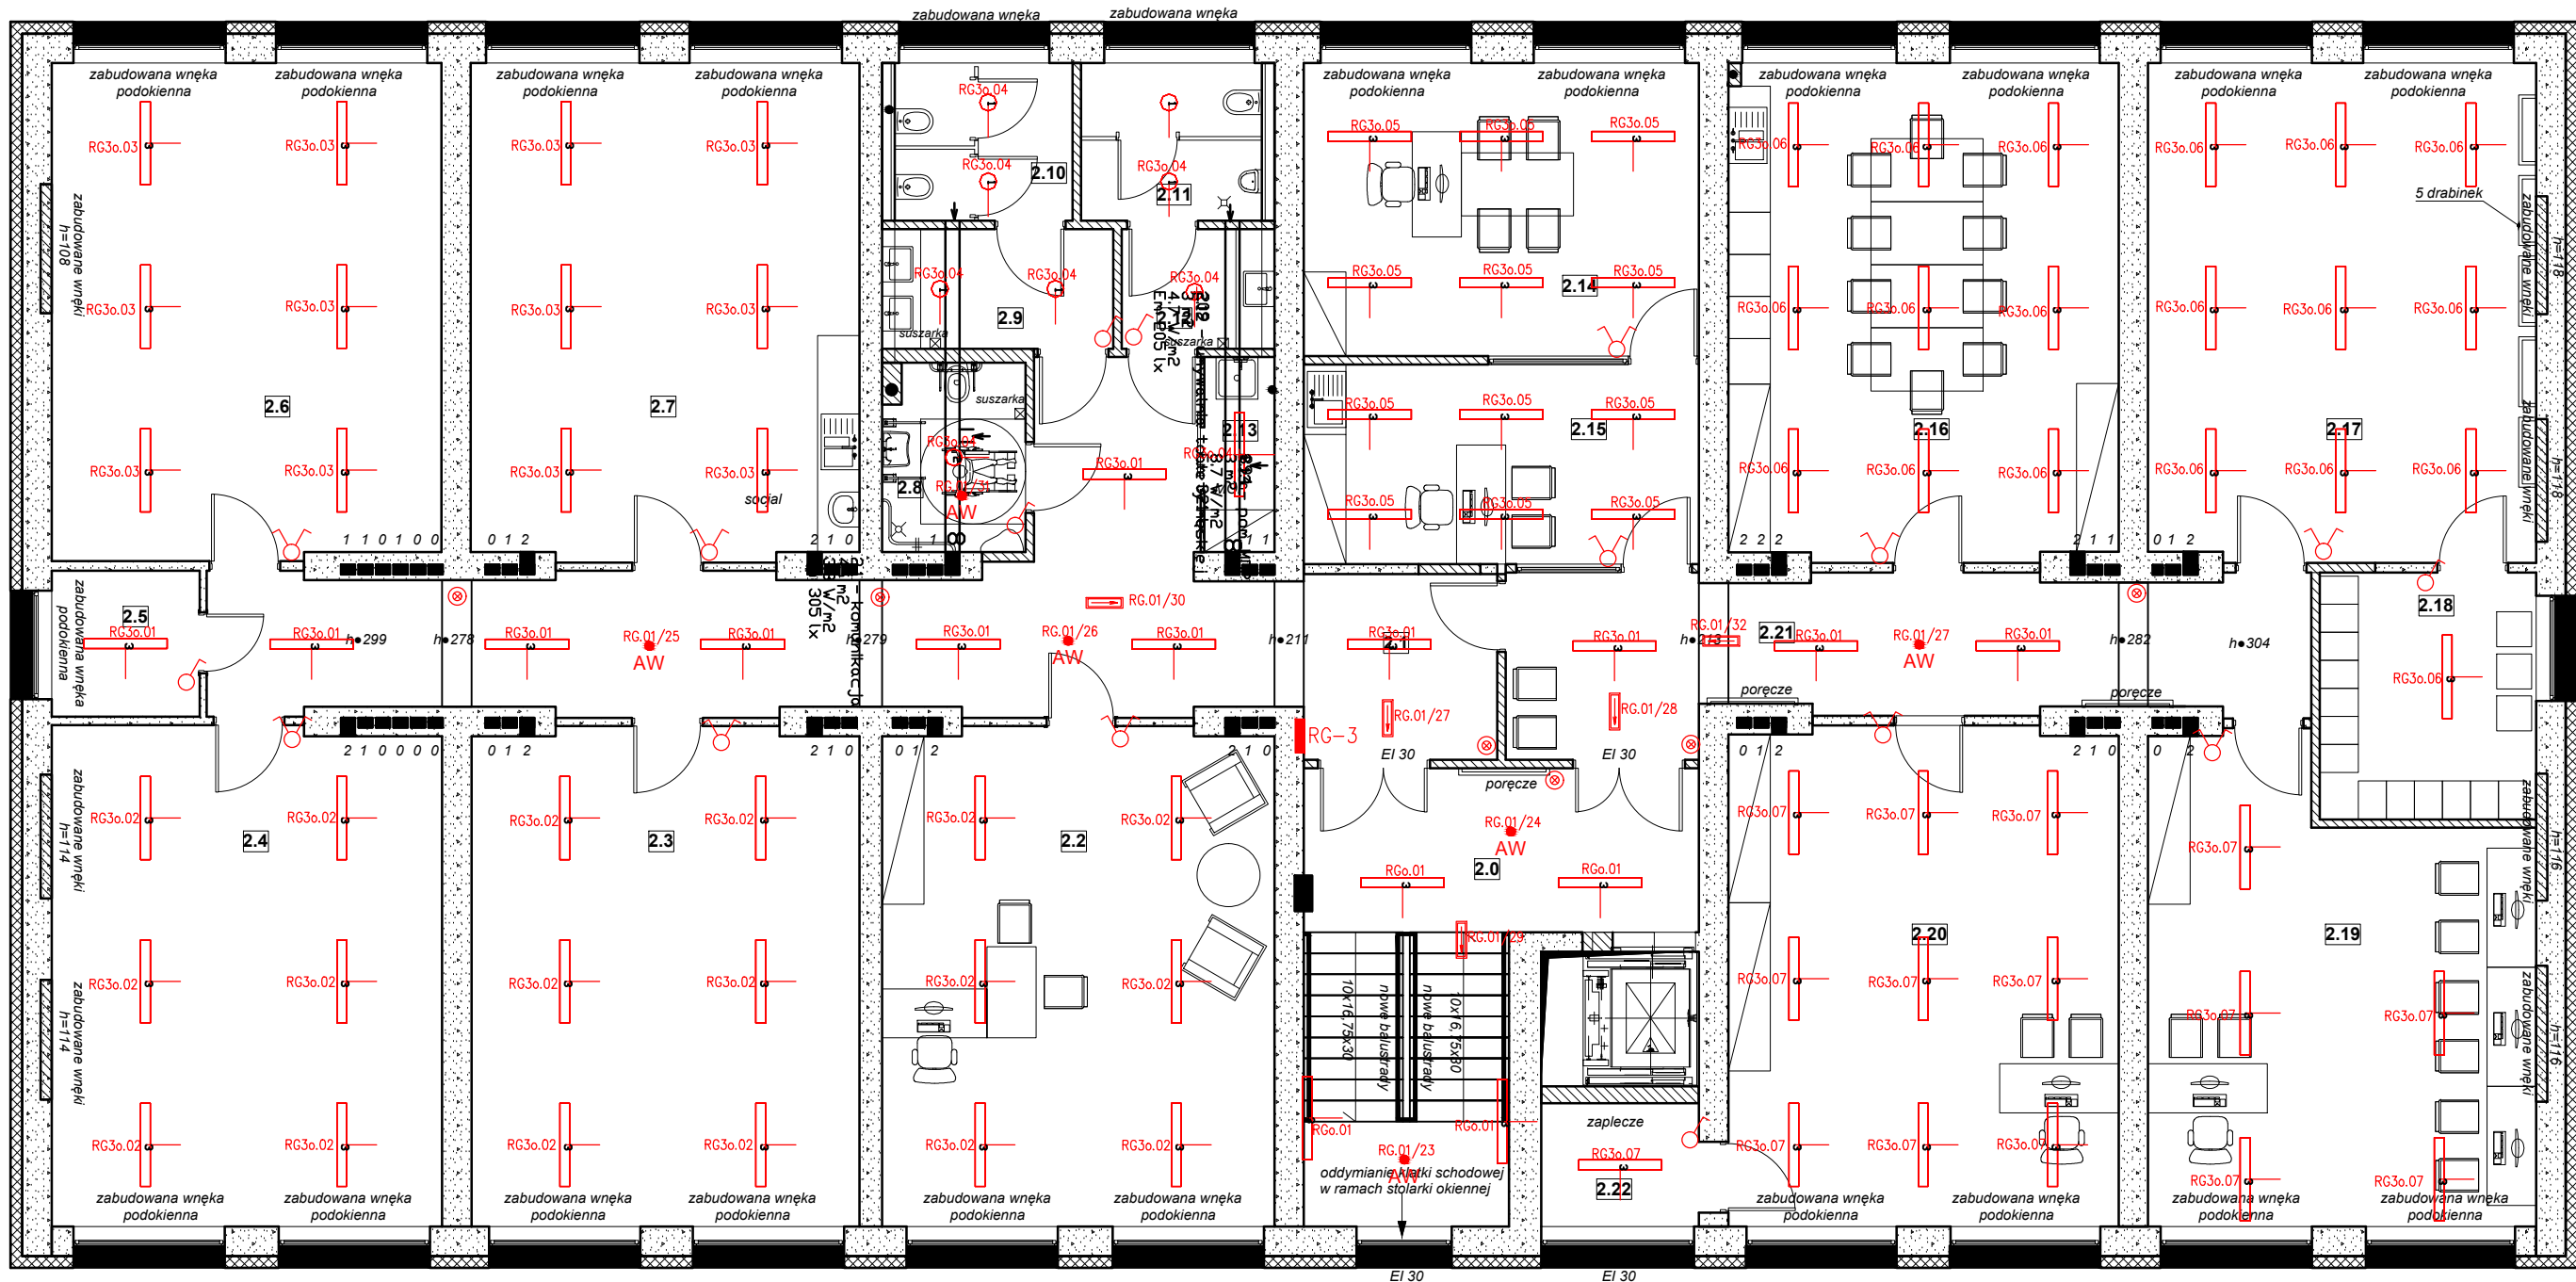

LEGENDA:

- oprawa do nadbudowania LED (3224 lm; 24.2 W)
- oprawa do wbudowania LED (1852 lm; 16.1 W)
- oprawa do wbudowania LED (2525 lm; 23 W)
- Oprawa oświetlenia awaryjnego LED (niskonapięciowa, adresowalna)
- Oprawa ewakuacyjna (niskonapięciowa, adresowalna)
- wypust oświetleniowy ścienny z czujnikiem ruchu
- przycisk "Światło"
- Łącznik klawiszowy świecznikowy podtynkowy
- Łącznik klawiszowy jednobiegunowy podtynkowy

Układ sieci TN-S
Ochrona od porażień :
szybkie wyłączenie zasilania
z zastosowaniem wyłącznika
różnicowo-prądowego

Autorska Pracownia Architekt Janusz Pulikowski, 89-240 Kcynia, ul. Okrężna 6, tel. 600 817 111				
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Leszek Sobala upr KUP/0070/POOE/11	INWESTOR: Gmina Września ul. Ratuszowa 1 62-300 Września	PROJEKT: Projekt adaptacji części budynku szkoły na Centrum Aktywności Seniora „Wrzósowisko” oraz pomieszczenia archiwum, na dz. nr geod. 3807, obręb Września, gm. Września	BRANŻA: Elektryczna	STADIUM: PB
TREŚĆ RYSUNKU: Rzut II piętra - instalacja oświetleniowa			DATA: 02.2018	SKALA: 1:100
NR RYS: E-5				