



## LOKALIZACJA PRZY ROZDZIELNICY DC

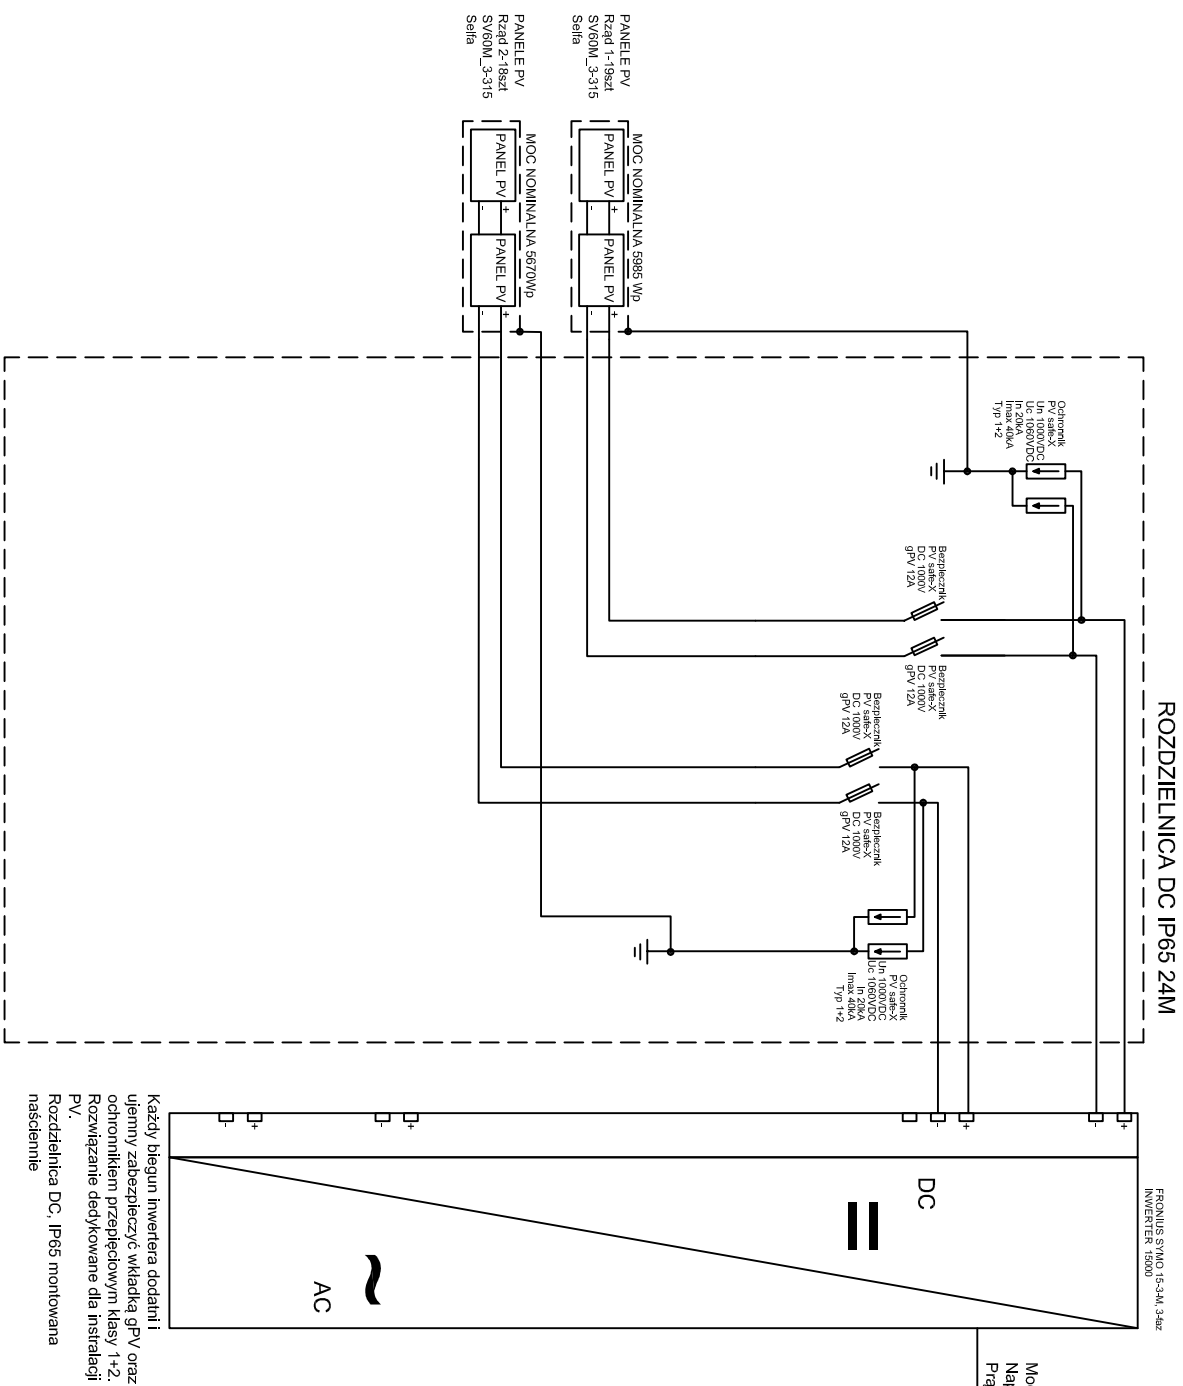


## ROZDZIELNICA AC IP65 8M

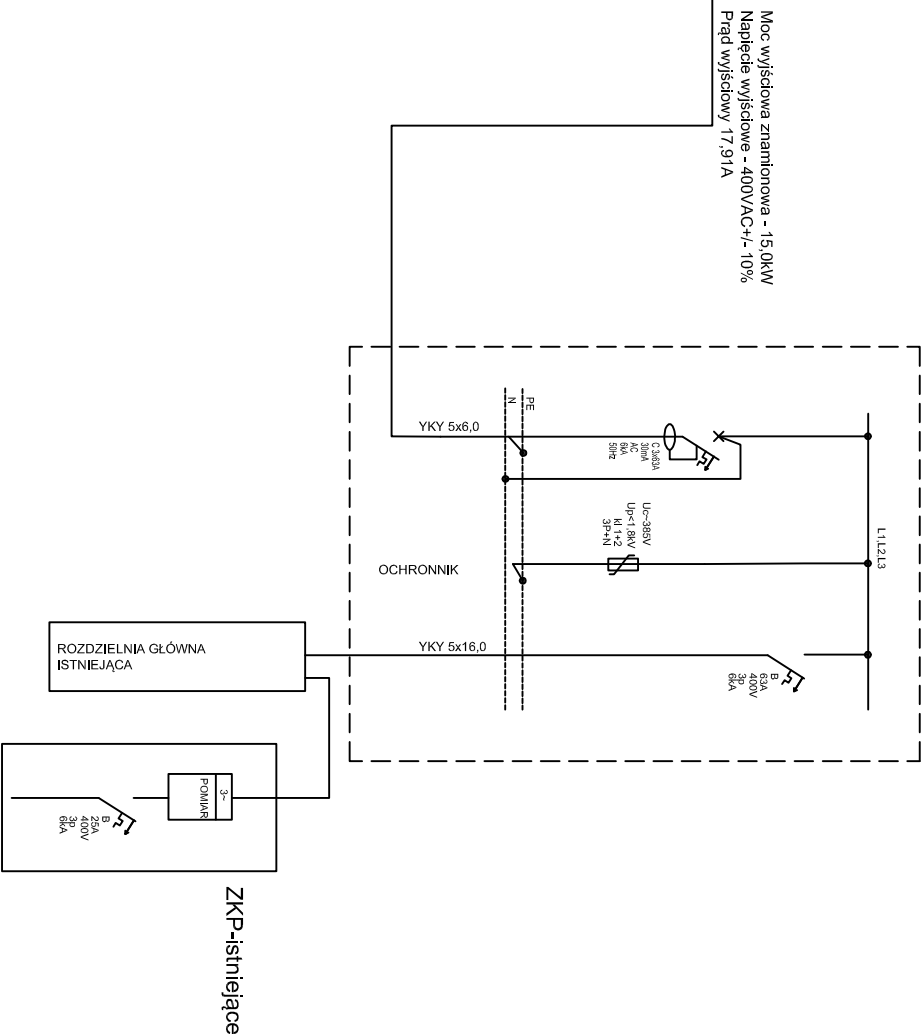

### System instalacji wewnętrznej TN-S

podstawowa - przed dotykaniem bezpośrednim obudowa izolacyjna urządzenia dodatkowa - przed dotykaniem pośrednim szybkie wyłączenie zasilania Stosować szafę IP40-IK08

<div><div><div><div>GAB</div><div>Biuro Architektoniczne</div></div></div><div>urzędyna Buda</div></div> <div>61-608 Poznań, ul. Błażeja 14H/12 tel.0602- 673-902</div>				
OBIEKT	DOCIEPLENIE BUDYNKU BIUROWEGO w POZNANIU przy ul.HAWELAŃSKIEJ 10, dz.nr 6/14			
INWESTOR	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Poznań ul. Wilczak 51			
LOKALIZACJA	Poznań, ul.HAWELAŃSKA 10, dz.nr 6/14			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	STADIUM	P.W.	SKALA
TREŚĆ RYS.	SCHEMAT ZASILANIA I ROZDZIELNI INWERTERÓW			
	NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wiesław Kapton	WK/P/0385 /PWOE/09		10/2021
				E4