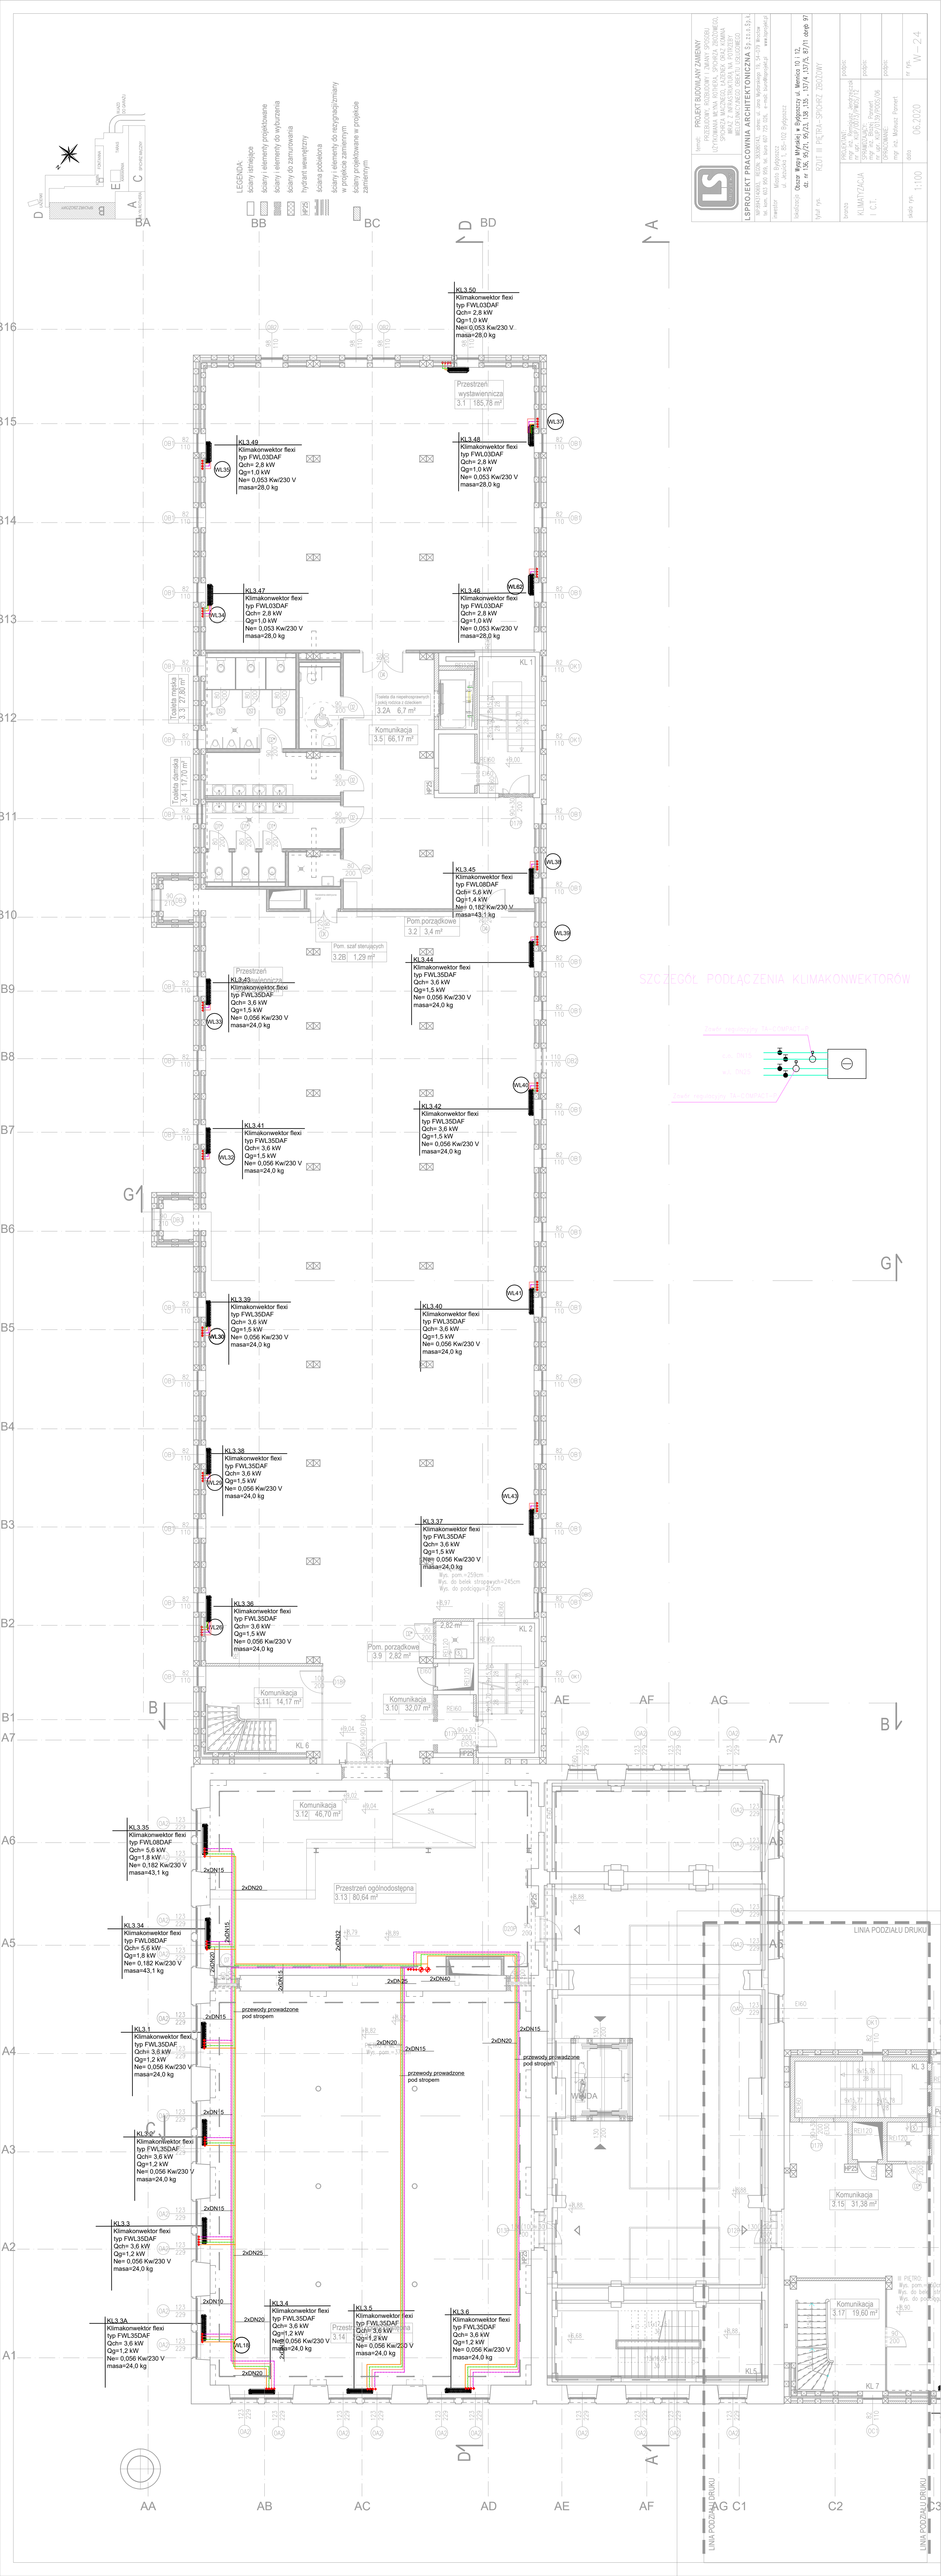
LEGENDA:
ściany elementy projektowane
ściany elementy do wyburzania
ściany do zamurowania
WF25 tynk wewnętrzny
ściana pozbeliona
ściany elementy do otynkowania/okłamy w projekcie zamiennym
ściany projektowane w projekcie zamiennym
SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA KLIMAKOWEKTORÓW
LINIA PODZIAŁU DRUKU
Przestrzeń wystawiennicza 3.1 185,78 m²
Komunikacja 3.5 66,17 m²
Toaleta męska 3.2A 27,80 m²
Toaleta damska 3.4 17,70 m²
Toaleta dla niepełnosprawnych wraz z myjnią i zlewkami 3.2A 6,7 m²
Pom. porządkowe 3.2 3,4 m²
Pom. szaf sterujących 3.2B 1,29 m²
Przestrzeń wystawiennicza 3.14 1,29 m²
Pom. porządkowe 3.9 2,82 m²
Komunikacja 3.11 14,17 m²
Komunikacja 3.10 32,07 m²
Komunikacja 3.12 46,70 m²
Przestrzeń ogólnodostępna 3.13 80,64 m²
Komunikacja 3.15 31,38 m²
Komunikacja 3.17 19,60 m²
WINDA
KL 1
KL 2
KL 3
KL 4
KL 5
KL 6
KL 7
KL3.50 Klimakonwektor flexi typ FWL03DAF Qch= 2,8 kW Qg=1,0 kW Nen 0,053 Kw/230 V masa=28,0 kg
KL3.49 Klimakonwektor flexi typ FWL03DAF Qch= 2,8 kW Qg=1,0 kW Nen= 0,053 Kw/230 V masa=28,0 kg
KL3.48 Klimakonwektor flexi typ FWL03DAF Qch= 2,8 kW Qg=1,0 kW Nen= 0,053 Kw/230 V masa=28,0 kg
KL3.47 Klimakonwektor flexi typ FWL03DAF Qch= 2,8 kW Qg=1,0 kW Nen 0,053 Kw/230 V masa=28,0 kg
KL3.46 Klimakonwektor flexi typ FWL03DAF Qch= 2,8 kW Qg=1,0 kW Nen= 0,053 Kw/230 V masa=28,0 kg
KL3.45 Klimakonwektor flexi typ FWL08DAF Qch= 5,6 kW Qg=1,4 kW Nen 0,182 Kw/230 V masa=43,1 kg
KL3.44 Klimakonwektor flexi typ FWL35DAF Qch= 3,6 kW Qg=1,5 kW Nen= 0,056 Kw/230 V masa=24,0 kg
KL3.43 Klimakonwektor flexi typ FWL35DAF Qch= 3,6 kW Qg=1,5 kW Nen= 0,056 Kw/230 V masa=24,0 kg
KL3.42 Klimakonwektor flexi typ FWL35DAF Qch= 3,6 kW Qg=1,5 kW Nen= 0,056 Kw/230 V masa=24,0 kg
KL3.41 Klimakonwektor flexi typ FWL35DAF Qch= 3,6 kW Qg=1,5 kW Nen= 0,056 Kw/230 V masa=24,0 kg
KL3.40 Klimakonwektor flexi typ FWL35DAF Qch= 3,6 kW Qg=1,5 kW Nen= 0,056 Kw/230 V masa=24,0 kg
KL3.39 Klimakonwektor flexi typ FWL35DAF Qch= 3,6 kW Qg=1,5 kW Nen= 0,056 Kw/230 V masa=24,0 kg
KL3.38 Klimakonwektor flexi typ FWL35DAF Qch= 3,6 kW Qg=1,5 kW Nen= 0,056 Kw/230 V masa=24,0 kg
KL3.37 Klimakonwektor flexi typ FWL35DAF Qch= 3,6 kW Qg=1,5 kW Nen 0,056 Kw/230 V masa=24,0 kg
KL3.36 Klimakonwektor flexi typ FWL35DAF Qch= 3,6 kW Qg=1,5 kW Nen= 0,056 Kw/230 V masa=24,0 kg
KL3.35 Klimakonwektor flexi typ FWL08DAF Qch= 5,6 kW Qg=1,8 kW Nen= 0,182 Kw/230 V masa=43,1 kg
KL3.34 Klimakonwektor flexi typ FWL08DAF Qch= 5,6 kW Qg=1,8 kW Nen= 0,182 Kw/230 V masa=43,1 kg
KL3.1 Klimakonwektor flexi typ FWL35DAF Qch= 3,6 kW Qg=1,2 kW Nen= 0,056 Kw/230 V masa=24,0 kg
KL3.2 Klimakonwektor flexi typ FWL35DAF Qch= 3,6 kW Qg=1,2 kW Nen= 0,056 Kw/230 V masa=24,0 kg
KL3.3 Klimakonwektor flexi typ FWL35DAF Qch= 3,6 kW Qg=1,2 kW Nen= 0,056 Kw/230 V masa=24,0 kg
KL3.3A Klimakonwektor flexi typ FWL35DAF Qch= 3,6 kW Qg=1,2 kW Nen= 0,056 Kw/230 V masa=24,0 kg
KL3.4 Klimakonwektor flexi typ FWL35DAF Qch= 3,6 kW Qg=1,2 kW Nen 0,056 Kw/230 V masa=24,0 kg
KL3.5 Klimakonwektor flexi typ FWL35DAF Qch= 3,6 kW Qg=1,2 kW Nen 0,056 Kw/230 V masa=24,0 kg
KL3.6 Klimakonwektor flexi typ FWL35DAF Qch= 3,6 kW Qg=1,2 kW Nen= 0,056 Kw/230 V masa=24,0 kg
przewody prowadzone pod stropem
2xDN15
2xDN20
2xDN25
2xDN40
LSPROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Jana Kochanowskiego 10, 31-010 Kraków, tel. 12 633 63 63, fax 12 633 63 64, www.lsprojekt.pl, e-mail: biuro@lsprojekt.pl
Inwestor: Miasto Zakopane ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane
Inwestycja: Dwór Karo Myrdala w Zakopanym ul. Wodnika 10, 13, dz. nr: 126, 76/2, 76/21, 138, 135, 137/4, 137/5, 87/1 obręb 97
Tytuł rys.: RZUT III PIĘTRA +SPOCZ. ZBIORCZY
branża: KLIMATYZACJA i c.t.
PROJEKTANCI: mgr inż. arch. Krzysztof Wróbel upoważnienie nr 2/2/2015 podpis
mgr inż. arch. Beata Szymczyk podpis
OPRACOWAŁ: mgr inż. Mateusz Ziomek podpis
data: 06.2020
skala: 1:100
nr rys.: W – 2.4