


Sufit z wypustkami  
- do wypustek = 2,74m  
- do sufitu = 3,03m

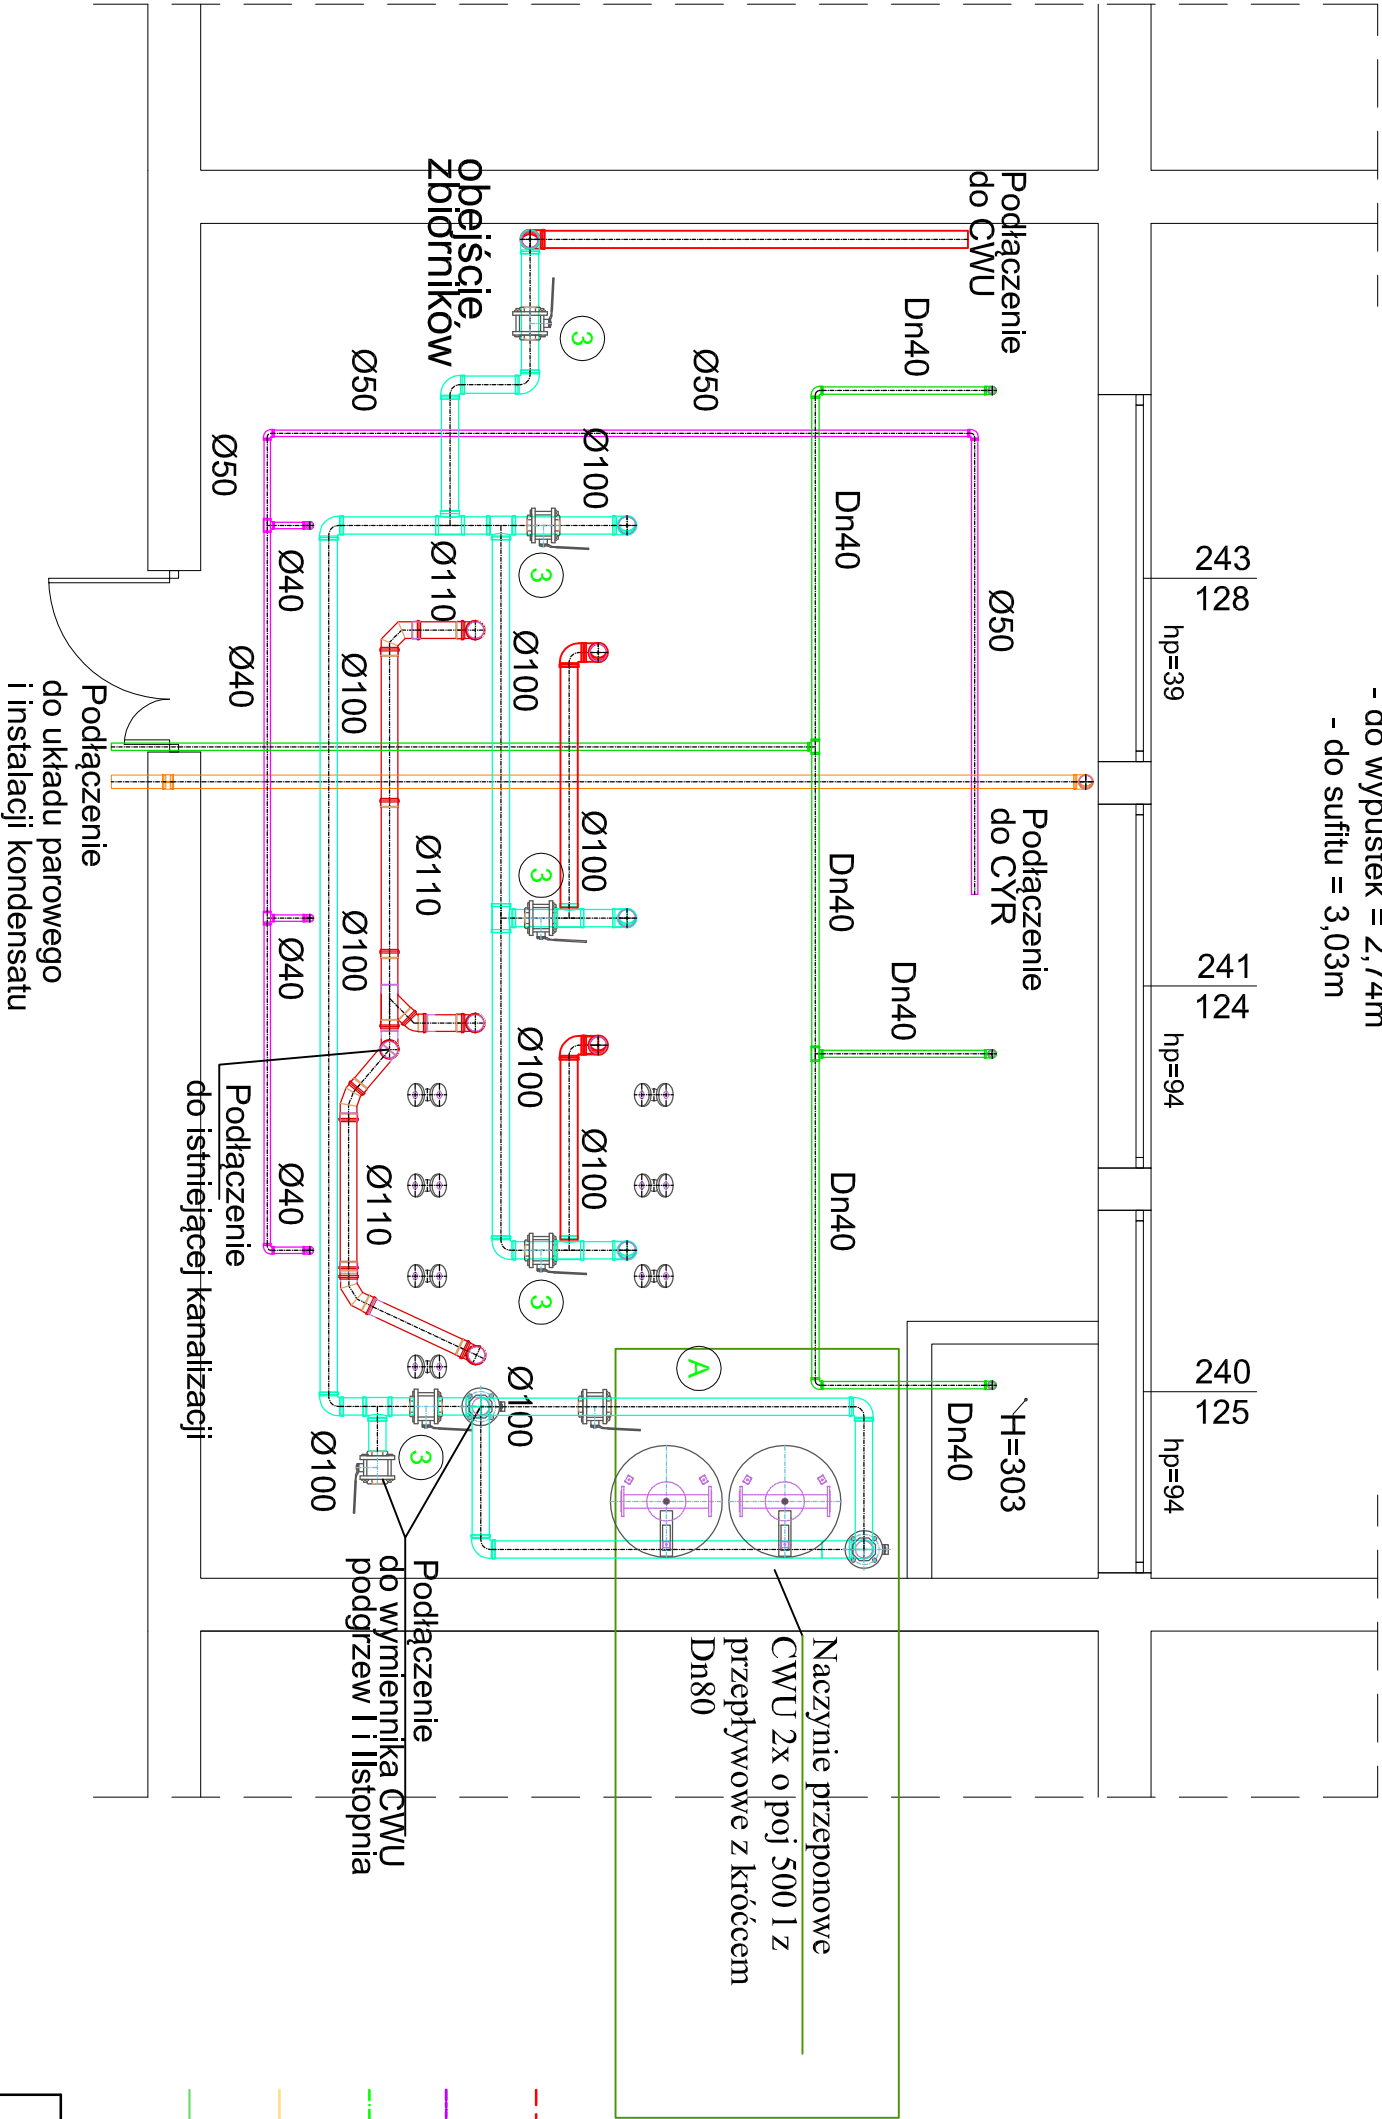

----- Instalacja CWU

----- Instalacja CYR

----- Instalacja ZWU

----- Instalacja Parowa

----- Instalacja Kondensatu

<h1>ModernEko</h1>			Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok.9 42-207 Częstochowa	
tel. 882 - 147 - 538				
Inwestor:		Wojewódzki Szpital Zespołony w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin		
Faza:		PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża:		Sanitarna		
Temat:		Remont trzech wymienników c.w.u. w kotłowni przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-500 Konin, dz. nr 8/46, obręb 0003, jedn. ewid. 306201_1		
Projektował:		mgr inż. Kamila Dziubek	SL/K/Z753/P/OOS/09	specjalność instalacyjna
Sprawdził:		mgr inż. Piotr Strylewski	SL/K/S892/P/WBS/15	specjalność instalacyjna
Rzut parteru-wymiana istniejących zasobników CWU			Skala 1:50	Nr rysunku S3