




PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Łowicz

99-400 Łowicz, ul. Mostowa 30
tel.: (+48 42) 675 10 00
fax: (+48 46) 830 12 02
e-mail: lowicz.odd@pgedystrybucja.pl

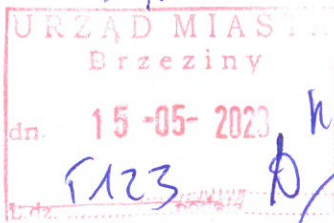

Łowicz dn. 08.05.2023r
L. dz. RD/ 231 /2023
Egz. nr _2_

Urząd Miasta Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny

nr ewid. odbiorcy: **24/40001803**
dotyczy: **PPE: PLZELD040045670127**

W związku ze stwierdzonymi w wyniku kontroli nieprawidłowościami w instalacji zasilającej Państwa obiekt usytuowany w Brzezinach przy ul. Waryńskiego 3 (protokół kontroli z dnia 26.04.2023r nr 0124/04/2021 oraz 0126-, 0127-, 0128-, 0129-, 0130/04/2021) informujemy, że warunkiem koniecznym dostarczania energii elektrycznej do powyższego punktu poboru energii jest wykonanie poniższych zaleceń:

- 1 Na zewnętrznej części budynku w miejscu ogólnie dostępnym na wysokości około 1,70 m od podłoża zainstalować typową, atestowaną skrzynkę złączowo - pomiarową wykonaną z materiału izolacyjnego zgodną ze specyfikacją techniczną PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, wyposażoną w blok rozdzielczy i wymaganą ilość zabezpieczeń przedlicznikowych oraz komorę dla odpowiedniej ilości tablic licznikowych;
 - a) zabezpieczenia przedlicznikowe dla każdego układu pomiarowego umieścić w obudowach przystosowanych do oddzielnego indywidualnego plombowania, wykonać je w formie zabezpieczeń nadmiarowo - prądowych (wyłączniki instalacyjne typu S [C]) o wartości :

1x 10A 2 kW	A52	nr 21005076
1x 32A 6 kW	G1M.152	nr 13492275
1x 25A 5 kW	G1M.152	nr 13451027
1x 25A 5 kW	CANGU22Anc	nr 48025825
1x 25A 4 kW	Corax 1	nr 92035259
1x 25A 5 kW	NORAX 1	nr 95872680
 - b) liczniki do pomiaru energii elektrycznej dla poszczególnych lokali zainstalować na atestowanych tablicach licznikowych oraz przewidzieć dodatkową tablicę licznikową dla lokalu nr 3 (obecnie licznik zdemontowany).
- 2 Poprowadzić nowy przewód wewnętrznej linii zasilającej na odcinku izolatory stojaka dachowego- zabezpieczenia przedlicznikowe - licznik o przekroju stosownym do występującego obciążenia. Przewód poprowadzić w rurze osłonowej po zewnętrznej elewacji budynku.
- 3 Poprawić stan instalacji zalicznikowej - wymienić na nową (w obecnej przewody wielokrotnie mostkowane, zgrzane, w oplocie bawełnianym).

Powyższe zalecenia winna wykonać uprawniona firma elektroinstalacyjna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2023r. Zamiar przystąpienia do wykonania powyższych zaleceń oraz ich zakończenie należy zgłosić do Posterunku Energetycznego w Kuluszkach ul. Kopernika 9 (tel. 0/42 240-45-33) w celu sprawdzenia i plombowania układu

pomiarowo-rozliczeniowego. W załączeniu przesyłamy druk zawiadomienia o zakończeniu prac związanych z wydanymi zaleceniami.

Podstawa prawna: Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 2012r., poz. 1059, z póź.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne (Dz. U. z 27 grudnia 2016r. poz.2166).

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Łowicz
Wydział Usług Dystrybucyjnych

Kierownik
Jarosław Rutkowski

podpis, pieczęć

wykonano w 3 egzemplarzach

- 1 a/a,
- 2 adresat
- 3 PE Koluszki

załączniki 6 / stron 6

- 1 protokół kontroli nr 0124/04/2021,
- 2 nr 0126/04/2021,
- 3 nr 0127/04/2021,
- 4 nr 0128/04/2021,
- 5 nr 0129/04/2021
- 6 nr 0130/04/2021.

wykonał: M Chlebowski