



ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG

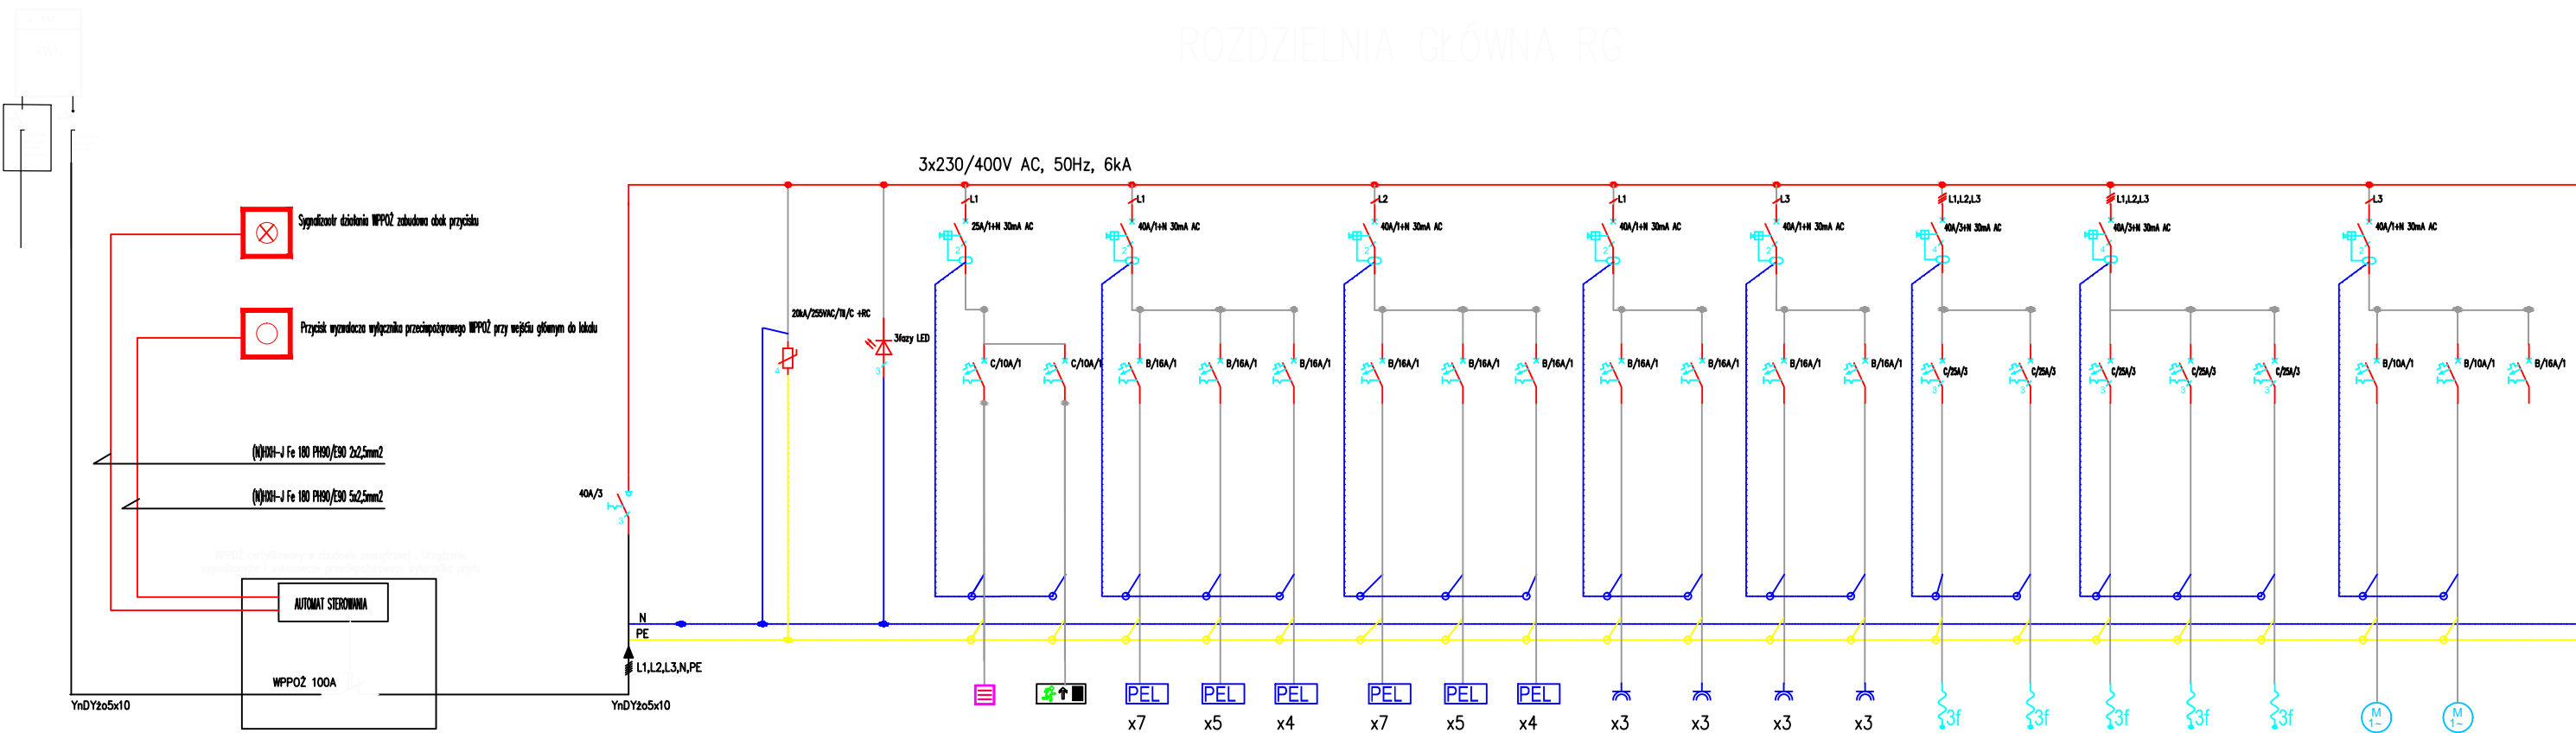

Nr obwodu	RG/TP,OK		OCHR	LS	RG/1	RG/2	RG/3	RG/4	RG/5	RG/6	RG/7	RG/8	RG/9	RG/10	RG/11	RG/12	RG/13	RG/14	RG/15	RG/16	RG/17	RG/18	RG/19	RG/20
Typ i przekrój kabla	YnDY2o5x10				YnDY2o4x1,5	YnDY2o4x1,5	YnDY2o3x2,5	YnDY2o3x2,5	YnDY2o3x2,5	YnDY2o3x2,5	YnDY2o3x2,5	YnDY2o3x2,5	YnDY2o3x2,5	YnDY2o3x2,5	YnDY2o3x2,5	YnDY2o3x2,5	YnDY2o5x4	YnDY2o3x2,5	YnDY2o3x1,5	YnDY2o5x4	YnDY2o5x4	YnDY2o3x1,5	YnDY2o3x1,5	
Moc zainstalowana	PI=20kW				1,0kW	0,2kW	1,4kW	1,0kW	0,8kW	1,4kW	1,0kW	0,8kW	0,6kW	0,4kW	0,6kW	0,6kW	7kW	2kW	0,3kW	6kW	5kW	0,2kW	0,2kW	
Oznaczenie Odejsie	Rozłącznik główny sekcji		Ochronnik typ2	Lampka kontrolna 3f	Oświetlenie podświetlenie i awaryjne	Oświetlenie ewakuacyjne	Gniazda ogólne pom. 0.10-0.11	Gniazda ogólne pom. 0.08	Gniazda ogólne pom. 0.01	Gniazda data pom. 0.10-0.11	Gniazda data pom. 0.08	Gniazda data pom. 0.01	Gniazda ogólne pom. 0.02	Gniazda ogólne pom. 0.04 i 0.05	Gniazda ogólne pom. 0.07	Gniazda ogólne pom. 0.03 i 0.06	Zasilanie kucharki indukcyjnej	Zasilanie szafy RACK	Zasilanie kurtyny powietrznej	Zasilanie połącznika wody	Zasilanie centrali wentylacyjnej	Wentylator dachowy	Wentylator dachowy	Rezerwa

PI=30,3kW kpf=0,8 Ps=18kW cosφ=0,93 If=27,35A

Obudowa natynkowa z drzwiami pełnymi 6x33  
W 1, IP30, wymiar 705x1050x140 (SxWxD)

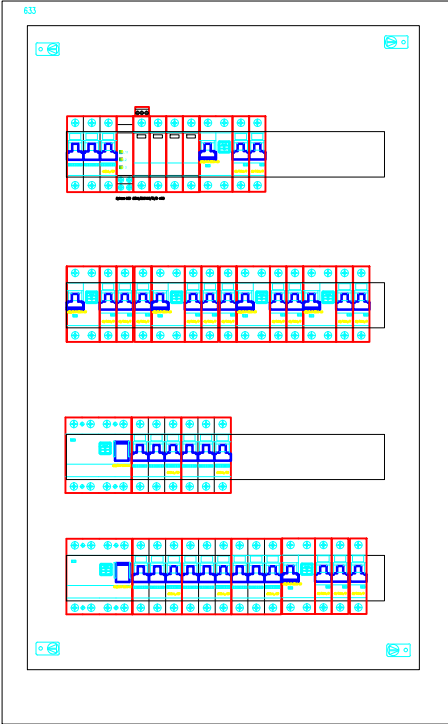

Inwestor:	Gmina Sandomierz PLAC KSIĘCIA PONIATOWSKIEGO 3; 27-600 SANDOMIERZ	Data:
Temat:	PRZEBUDOWA, REMONT DWÓCH LOKALI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ USYTUOWANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KOSEŁY 3 NA POTRZEBY REALIZACJI ZADANIA PN. "UTWORZENIE DOMU SENIOR + PRZY UL. KOSEŁY 3"	LUTY 2024
Działka:	DZIAŁKA NR 426/10, 426/30, OBRĘB 0003 SANDOMIERZ LEWOBREŻNY, PRZY ULICY KOSEŁY 3 W SANDOMIERZU	
Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Skala:
Tytuł rysunku:	Schemat zasilania	Nr rys. IE-03
Autor:	mgr inż. Bartłomiej Synowski	Podpis:
	Nr upr. SWK/0268/PWBE/17	