


500 481

Proj. szafka oświetlenia ulicznego SOU "Nowa Bułowska P1d"

oj. złącze kablowo-pomiarowe wg opracowania Energa Operator na podstawie WP nr P/17/003874/2 z dnia 27.03.2017r.

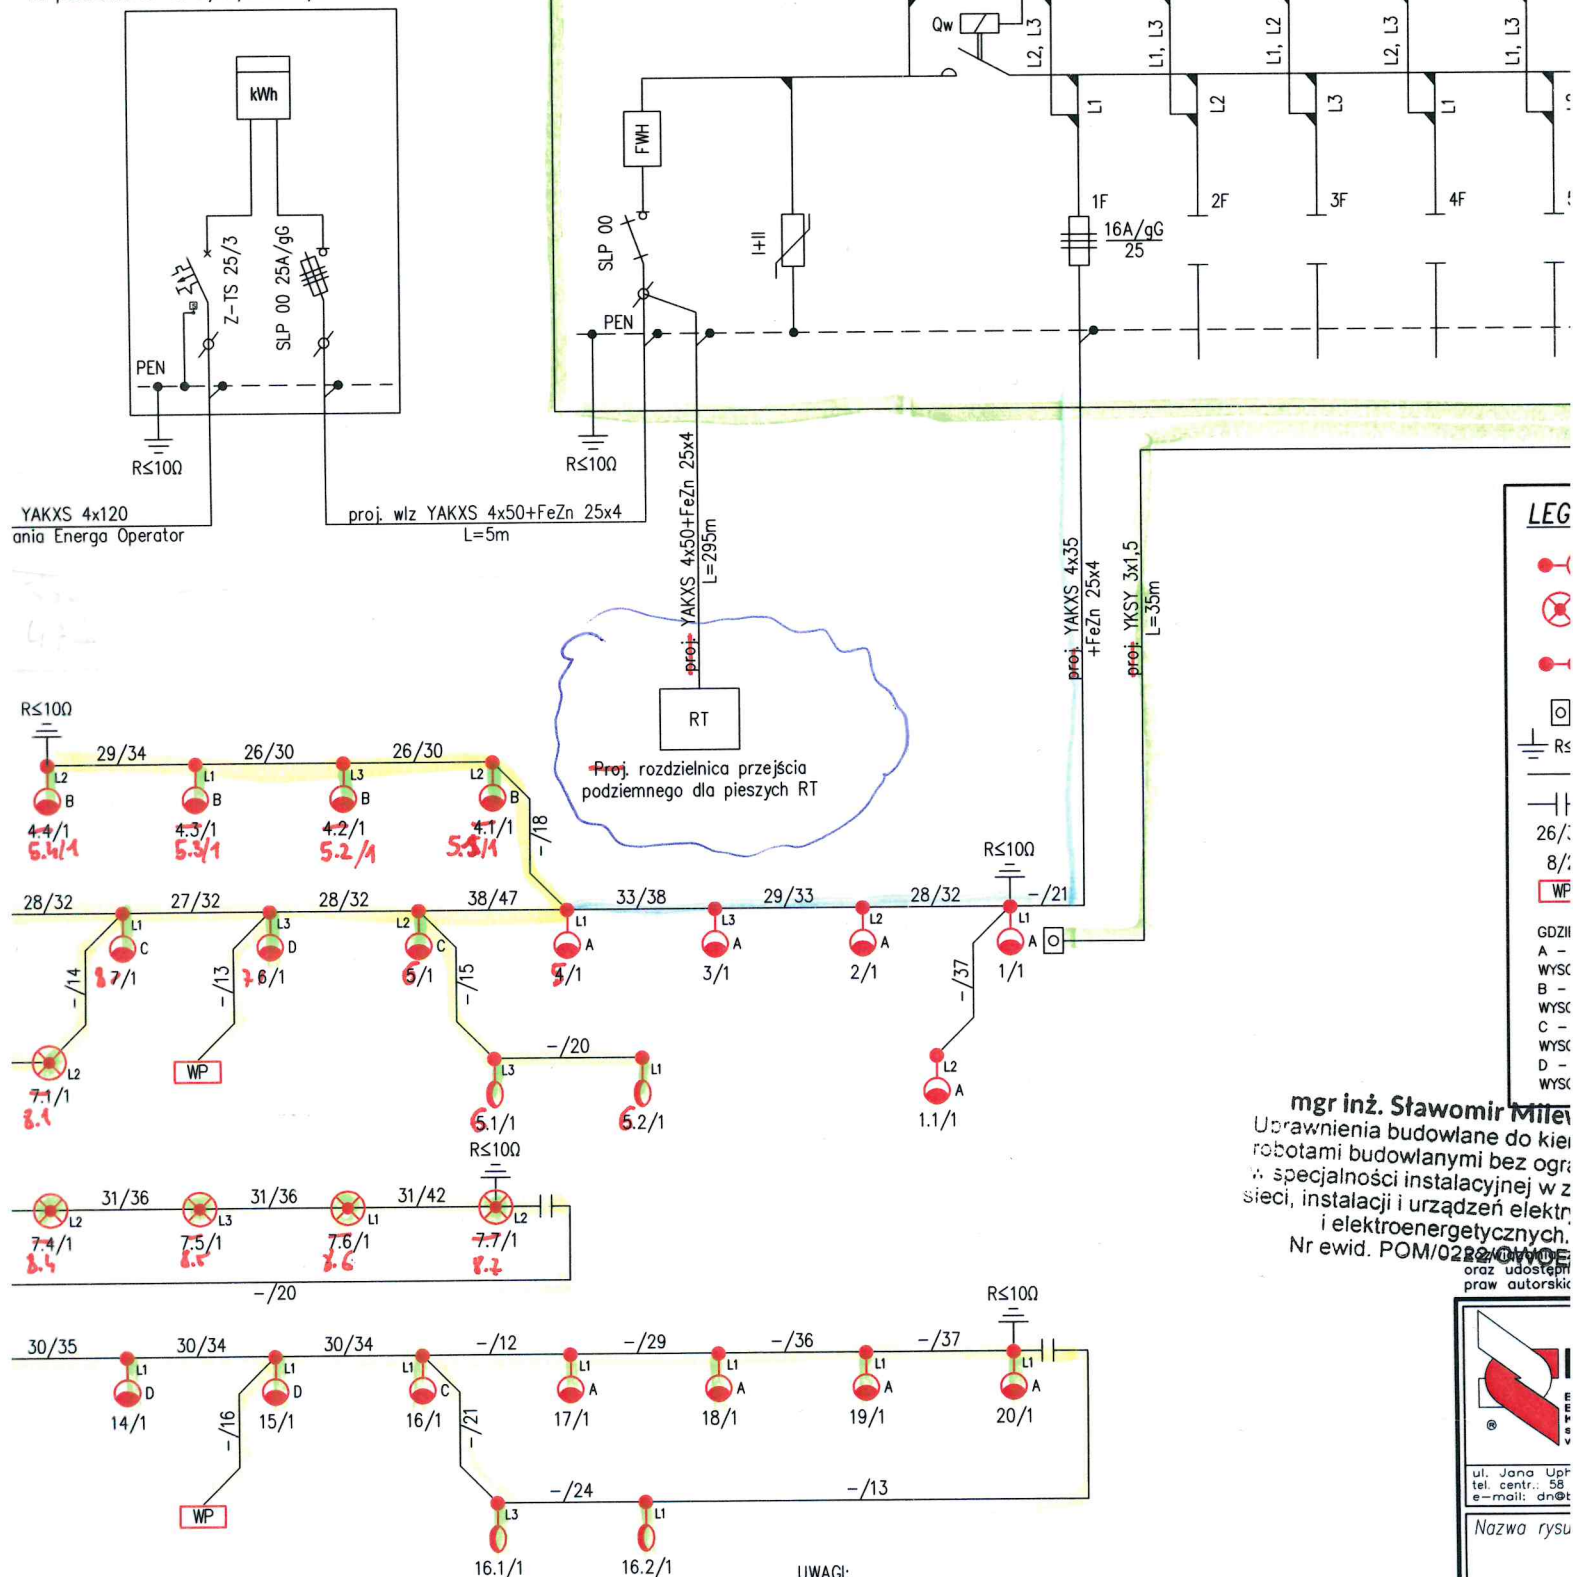

mgr inż. Sławomir Mile
Uprawnienia budowlane do kier robotami budowlanymi bez ogr...
w specjalności instalacyjnej w z sieci, instalacji i urządzeń elektr i elektroenergetycznych.
Nr ewid. POM/0222/01/005
oraz udostępni praw autorskie

UWAGI:

1. Linie kablowe oświetleniowe wykonać kablem YAKXS 4x35+FeZn 25x4.
2. Linie kablowe zasilające wiaty przystankowe wykonać kablem YKSY 3x1.5.
3. Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 wydanie II 2014.
4. W słupach, gdzie następuje podział sieci lub wprowadzane są trzy kable stosować tabliczki podziałowe.
5. Oprawy zabezpieczyć indywidualnie wkładkami topikowymi szybkimi 6A.
6. Numery słupów przyjęto na etapie projektu, ostateczną numerację uzgodnić z Użytkownikiem.
7. Wszystkie oprawy muszą być wyposażone w moduł zasilający umożliwiający kompensację spadku strumienia świetlnego oprawy w okresie jej żywotności oraz redukcję mocy w godzinach późnonocnych.



ul. Jana Upf
tel. centr.: 58
e-mail: dn@t

Nazwa rysu

Stadium op

Data:

Umowa nr:

Projektant:

Opracowani

Sprawdzają