


UKŁAD TN-S  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

- UWAGI:
- ROZDZIELNICĘ WYKONAĆ JAKO WOLNOSTOJĄCĄ WYPOSAŻONĄ W DRZWI ZAMYKANE NA ZAMEK
  - I KLASA IZOLACJI, IP54
  - WYPROWADZENIA KABLI I PRZEWODÓW DOŁEM PRZESZTAKOWE
  - KABLE I PRZEWODY STOSOWANE W OBIEKCIE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYMAGANIA W ZAKRESIE WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZGODNIE Z DYREKTYWĄ CPR ORAZ MUSZĄ POSIADAĆ KLASĘ REAKCJI NA OGIEŃ – B2ca.

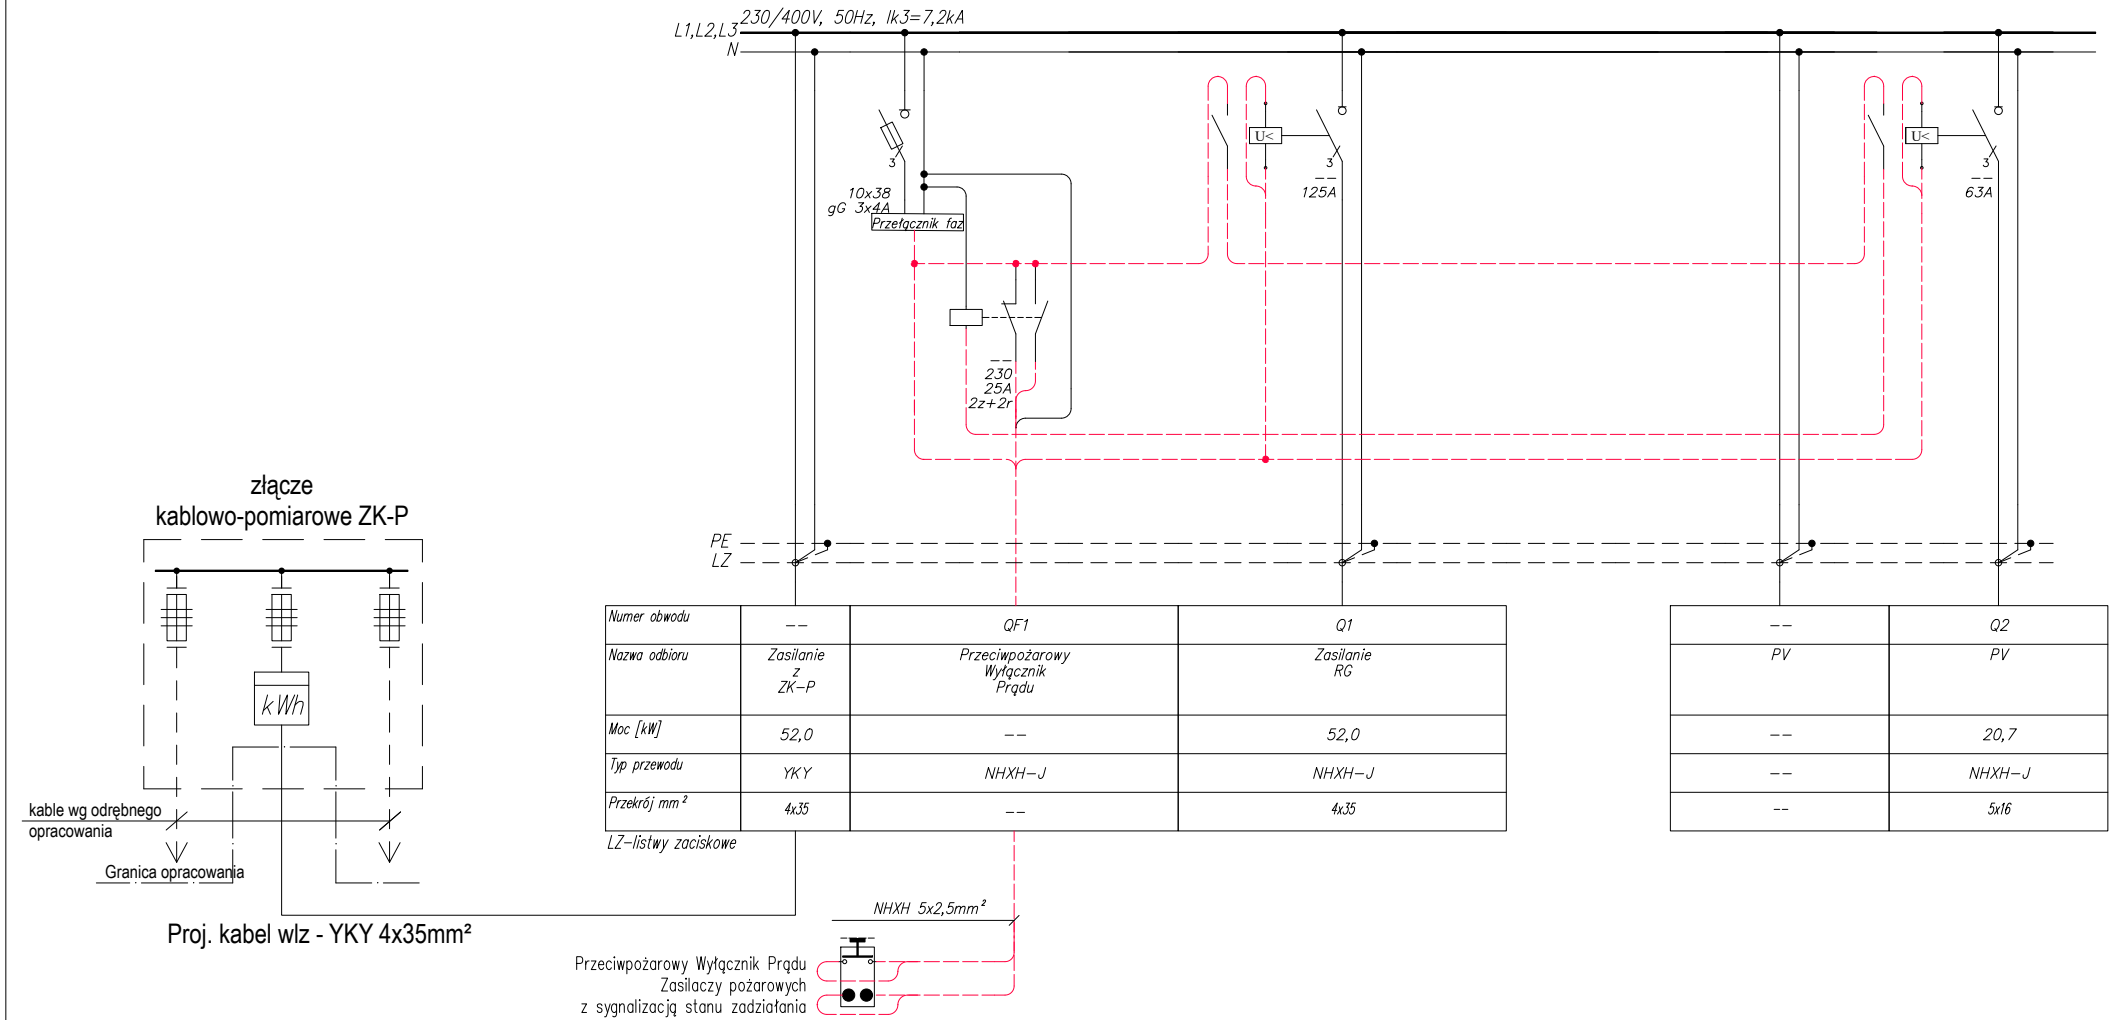

**SPSTRUKTURA**  
INWESTYCJE BUDOWLANE

50-533 Wrocław, ul. Przestrzenna 48/1 / e-mail: biuro@spstruktura.pl / tel 608 661 499 / 71 316 39 57

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT  
Budowa klubu dziecięcego w miejscowości Tyble

INWESTOR  
Gmina Sokolniki  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1  
98-420 Sokolniki

ADRES INWESTYCJI  
działka nr 233/3, obręb Tyble  
Gmina Sokolniki

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT  
mgr inż. Piotr Lubiński  
nr upr. 113/DOŚ/08

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY  
mgr inż. Dominik Gwaryluk  
nr upr. DOŚ/0193/PBE/17

BRANŻA IE STADIUM PROJEKT TECHNICZNY

PLANSZA SCHEMAT R-P.POŻ

DATA LISTOPAD 2024 REWIZJA A NR RYS. IE-102

SKALA 1:100