




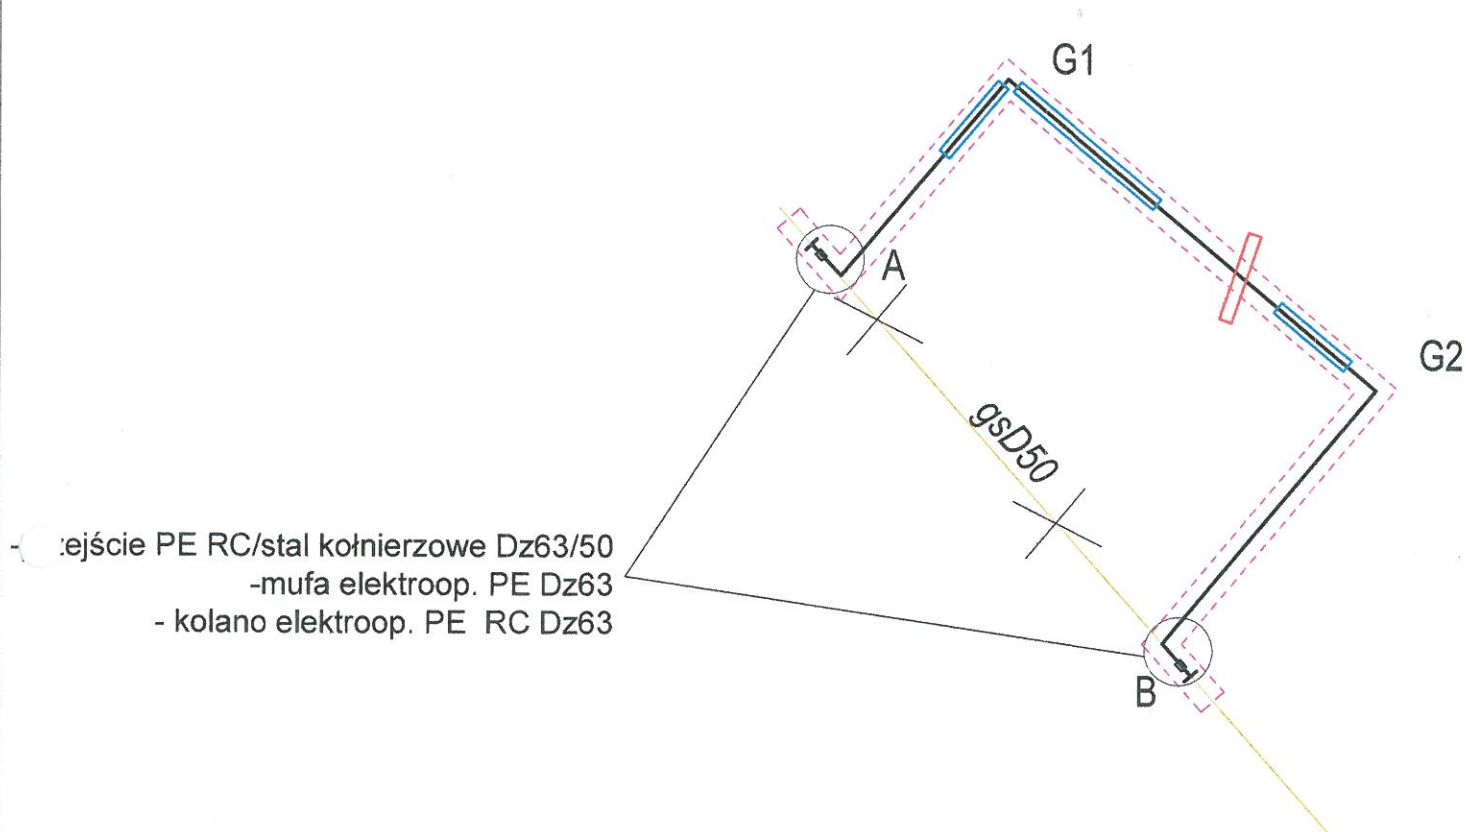


- gsD50  istniejąca sieć gazowa DN50- do demontażu
- G1  projektowana przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 RC SDR11 Dz63
-  rura ochronna PE100 SDR11 Dz125 L=3.0m
-  obszar oddziaływania
-  rura ochronna typu AROT Dz160/110 L=3.0m



	Projektant	Sprawdzający	<b>"P.P. BIPROMAG-1" Gliwice</b>
Data	12.2020r	12.2020r	
Podpis			
Nazwisko	mgr inż. <b>J. Piechowicz</b>	mgr inż. <b>W. Ciepliński</b>	
Nr upraw.	444/02	450/02	Zastępuje rysunek:
Format:	Gmina Psary ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary	PROJEKT BUDOWLANY	
<b>A4</b>	ROZBUDOWA REMIZY OSP W PRECZOWIE PRZY UL. DĘBOWEJ 2 NA DZIAŁKACH O NR EWID. 923 i 929/4 <b>SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ</b>		Nr rysunku:
Podziałka: %			<b>465/1/S1 - 2.6</b>