



-U38 U62K

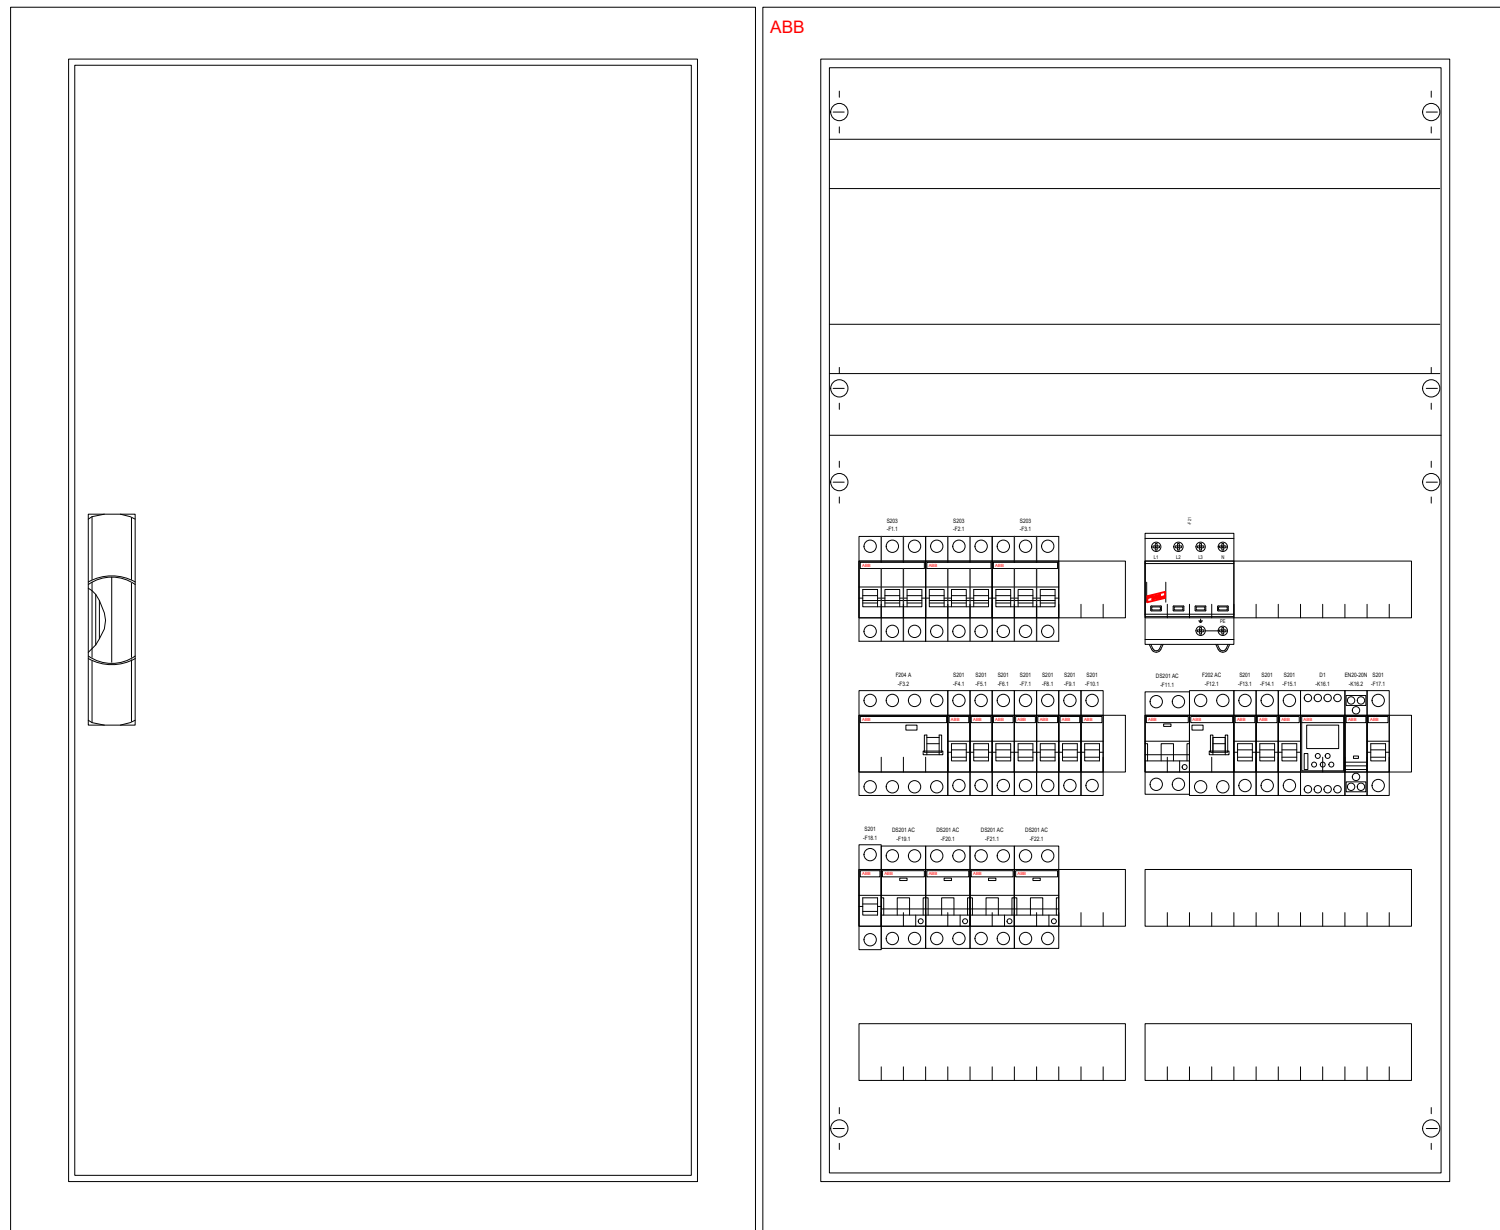

Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP31
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Podtynkowa
Ilość modułów: 144
Szerokość: 560 mm
Wysokość: 984 mm
Głębokość: 120 mm

	Biuro Usług Projektowych "OPUS" 60-233 Poznań, ul. A. W. Niegolewskich 19/7 tel. 509-328-384, 602-100-439		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
	TEMAT OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA O ZEWNĘTRZNĄ WINDĘ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO NA POTRZEBY ŚRODOWISKOWEGO CENTRUM WSPIERANIA OSÓB STARSZYCH ORAZ NA MIESZKANIA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWN I ETAP REALIACJI INWESTYCJI - ŚRODOWISKOWE CENTRUM WSPIERANIA OSÓB STARSZYCH ORAZ MIESZKANIA		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	
			PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Daszkiewicz upr. nr OPL/1193/PWBE/15	
			OPRACOWAŁ: mgr inż. Jacek Hirsch	
			inż. Kamil Janiak	
LOKALIZACJA:	DZIAŁKA NR EWID. 415 BUK, UL. PRZYKOP 4	DATA: 11.2020		
INWESTOR:	WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WOŁONTARIUSZY OPIEKI PALIATYWNEJ "HOSPICJUM DOMOWE" UL. BEDNARSKA 4, 60-571 POZNAŃ			
TEMAT RYSUNKU:	Elewacja rozdzielni RP0 - parter	NR RYS.: E-07.2		