


P. p. 100,00 m n.p.m.

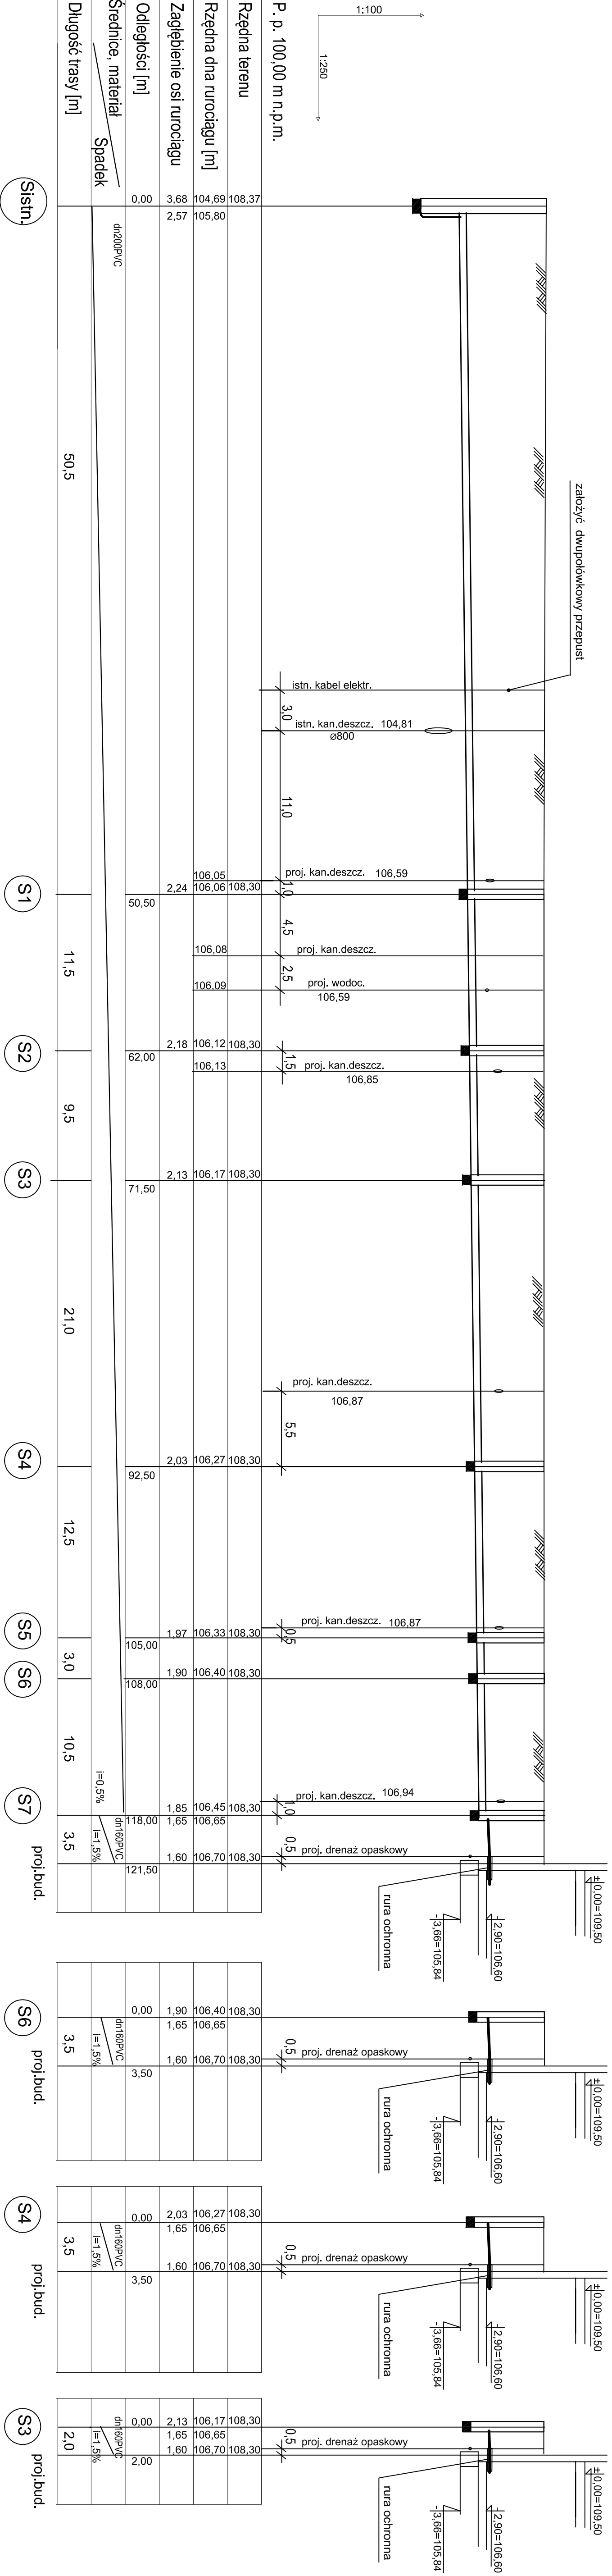

Rzędna terenu	Rzędna dna rurociągu [m]	Zagłębienie osi rurociągu	Odległości [m]	Średnice, materiał	Spadek	Długość trasy [m]
108,37	104,69	105,80	0,00	dn200PVC		50,5
106,05	106,06	108,30	2,24			11,5
106,08	106,09	108,30	50,50			11,5
106,12	106,13	108,30	2,18			9,5
106,13	106,17	108,30	62,00			9,5
106,27	106,27	108,30	2,13			21,0
106,33	106,33	108,30	71,50			21,0
106,45	106,45	108,30	2,03			12,5
106,45	106,45	108,30	92,50			12,5
106,45	106,45	108,30	1,97			3,0
106,45	106,45	108,30	105,00			3,0
106,45	106,45	108,30	1,90			10,5
106,45	106,45	108,30	108,00			10,5
106,45	106,45	108,30	1,85			3,5
106,45	106,45	108,30	118,00	dn160PVC	I=0,5%	3,5
106,45	106,45	108,30	1,65		I=1,5%	3,5
106,45	106,45	108,30	1,60			3,5
106,45	106,45	108,30	121,50			3,5
106,40	106,40	108,30	0,00	dn160PVC	I=1,5%	3,5
106,40	106,40	108,30	1,90			3,5
106,40	106,40	108,30	1,65			3,5
106,40	106,40	108,30	1,60			3,5
106,40	106,40	108,30	3,50			3,5
106,17	106,17	108,30	0,00	dn160PVC	I=1,5%	3,5
106,17	106,17	108,30	2,13			3,5
106,17	106,17	108,30	1,65			3,5
106,17	106,17	108,30	1,60			3,5
106,17	106,17	108,30	2,00			3,5

"DOM-BUD" Suwałki		BRANŻA: SANITARNA	
OBIEKT:	Budynek mieszkalny wielorodzinny	STADIUM:	PW
NR RYS.:	SKALA: 1:100/250	NR RYS.:	S/3
ADRES:	Zyrardów, ul. Parkingowa 9 - dz. Nr ew. 8066/9, 8066/1, 8066/2, 2805.	RYSUJEK:	Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej
PROJEKTANT:	mgr inż. D. Piszczalowska	SUW:	75/90
IMIE I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. E. Lysenko	PDL/0053/POOS/09	20.07.2016