


TABLICA T.A2

Układ sieci
TN

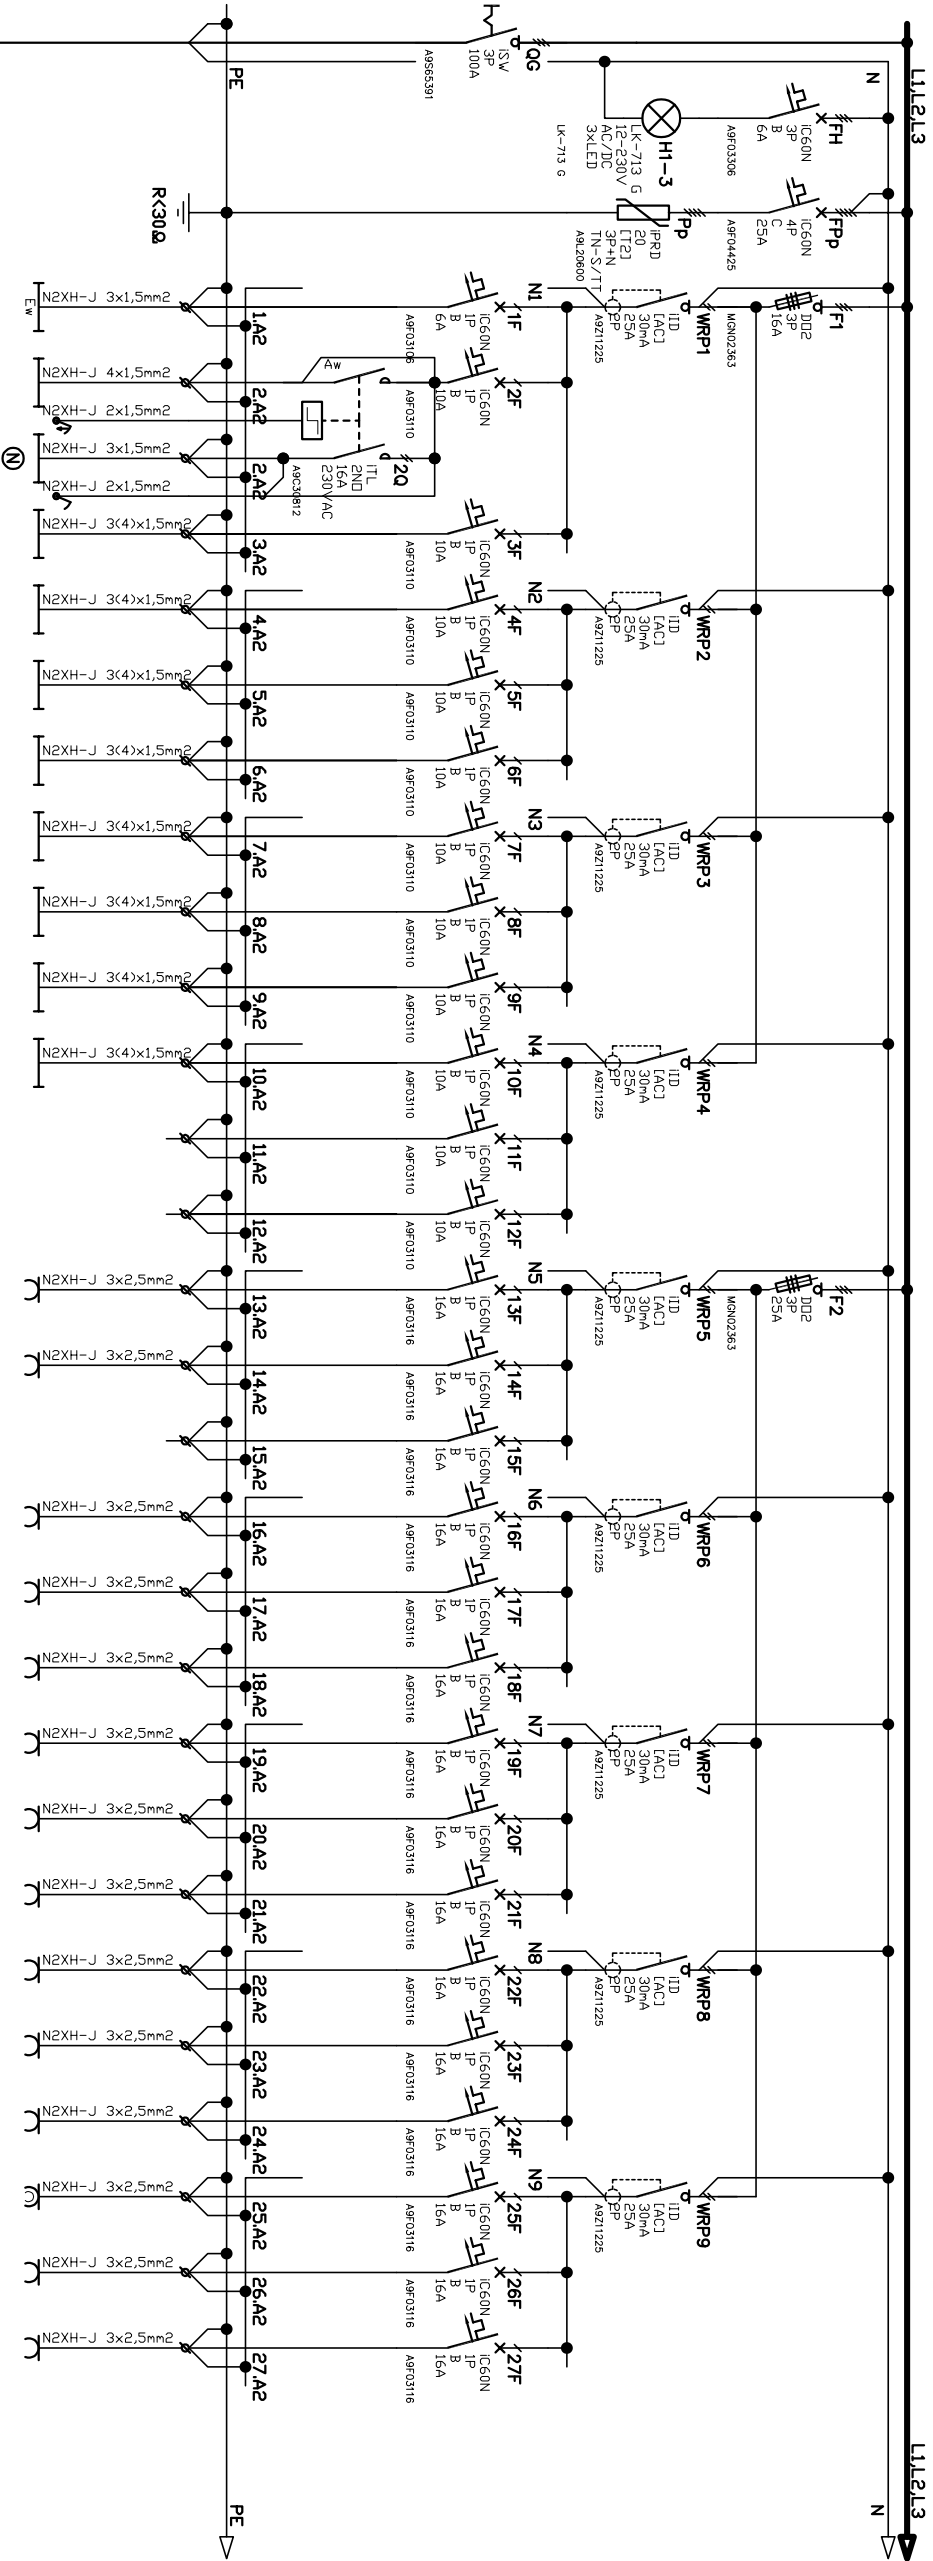


| | |
|---------|------|
| Ilość | — |
| Pi [kW] | 37.0 |
| k | 0.26 |
| Ps [kW] | 9.6 |
| Un [kV] | 0.40 |
| cos φ | 0.86 |
| In [A] | 16.1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.9 | 0.6 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 |
| 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.10 | 0.09 | 0.42 |

| NR | NAZWA POMIESZCZENIA |
|-------|---------------------|
| A2.8 | KORYTARZ |
| A2.8 | KORYTARZ |
| A2.8 | KORYTARZ |
| A2.1 | ŚWIETLICA |
| A2.2 | POKÓJ DZIEKUNA |
| A2.3 | POKÓJ MIESZKALNY |
| A2.4 | POKÓJ MIESZKALNY |
| A2.5 | POKÓJ MIESZKALNY |
| A2.6 | POKÓJ MIESZKALNY |
| A2.7 | POKÓJ MIESZKALNY |
| A2.9 | POKÓJ MIESZKALNY |
| A2.10 | POKÓJ MIESZKALNY |
| A2.11 | POKÓJ MIESZKALNY |
| A2.12 | POKÓJ MIESZKALNY |
| A2.13 | ŁAZIENKA |
| A2.14 | KUCHNIA |
| A2.15 | PDM GOSPODARCZE |
| A2.16 | POKÓJ MIESZKALNY |
| | REZ. |
| | REZ. |
| A2.1 | ŚWIETLICA |
| A2.2 | POKÓJ DZIEKUNA |
| | REZ. |
| A2.3 | POKÓJ MIESZKALNY |
| A2.4 | POKÓJ MIESZKALNY |
| A2.5 | POKÓJ MIESZKALNY |
| A2.6 | POKÓJ MIESZKALNY |
| A2.7 | POKÓJ MIESZKALNY |
| A2.9 | POKÓJ MIESZKALNY |
| A2.10 | POKÓJ MIESZKALNY |
| A2.11 | POKÓJ MIESZKALNY |
| A2.16 | POKÓJ MIESZKALNY |
| A2.15 | PDM GOSPODARCZE |
| A2.8 | KORYTARZ |
| A2.8 | KORYTARZ |

- Uwagi:
- Plan instalacji rys. E4.
 - Rozdzielnica GTR rys. E5.



| | |
|--|--|
| INWESTYCJA | INTERNAT |
| INWESTOR | ZESPÓŁ SZKÓŁ AGRO-EKONOMICZNYCH Korolewo 8; 86-022 Dobrcz |
| TREŚĆ RYS. | TABLICA T.A2 - schemat ideowy cz. 1 |
| PROJEKTOWAŁ | BRANŻA ELEKTRYCZNA |
| inż. Wojciech Falkowski | |
| upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynierijnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr ewid. GP-KZ-7342/18/94 | |
| SPRAWDZIŁ | |
| mgr inż. Wojciech Zmuda | |
| upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektr. i elektroenerget. KUP/0166/PW/OE/06 | |
| SKALA | - |
| NR RYS. | E15/1 |
| DATA | 28.04.2023r. |