

Oleśnica, dnia 10.03.2021r.

ZDP-DT.6853.39.2021.MK

DECYZJA

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 920), art 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 470 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz uchwały nr 359/2021 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 04 marca 2021r. w sprawie upoważnienia Pana Sławomira Zadki – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy do załatwienia spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu (data wpływu do Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - 23.02.2021r.) złożonego przez Dariusza Piaseckiego z ramienia firmy Biuro Usług Inwestycyjnych PLUMBER, ul. Lwowska 31/303, 56-400 Oleśnica, w sprawie uzgodnienia lokalizacji urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – sieci wodociągowej – w zakresie przebiegu w pasie drogowym drogi powiatowej – 1514D ul. Reymonta, dz. nr 28 AM-30 obręb Oleśnica m. Oleśnica,

wyrażam zgodę

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej 1514D ul. Reymonta, dz. nr 28 AM-30 obręb Oleśnica m. Oleśnica, urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - sieci wodociągowej zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Integralną część decyzji stanowi załącznik mapowy nr 1.
2. Prace ziemne w pasie drogowym nie mogą być prowadzone w okresie, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 0° C oraz przy przemarzniętym gruncie i zalegającym śniegu.
3. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami.
4. Nawierzchnię gruntową, zniszczoną podczas wykopów należy przywrócić do właściwego stanu technicznego. Po zakończeniu prac teren należy starannie uporządkować.
5. Jezdnię w miejscu rozkopu należy odtworzyć na całej szerokości, z pełnowartościowych materiałów łącznie z warstwami podbudowy. W miejscach, w których niemożliwe jest uzyskanie właściwych parametrów zagęszczenia gruntu rodzimego, należy dokonać jego wymiany.
6. **Inwestor, przed uzyskaniem zgody na zajęcie pasa drogowego, zobowiązany jest do przedłożenia i uzyskania pozytywnej opinii Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w zakresie projektu odtworzenia konstrukcji nawierzchni przedmiotowej drogi powiatowej oraz zjazdu.**
7. Zjazd w miejscu rozkopu należy odtworzyć na całej szerokości, z pełnowartościowych materiałów łącznie z warstwami podbudowy. W miejscach, w których niemożliwe jest uzyskanie właściwych parametrów zagęszczenia gruntu rodzimego, należy dokonać jego wymiany. Prowadzenie prac jest możliwe pod następującymi warunkami:
 - a) termin i zakres prowadzonych prac metodą wykopu otwartego należy uzgodnić z właścicielem/ użytkownikami zjazdu,
 - b) na czas prowadzonych prac właściciel/użytkownicy zjazdu muszą mieć zapewniony dostęp do nieruchomości.
8. Wszelkie odkształcenia powstałe w miejscu prowadzonych robót w ciągu 2 lat od zakończenia prac, będą usuwane na koszt Inwestora.
9. Zarząd Dróg nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich właścicielami.
10. **Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego ani na umieszczenie**

ZDP

w/w urządzenia w pasie drogowym. O wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić do tut. Zarządu, załączając dokumenty wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1264 ze zm.), **łącznie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego na czas wykonywania robót w pasie drogowym**, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 784), **podlega zaopiniowaniu przez Komendę Powiatową Policji oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, a następnie zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem – Starostę Oleśnickiego.**

11. Kompletny wniosek na zajęcie pasa drogowego należy złożyć na co najmniej 21 dni przed planowanymi robotami (wniosek dostępny jest na stronie www.zdp-olesnica.pl, w zakładce dokumenty, wzory wniosków).

Złożenie wniosku nie uprawnia do prowadzenia robót w pasie drogowym.

12. Za zajęcie pasa drogowego pobrana będzie opłata ustalona na podstawie uchwały nr XIV/124/2020 z dnia 23 stycznia 2020r. Rady Powiatu Oleśnickiego w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, a za **umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będzie pobierana opłata roczna.**
13. W przypadku zmiany uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, obowiązywać będzie opłata aktualna na dzień złożenia wniosku.
14. Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji, Inwestor zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę.
15. Decyzja obowiązuje na okres 2 lat i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków.
16. Niniejsza decyzja jest równoznaczna ze zgodą na inwestowanie w pasie drogowym tj. na działkach będących w zarządzie ZDP – w myśl ustawy „Prawo Budowlane”.
17. Realizacja inwestycji wymaga posiadania odpowiednich dokumentów niezbędnych do prowadzenia robót zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

Uzasadnienie:

Decyzja w całości uwzględnia wniosek strony, a zatem odstępuje się od uzasadnienia zgodnie z art.107 kpa.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 256 z późn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z upoważnienia
Zarządu Powiatu Oleśnickiego

p.o. DYREKTORA
Zarządu Dróg Powiatowych
w Oleśnicy
Zadka
Sławomir Zadka

cz. 141 Z opłonię z opłaty skarbowej
na podst. art. 4... zał do ustawy
poz. 44... pkt. 2... ppkt. 8...
ustawy z dnia 16.11.2006 r.
o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 2020 poz. 1546 z późn. zm.)

wyk. 2 egz.

egz. nr 1 - Pan Dariusz Piasecki

Biuro Usług Inwestycyjnych
PLUMBER
Ul. Lwowska 31/303
56-400 Oleśnica

egz. nr 2 – a/a

załączniki:


zał. nr 1 – projekt zagospodarowania terenu (1 szt.)

Sporządziła: Maria Krysiak

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, Wojska Polskiego 52c, 56-400 Oleśnica,
- 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
- 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu wskazanego w instrukcji kancelaryjnej),
- 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
- 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia sprawy.

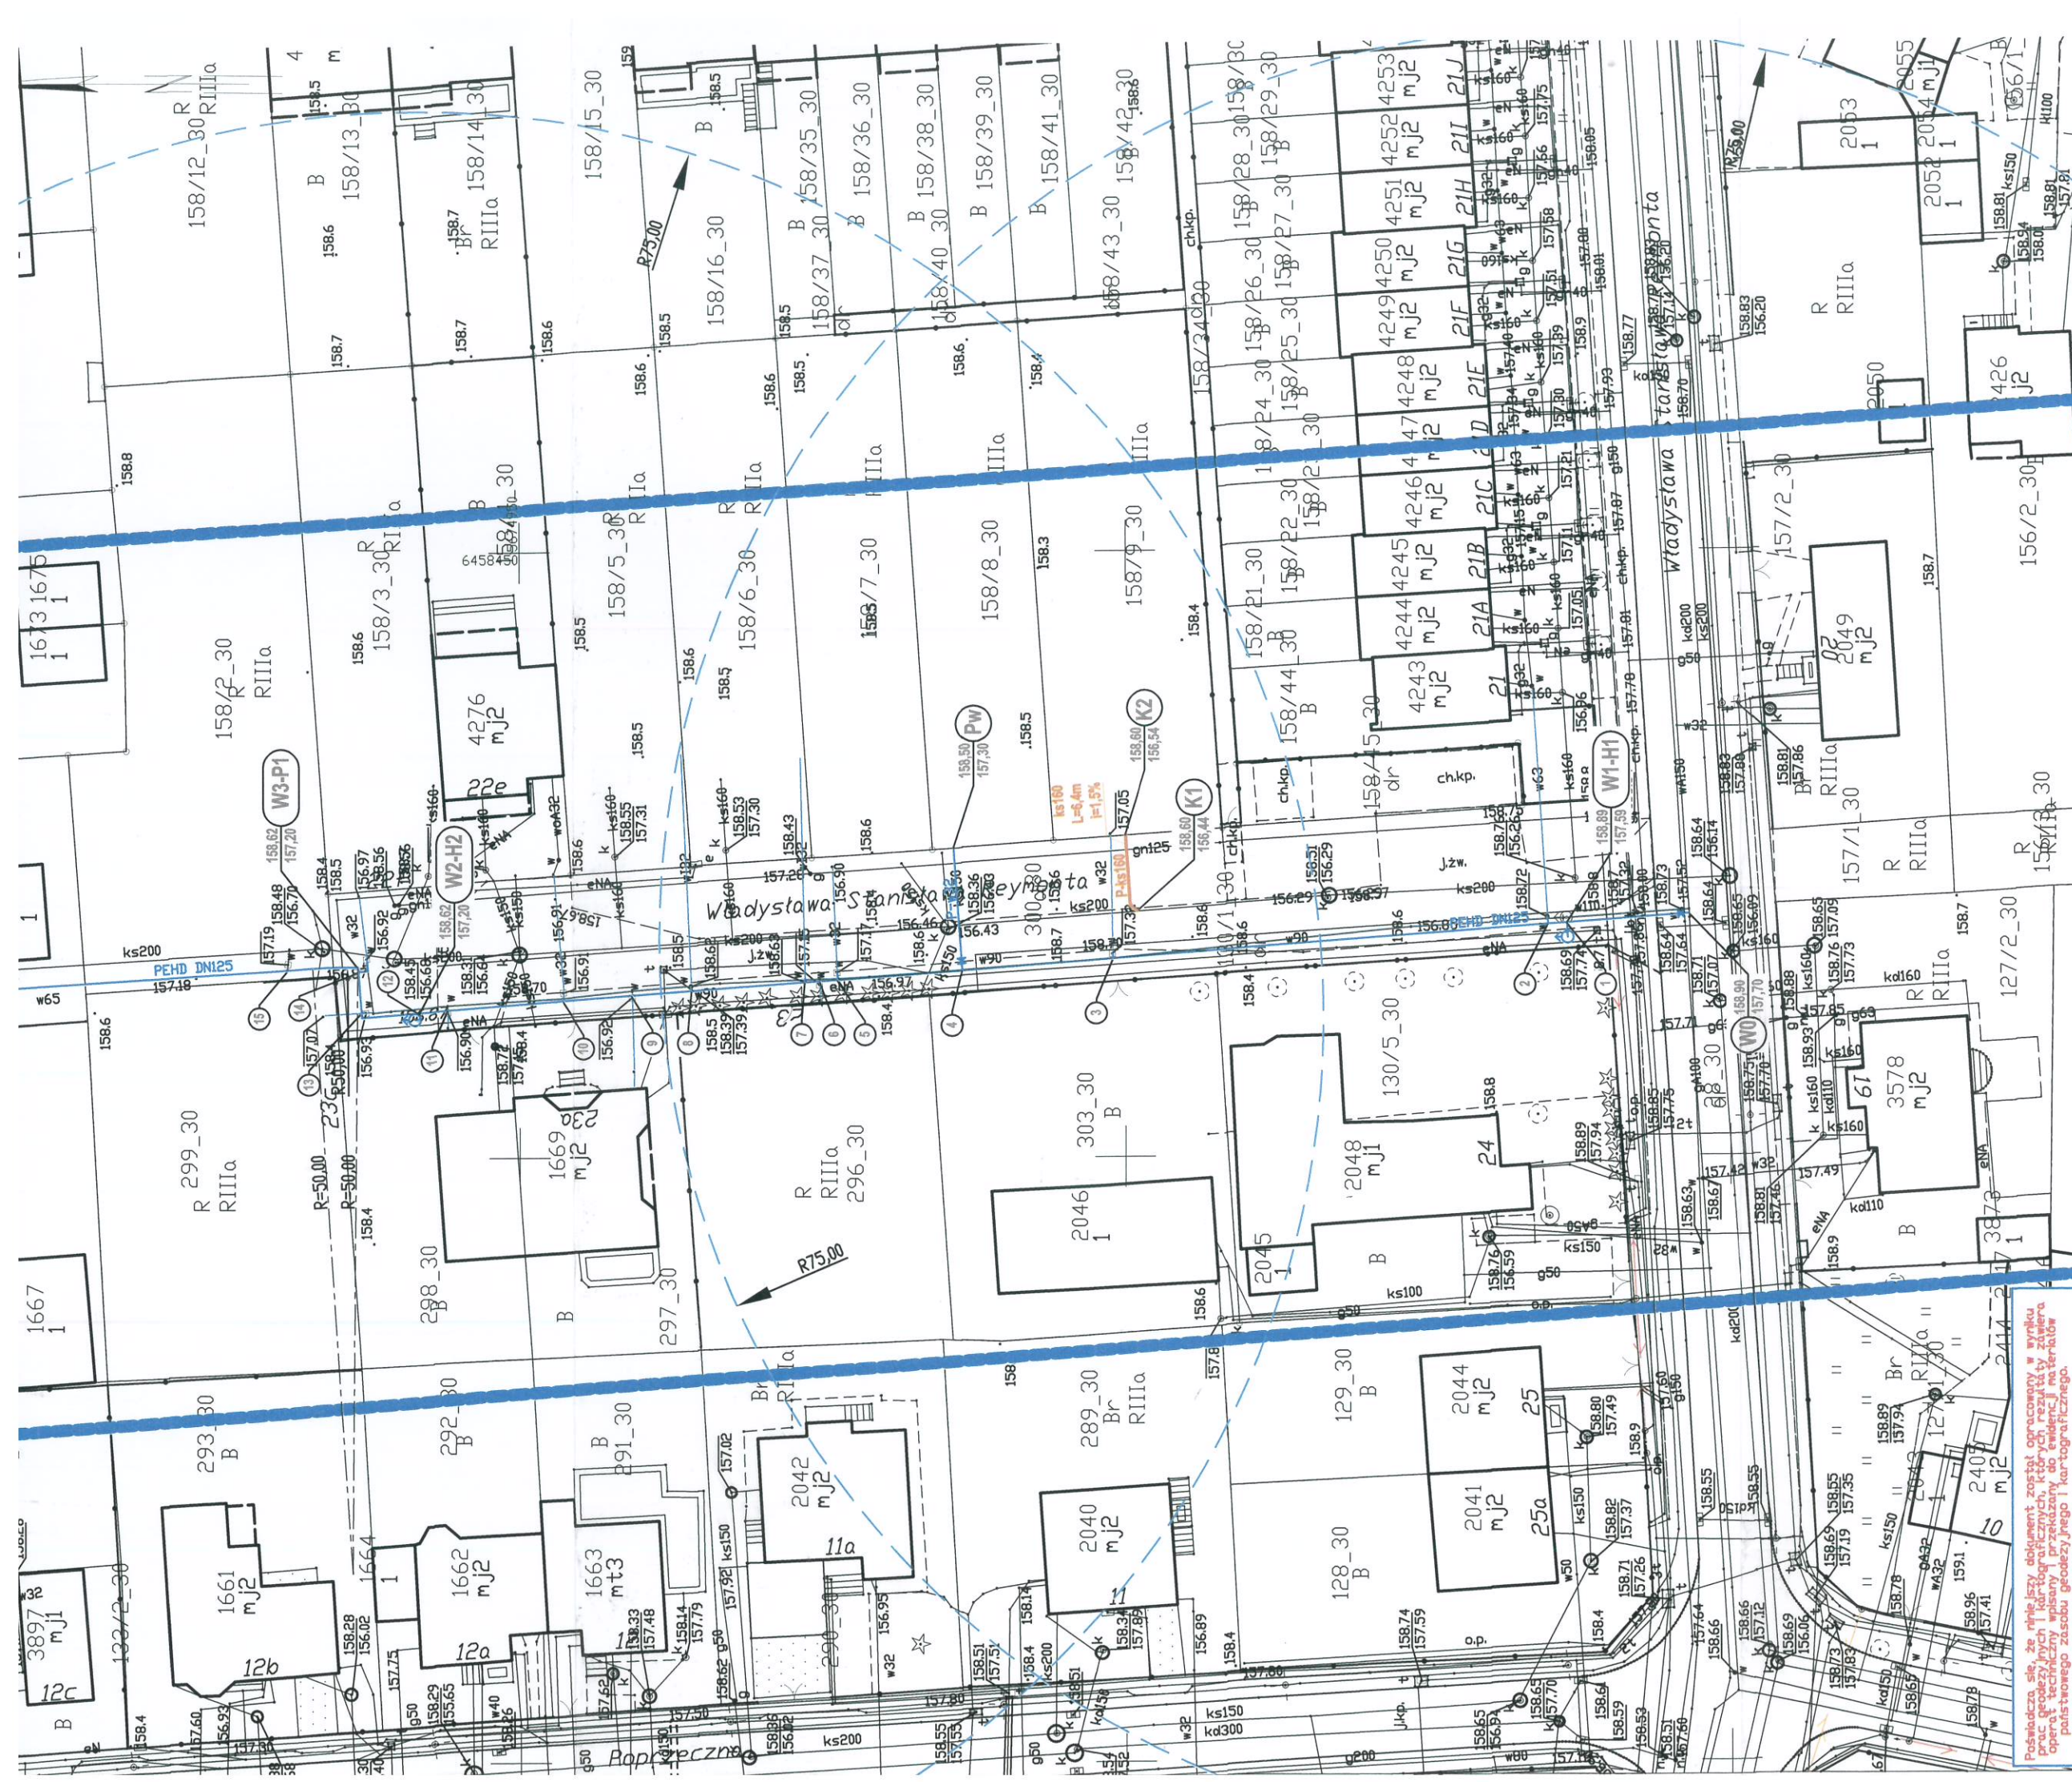

LEGENDA:

PEHD125	Sieć wodociągowa PEHD Ø125 - projektowana
P-w32	Przyłącze wodociągowe Ø32 - projektowane
H1, H2	Hydrant nadziemny DN80 - projektowany
K1	Obszar działania hydrantu nadziemnego
P-ks160	Trójnik skosny kamionkowy DN200/150 - projektowany
W3 --- W4	Przyłącze kanalizacji sanitarnej DN160 SN8 - projektowane
W1 --- W3	Przewiet sterowany od W3-P1 do W4-P2 - projektowany
1 ; 12	Sieć wodociągowa realizowana wykopem otwartym
2 ; 11	Miejsce wpięcia hydrantu nadziemnego DN80
13 ; 17	Miejsce przepięt istniejących przyłączy wody

ZŁĄCZNIK NR. 1

DO DECYZJI **20P-DT-6853**

NR **38.2021.MC**

Z DN **10.03.2021**

Podpisz się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera opisanie techniczne, opisany przekształcony i zmierzony teren, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Mapa w zaznaczonym obszarze może służyć do opracowania projektów technicznych. Nie wyklucza się istnienia w terenie podanych nie wykazanych tu, nie opisanych do kartograficznego, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Służebność gruntowych należących wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach planowanej inwestycji nie budowa, oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Wykonawca prac geodezyjnych
USŁUGI GEODEZYJNE LESZEK KACZKOWSKI
56-400 Oleśnica, BŁOGUSZYCE 126
NIP 511-139-76-14

Podpis i pieczęć geodety uprawnionego:
mgr inż. Leszek Kaczkowski
GEODETA
upr. zaw. nr 16116, wyd. przez G.G.K.
56-400 Oleśnica, Błoguszyce 126
Tel. 601-872-666

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	
OBIEKT	Sieć wodociągowa z przyłączem wody. Przyłącze kanalizacji sanitarnej do działki budowlanej.
ADRES BUDOWY	dz. nr 28, 130/1, 301, 158/2, 158, 43 AM 30 Oleśnica miasto
PROJEKTANT	mgr inż. Dariusz Piasecki upr. nr 38190/UW specjalność: instalacyjna
ASYSTENT	mgr inż. Andrzej Kowalczyk
Biurowo Usług Inwestycyjnych "PLUMBER" - Dariusz Piasecki	
NR RYS.: 1	
56-400 Oleśnica, ul. Lwowska 31, pok. 303, tel. 71 399 42 80	
05-12-2020	