


B

C

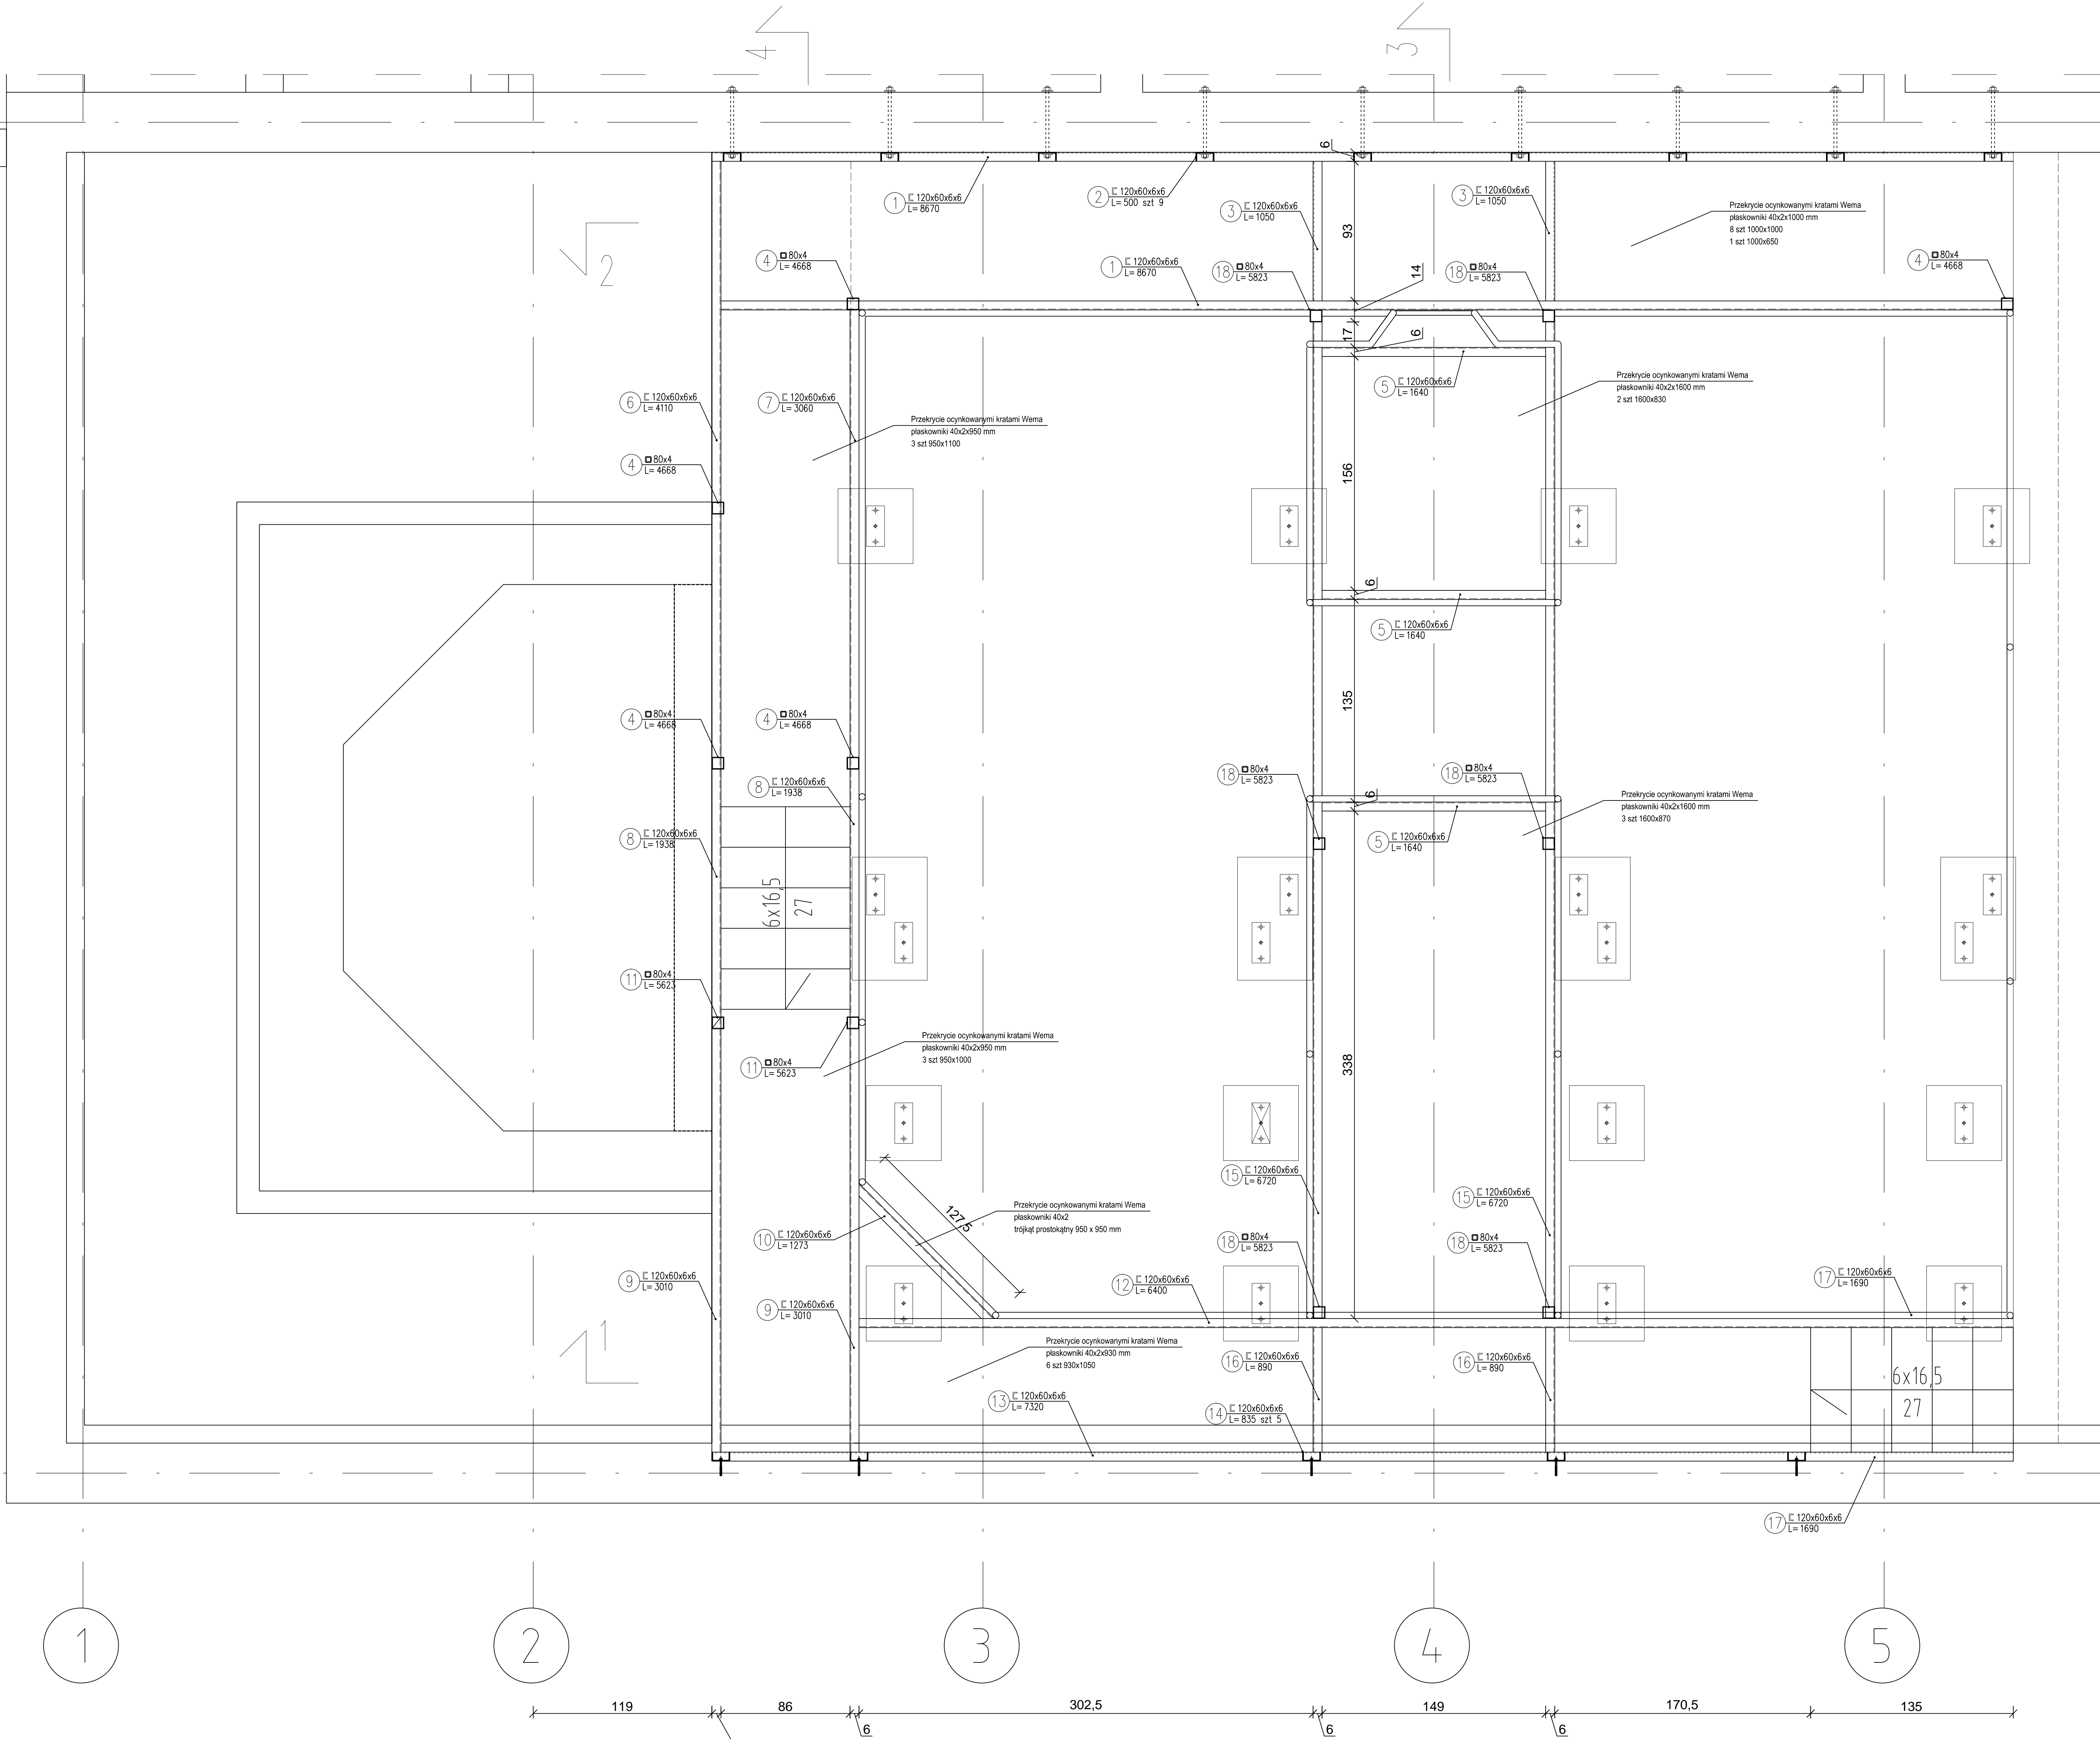

UWAGI:
-Słupy ocynkowane nieoplane na palen przelot.
-Słupy ocynkowane nieoplane na 0,7 grubości ciętych elementów
-Słupy metalowe nieoplane na 0,7 grubości ciętych elementów
-Kształki nr 1-10/11

Zestawienie materiałów na rys. K-11

Przekrycie ocynkowanymi kratami Wema
płaskowniki 40x2 mm
3 szt 1100x950
3 szt 1000x950
8 szt 1000x1000
1 szt 1000x650
2 szt 1600x830
3 szt 1600x870
6 szt 1050x930
1 szt trójkąt prostokątny 950x950
płaskowniki 30x2mm
6 szt 940x290
5 szt 810x290

AWP NORDIC PRODUCTS Sp. zo.o.
Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 B613

TYTUŁ RYS.	Rzut pomostów parteru - poziom 0 (1-6;B-C)		Skala:	1:50
NAZWA INWESTYCJI	Rozbudowa stacji uzdatniania wody LUBASZOWA do wydajności 360 m³/godzinę			
INWESTOR	Spółka Komunalna "DORZECZE BIAŁEJ" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów		Nr rys.	K- 10
ADRES INWESTYCJI	Działki nr ewidencyjny 957/3; 957/4; 957/5; 957/6 Obręb nr 0011 Siedliska		Data	07-2021
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Leszek Kotarski	241/83/MMŁ		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Artur Kotarski	LOD/2797/PWBKb/15		