

- LEGENDA
- ściany REI 120
 - ściany REI 60
 - ściany EI 60
 - ściany EI 30
 - wszystkie ściany wew. EI 15 z wyjątkiem oznaczonych inaczej
 - Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu (istniejący)
 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
 - Oprawa oświetlenia awaryjnego

część budynku nie objęta opracowaniem
-odrębna strefa pożarowa

- UWAGI:
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZATWIERDZENIA PRZEZ ARCHITEKTA ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU WARSZTATOWEGO ORAZ DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH..
 - PRZED PRODUKCJĄ BEZWZGLĘDNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE.
 - MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZYJĘTO PO OTWARCIU SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH.
 - KOLOR STOLARKI ALUMINIOWO-SZKLANEJ NALEŻY DOPASOWAĆ KOLOREM DO ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PROWADZĄCEJ DO RESTAURACJI

Projektant:
mgr inż. arch. Jerzy Semeniuk
specjalność architektoniczna
Upr. nr ST - 347 / 75

Opracowanie:
inż. arch. Karolina Semeniuk-Krasnowska

Temat inwestycji:
Przebudowa budynku hotelowego należącego do Centrum Konferencyjno-szkoleniowego Agencji Rezerw Materiałowych


Adres inwestycji:
ul. Sienkiewicza 11/13; 05-510 Konstancin - Jeziorna
działka nr ew 15 i 6.2 z obrębem 03-13

Faza projektu:
Projekt budowlano-wykonawczy

Bransz:
Architektura

Tytuł rysunku:
RZUT PARTERU

Data: 03. 2021	Skala: 1:50	Nr rysunku: A. 01
-------------------	----------------	----------------------

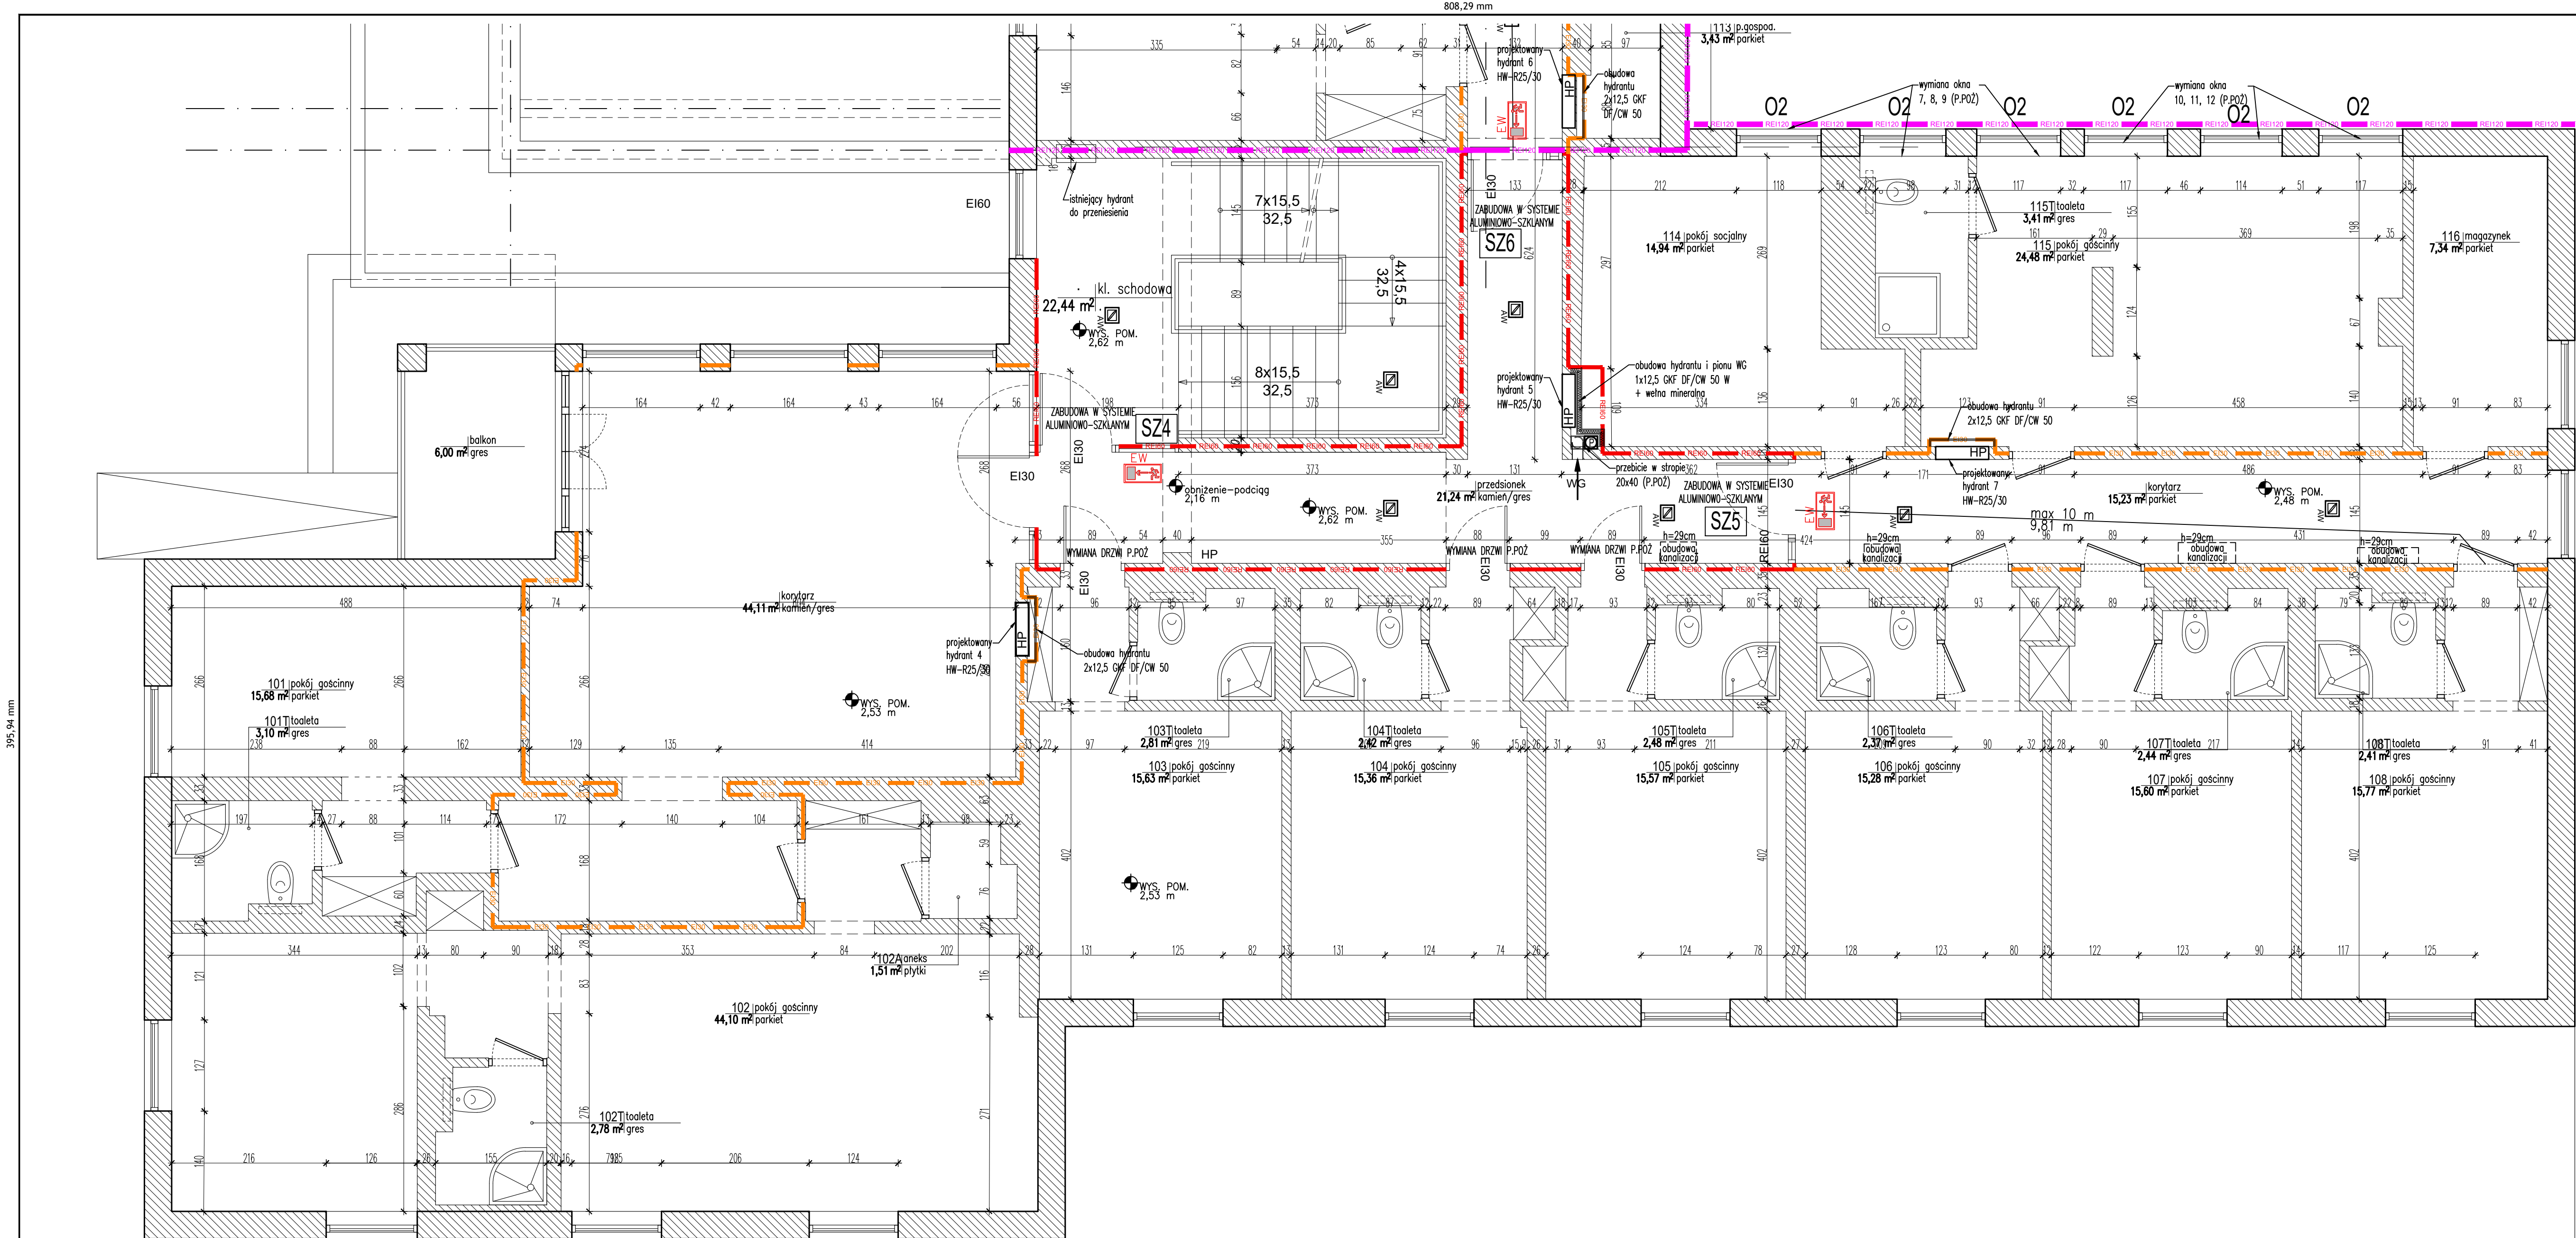


395,94 mm

- LEGENDA
- REI120 ściany REI 120
 - REI60 ściany REI 60
 - EI60 ściany EI 60
 - EI30 ściany EI 30
 - wszystkie ściany wew. EI15 z wyjątkiem oznaczonych inaczej
 - ☑️ Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu (istniejący)
 - EW Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
 - ☑️ Oprawa oświetlenia awaryjnego

część budynku nie objęta opracowaniem
-odrębna strefa pożarowa

- UWAGI:
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZATWIERDZENIA PRZEZ ARCHITEKTA ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU WARSZTATOWEGO ORAZ DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH..
 - PRZED PRODUKCJĄ BEZWZGLĘDNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE.
 - MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZYJĘTO PO OTWARCIU SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH.
 - KOLOR STOLARKI ALUMINIOWO-SZKLANEJ NALEŻY DOPASOWAĆ KOLOREM DO ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PROWADZĄCEJ DO RESTAURACJI

Projektant: mgr inż. arch. Jerzy Semeniuk specjalność architektoniczna Upr. nr ST - 347 / 75		
Opracowanie: inż. arch. Karolina Semeniuk-Krasnowska		
Temat inwestycji: Przebudowa budynku hotelowego należącego do Centrum Konferencyjno-szkoleniowego Agencji Rezerw Materiałowych		
Adres inwestycji: ul. Sienkiewicza 11/13; 05-510 Konstancin - Jeziorna działka nr ew 15 i 6.2 z obręb 03-13		
Faza projektu: Projekt budowlano-wykonawczy		
Branża: Architektura		
Tytuł rysunku: RZUT I PIĘTRA		
Data: 03. 2021	Skala: 1:50	Nr rysunku: A. 02

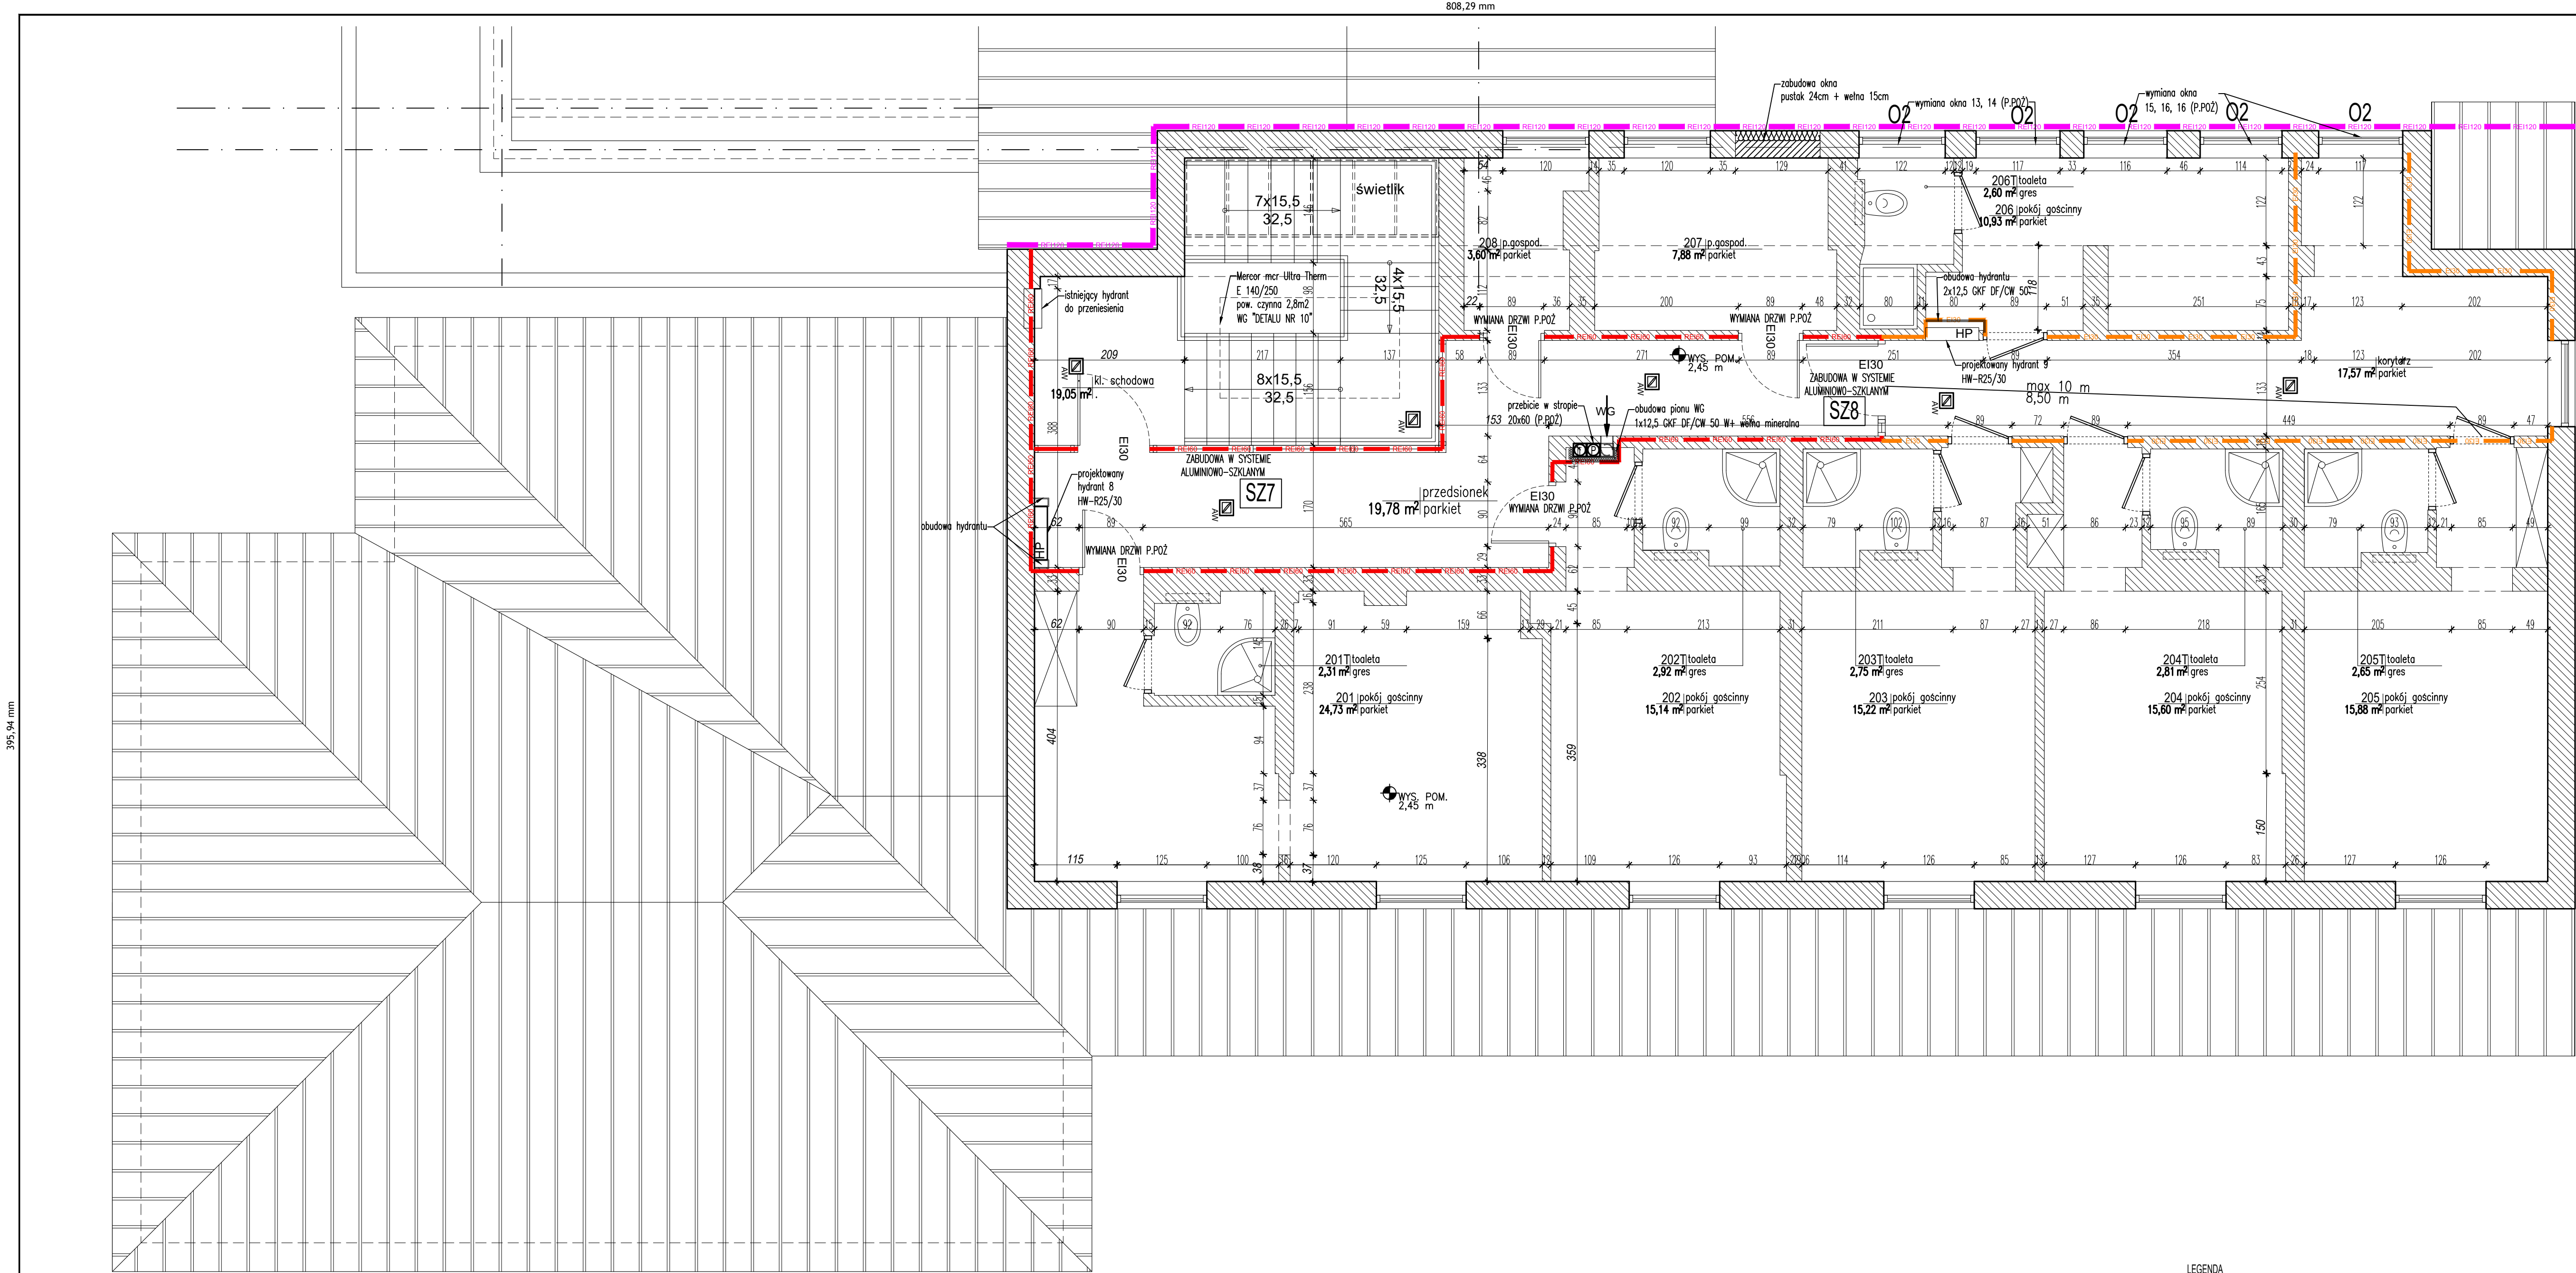

- LEGENDA
- ściany REI120
 - ściany REI60
 - ściany EI60
 - ściany EI30
 - ściany EI15 z wyjątkiem oznaczonych inaczej
 - Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu (istniejący)
 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
 - Oprawa oświetlenia awaryjnego

część budynku nie objęta opracowaniem
-odrębna strefa pożarowa

- UWAGI:
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZATWIERDZENIA PRZEZ ARCHITEKTA ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO PROJEKTU WARSZTATOWEGO ORAZ DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH..
 - PRZED PRODUKCJĄ BEZWZGLĘDNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE.
 - MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA PRZYJĘTO PO OTWARCIU SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH.
 - KOLOR STOLARKI ALUMINIOWO-SZKLANEJ NALEŻY DOPASOWAĆ KOLOREM DO ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PROWADZĄCEJ DO RESTAURACJI

Projektant:
mgr inż. arch. Jerzy Semeniuk
specjalność architektoniczna
Upr. nr ST - 347 / 75

Opracowanie:
inż. arch. Karolina Semeniuk-
Krasnawska

Temat inwestycji:
Przebudowa budynku hotelowego należącego do
Centrum Konferencyjno-szkoleniowego Agencji
Rezerw Materiałowych

Adres inwestycji:
ul. Sienkiewicza 11/13; 05-510 Konstancin - Jeziorna
działka nr ew 15 i 6.2 z obręb 03-13

Faza projektu:
Projekt budowlano-wykonawczy

Bransz:
Architektura

Tytuł rysunku:
RZUT II PIĘTRA

Data: 03. 2021	Skala: 1:50	Nr rysunku: A. 03
-------------------	----------------	----------------------