


PROJ. LINIA ZASILAJĄCA YDYżo 3x4 W IST. KORYCIE KABLOWYM Z TE1 DO PROJEKTOWANEJ TE3 L=10m

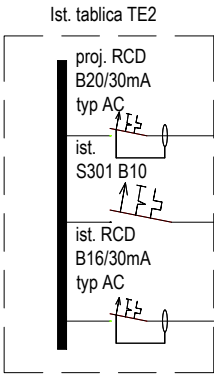

PROJ. LINIA ZASILAJĄCA YDYżo 5x4mm2 W RURZE OCHRONNEJ RL18 Z TE2 DO PROJEKTOWANEJ CENTRALI WENTYLACYJNEJ

PROJ. YDYżo 3x1,5mm2 W RURZE OCHRONNEJ RL18

PROJ. YDYżo 3x2,5mm2 W RURZE OCHRONNEJ RL18

CENTRALA WENTYLACYJNA

SIEĆ W SYSTEMIE TN-S

Tablica TE3
Ps = 4,15 kW
Ib = 19,40 A

Na schemacie, obok symboli, podano podstawowe parametry aparatury zabezpieczającej


OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA W UKŁADZIE TN-S

- Ochrona podstawowa:
- izolacja podstawowa części czynnych
 - stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co najmniej IP2X

- Ochrona przy uszkodzeniu:
- samoczynne wyłączenie zasilania
 - izolacja podwójna lub wzmocniona
 - urządzenia II klasy ochronności

- Ochrona uzupełniająca:
- urządzenia ochronne różnicowoprądowe nieprzekraczające I=30 mA

Obudowa natynkowa 3x18 modułowa
IP 44 II klasa ochronności
TABLICA TE3
RAZEM: Ps=4,15 kW

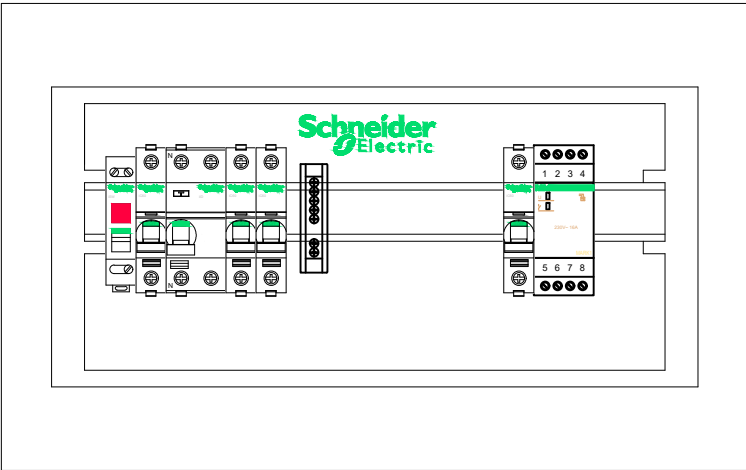

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Palej upr. MAP/0205/PBE/22	
BRANŻA ELEKTRYCZNA:	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
TYTUŁ	Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń archiwum wraz z pomieszczeniami magazynowymi w budynku administracyjno-szpitalnym Aresztu Śledczego w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-115 Kraków, działka nr 87 obr. 8 Śródmieście	
OBIEKT	Budynek administracyjno-szpitalny Aresztu Śledczego w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków, działka nr 87 obr. 8 Śródmieście	
INWESTOR	Areszt Śledczy w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków	
TYTUŁ RYS.	Schemat ideowy tablicy TE3+zasilanie centrali went.	FAZA PW
ZLECENIE	DATA	SKALA NR RYS. E-ELE-02
Firma Projektowo Wykonawcza ELEKTRO-PROJEKT Piotr Palej ul. Środkowa 88, 32-851 Jadowniki NIP 8691846889		