



SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI NA CZAS
ROBÓT MONTAŻOWYCH W WYKOPIE



SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI DOCELOWO

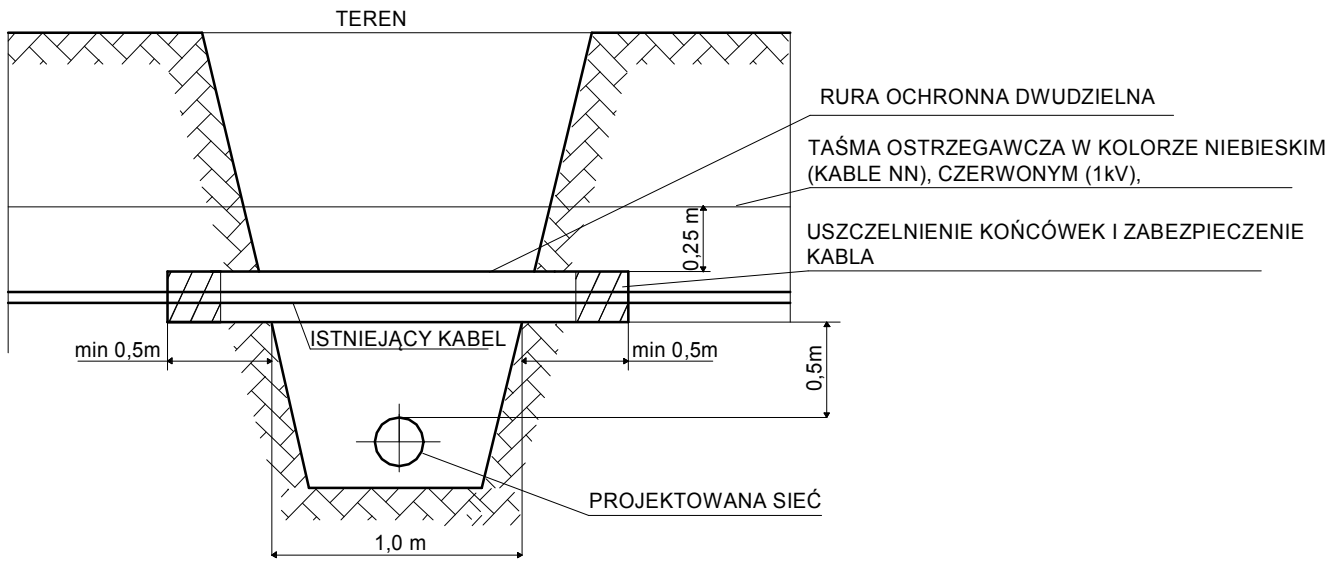

WYKONANIE ZABEZPIECZENIA KABLI

Prace związane z odkrywaniem kabli należy przeprowadzać ręcznie. Na ~istniejące kable na czas robót należy założyć rurę ochronną dwudzielną o średnicy min. 110 mm. Długość rury ochronnej winna wynosić - ~szerokość wykopu plus minus 0,5 m po każdej ze stron zakotwienia w ~nienaruszonym gruncie. Oba końce rury ochronnej należy zabezpieczyć przed zamulaniem na ~głębokość rury 0,3 m. Rurę osłonową z ~kablem wmocować w ~wykopie, a po ~zakończeniu robót kabel ułożyć na 10 cm podsypce piasku. Taką samą warstwą piasku musi być obsypany kabel po bokach. Górna warstwa piasku po ~zagęszczeniu musi mieć grubość 20 cm. Każdy kabel zabezpieczyć oddzielną rurą, ~niedopuszczalne jest zabezpieczenie dwóch lub więcej kabli jedną rurą ochronną. W ~miejscach założenia rur ochronnych należy uzupełnić uszkodzone oznaczenia foliowe. Kabel należy przykryć taśmą foliową oraz gruntem rodzimym do ~poziomu terenu. Występujące skrzyżowania i zbliżenia między poszczególnymi urządzeniami a ~budowlami nad i podziemnymi muszą spełniać wymagania normy PNE 76/ 05 125 i ~PNE-05100-1 1998.

■ pracownia:	PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR ŁACEK ul.Gęsia 21/28, 20-719 Lublin tel. 667-917-314 NIP 918-199-72-71		
■ projekt:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1258R GIEDLAROWA WIERZAWICE W KM 0+000 DO KM 4+100- w zakresie sieci gazowej		
■ adres inwestycji:	GMINA LEŻAJSK, POWIAT LEŻAJSKI; 180804_2 LEŻAJSK OBRĘB EWID. 0021 GIEDLAROWA; 0022 WIERZAWICE		
■ inwestor:	POWIAT LEŻAJSKI UL. KOPERNIKA 8 37-300 LEŻAJSK		
■ projektował:	mgr inż. ŁUKASZ KŁAK spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan-gaz-co upr. nr SLK/2302/POOS/08		
■ sprawdził:	mgr inż. KATARZYNA HATKO spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan-gaz-co upr. nr SLK/9777/PWBS/21		
■ branża:	■ stadium:	PB-W	■ skala:
■ nazwa rysunku:			
ZABEZPIECZENIE KABLI- RYS. TYPOWY			
■ data:	■ nr rysunku:	■ arkusz:	■ rev.:
Styczeń 2022	07	1 z 1	0
Kopiowanie niniejszego rysunku w całości lub jego części jakąkolwiek techniką oraz udostępnianie osobom trzecim, a w szczególności konkurencji bez pisemnej zgody PWN BUDOWNICTWO Waldemar Łacek jest zabronione.			