

Zamość, dnia 24 marca 2021 r.



**32 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ZAMOŚĆ**

Nr 261121

Data..... 2021-03-24
22-400 Zamość

www.32wog.wp.mil.pl

Dotyczy: wyjaśnień do treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na roboty budowlane w zakresie: Remont i zmiana sposobu użytkowania z pralni na magazyn budynku nr 20 w kompleksie wojskowym przy ul. Lubelskiej 139 w Chełmie. Nr sprawy ZP/TP/7/2021.

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F
– Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 – t. j. z późn. zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania:

PYTANIE 1:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w formie edytowalnej ATH.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej? Jeżeli tak, to proszę o podanie terminu.

PYTANIE 3:

W związku z analizą przedmiaru robót zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie ilości poszczególnych opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. W pozycji 237 przedmiaru robót znajdują się 4 rodzaje opraw. Niestety nie ma informacji na temat ilości poszczególnych, a jedynie suma 11 szt. To samo dotyczy ilości przewodów elektrycznych w których znajdujemy jedynie współczynnik zużycia poszczególnego przewodu. Tym samym Zamawiający nie przekazuje precyzyjnej informacji na temat przedmiotu zamówienia.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przedmiary szczegółowe w formacie ATH, gdzie zapewne znajdą się wszystkie informacje.

ODPOWIEDŹ AD 1:

Zamawiający informuje, że nie udostępnia przedmiaru robot w wersji ATH. Przedmiar robót zamieszczony w SWZ jest jako pomocniczy do STWiOR i dokumentacji projektowej.

ODPOWIEDŹ AD 2:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.

ODPOWIEDŹ AD 3:

Zamawiający informuje, że oczekuje ilości oprav awaryjnych i ewakuacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową (rys. E1) w ilości:

- oprawa AW1 – 5 szt.
- oprawa AW2 – 1 szt.
- oprawa EW1 – 4 szt.
- oprawa EW2 – 1 szt.

Ilość przewodów elektrycznych zgodnie z przedmiarem:

Poz. 218 Przedmiaru robót.

Sprecyzowanie ilości przewodów instalacyjnych:

przewód YDYp 3x1,5mm² – 200mb.

przewód YDYp 4x1,5mm² – 100mb.

Poz. 219 Przedmiaru robót.

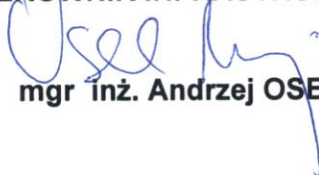
Sprecyzowanie ilości przewodów instalacyjnych:

przewód YDYp 3x2,5mm² – 700mb.

przewód YDYp 4x1,5mm² – 100mb.

przewód YDYp 3x1,5mm² – 200mb.

**z up. Komendanta 32 WOG w Zamościu
KIEROWNIK INFRASTRUKTURY**


mgr inż. Andrzej OSEŁA

Wykonano w 1 egz.
Egz. nr 1- ad acta
24.03.2021
T.2712 B5