




Uwaga


Wszystkie elementy przewodzące instalacji i urządzeń należy podłączyć do przewodu ochronnego.

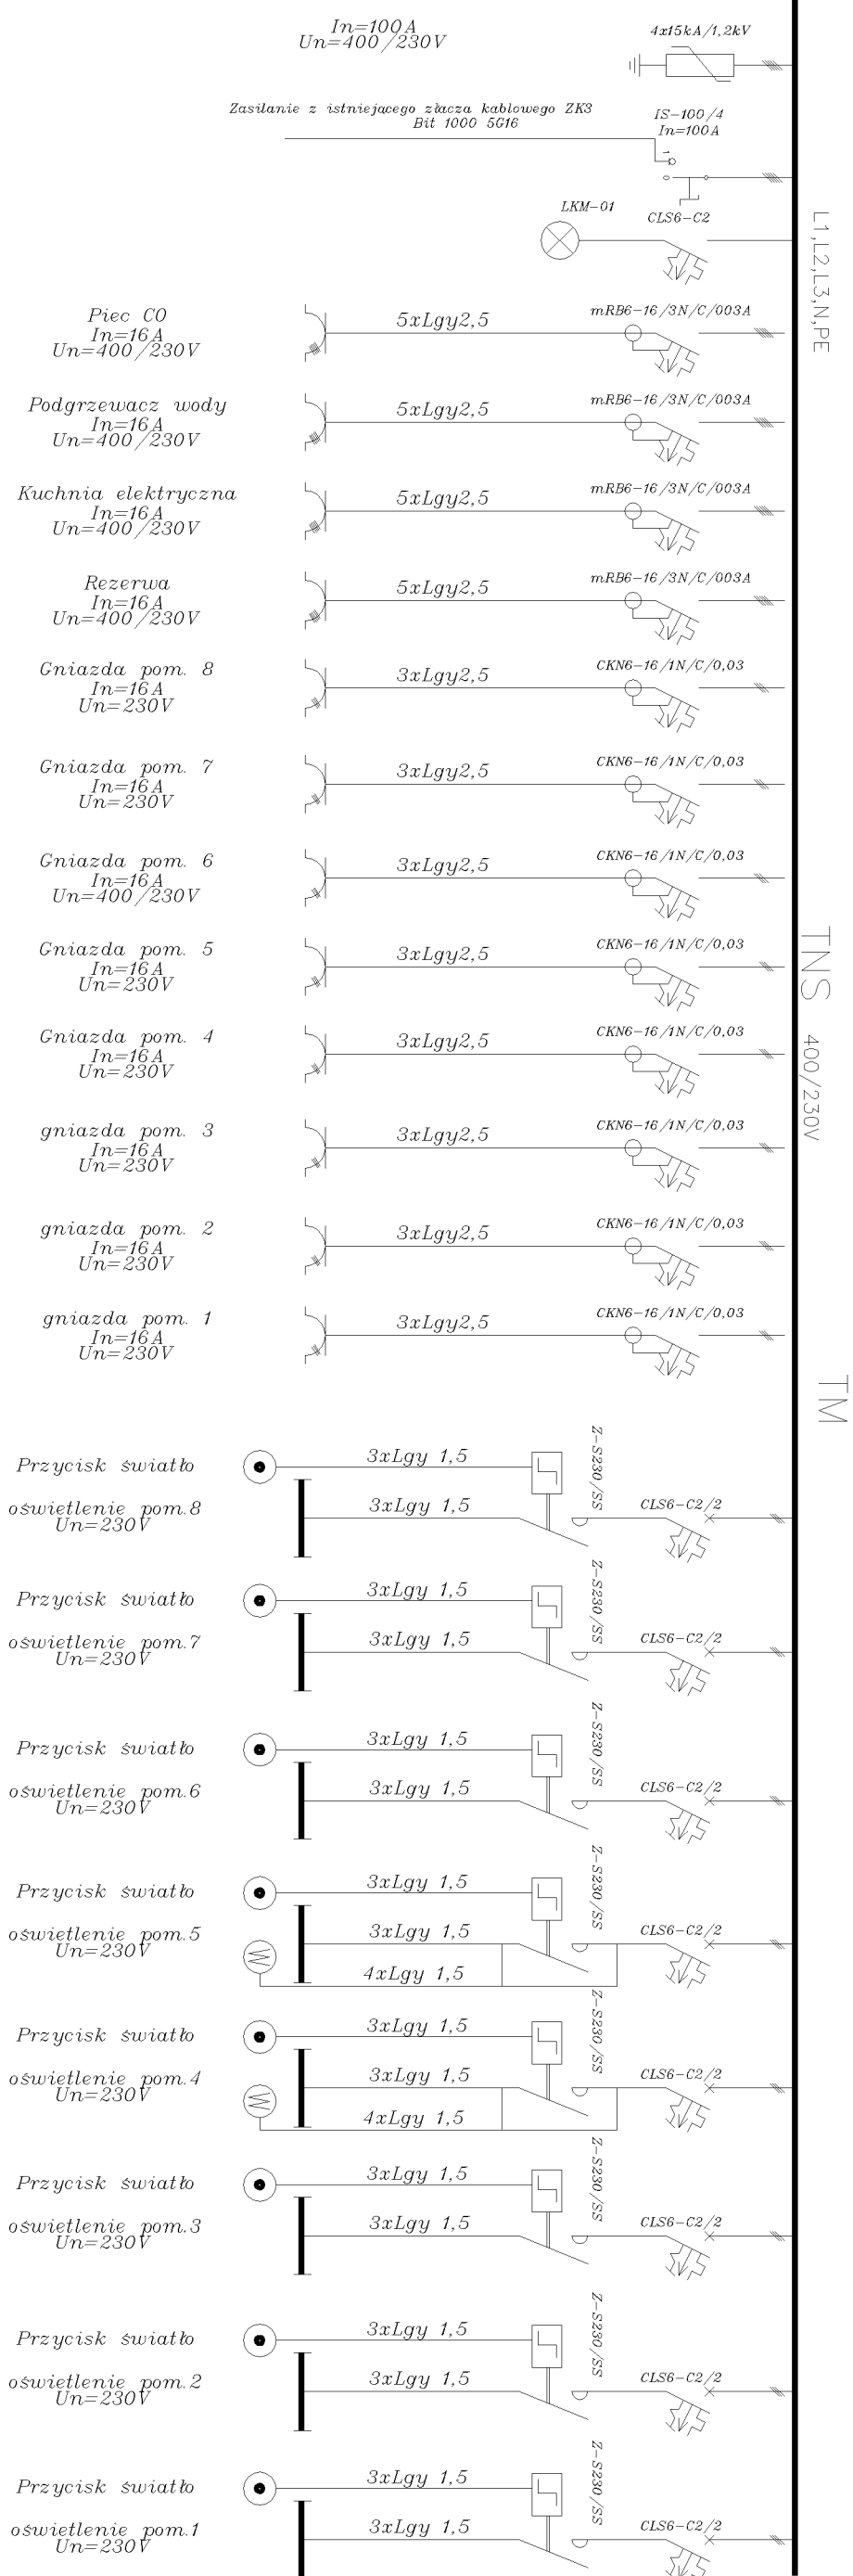

Objasnenie:

- Oprowa LED do sufitu podwieszanego
- Przełącznik światła (złączenie i wyłączenie oświetlenia)
- Gniazdo wtykowe 5P 400/230V
- Gniazdo wtykowe 3P 230V
- Wentylator



		<p>Biurow Usług Projektowych Krzysztof Woźniakowski Karczowska 5B 59-307 Raszówka http://www.bupprojekt.pl e-mail: bupprojekt@post.pl tel.: 76 840 13 19 / 604 414 730 fax.: 76 744 27 97</p>			
<p>OBIEKT: Budynek mieszkalno-użytkowy</p>					
<p>LOKALIZACJA: Kostrzyn nad Odrą, dz. nr 112/3, 112/4</p>					
<p>TYTUŁ: Schemat tablicy TBL</p>					
Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Funkcja	Podpis	Data
inż. Edmund Grabias	11/90/UW	spec. elekt. do proj. inst. elekt.	Projektant		14.03.2017
Format: A3	Skala: -	Nr rysunku: IE-02			