


Zał. nr 5a
Przykładowy schemat węzła ciepłego
dla budynków jednorodzinnych

Materiał rur strona wysoka: stal P235GH
Temperatura strona wysoka: 125 °C
Ciśnienie nominalne sieci ciepłej 1,6 MPa

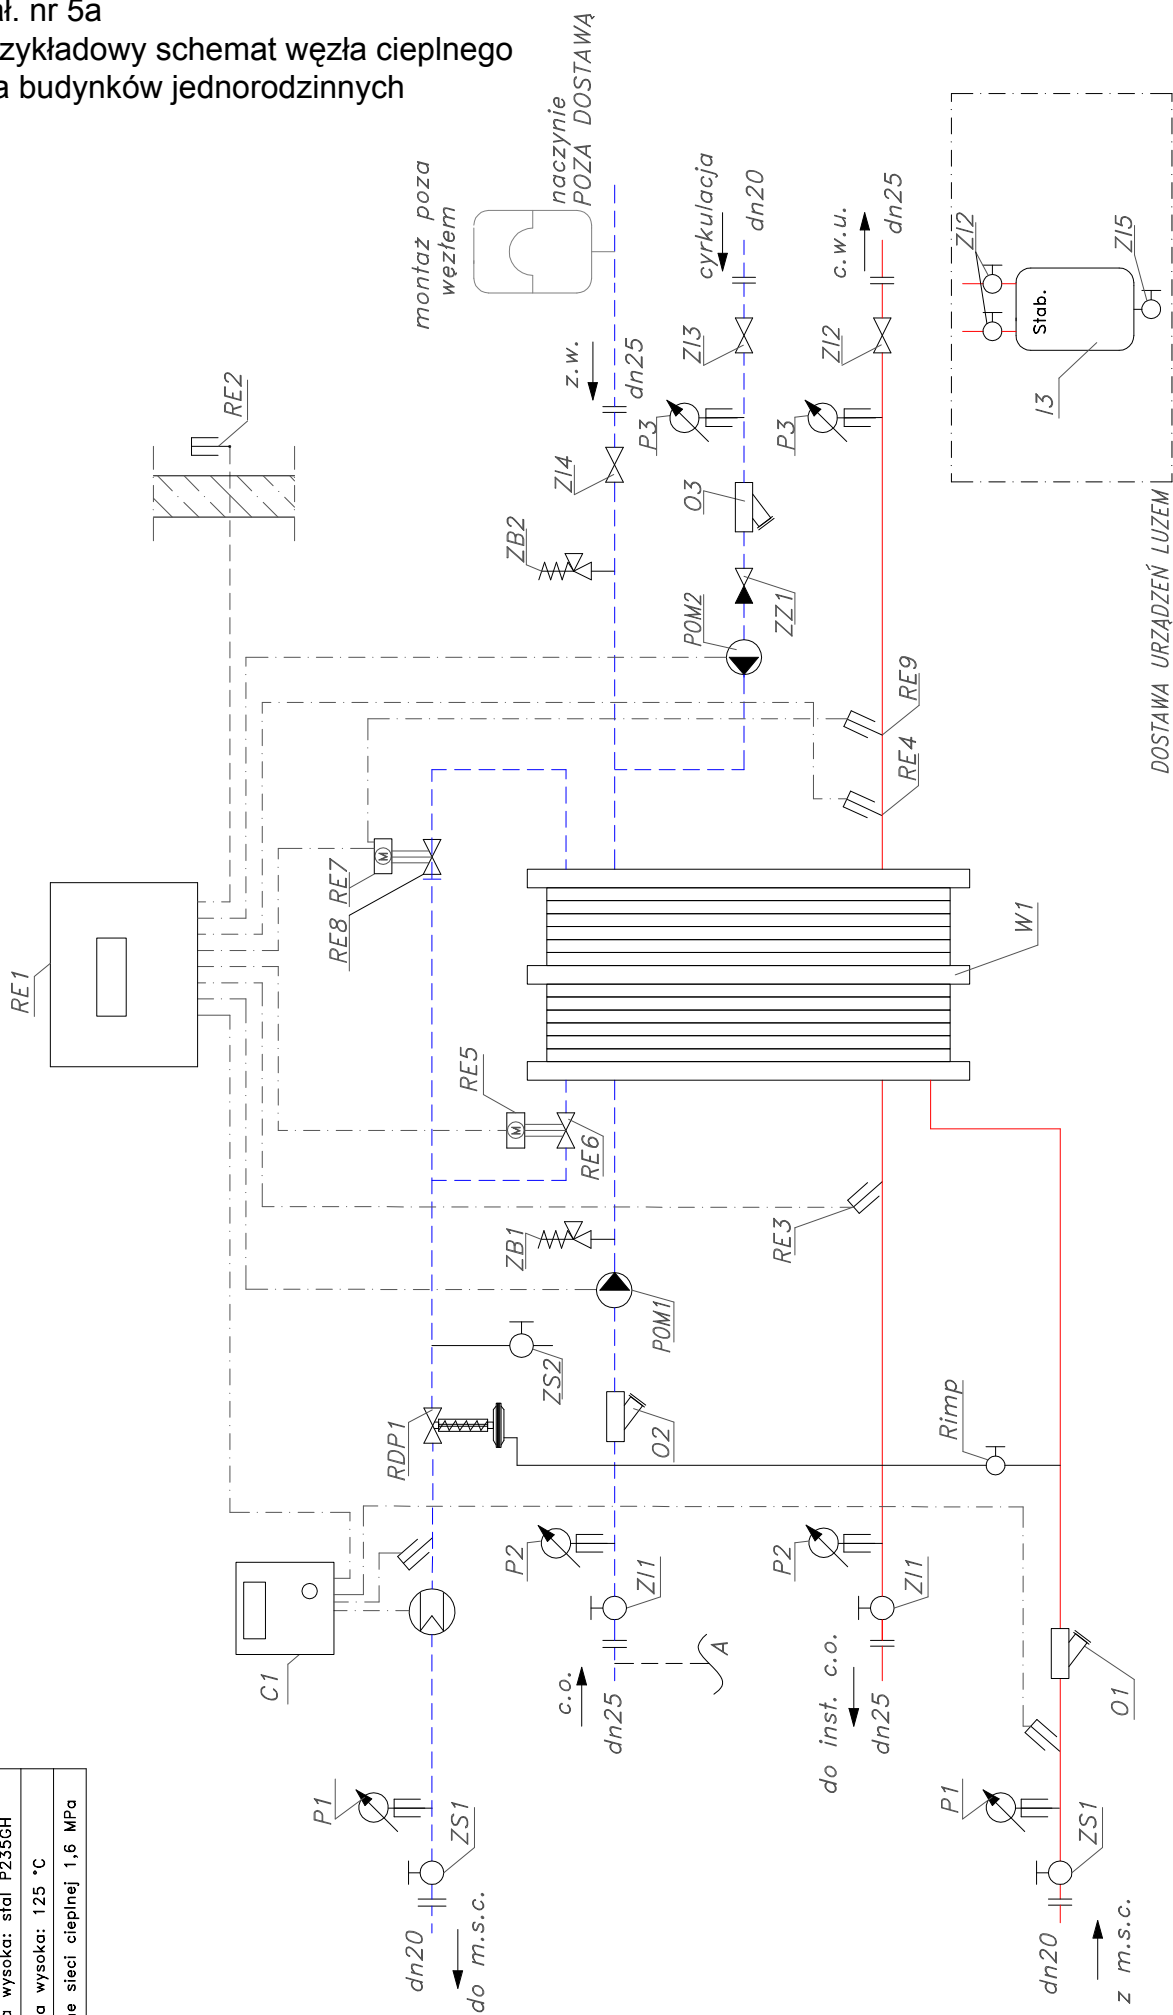


Inwestor:

Projekt: Kompaktowy węzeł ciepły c.o. kW, c.w.u. kW

Obiekt:

Temat rys. Schemat technologiczny węzła

DOSTAWA URZĄDZEŃ LUZEM



Format

Nr rys.