



ODWODNIENIE RUROCIĄGÓW SIECI CIEPŁOWNICZEJ

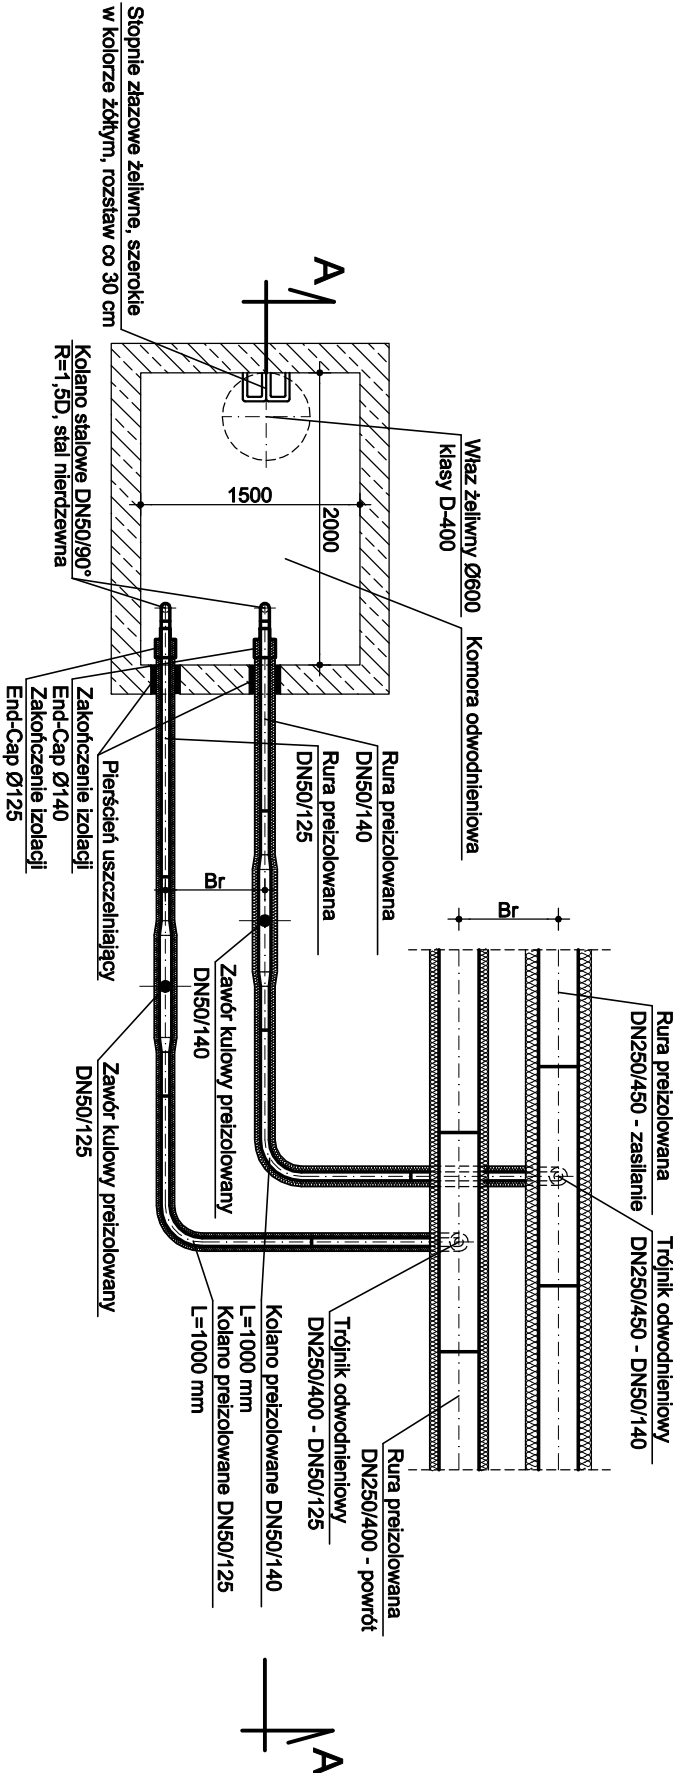

PRZEKRÓJ A-A

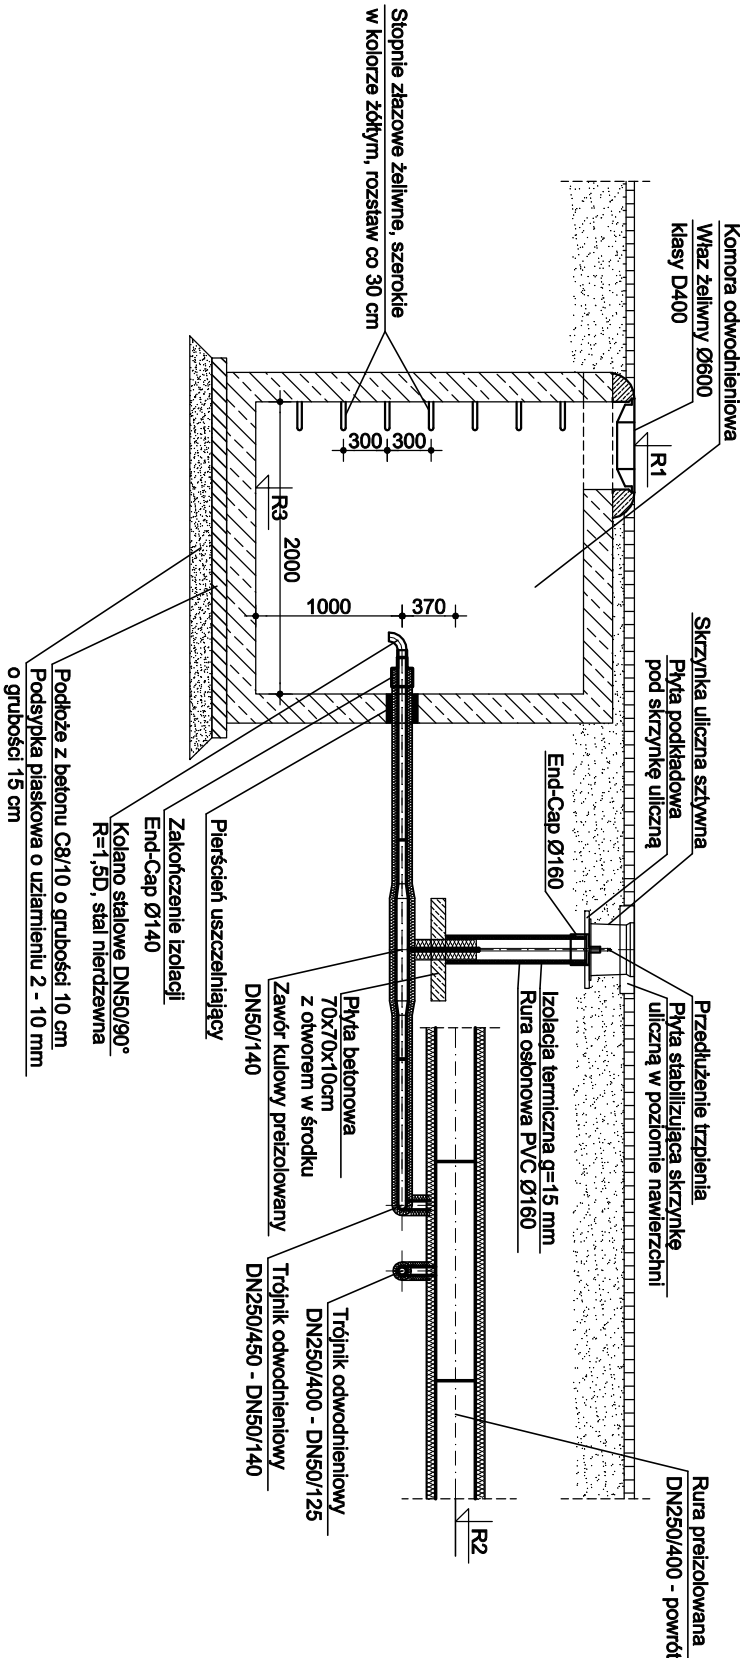

UWAGA:

- Dla przewodów odwodnień wyprowadzonych do studni użytkowanych przy sieci ciepłowniczej należy wykonać wypełnienie instalacji alarmowej w ostatniej mułfie przed studnią.
- Nie dopuszcza się wykonania zakończenia pętl pod mułą końcową End-Cap w studni.
- Odległość Br między rurociągami sieci ciepłowniczej wg schematu montażowego.
- Rysunek przedstawia schemat idealowy odwodnienia sieci ciepłowniczej na przykładzie sieci DN250. Rozstaw, użytkowanie rur, kształtki i armatury wg schematu montażowego.

| Nr. węzła lub odcinek sieci | Wymiary | Rzędne [m n.p.m.] |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Z5 - Z6 | DN1 DN2 R1 R2 R3 | 250 50 161,01 159,30 157,93 |
| Z27 - Z28 | 250 50 156,51 155,26 153,89 | |
| Z37 - Z38 | 250 50 156,87 157,50 156,13 | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <div>Hydro-EKO</div> <div>ul. Główna 100, 81-573 Gdynia</div> <div>81-573 Gdynia</div> | | Data | |
| Projektant: | | mgr inż. Andrzej Pietrak upr. bud. POM/0029/PWOS/06 specj. Instalacyjna | |
| Sprawdzający: | | mgr inż. Bartłomiej Zieliński upr. bud. POM/0063/POOS/15 specj. Instalacyjna | |
| 05.2023r. | | | |
| <div>Inwestor:</div> <div>Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.</div> <div>ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia</div> | | | |
| <div>Nazwa inwestycji:</div> <div>Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie dzielnicy Chwaszno-Wicizlino w Gdyni etap 1 odcinek wzdłuż ul. Jurkiewicza</div> | | <div>Słaba</div> | |
| <div>Nazwa opracowania:</div> <div>Sieć ciepłownicza</div> | | <div>1:50</div> | |
| <div>Stadium opracowania:</div> <div>Projekt techniczny</div> | | <div>Nr rysunku</div> <div>S-06.1</div> | |
| <div>Nazwa rysunku:</div> <div>Odwodnienie sieci ciepłowniczej</div> | | | |
| <div>Rozwiązania techniczne przedstawione na rysunku stanowią wyłączną własność BP HYDRO-EKO Sp. z o.o. Mogą one być wykorzystywane i udostępniane innym osobom jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Właścicieli Bura</div> | | | |
| <div><div>oprec</div></div> | | | |