



Układ sieci	
Napięcie znamionowe	
Moc zainstalowana	
IK1 Maks.	
IK3 Maks.	



Identyfikacja urządzenia	Q1		F1	Q2	Q1	Q2	Q3	Q4
Identyfikacja złączy								
Opis	Zasilanie z rozdzielnic R2 I piętro	Kontrola faz	Ochronnik przeciwprzepięciowy		Oświetlenie korytarz	Oświetlenie pom. 201	Oświetlenie pom. 202, 203	Oświetlenie pom. 204, 205
Obwód - Moc								
Długość kabla								
Przewód - Przekrój	5x10				3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Typ kabla	YLYżo				YDYp	YDYp	YDYp	YDYp
Typ izolacji kabla								

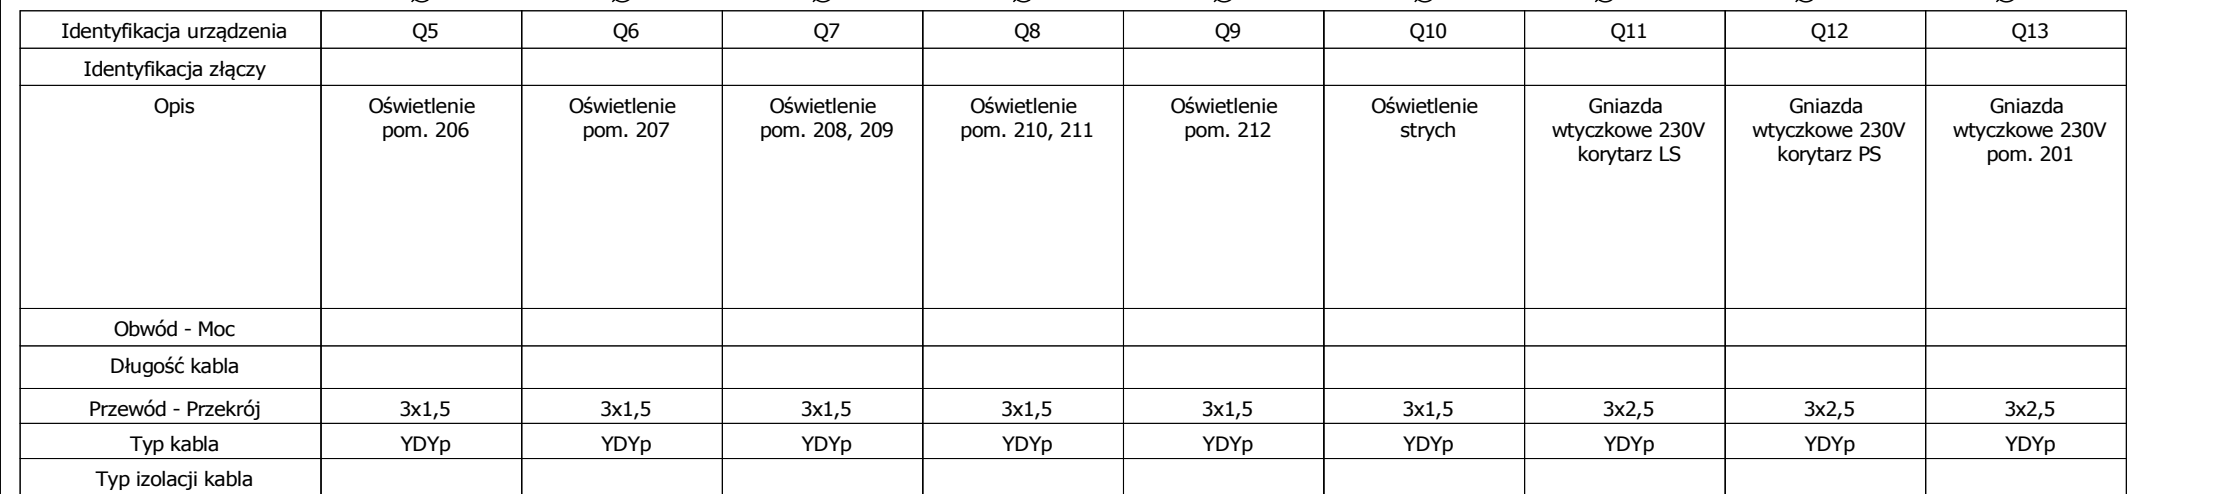

	Bud nr 14 Lębork Rozdzielnica R3 II piętro	Nr. projektu:		C		F	
		Nr. rysunku:		B		E	
				A		D	
		Data:		Autor:		Nr. akursza:	2 /

