


BUDYNEK NR 14
RZUT I PIĘTRA

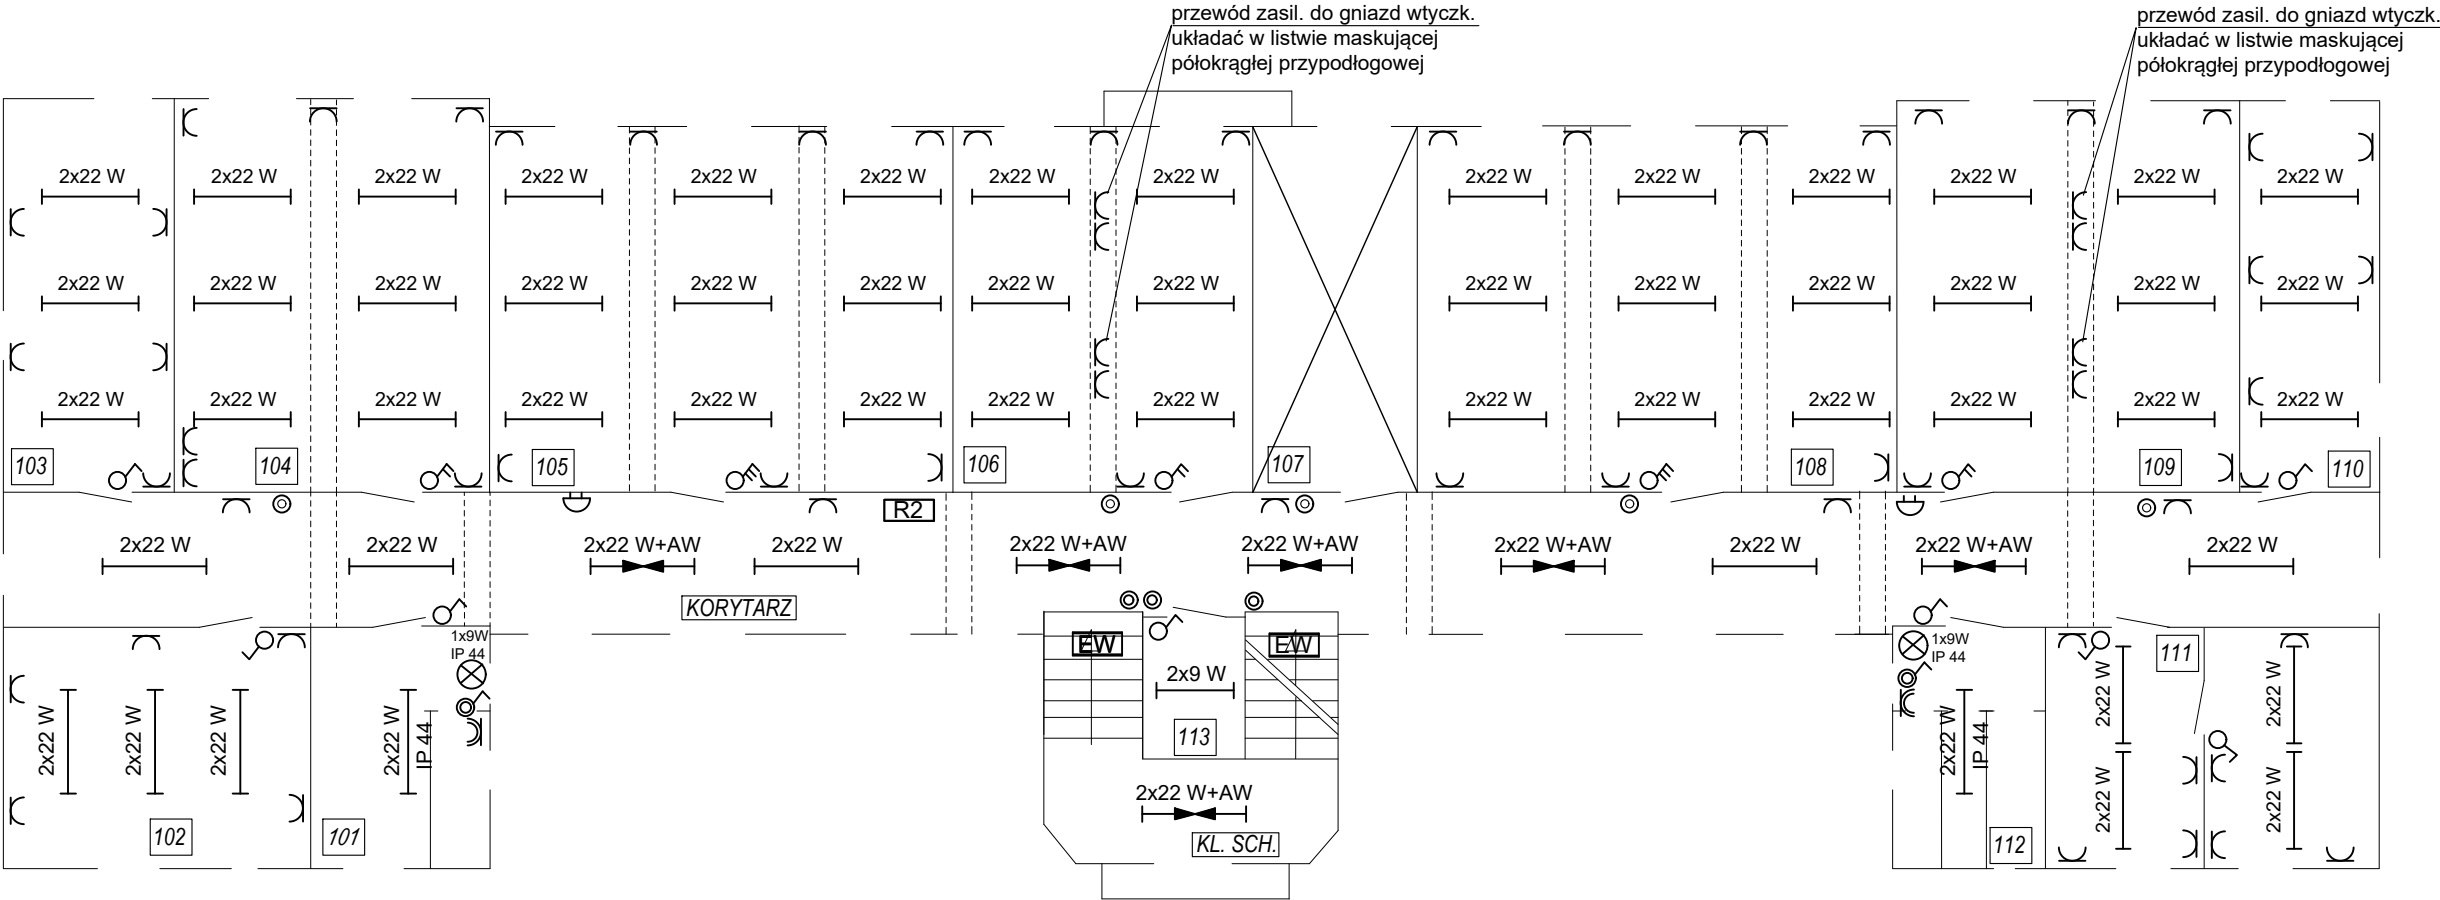

LEGENDA

- 2x22 W

Oprawa do świetlówek wewnętrzna zamknięta ściennie - sufitowa
2x22W, 230V, IP20 , źródło światła LED
- 2x22 W+AW

Oprawa do świetlówek wewnętrzna zamknięta ściennie - sufitowa
2x22W, 230V, z modułem awaryjnym IP20 , źródło światła LED
- 2x18 W
IP 44

Oprawa do świetlówek zewnętrzna zamknięta ściennie - sufitowa
2x22W, 230V; IP 44 , źródło światła LED
- 2x9 W
IP 20

Oprawa do świetlówek wewnętrzna zamknięta ściennie - sufitowa
2x9W, 230V, IP20 , źródło światła LED
- EW

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego n/t 1x8W z baterią 1h
- źródło światła LED, IP 44
- 1x9W
IP 44

Oprawa oświetleniowa plafon z żarówką LED 9W, 230V; IP44
- Gniazdo wtyczkowe p/t 2P+Z, 10/16A, 250V IP-20
- Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A IP-20 1-biegunowy
- Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A IP-20 3-biegunowy
- Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub "światło" p/t IP-20
- Dzwonek elektryczny, 250V IP-20

Rysunek nr 3	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I PIĘTRO BUDYNEK NR 14	
SPORZĄDZIŁA:	Mariola NIEMIRSKA
SPRAWDZIŁ:	Krzysztof JANKOWSKI
SEKCJA TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI	