| 0,4kV | SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA UKŁAD SIECIOWY TN-S |
|---|---|

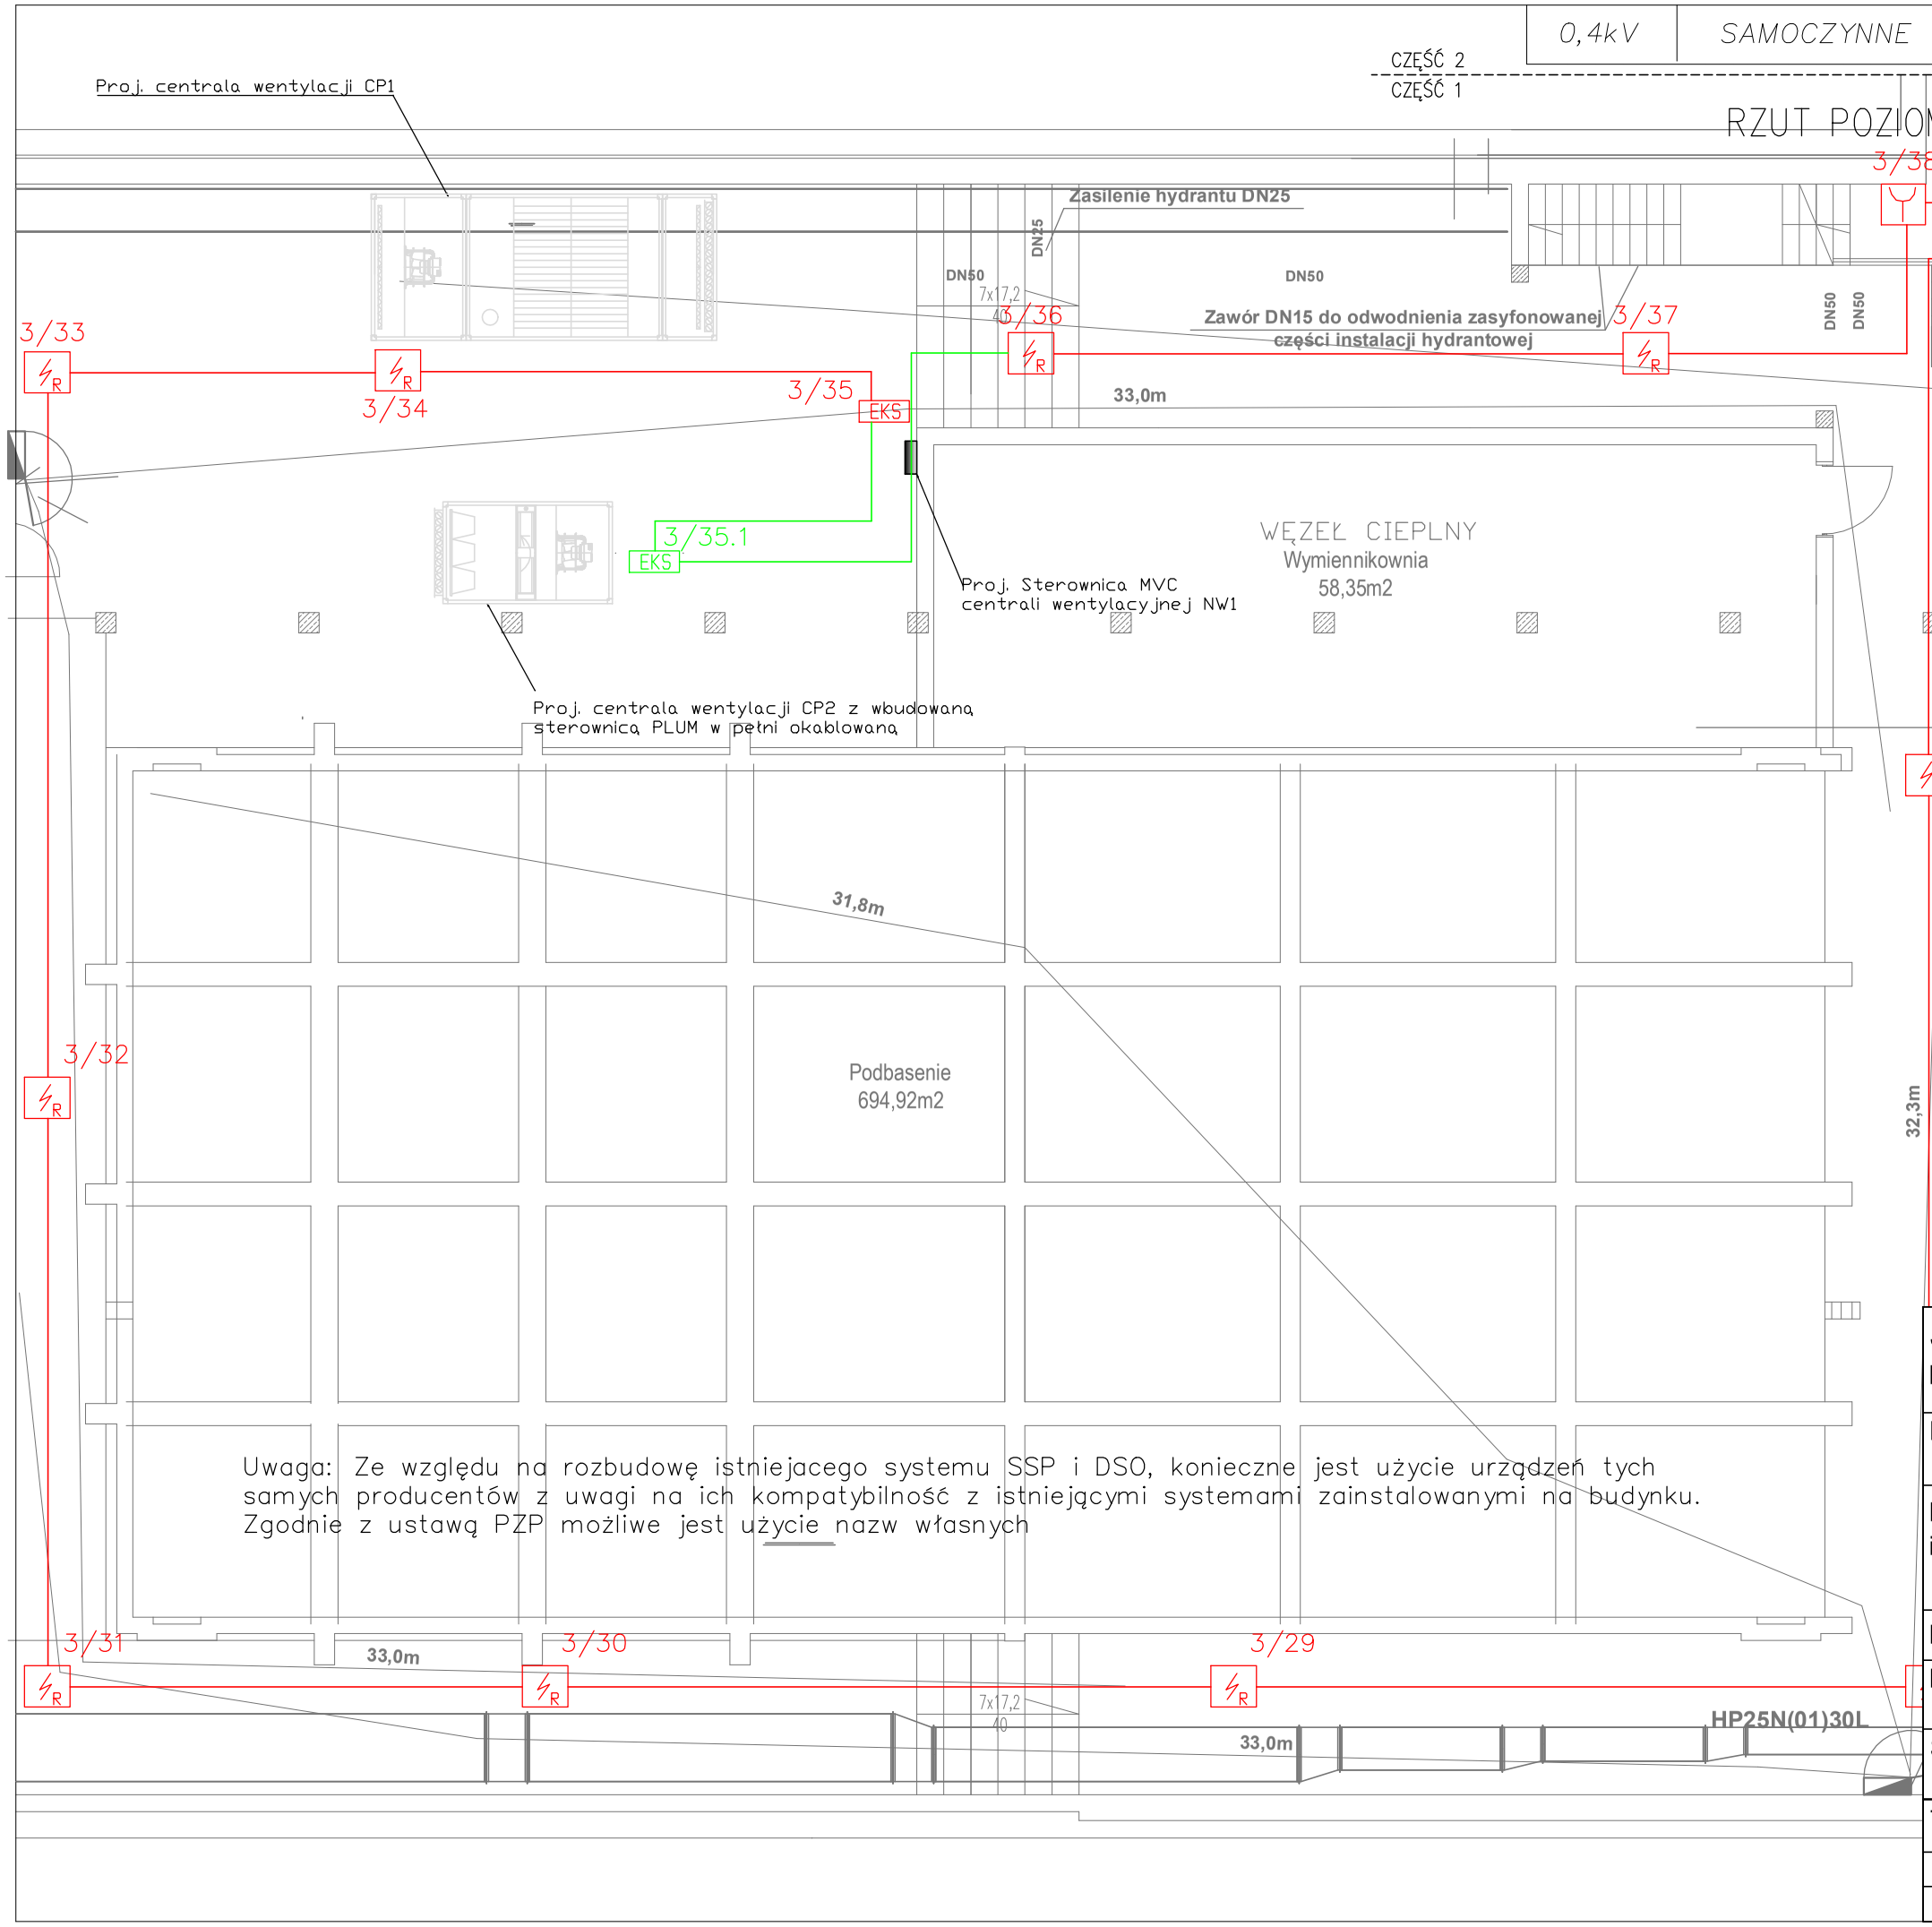


Uwaga: Ze względu na rozbudowę istniejacego systemu SSP i DSO, konieczne jest użycie urządzeń tych samych producentów z uwagi na ich kompatybilność z istniejącymi systemami zainstalowanymi na budynku. Zgodnie z ustawą PZP możliwe jest użycie nazw własnych

## LEGENDA

| | |
|---|---|
| R | Istn. czujka optyczna dymu |
| | Istn. przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 |
| EKS | Istn. moduł kontrlono-sterujący |
| | Istn. ręczny ostrzegacz pożarowy |
| R | Proj. czujka optyczna dymu |
| | Proj. przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 |
| EKS | Proj. modół kontrolno-sterujący |

| | |
|---|---|
| Jednostka projektowa: | LUBSANIT PROJEKTOWANIE I NADZÓR — LUBSANIT Przemysław Głaszczka, ul. J. Woronieckiego 3/18, 20-492 Lublin tel./fax 81 444 45 51 |
| Inwestor: | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o.o |
| Nazwa i adres inwestycji: | Modernizacja instalacji wentylacji na obiekcie Krytej Pływalni "Strefa H20" przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie |
| Branża: | Branża elektryczna |
| Projektant: | mgr inż. Adrian Łątkowski LUB/0085/POOE/12 |
| Sprawdzający: | mgr inż. Norbert Gajda LUB/0068/PWBE/15 |
| Treść rysunku: | **RZUT POZIOMU -1 - instalacja SSP cz.1** |

| Data | Nr rys. | Faza | Skala | Format | Strona |
|---|---|---|---|---|---|
| SIERPIEŃ 2022 | E05 | PT | 1:100 | 297x420 | 19 |