


INSTALACJA DSO STREFA H2O BASEN – SCHEMAT

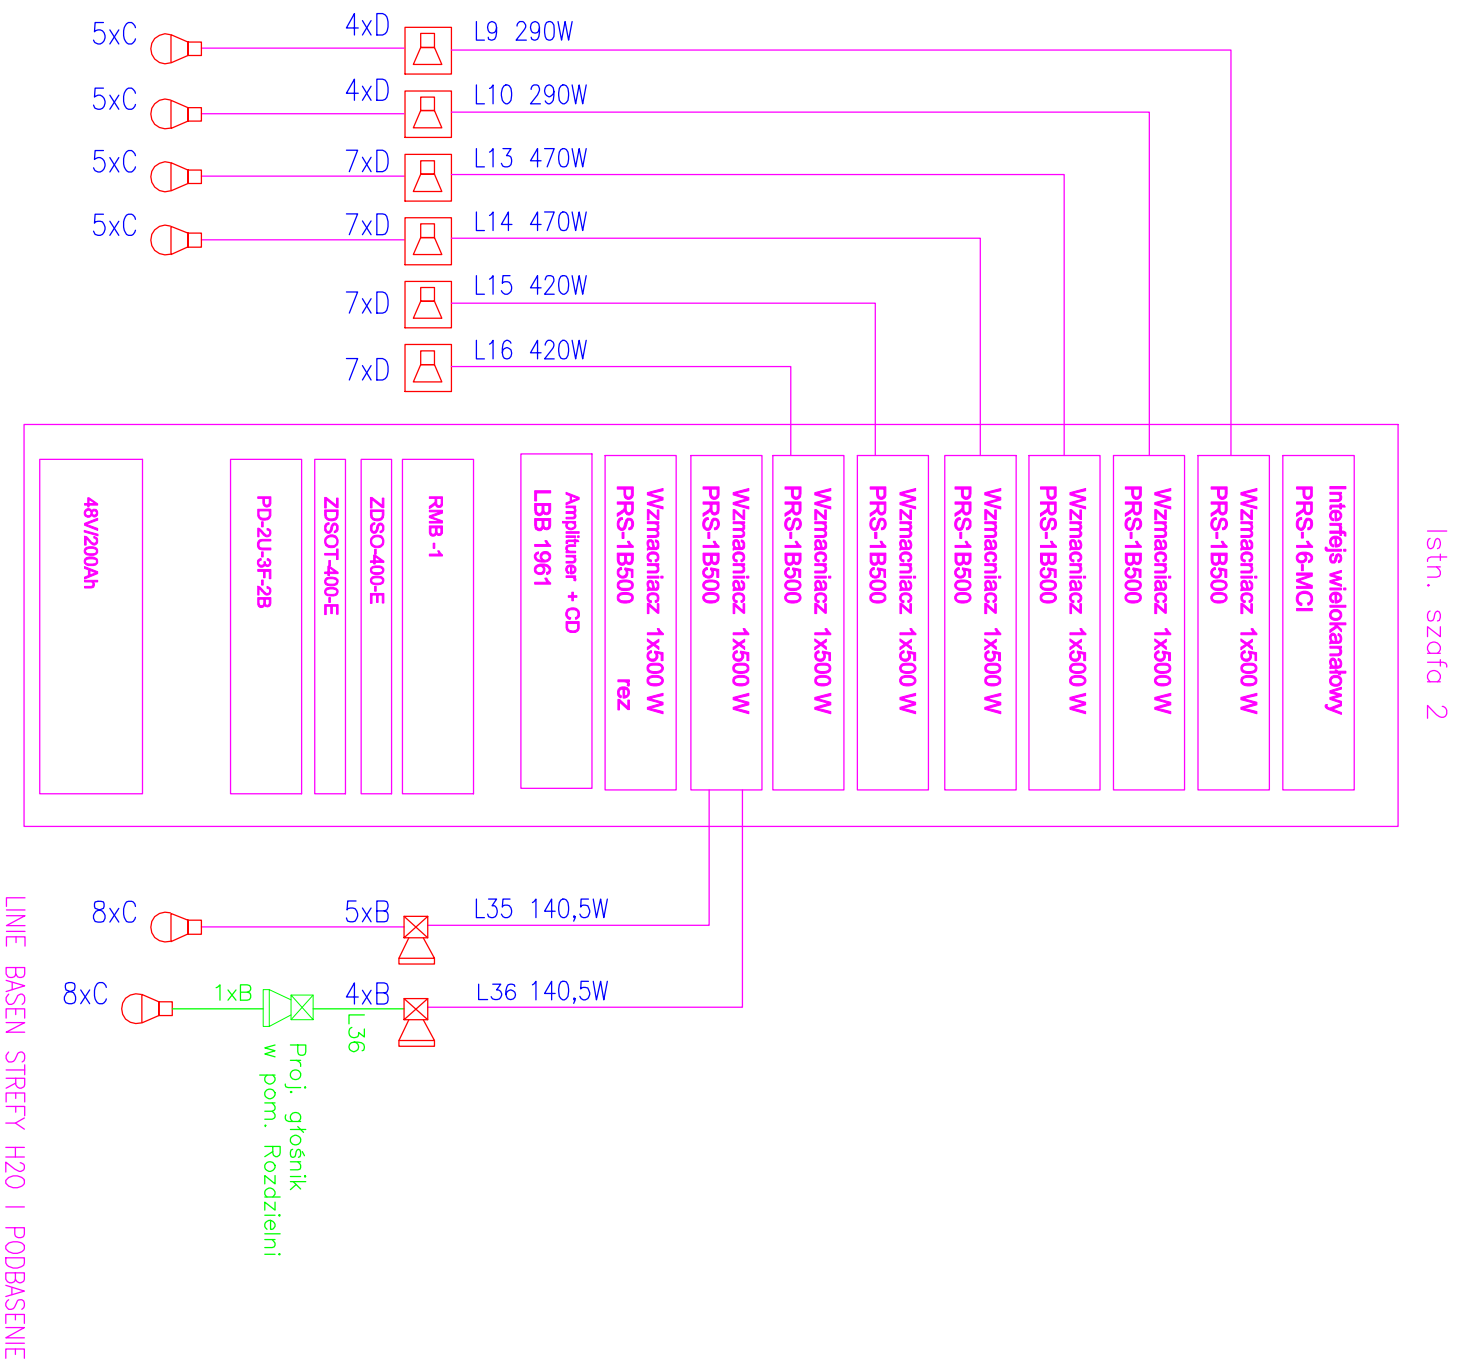

LEGENDA	
1xB	Istn. głośnik ścienny 6W LBC3018/01
1xC	Istn. projektor 20W LBC3432/03
1xB	Proj. głośnik ścienny 6W LBC3018/01

Jednostka projektowa:	<div><div><div></div><div>LUBSANIT</div></div><div>PROJEKTOWANIE I NADZÓR</div></div> <div>LUBSANIT Przemysław Głaszczka ul. J. Wronieckiego 3/18 20-492 Lublin tel./fax 81 444 45 51</div>				
Inwestor:	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o.o				
Nazwa i adres inwestycji:	Modernizacja instalacji wentylacji na obiekcie Krytej Pływalni "Strefa H2O" przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie				
Branża:	Branża elektryczna				
Projektant:	mgr inż. Adrian Łątkowski LUB/0085/POOE/12				
Sprawdzający:	mgr inż. Norbert Gajda LUB/0068/PWBE/15				
Treść rysunku:	INSTALACJA DSO STREFA H2O BASEN - SCHEMAT				
Data	Nr rys.	Faza	Skala	Format	Strona
SIERPIEŃ 2022	E08	PT	b/s	297x420	22

Uwaga: Ze względu na rozbudowę istniejącego systemu SSP i DSO, konieczne jest użycie urządzeń tych samych producentów z uwagi na ich kompatybilność z istniejącymi systemami zainstalowanymi na budynku. Zgodnie z ustawą PZP możliwe jest użycie nazw własnych