



Etap 3



### Etap 3

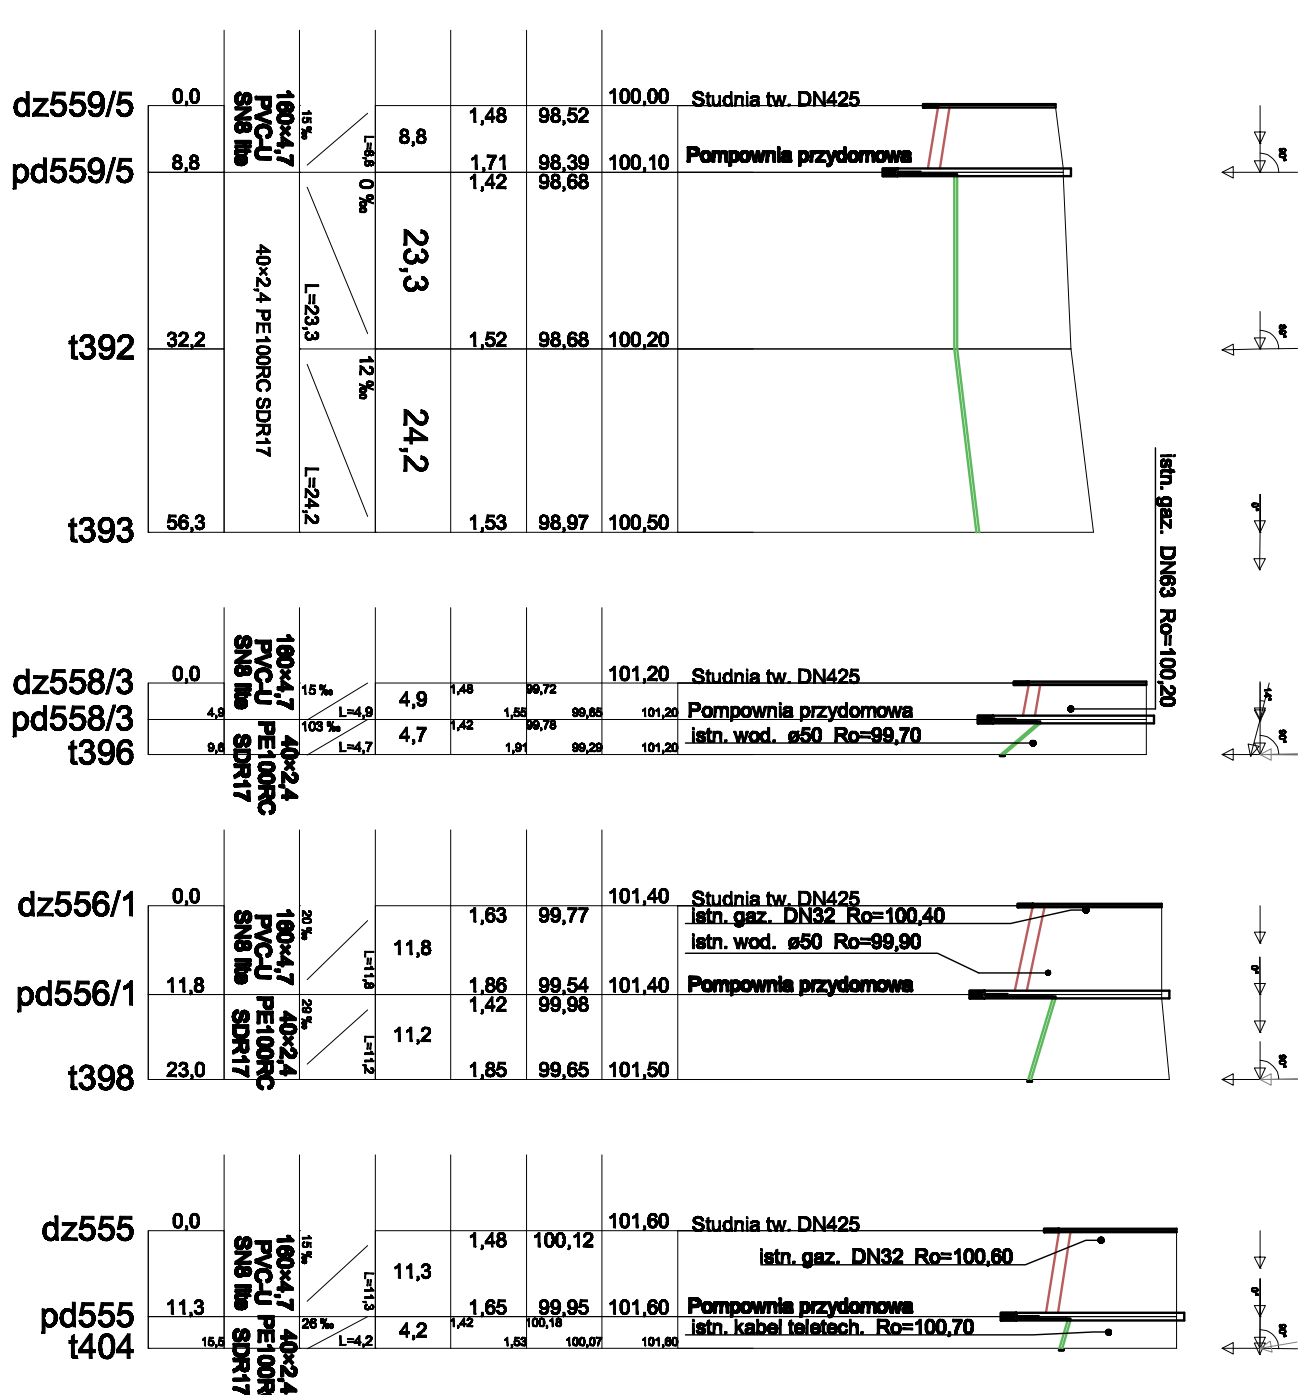

### Etap 3

[illegible]

**UWAGA:**

1. Proste podłogie rozprawy się zaczęła z projektem zagospodarowania terenu oraz opłatem technicznym.
2. Pierwszy wyprzejmowany zagłębienie technologicznej infrastruktury podziemnej 1 m przed i za miejscem przekazywania energii technologicznego urządzenia podziemnego wykopu
3. Instalacja kabla energetycznego i telekomunikacyjnego zabezpieczonego rurą dwuchwytową, brzoziową.
4. Przewód łączący oznaczony białym odizolowaniem (z napisem "Niezabezpieczony") z drugim sygnałowym łączącym odizolowany 0,5 m nad powierzchnią przemienną.
5. Na każdym punkcie przekazywania zasilania zainstalowano: zasilanie oddzielne, z oddzielną i skróconą uliczką.

**Numer rysunku** 72