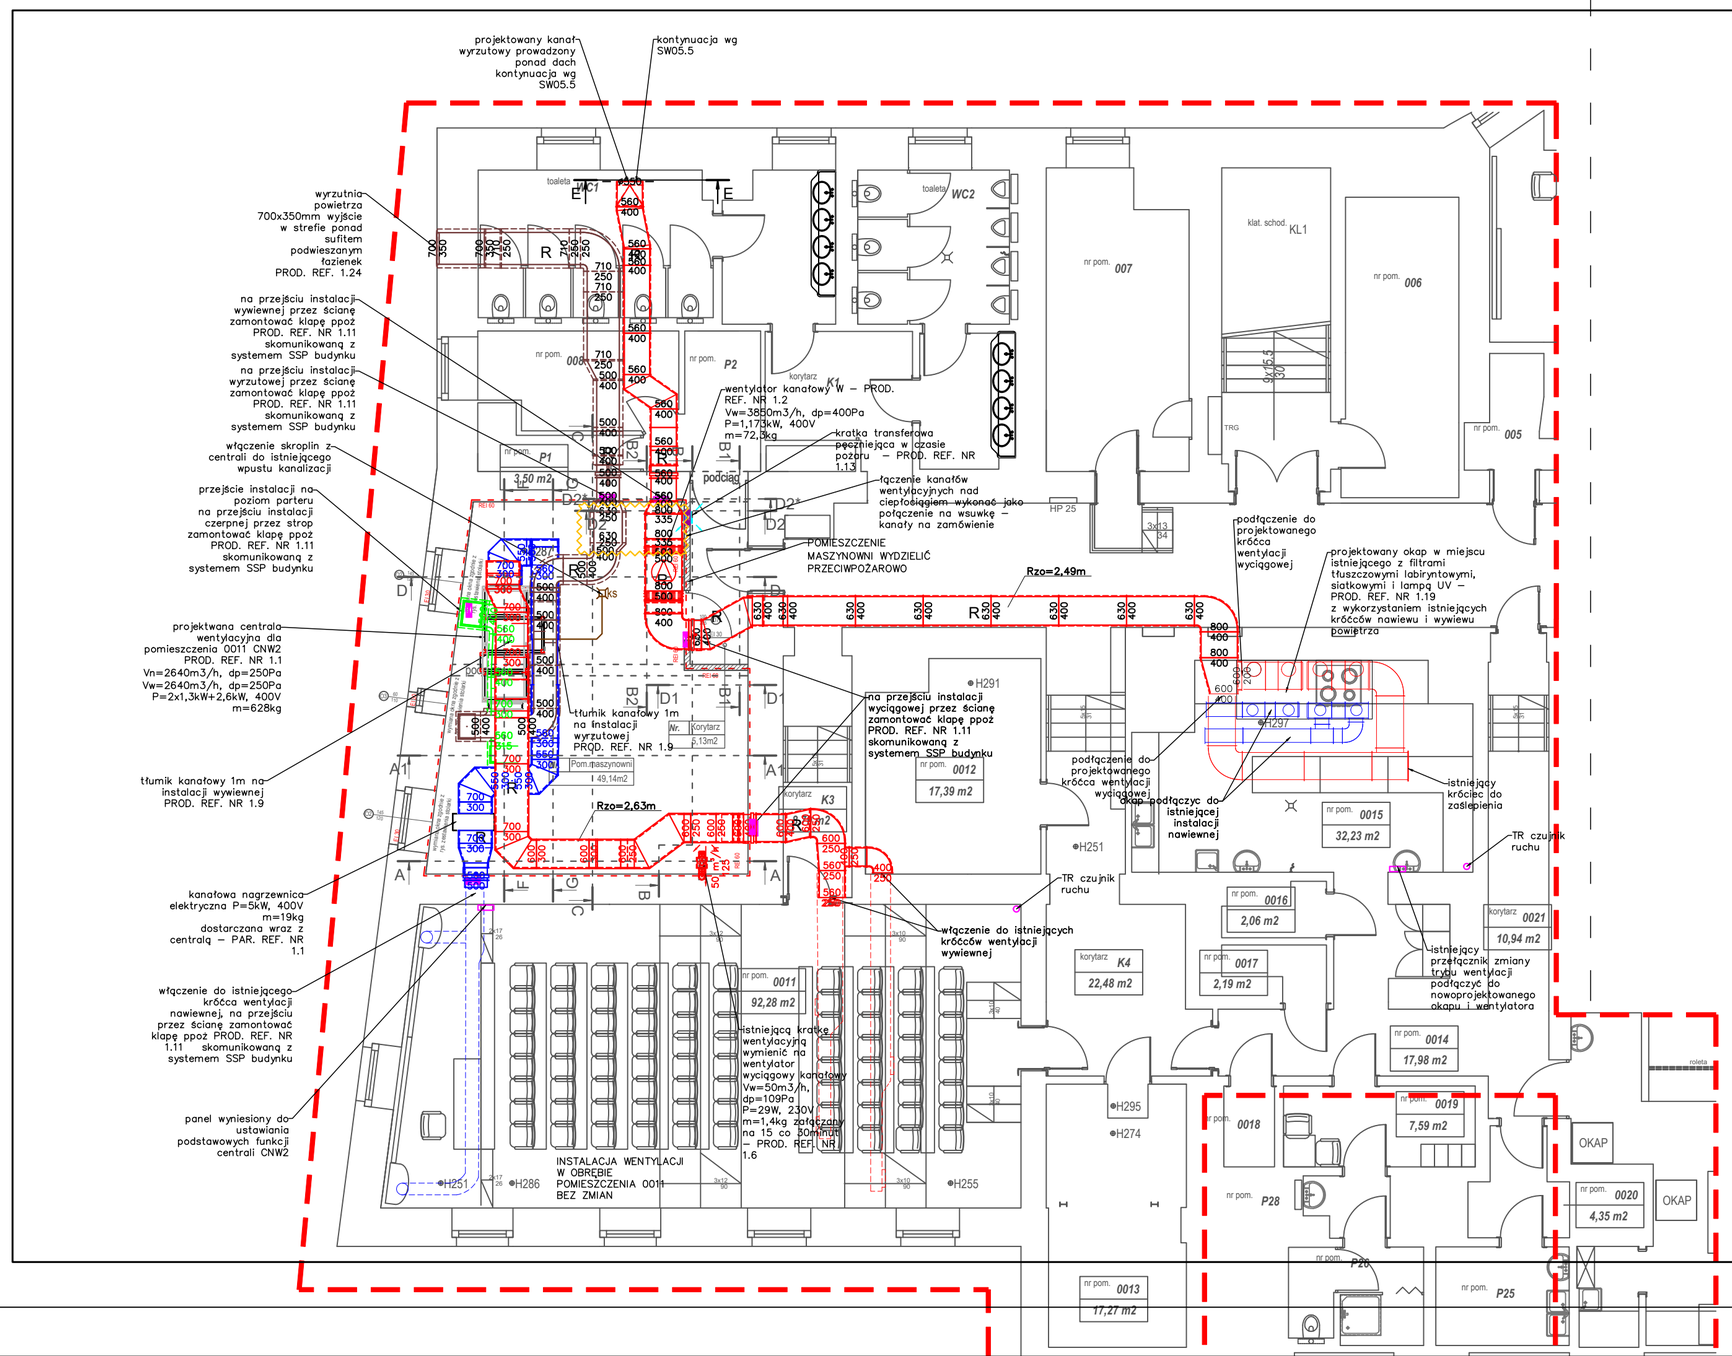

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym

Średnica przewodu	Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu	
d	A	B
mm	mm	mm
200 < d < 315	300	100
315 < d < 500	400	200
> 500	500	400
1)	600	500

1) otwór rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie związane jest wejściem do wnętrza przewodu

Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym

Wymiar boku przewodu	Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu	
s	A	B
mm	mm	mm
< 200	300	100
200 < s < 500	400	200
> 500	500	400
1)	600	500

1) otwór rewizyjny jako wtaz, gdy czyszczenie związane jest wejściem do wnętrza przewodu

Uwagi

1. Występujące różnice pomiedz projektem technicznym i wykonawczym są zmianami nieistotnymi. W razie wątpliwości proszę niezwłocznie kontaktować się z projektantem.
2. Występujące w projekcie nazwy handlowe bądź producentów urządzeń należy traktować jako przykładowe, a zostały przytoczone ze względu na konieczność wykonania niezbędnych obliczeń i wytycznych branżowych. Zamawiający i wykonawca ma prawo do zastosowania innych urządzeń i wyrobów o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych, posiadające wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany należy konsultować z projektantem.
3. Zachować dostęp do armatury i urządzeń w celu umożliwienia obsługi i serwisowania zgodnie z wytycznymi Producenta.
4. Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
5. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne po zamontowaniu kanałów zamurować.
6. Do zakresu prac wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.
7. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.
8. Dopuszcza się urządzenia równoważne w zakresie:

– wydajność urządzenia nie mniejsza niż moc podana w dokumentacji.
– poziom ciśnienia akustycznego nie większy niż podana w dokumentacji.
– wymiary urządzeń ±10% wymiarów jednostki wrysowanej na rzucie
– pobór mocy elektrycznej przez urządzenie nie większy niż podana w dokumentacji.
– masa urządzenia ±10% masy jednostki podana w dokumentacji.
– wymagana ilość urządzeń zgodna z projektem
– nominalna/y średnica/wymiar kanałów nie mniejszy niż średnica podana na rzucie.

LEGENDA

- proj. instalacja wentylacji nawiewnej
- proj. instalacja wentylacji wyciągowej
- proj. instalacja wentylacji – wyrzutnia
- proj. instalacja wentylacji – czerpnia
- istn. instalacja wentylacji wyciągowej
- 200 m³/h / 250 – wyrzutnia ścienna
- klapa ppoż EIS120 z siłownikiem skomunikowana z systemem SSP budynku
- kratka pęczniejąca montowana w przegrodzie budowlanej
- wentylator kanałowy
- R – rewizja na kanale wentylacyjnym
- projektowane odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej do istniejącego wpustu

BIPROINSTAL Rafał Marciniak tel. 514 908 159, e-mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

PROJEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

LOKALIZACJA INWESTYCJI: AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, 61–875 POZNAŃ

INWESTOR: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PRZYZIEMIA – INSTALACJA WENTYLACJI – trasy kanałów

PROJEKTANT: mgr inż. Rafał Marciniak	UPRAWNIENIA: MAZ/0425/PWBS/15	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Łukaszewski	UPRAWNIENIA: LOD/1665/POOS/11	PODPIS:
ASYSTENT: mgr inż. Joanna Pysera	UPRAWNIENIA:	PODPIS:

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	ROZMIAR ARKUSZA:	NR RYSUNKU:	STRONA:
SANITARNA	PT	1:100	12.2023	550X297	SW05.1A	