ARANŻACJA SUFITÓW

ZABUDOWA Z PŁYTY OGNIOWEJ EI120
PRZEKRÓJ A-A

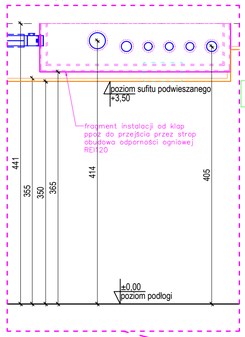

LEGENDA

ZAKRES OPRACOWANIA

GRANICA ZMIANY WYSOKOŚCI SUFITU PODWIESZANEGO

lokalizacja biurek

PROJ. SUFIT KASETONOWY
KOLORYSTKA: biały
Sufit kasetonowy o wym. 60/60, podwieszany na żądaną wysokość z możliwością montażu oświetlenia oraz innych zintegrowanych z sufitem elementów instalacji.
Sufit przeznaczony do stosowania w ciągach komunikacyjnych i salach konferencyjnych.
Płyty - wysokie pochłanianie dźwięku – klasa A;
Bezpieczeństwo pożarowe – klasa A1

Sugeruje się zastosowanie płyt o perforacji szczelinowej zapewniającej dobre pochłanianie dźwięku z widoczna konstrukcją krawędzi.

Prod. ref. NR 4.1.
Prod. ref. NR 4.2.

proj. klimatyzator kasetonowy

proj. klimatyzator ścienny

proj. nawiew

proj. wywiew

A	A – Oprawa naścienna, wykonana z aluminium
B	B – Oprawa wykonana z PC, podtynkowa
C	C – Oprawa podtynkowa, kwadratowa, wykonan ze stali
D	D – Oprawa podtynkowa, kwadratowa z kloszem opalizowanym, wykonana z aluminium
E	E – Oprawa podtynkowa, DALI, kwadratowa z kloszem opalizowanym, wykonana ze stali malowanej proszkowo
EW1	EW1 – Oprawa ewakuacyjna naścienna,
EW2	EW2 – Oprawa ewakuacyjna nasufitowa,
AW1	AW1 – Oprawa awaryjna podtynkowa
AW2	AW2 – Oprawa awaryjna podtynkowa
AW3	AW3 – Oprawa awaryjna naścienna
CZ	cz – czujnik ruchu programowalny z pilota 360st;
S	s – sterownik DALI;
	proj. włącznik ścienny
	Istniejąca czujka
	Istniejący ręczny ostrzegacz pożarowy
	Projektowana czujka
	Projektowany czujka ze wskaźnikiem zadziałania
	Projektowany ręczny ostrzegacz pożarowy
	Istniejący sygnalizator
	Istniejący element kontrolno sterujący
	Istniejący moduł we–wy
	Istniejący zasilacz
	Projektowany sygnalizator
	Projektowany element kontrolno sterujący
	Istniejący element sterujący 8 wyjść do przeniesienia

Uwaga:
Szczegółowy opis parametrów proj. oświetlenia zgodnie z proj. elektrycznym.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
Nr pom.	Nazwa pom.	Powierzchnia
Nr 1	Hall 1	12,37m2
Nr 2	Wc 1	5,23m2
Nr 3	Wc 2	3,49m2
Nr 4	Zespół ds. urządzeń	41,22m2
Nr 5	Warsztat	9,93m2
Nr 6	Przedsionek	3,08m2
Nr 7	Zespół ds. rozwoju	51,25m2
Nr 8	Zespół ds. infrastruktury IT	39,94m2
Nr 9	Korytarz	6,08m2
Nr 10	Kuchnia	4,26m2
Nr 11	Węzeł sieciowy	6,01m2
Nr 12	Hall 2	23,94m2
Nr 13	Sekretariat	30,90m2
Nr 14	Gab. dyrektora	15,13m2
Nr 15	Gab. z-ca	14,16m2
Nr 16	Zespół ds. projektów	18,77m2
Nr 17	Zespół ds. wsparcia 1	25,09m2
Nr 18	Zespół ds. wsparcia 2	24,46m2
Nr 19	Sala konferencyjna	14,70m2
Nr 20	Sala	12,00m2
	SUMA:	362,01m2

2.1.125
zmiana adresu czujki

2.1.126
zmiana adresu czujki

2.1.124
zmiana adresu czujki

2.1.58
2.1.57
2.1.59

ŚCIANA NOWOPROJEKTOWANA REI120
*należy zastosować system spełniający wym. ppoż REI120

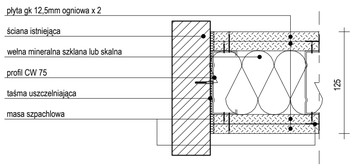

UWAGA:
Wszystkie progi w częściach budynku objętych opracowaniem należy usunąć;
Kolorystyka/ fornir wykończenia drzwi, mebli kuchennych i biurowych w nawiązaniu do istniejących drzwi wejściowych z korytarza głównego klatki schodowej, maksymalnie jednolita;
Przejścia instalacyjne należy wykonać co najmniej w takiej samej odporności ogniowej jak dla elementu budynku, przez który przechodzi;
Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem;
Otwory budowlane/ przebicia dla instalacji realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebieg instalacji);
Przejścia instalacyjne wykonywać wiertnicą, otwory dopasować do wymaganych wielkości zg. Z proj. branżowymi;
Przed zamówieniem stolarki i ślusarki wymiary sprawdzić na budowie;
W przypadku odkrycia znaczących ubytków i uszkodzeń należy ich zabezpieczenie skonsultować z konstruktorem;
Wszystkie elementy należy stosować i montować zgodnie z wytycznymi producenta;
Rysunki i część opisowa stanowią integralną część projektu;
Projekty branżowe rozpatrywać jako całość;
Wszystkie wykryte błędy lub niedokładności należy natychmiast uzgodnić z projektantem;
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca musi sprawdzić wszystkie rzędne na wysokościowe, wymiary poziome, różnice wymiarów podanych na rysunkach i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z projektantem;
Wszelkie zastosowane wyroby muszą posiadać: aprobatę techniczną ITB, obowiązkowy certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną;
Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz dostępnymi normami;
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym;
Wszelkie zmiany należy uzgadniać z Inwestorem w porozumieniu z projektantem;
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadać atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odnośnych norm i przepisów.
Wszystkie użyte materiały powinny być niepalne, NRO.
Wszystkie wymiary sprawdzać i weryfikować w trakcie wykonywania prac budowlanych;
Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, okładzin, zabudowy kuchenne, odbojniki wewnętrzne i inne należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt techniczny;
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności dokumentacji należy konsultować się z projektantem;
Powierzchnie policzone zostały zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 czyli w stanie wykończonym;
Wymiary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykończonym, mogą ulec zmianie w zależności od wykonania wykończenia elementów stałych budynku;
Minimalna szerokość korytarzy ewakuacyjnych w stanie wykończonym nie może być mniejsza niż 120cm;

BIPROINSTAL Rafał Marciniak tel. 514 908 159, e–mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAM AUTORSKIM
POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY NIEJSZEJ DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

PROJEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10,
61–875 POZNAŃ

INWESTOR:
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

TYTUŁ RYSUNKU:
ARANŻACJA SUFITÓW
RZUT PIĘTRA 2

PROJEKTANT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch Arkadiusz Sarlej	14/LOOKK/2011	
SPRAWDZAJĄCY:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch Angelika Mazurkiewicz	35/LOOKK/2018	
ASYSTENT:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch Justyna Borzęcka		

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:	ROZMIAR ARKUSZA:	NR RYSUNKU:	STRONA:
ARCH–BUD	PT	1:50	12.2023	810X594	A04.3	