



— Przewód zasilający
 - - - - - Przewód powrotny
 P1 Pion instalacji centralnego ogrzewania




JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
INWESTOR:	
ZADANIE:	Wymiana instalacji kotłowni i wentylacji
ADRES INWESTYCJI:	D
TYTUŁ RYSUNKU:	
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ROMAN KSIĘŻNIK
ASYSTENT PROJEKTANTA:	MGR INŻ. EWELINA ZIÓLKOWSKA

— Przewód zasilający
 - - - Przewód powrotny
 1648W 24°C
 Zapotrzebowanie na ciepło w
 Wymagana temperatura w pon
 P1 Pion instalacji centralnego og

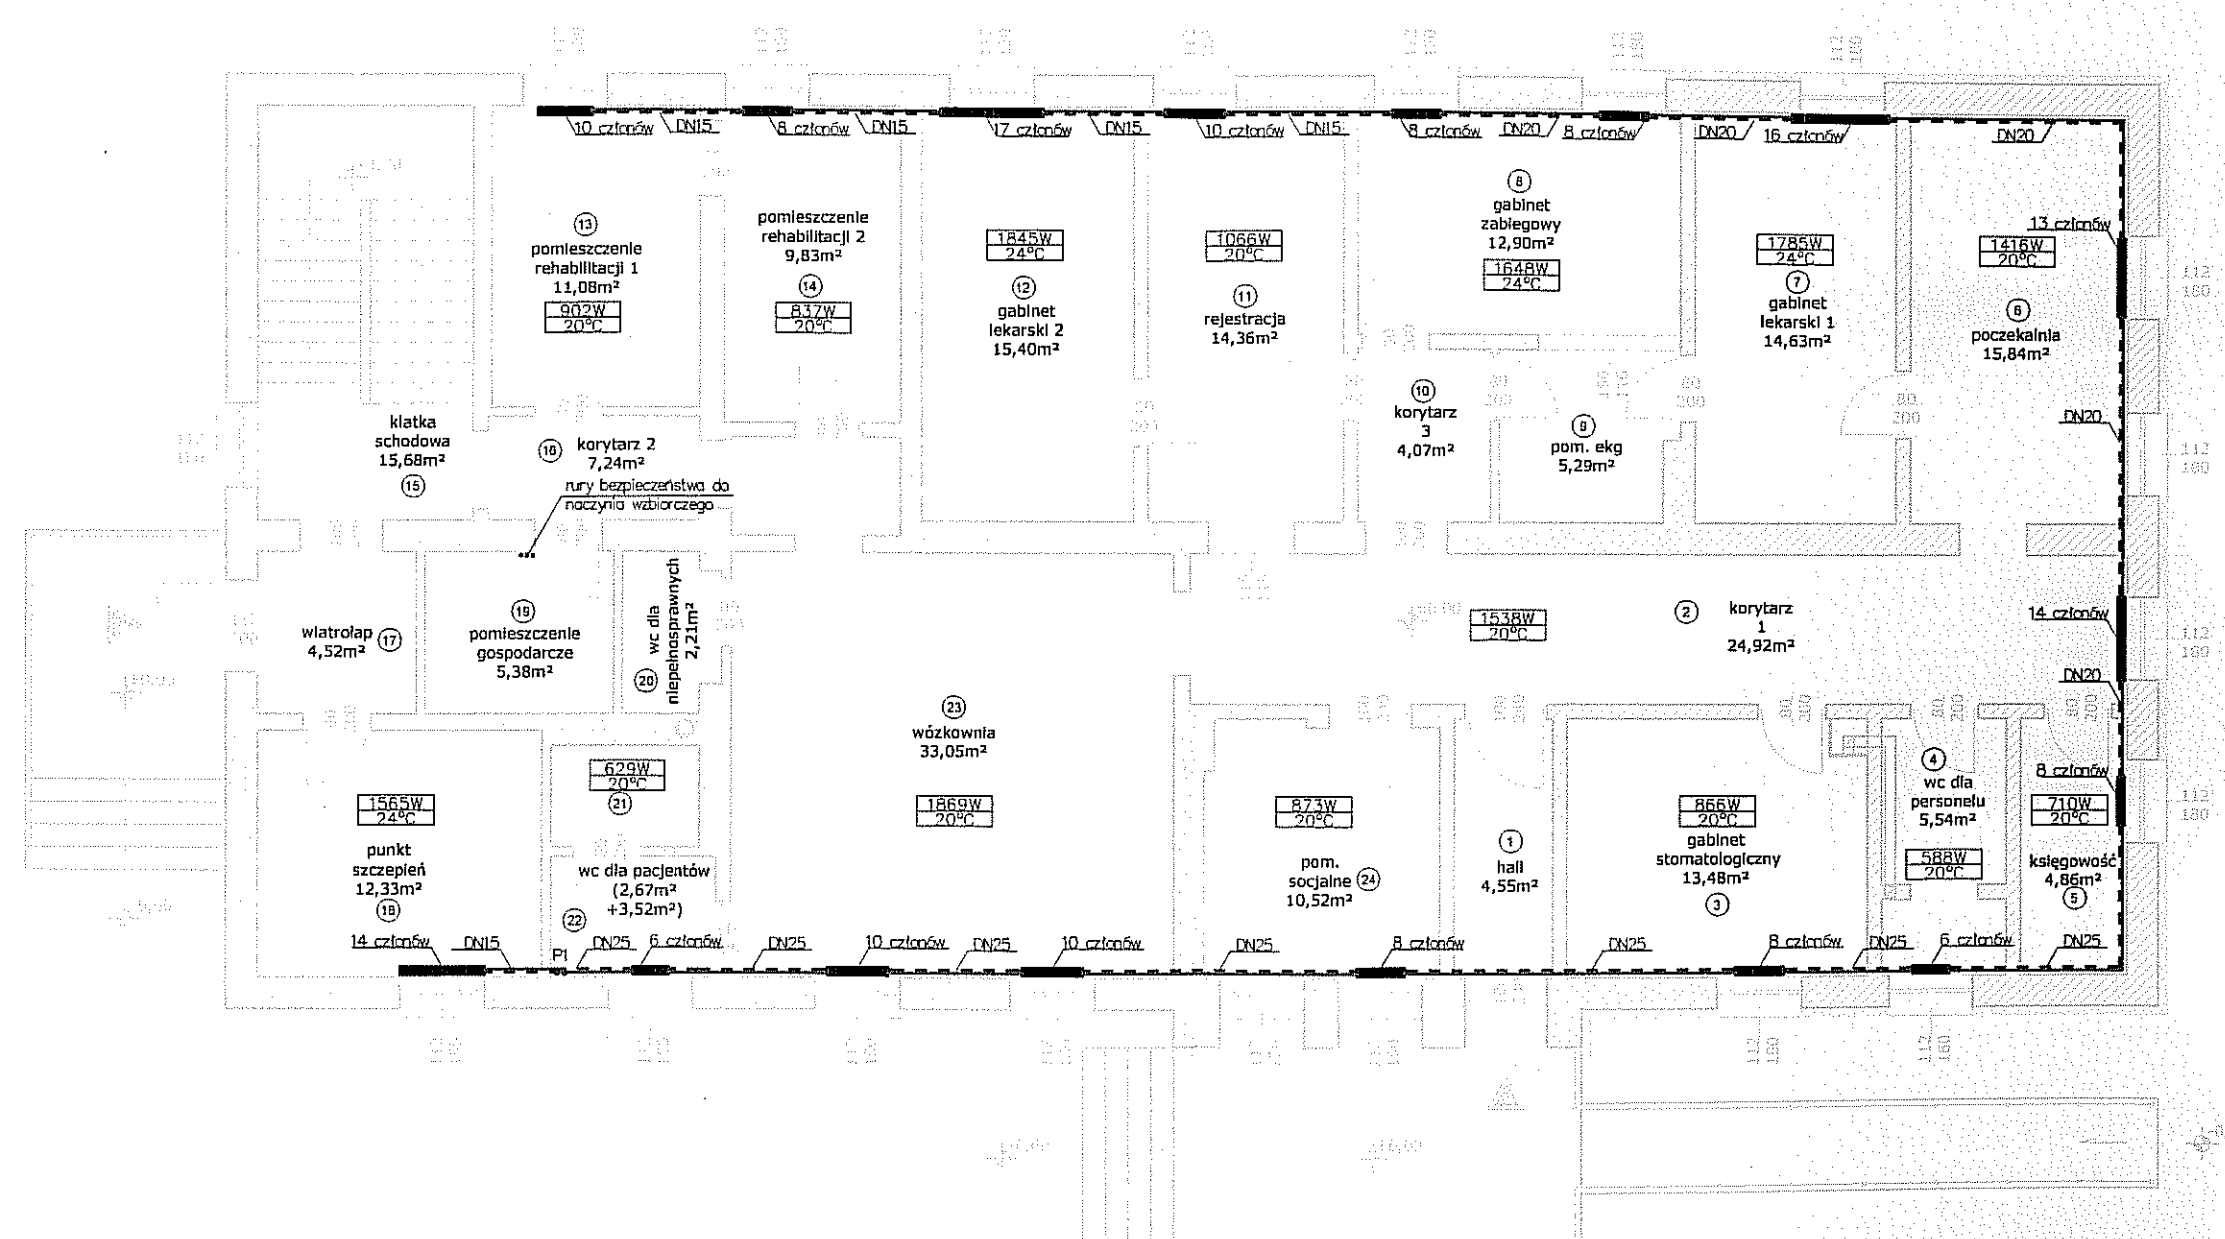


JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	N
INWESTOR:	
ZADANIE:	Wymiana instalacji kotłowni i wentylacji
ADRES INWESTYCJI:	U DZ.
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PARTERU
PROJEKTANT:	
MGR INŻ. ROMAN KSIĘŻNIK	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	
MGR INŻ. EVELINA ZIÓLKOWSKA	

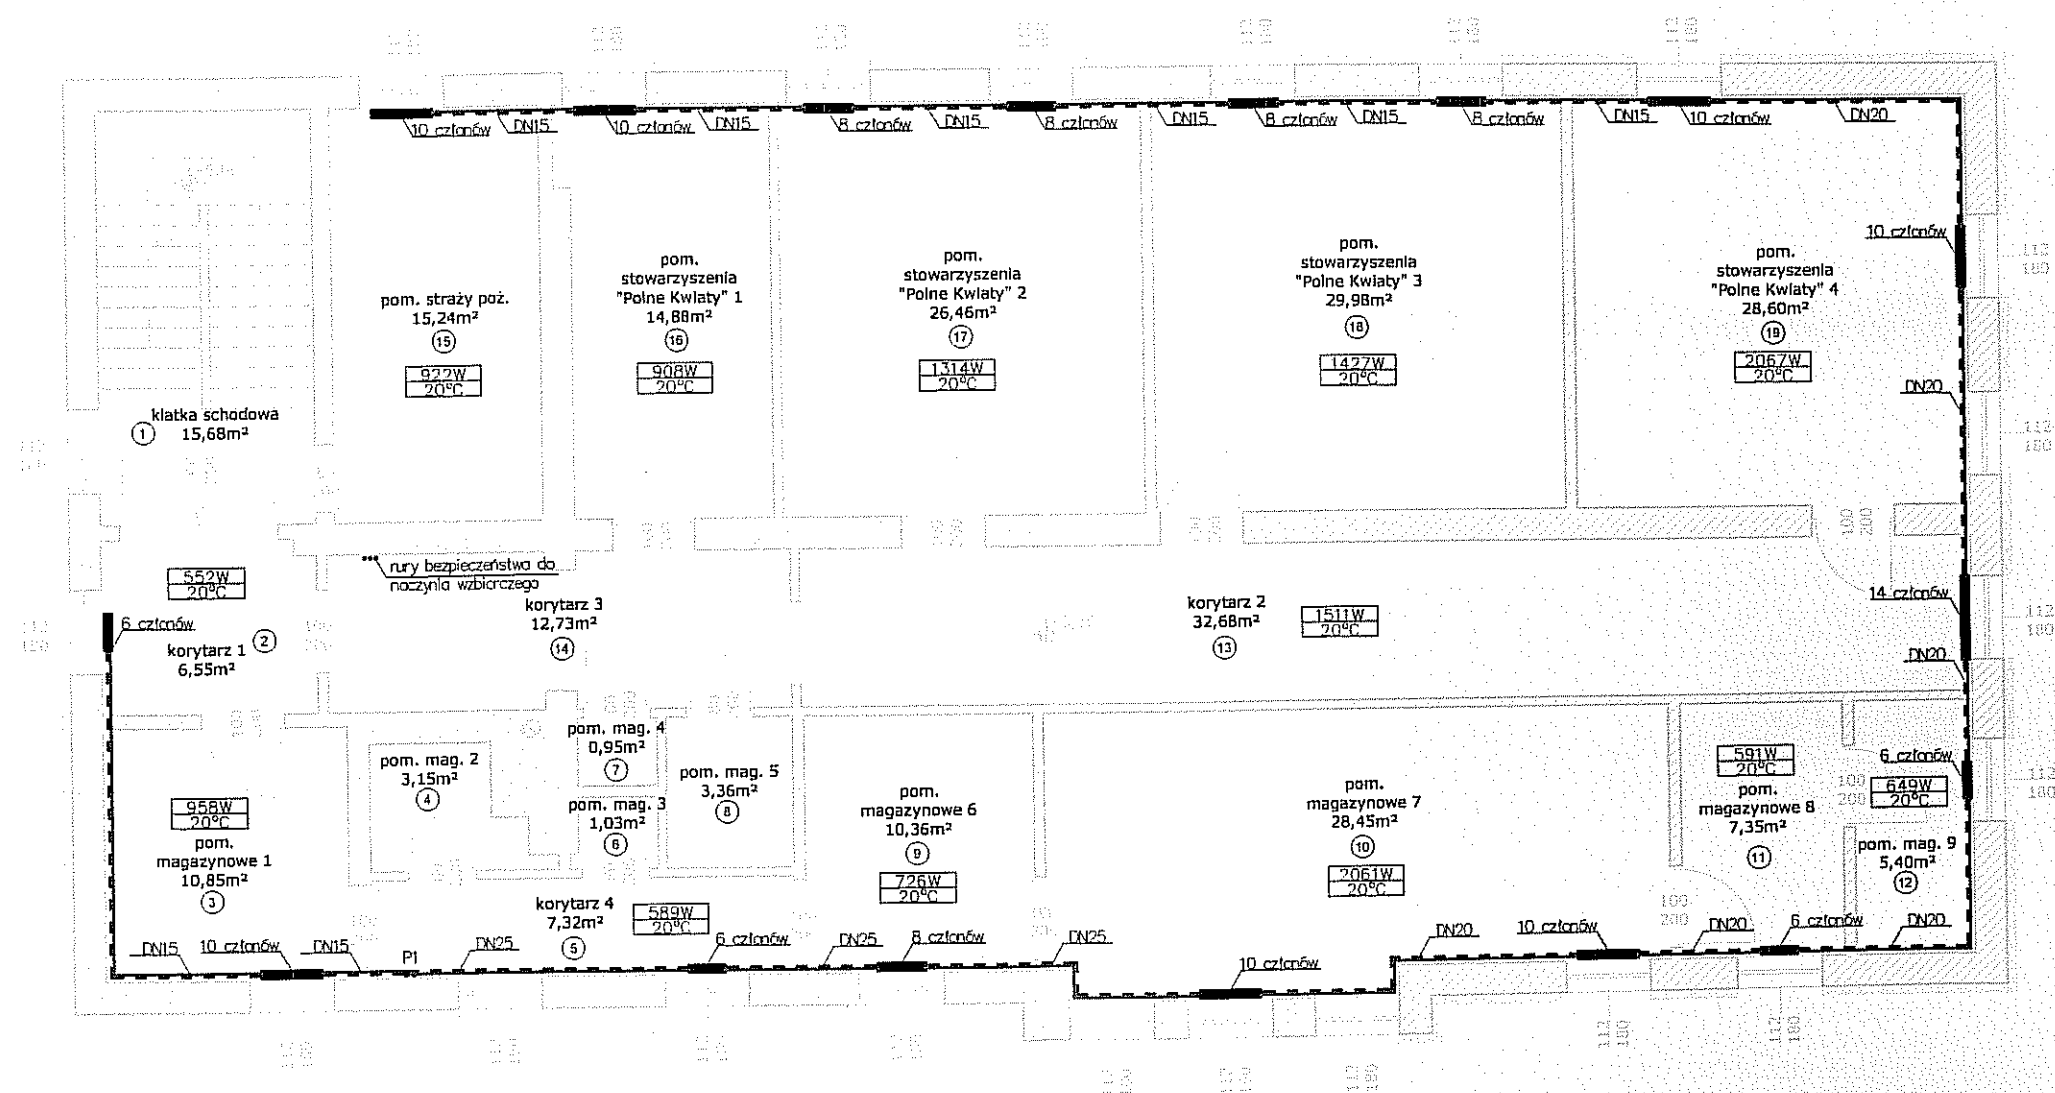


— Przewód zasilający
 - - - Przewód powrotny
 1648W
 24°C
 Zapotrzebowanie na ciepło w pom.
 Wymagana temperatura w pomieszczeniu
 P1 Pion instalacji centralnego ogrzewania

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	NADZOR:
	F te
INWESTOR:	97-
ZADANIE:	Wymiana instalacji kotłowni i wentylacji bu
ADRES INWESTYCJI:	UL. 2 DZ. O.
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT I PIĘTRA - INS
PROJEKTANT:	NR UP
MGR INŻ. ROMAN KSIĘŻNIK	LOC
ASYSTENT PROJEKTANTA:	NR UP
MGR INŻ. EVELINA ZIÓLKOWSKA	

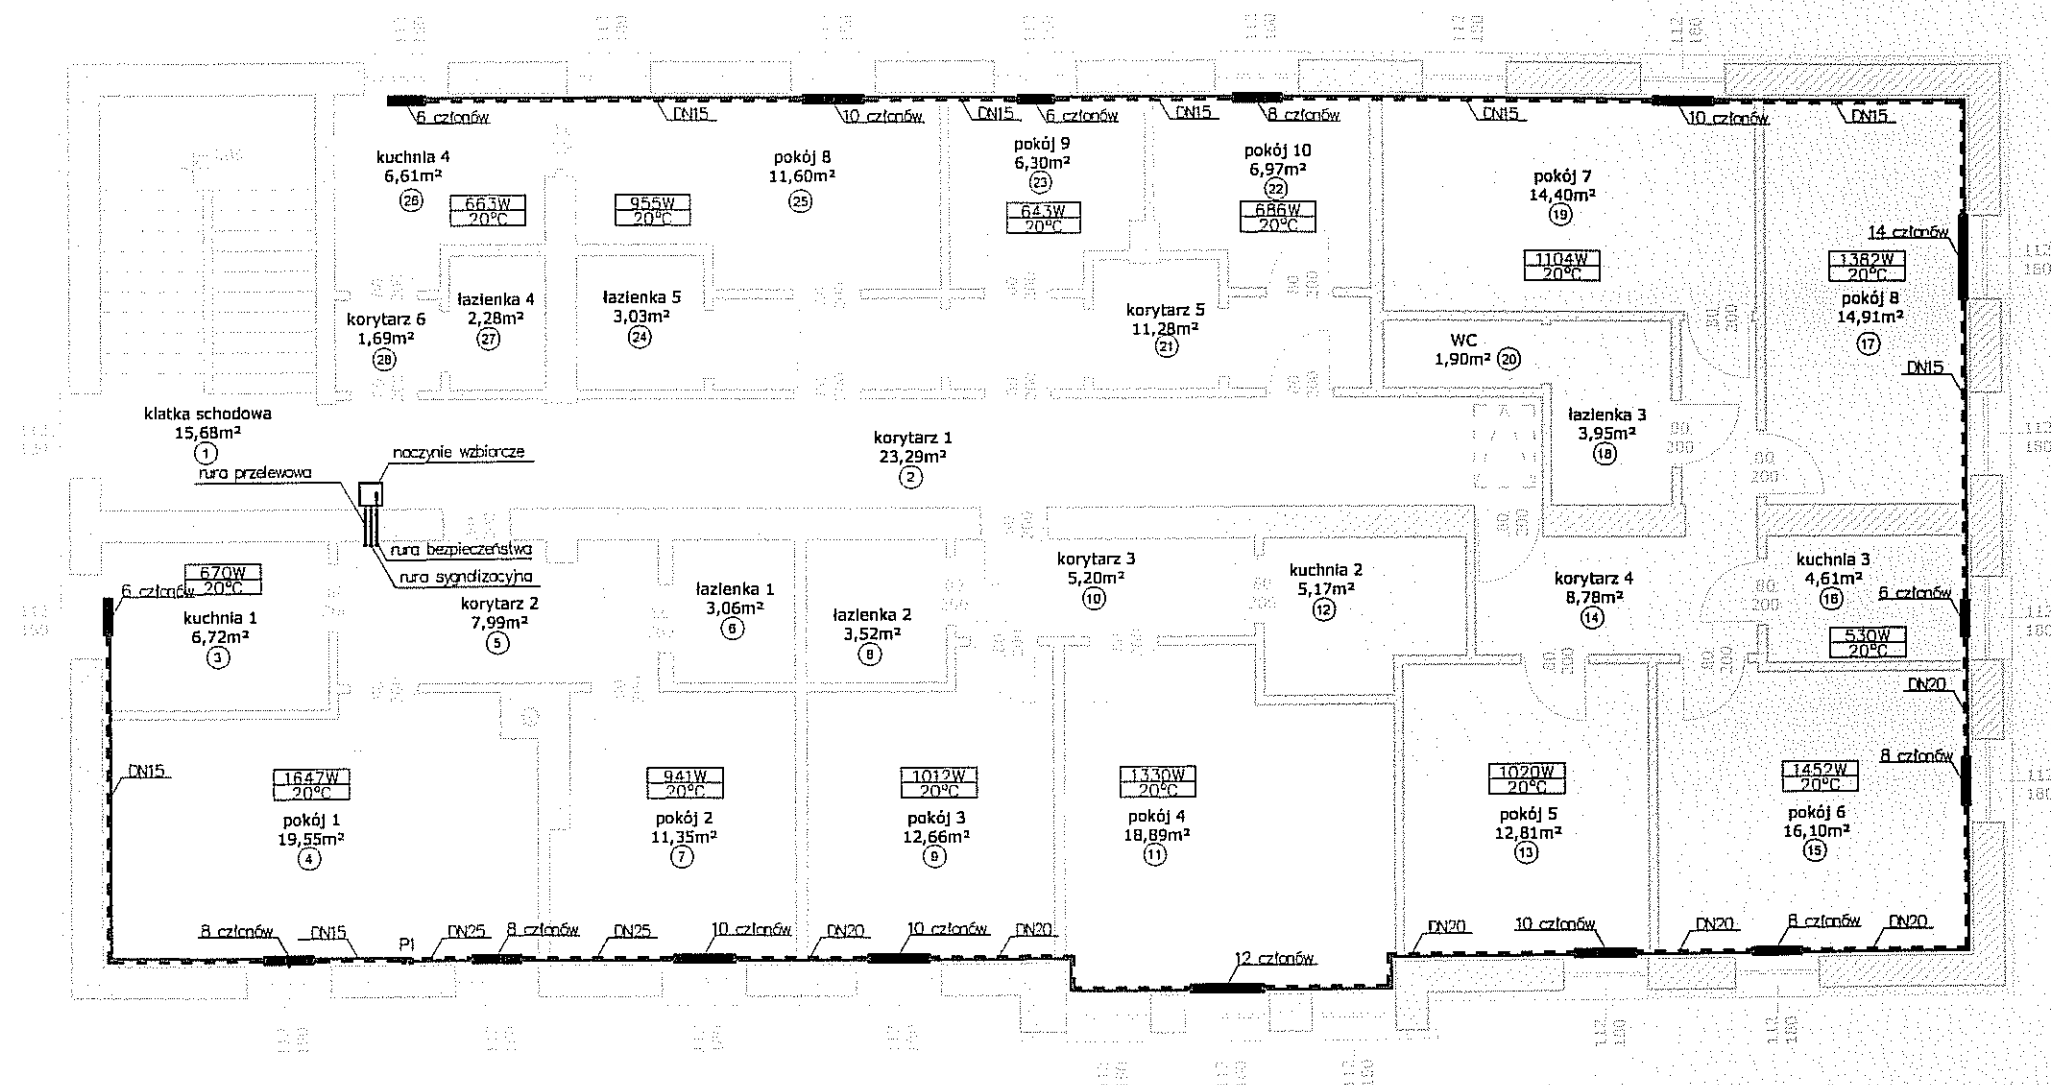





Przewód zasilający
Przewód powrotny
Zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu
Wymagana temperatura w pomieszczeniu
P1 Pion instalacji centralnego ogrzewania

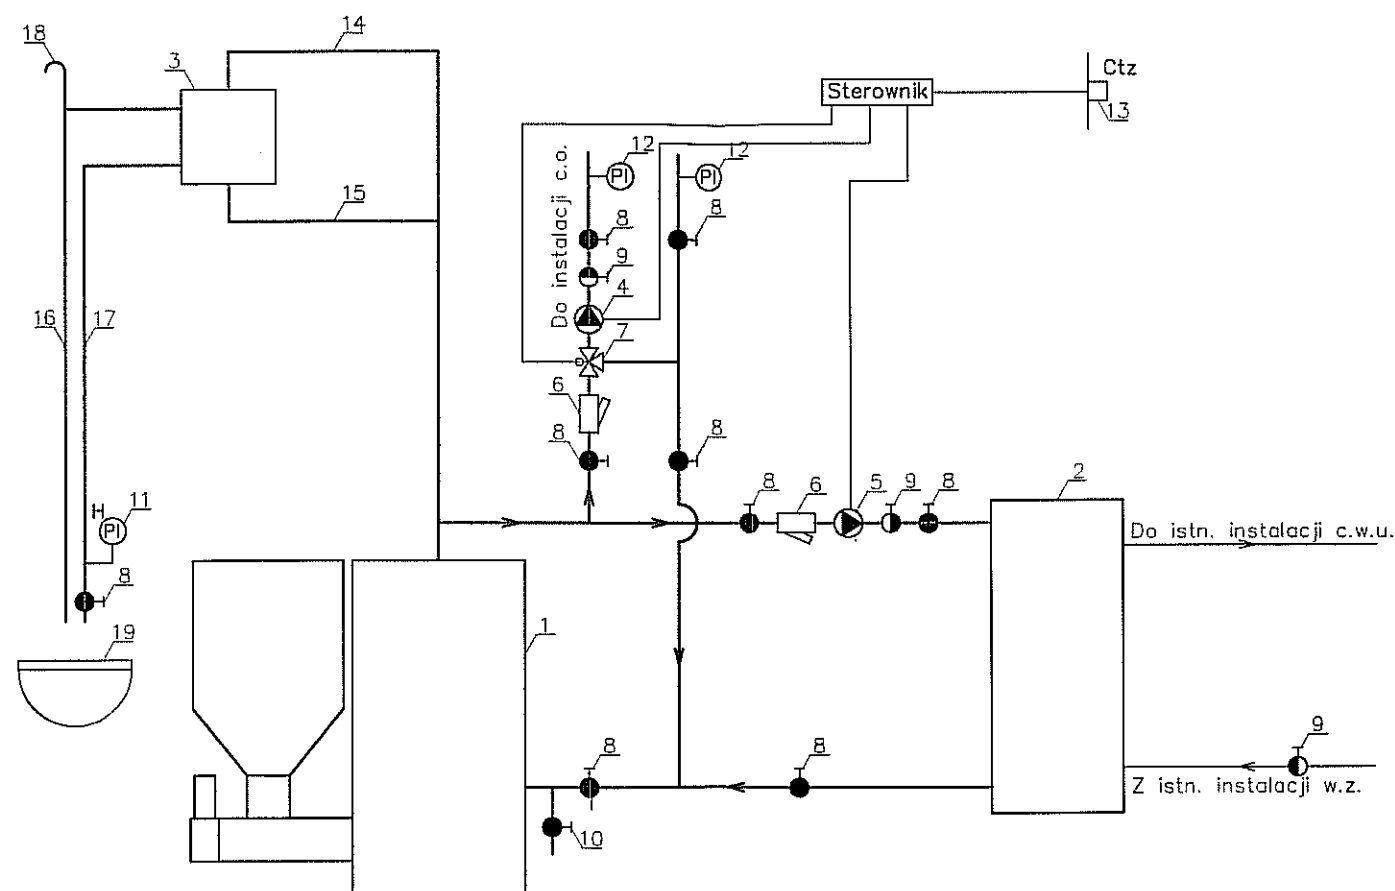
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	NAI
INWESTOR:	
ZADANIE:	Wymiana instalacji kotłowni i wentylacji
ADRES INWESTYCJI:	UL. DZ.
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT II PIĘTRA
PROJEKTANT:	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	
MGR INŻ. ROMAN KSIĘŻNIK	
MGR INŻ. EWELINA ZIOŁKOWSKA	



1	Kocioł c.o. na ekogroszek
2	Zasobnik ciepłej wody
3	Naczynie zbiorcze otwarte
4	Pompa obiegowa
5	Pompa ładująca zasobnik
6	Filtr siatkowy
7	Trójdrogowy zawór mieszający
8	Zawór odcinający
9	Zawór zwrotny
10	Zawór spustowy
11	Hydrometr
12	Termometr
13	Czujnik temperatury zewnętrznej
14	Rura bezpieczeństwa
15	Rura wzbiorcza
16	Rura przelewowa
17	Rura sygnalizacyjna
18	Rura odpowietrzająca
19	Umywalka


JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		 NADZORY, RZECZOZNAWSTWO, PROJEKTY Zdzisław Barański RADOMSKO, ul. Krańcowa 7 tel. 6824054, 601 612 112			
INWESTOR:		GMINA KODRĄB 97-512 KODRĄB, UL. 22 LIPCA 7			
ZADANIE:		Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z remontem kotłowni i wentylacji w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrąbie”			
ADRES INWESTYCJI:		UL. 22 LIPCA 25, 97-512 KODRĄB, DZ. O NR EW. 332/2; OBREB KODRĄB			
TYTUŁ RYSUNKU:		SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI		NR RYSUNKU:	
				1.5	
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	SKALA:		
MGR INŻ. ROMAN KSIĘŻNIK	LOD/1490/P005/10		-		
ASYSTENT PROJEKTANTA:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA OPRACOWANIA:		
MGR INŻ. EVELINA ZIOŁKOWSKA	-		Październik 2016		


40m³/h Nawiewnik okienny

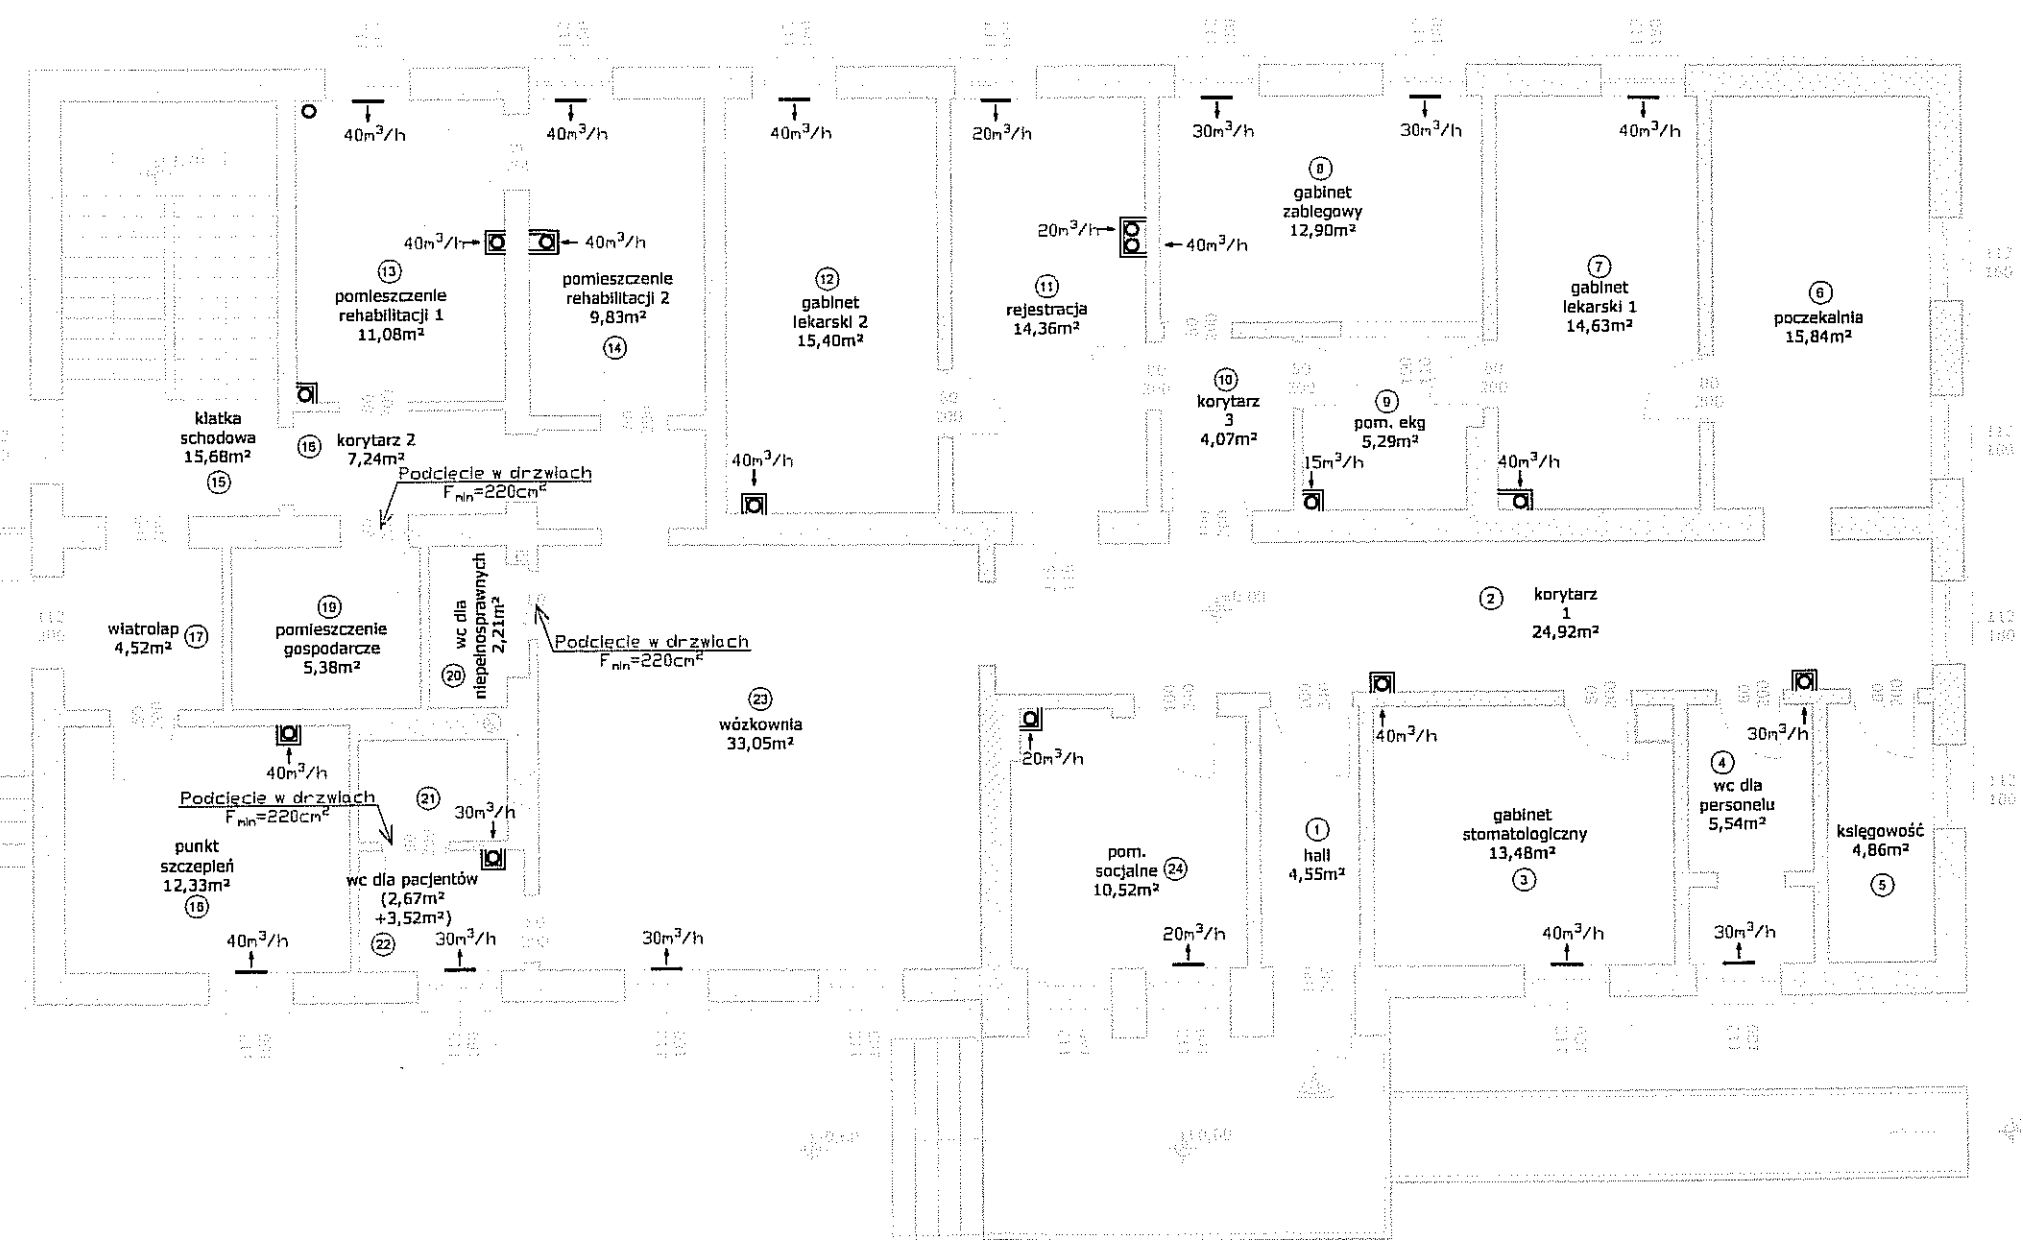

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		NADZOR:
		RA tel
INWESTOR:		97-5
ZADANIE:		Wymiana instalacji kotłowni i wentylacji bud
ADRES INWESTYCJI:		UL. 24 DZ. 0 1
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT PARTERU
PROJEKTANT:	NR UPR	
MGR INŻ. ROMAN KSIĘŻNIK	LOD,	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	NR UPR	
MGR INŻ. EWELINA ZIÓŁKOWSKA		

40m³/h Nawiewnik okienny

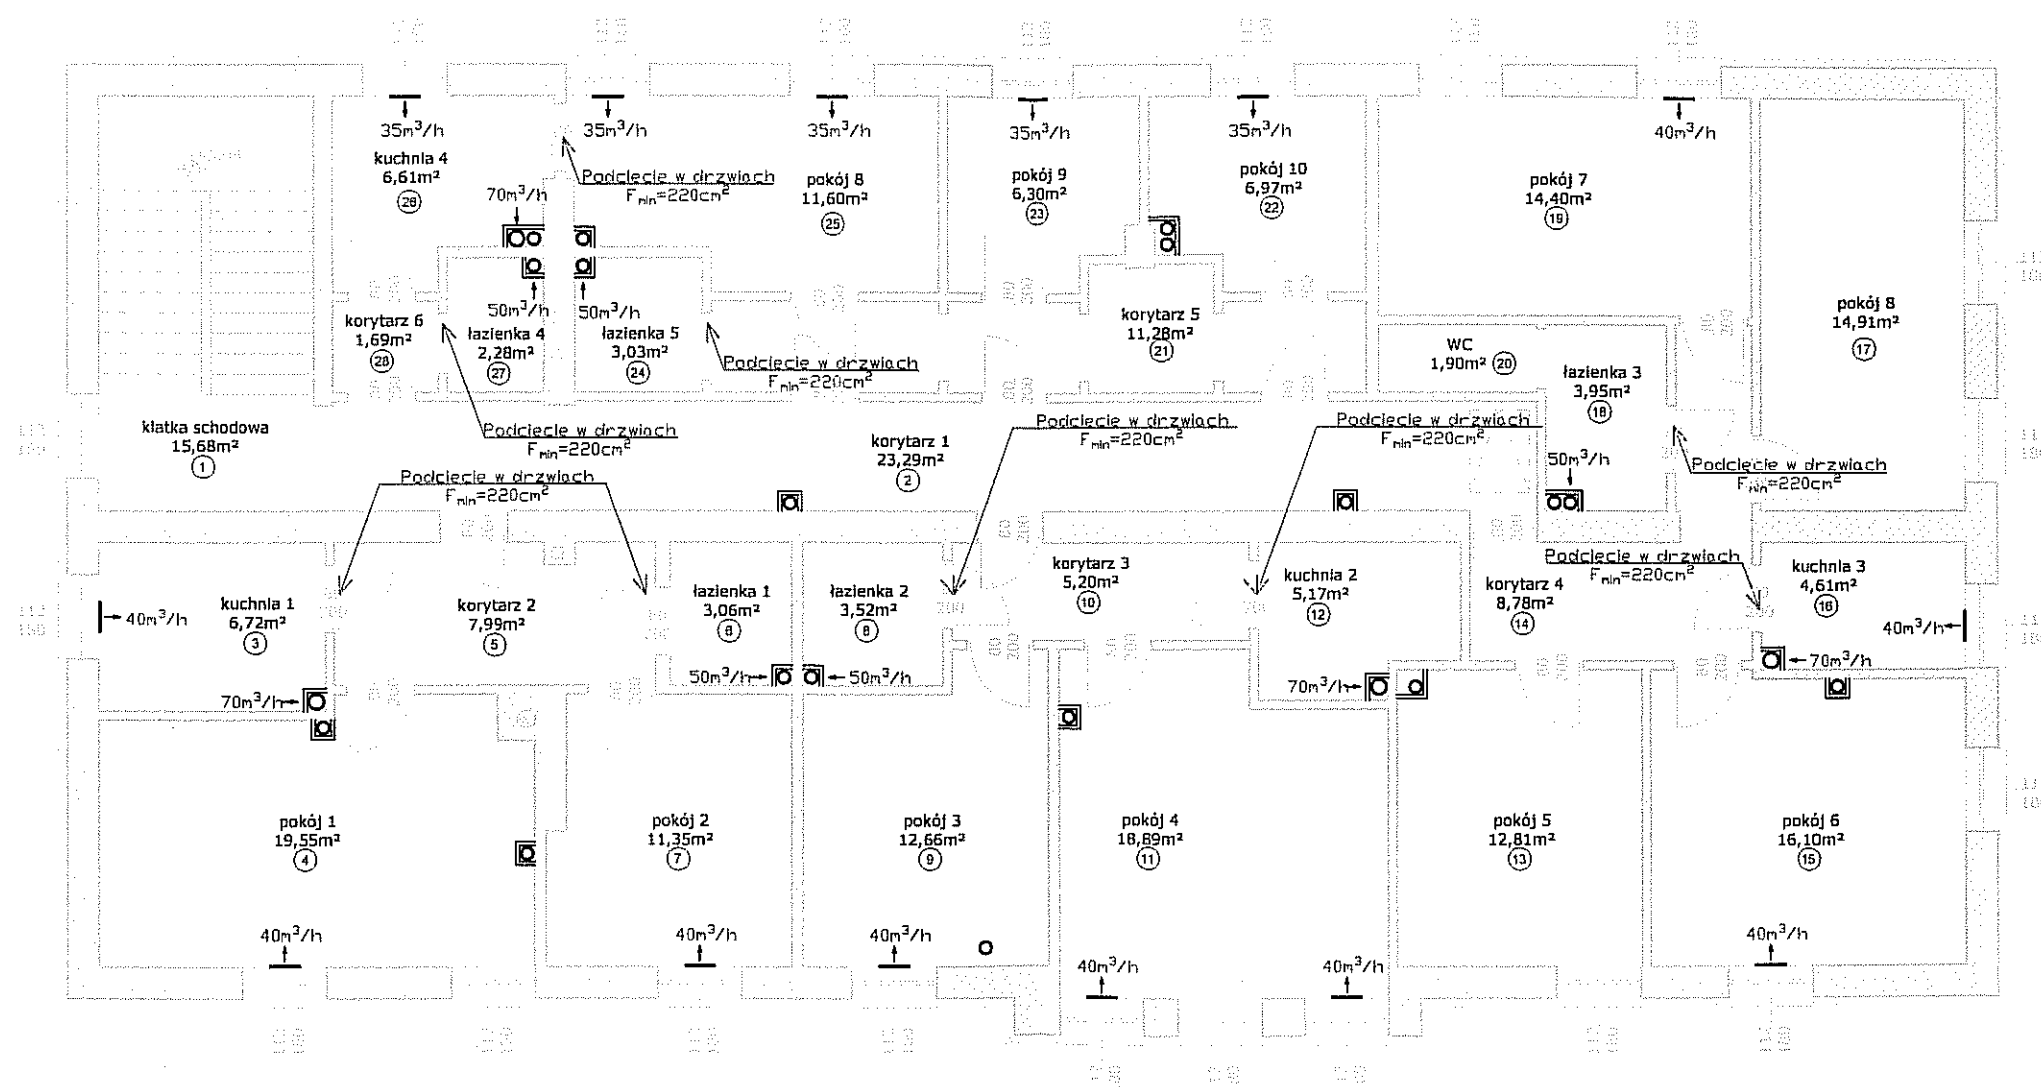

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		NADZOR:	
		RA	
INWESTOR:		97-5	
ZADANIE:		Wymiana instalacji kotłowni i wentylacji bud.	
ADRES INWESTYCJI:		UL. 22 DZ. 0 N	
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT II PIĘTRA	
PROJEKTANT:		NR UPR:	
MGR INŻ. ROMAN KSIĘŻNIK		ŁOD/	
ASYSTENT PROJEKTANTA:		NR UPR:	
MGR INŻ. EVELINA ZIÓLKOWSKA			

⊙ Projektowany przewód wentylacyjny

1. Went. pomieszczenie rehabilitacji 1
2. Went. kuchnia 4
3. Went. łazienka 4
4. Went. pomieszczenie rehabilitacji 2
5. Went. łazienka 4
6. Went. rejestracja
7. Went. gabinet zabiegowy
8. Went. gabinet lekarski 2
9. Went. pomieszczenie EKG
10. Went. gabinet lekarski 1
11. Went. łazienka 3
12. Went. kuchnia 1
13. Went. punkt szczepień
14. Went. łazienka 1
15. Went. łazienka 2
16. Went. pomieszczenie socjalne
17. Went. kuchnia 2
18. Went. gabinet stomatologiczny
19. Went. kuchnia 3
20. Went. WC dla personelu
21. Went. WC dla pacjentów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



NADZORY, RZECZOZNAW
Zdzisław Ba
RADOMSKO, ul. K
tel. 6824054, 60

INWESTOR:

GMINA KOI
97-512 KODRAB, UI

ZADANIE:

Wymiana instalacji centralnego
kółłowni i wentylacji w ramach z
budynku SP ZO

ADRES INWESTYCJI:

UL. 22 LIPCA 25,
DZ. O NR EW. 332

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT DACH

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ROMAN KSIEŻNIK

NR UPRAWNIEN

LOD/1490/POOS/10

ASYSTENT PROJEKTANTA:

MGR INŻ. EWELENA ZIÓŁKOWSKA

NR UPRAWNIEN

-