


- LEGENDA:
- - - - - DEMONTAŻ
 - - - - - GRANICA STREF POŻAROWYCH
 - - - - - POMIESZCZENIE WYDZIELONE POŻAROWO
 - - - - - KIERUNEK EWAKUACJI
 - ➔ WYŚCIE EWAKUACYJNE
 - ➔ WYŚCIE EWAKUACYJNE DO INNEJ STREFY POŻAROWEJ
 - ⚡ PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - ⚡ GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU
 - ⚡ STREFA ZAGROŻENIA WYBUCHEM

- * DRZWI O SZEROKOŚCI MNIJSZEJ NIŻ 0,9 m.
- ** DRZWI DO POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA NIE WIĘCEJ NIŻ 3 OSÓB O SZEROKOŚCI MNIJSZEJ NIŻ 0,8 m.
- *** SZEROKOŚĆ NIELOKOWANEGO SKRZYDŁA DRZWI MNIJSZA NIŻ 0,9 m.

- NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
- NIEUDOKUMENTOWANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I KLASA REAKCJI NA OGIEŃ KONSTRUKCJI DACHU < R30, NRO.
 - NIEUDOKUMENTOWANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I KLASA REAKCJI NA OGIEŃ PRZERZYCIA DACHU < RE 30, NRO.
 - BRAK PRZEGROD ODDZIELAJĄCYCH PODDAJĄCE UŻYTKOWE OD PALNEJ KONSTRUKCJI PALNEGO PRZERZYCIA DACHU O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60.
 - BRAK HYDRANTÓW DN 25 W CAŁYM BUDYNKU. NALEŻY WYKONAĆ INSTALACJĘ HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH.
 - NIEPRAWIDŁOWY SPOSÓB WYKONANIA PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU. NALEŻY WYKONAĆ INSTALACJĘ ODCINAJĄCĄ PRĄD W SPOSÓB ZGODNY Z OBOWIAZUJĄCYMI NORMAMI.

- UWAGI:
- NALEŻY UDOKUMENTOWAĆ LUB DOSTOSOWAĆ KLASĘ REAKCJI NA OGIEŃ OKŁADZIN ŚCIAN ORAZ WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH NA DROGACH EWAKUACYJNYCH.
 - NALEŻY ZABEZPIECZYĆ NIEOSŁONIĘTE ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU DO KLASY REAKCJI NA OGIEŃ NIEROZPRZESTRZAJĄCĄ OGIAŃ.

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI Z IV III
PRZEWIDYWANA MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KONDYGNACJI WYNOŚY 195.

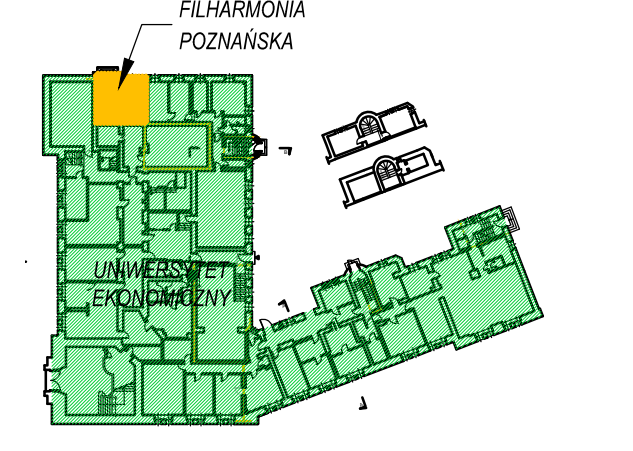

Obiekt:		BUDYNEK DYdakTYCZNY "B" UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU AL. NEPODLEGŁOŚCI 12, 61-857 POZNAŃ	
Temat:		EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ W TRYBIE: - § 2 ust. 3a i 4 rozp. z 12 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zmianami).	
Nazwa rysunku:		RZUT PRZYZIEMIA	
Opracował:		Nr rys. 03	
		Skala: 1:100	
Opracował:		Grudzień 2017	

Wzrosty sporządzone zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej w trybie § 2 ust. 3a i 4 rozp. z 12 kwietnia 2002 (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zmianami).