


RZUT PIWNIC

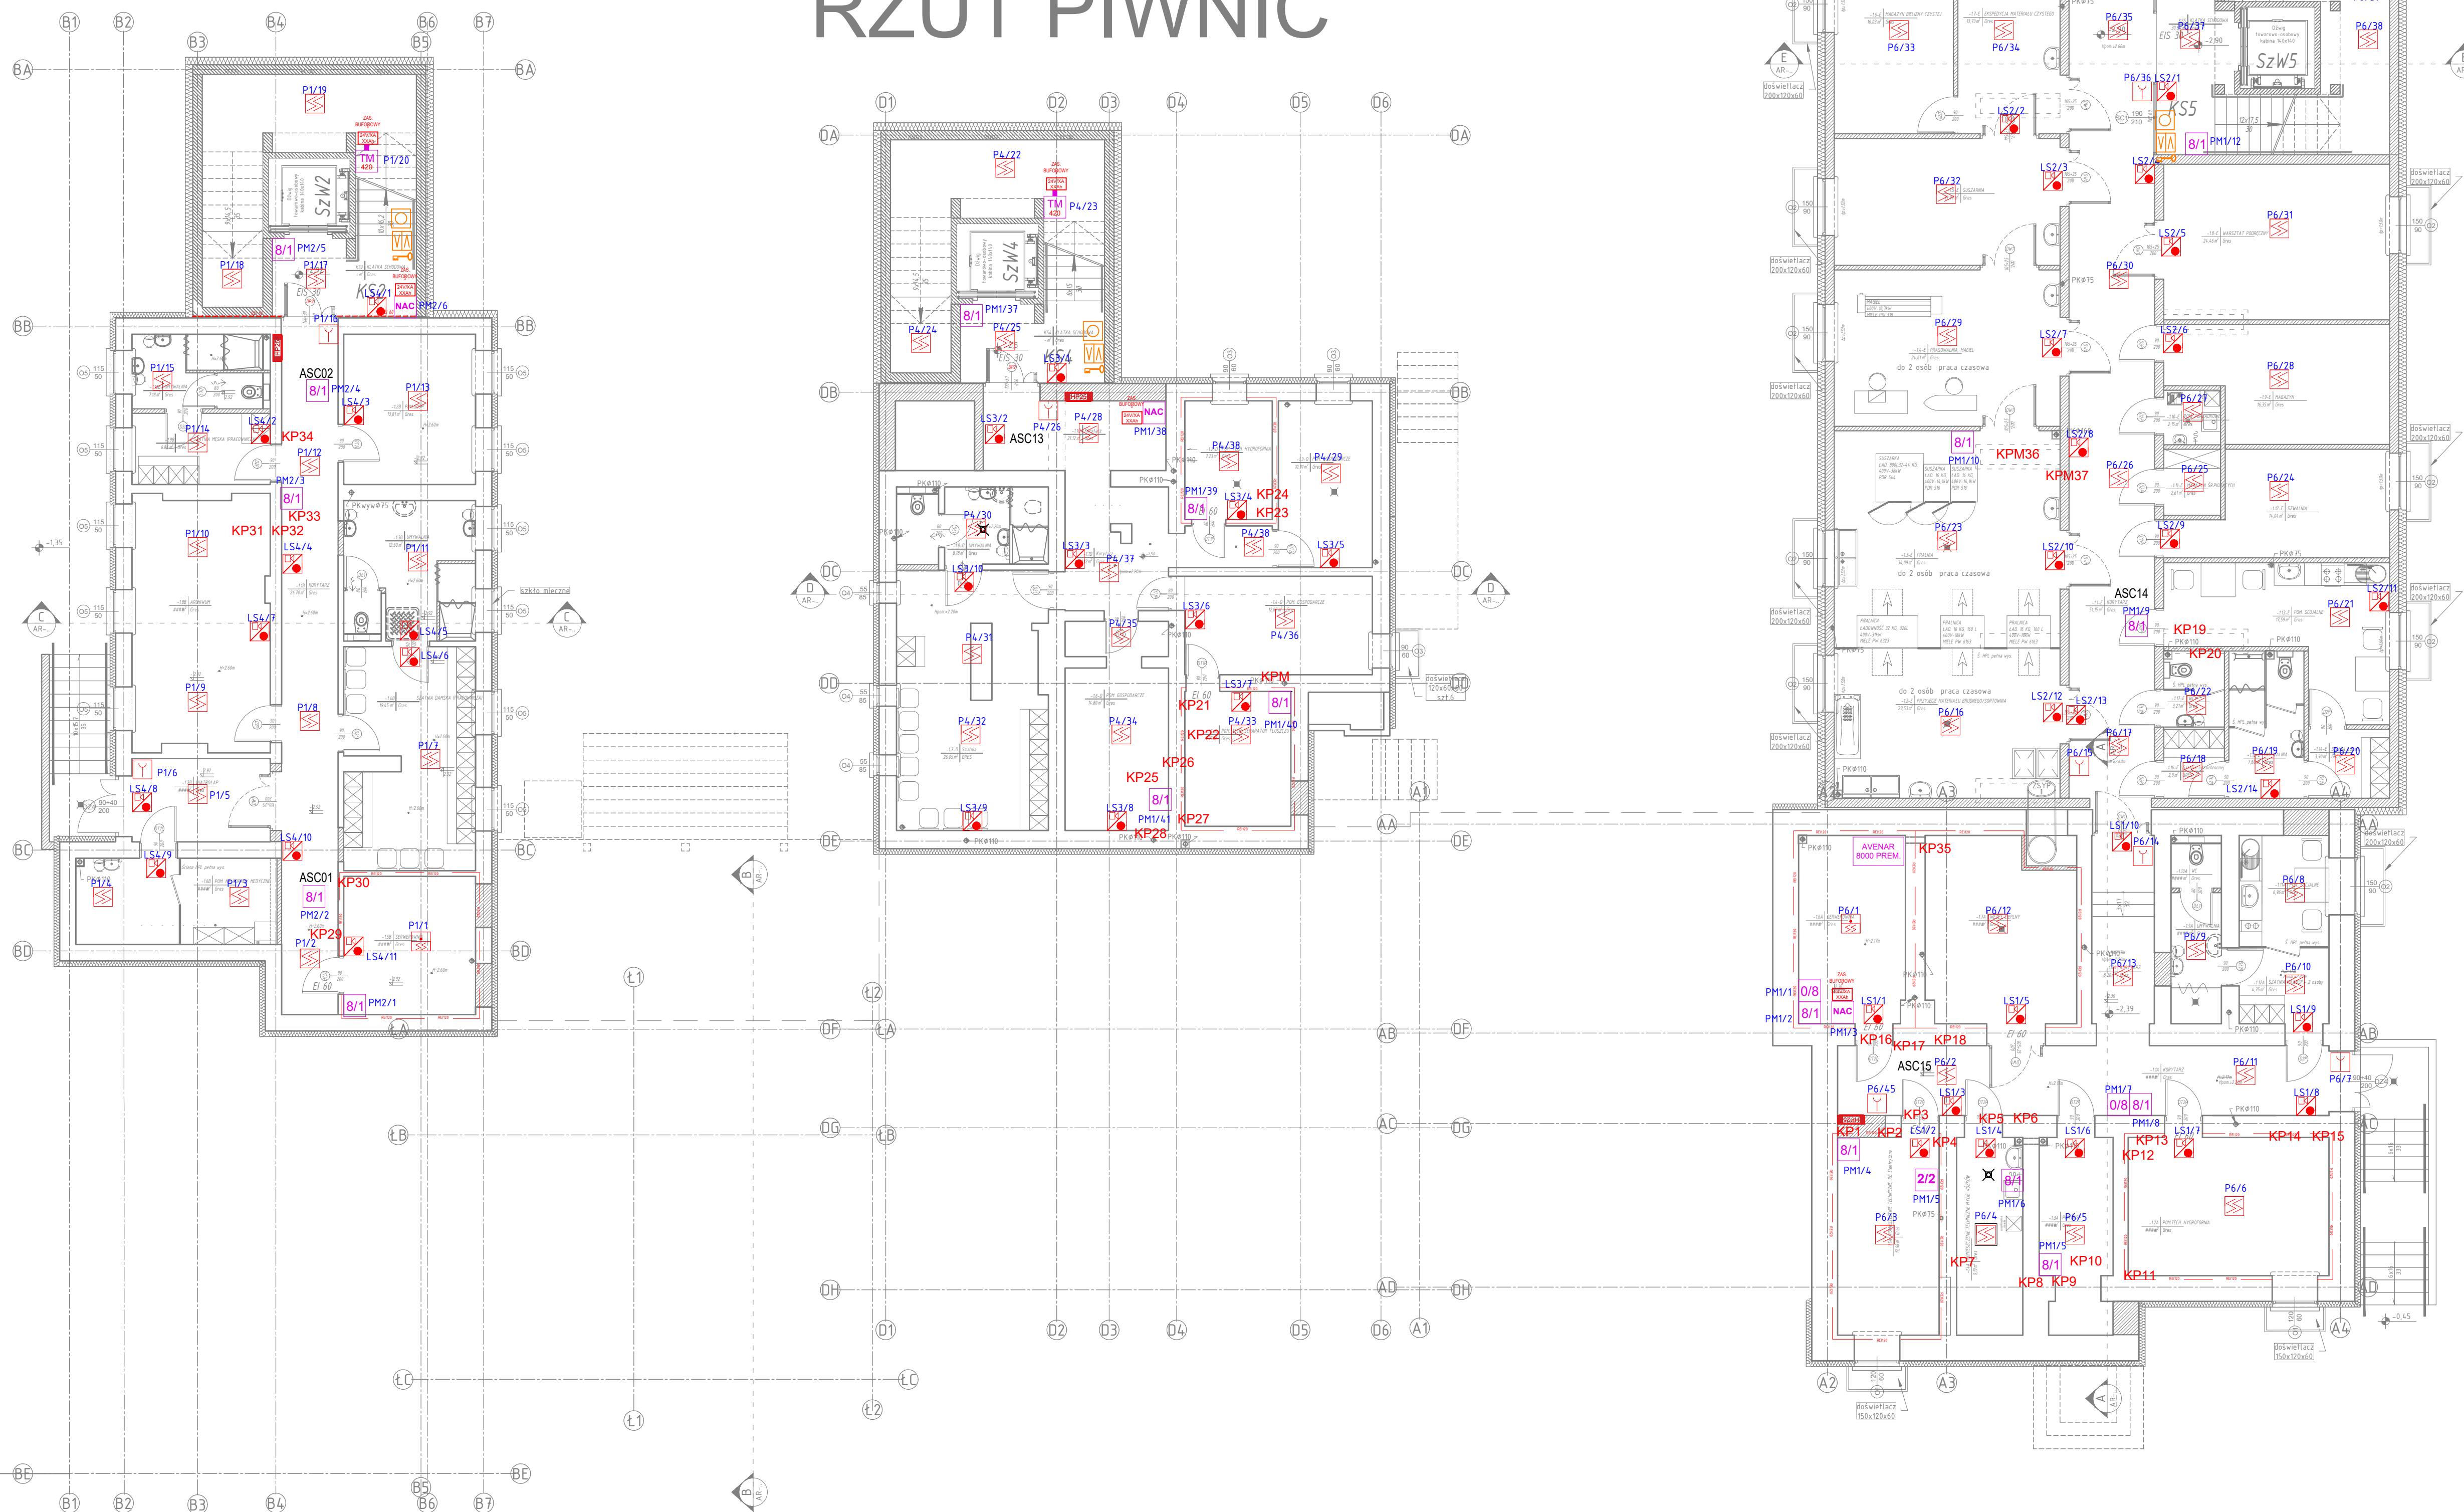

SYSTEM SIECI: TN-S
3NPE, 50Hz, 230/400V

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEN:
SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA

AVENAR CENTRALE

CENTRALA AVENAR 8000 PREMIUM

PANEL WYNIESIONY FPE 8000 FMR

CZUJKI ZASYSAJĄCE

FAS-420-TP1 TITANUS PRO-SENS LSNi

CZUJKI 425 I WSKAŹNIKI ZADZIAŁANIA

FAH-425-T-R CZUJKA TERMICZNA

FAP-425-DO-R PODWOJNA OPTYCZNA CZUJKA DYMU

FAP-425-DO-T-R CZUJKA DYMU DUALNO
OPTYCZNO-TERMICZNA

FAA-420-RI-ROW WYNIESIONY WSKAŹNIK
ZADZIAŁANIA

FAA SEAL lub MSC420
(OCHRONA PRZED WILGOCIĄ)

FAA SEAL lub MSC420 - PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA
NA RYSUNKU

RECZNE OSTRZEGACZE POŻAROWE

FMC-210-DM-G-R RECZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
WEWNĘTRZNY CZERWONY

SYGNALIZATORY

ROLP-R-LX-W-RF SYGNALIZATOR
OPTYCZNO-AKUSTYCZNY (KONWENCJONALNY)

MODUŁY

FLM-420-BR1-S
8 WEJŚC / 1 WYJŚCIE

FLM-420-RLV8-S
8 WYJŚC

FLM-420-RHV-S
2 WEJŚCIA / 2 WYJŚCIA 230 VAC

FLM-420 NAC LINIA KONWENCJONALNA
SYGNALIZACYJNA

ZASILACZ

FLM-420 NAC LINIA KONWENCJONALNA
SYGNALIZACYJNA

ODDYMANIE

CENTRALA ODDYMANIA

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA

RECZNY PRZYCISK ODDYMANIA

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Architega Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 33 lok.13, 00-029 W-wa
tel. 69684895, biuro@architega.com, www.architega.com

ADRES: Dom Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski

INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski

OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł Berezowski 02.2024

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Mariusz Knapczyński Wa. 442/76 02.2024

NAZWA: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PRZEBUDOWA
BUDYNKU HYDROFORNI NA BUDYNEK
KOTŁOWNI Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ

NAZWA RYSUNKU: PLAN INSTALACJI SSP.
RZUT PIWNIC

FAZA: PROJ. TECHNICZNY ZE SZCZEG. PROJ. WYK.

BRANŻA: TELETECHNICZNA

DATA: 02.2024 SKALA: 1:100 TYTUŁ: IT-RU1-SSP STRONA: 04

PRWA AUTORSKIE DOSTRZECZANE WOPRAWNIE WODPOWIEDZIALNE
REZULTATY AUTORSKIEJ SĄ WODPOWIEDZIALNE