

INWENTARYZACJA - OPINIA NR 009/10/21

W wyniku przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń kominowych, wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w **Świnoujście ul. Łużycka nr 1**

1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przewodów kominowych

Przewody kominowe wykonane są z cegły pełnej na zaprawie wapienno – cementowej.
Długości przewodów kominowych liczone są od korony kominowej.

1. **Przewód kominowy nr 1** – dł. przewodu kominowego 12m, podłączenie wentylacji kuchni mieszkania nr 1,
2. **Przewód kominowy nr 2** – dł. przewodu kominowego 4,5m, brak podłączeń,
3. **Przewód kominowy nr 3** – dł. przewodu kominowego 10m, podłączenie kotła gazowego mieszkania nr 1. Wkład kominowy na całej długości komina,
4. **Przewód kominowy nr 4** – dł. przewodu kominowego 9m, podłączenie wentylacji kuchni mieszkania nr 3,
5. **Przewód kominowy nr 5** – dł. przewodu kominowego 9m, brak podłączeń
6. **Przewód kominowy nr 6** – dł. przewodu kominowego 5,5m, brak podłączeń.

Opinię sporządzono w oparciu o : art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 12 listopada 2010 (Dz. U. Nr 243 poz. 1623) oraz Ustawę o Bezpieczeństwie i Ochronie ppoż. z dnia 03.11.1992 r. (Dz. U. Nr 92 z dnia 10.12.1992 r. z późniejszymi zmianami) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla zleceniodawcy, a/a.

Potwierdzenie odbioru opinii


Dnia.....podpis.....

Opinia ważna 1 rok.

USŁUGI KOMINIARSKIE
Marek Nędza
ul. Sikorskiego 4 B/9
72-600 Świnoujście
REGON:320585263
NIP:8551489076
(pieczęć i podpis opiniodawcy)

Rzut dachu:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN			
W0 PRZEBUDOWIE			
MIESZKANIE NR 1			
Nr pom.	Nazwa pom.	Pow. Posadzka [-]	Pow. Wysokość pom. [m]
1101	Wiatrołap	2,62	2,17
1102	Pom.pomnocne	1,20	2,17
1103	Komunikacja	4,45	3,00
1104	Kuchnia	2,59	3,00
1105	Kuchnia	8,95	3,00
1106	Pokoj nr 1	8,74	3,00
1107	Pokoj nr 2	11,80	3,00
1108	Pokoj nr 3	18,28	3,00
RAZEM		58,43	

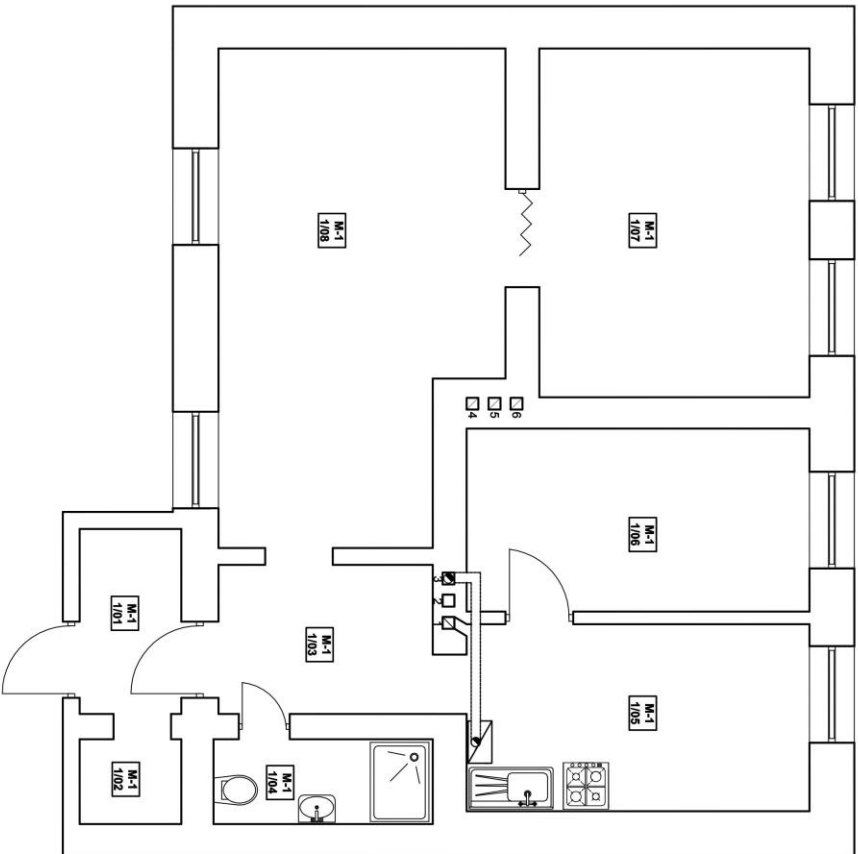

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE "INSTAL-TECH"			
MGR INŻ. JAN DROZDZ			
78-320 Pałeczyn-Zdrój, ul. B. Chrobrego 24, I et., fax./94-36-620-91/			
Investor:	TBS LOKUM sp.z o.o Świnoujście	ul. Wyspiańskiego 38C; 72-600 Świnoujście	
Objekt:	Lokal mieszkalny nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym	Kategoria obiektu budowlanego XIII	
Adres:	ul. Łużycka 1, lokal mieszkalny nr 1	72-600 Świnoujście	
Investycja:	Przebudowa instalacji gazowej		
Statusum:	Projekt budowlany /instalacja sanitarna/	Data: 03.08.2021	
Trad:	RZUT PARTERU	Rys. nr: 1	
Ysuniku:	Amewinyzacja	Skalar: 1: 50	
Projekował:	mgr inż. Jan Drozd	Nr uprawnień:	
Higieniczne instalacja w zakresie wodociągowej i kanalizacyjnej		ZAN/0211/MS/18	